

electrical documentation
Elektrodokumentation



type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 20.10 ES	3~ 200V	50/60Hz	38,2kW	110,4A
C4e 20.10 ES	3~ 230V	50/60Hz	38,2kW	96,0A

Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany


+49 (0)8847 - 67 - 0

+49 (0)8847 - 67 - 414

www.convotherm.com

fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

2

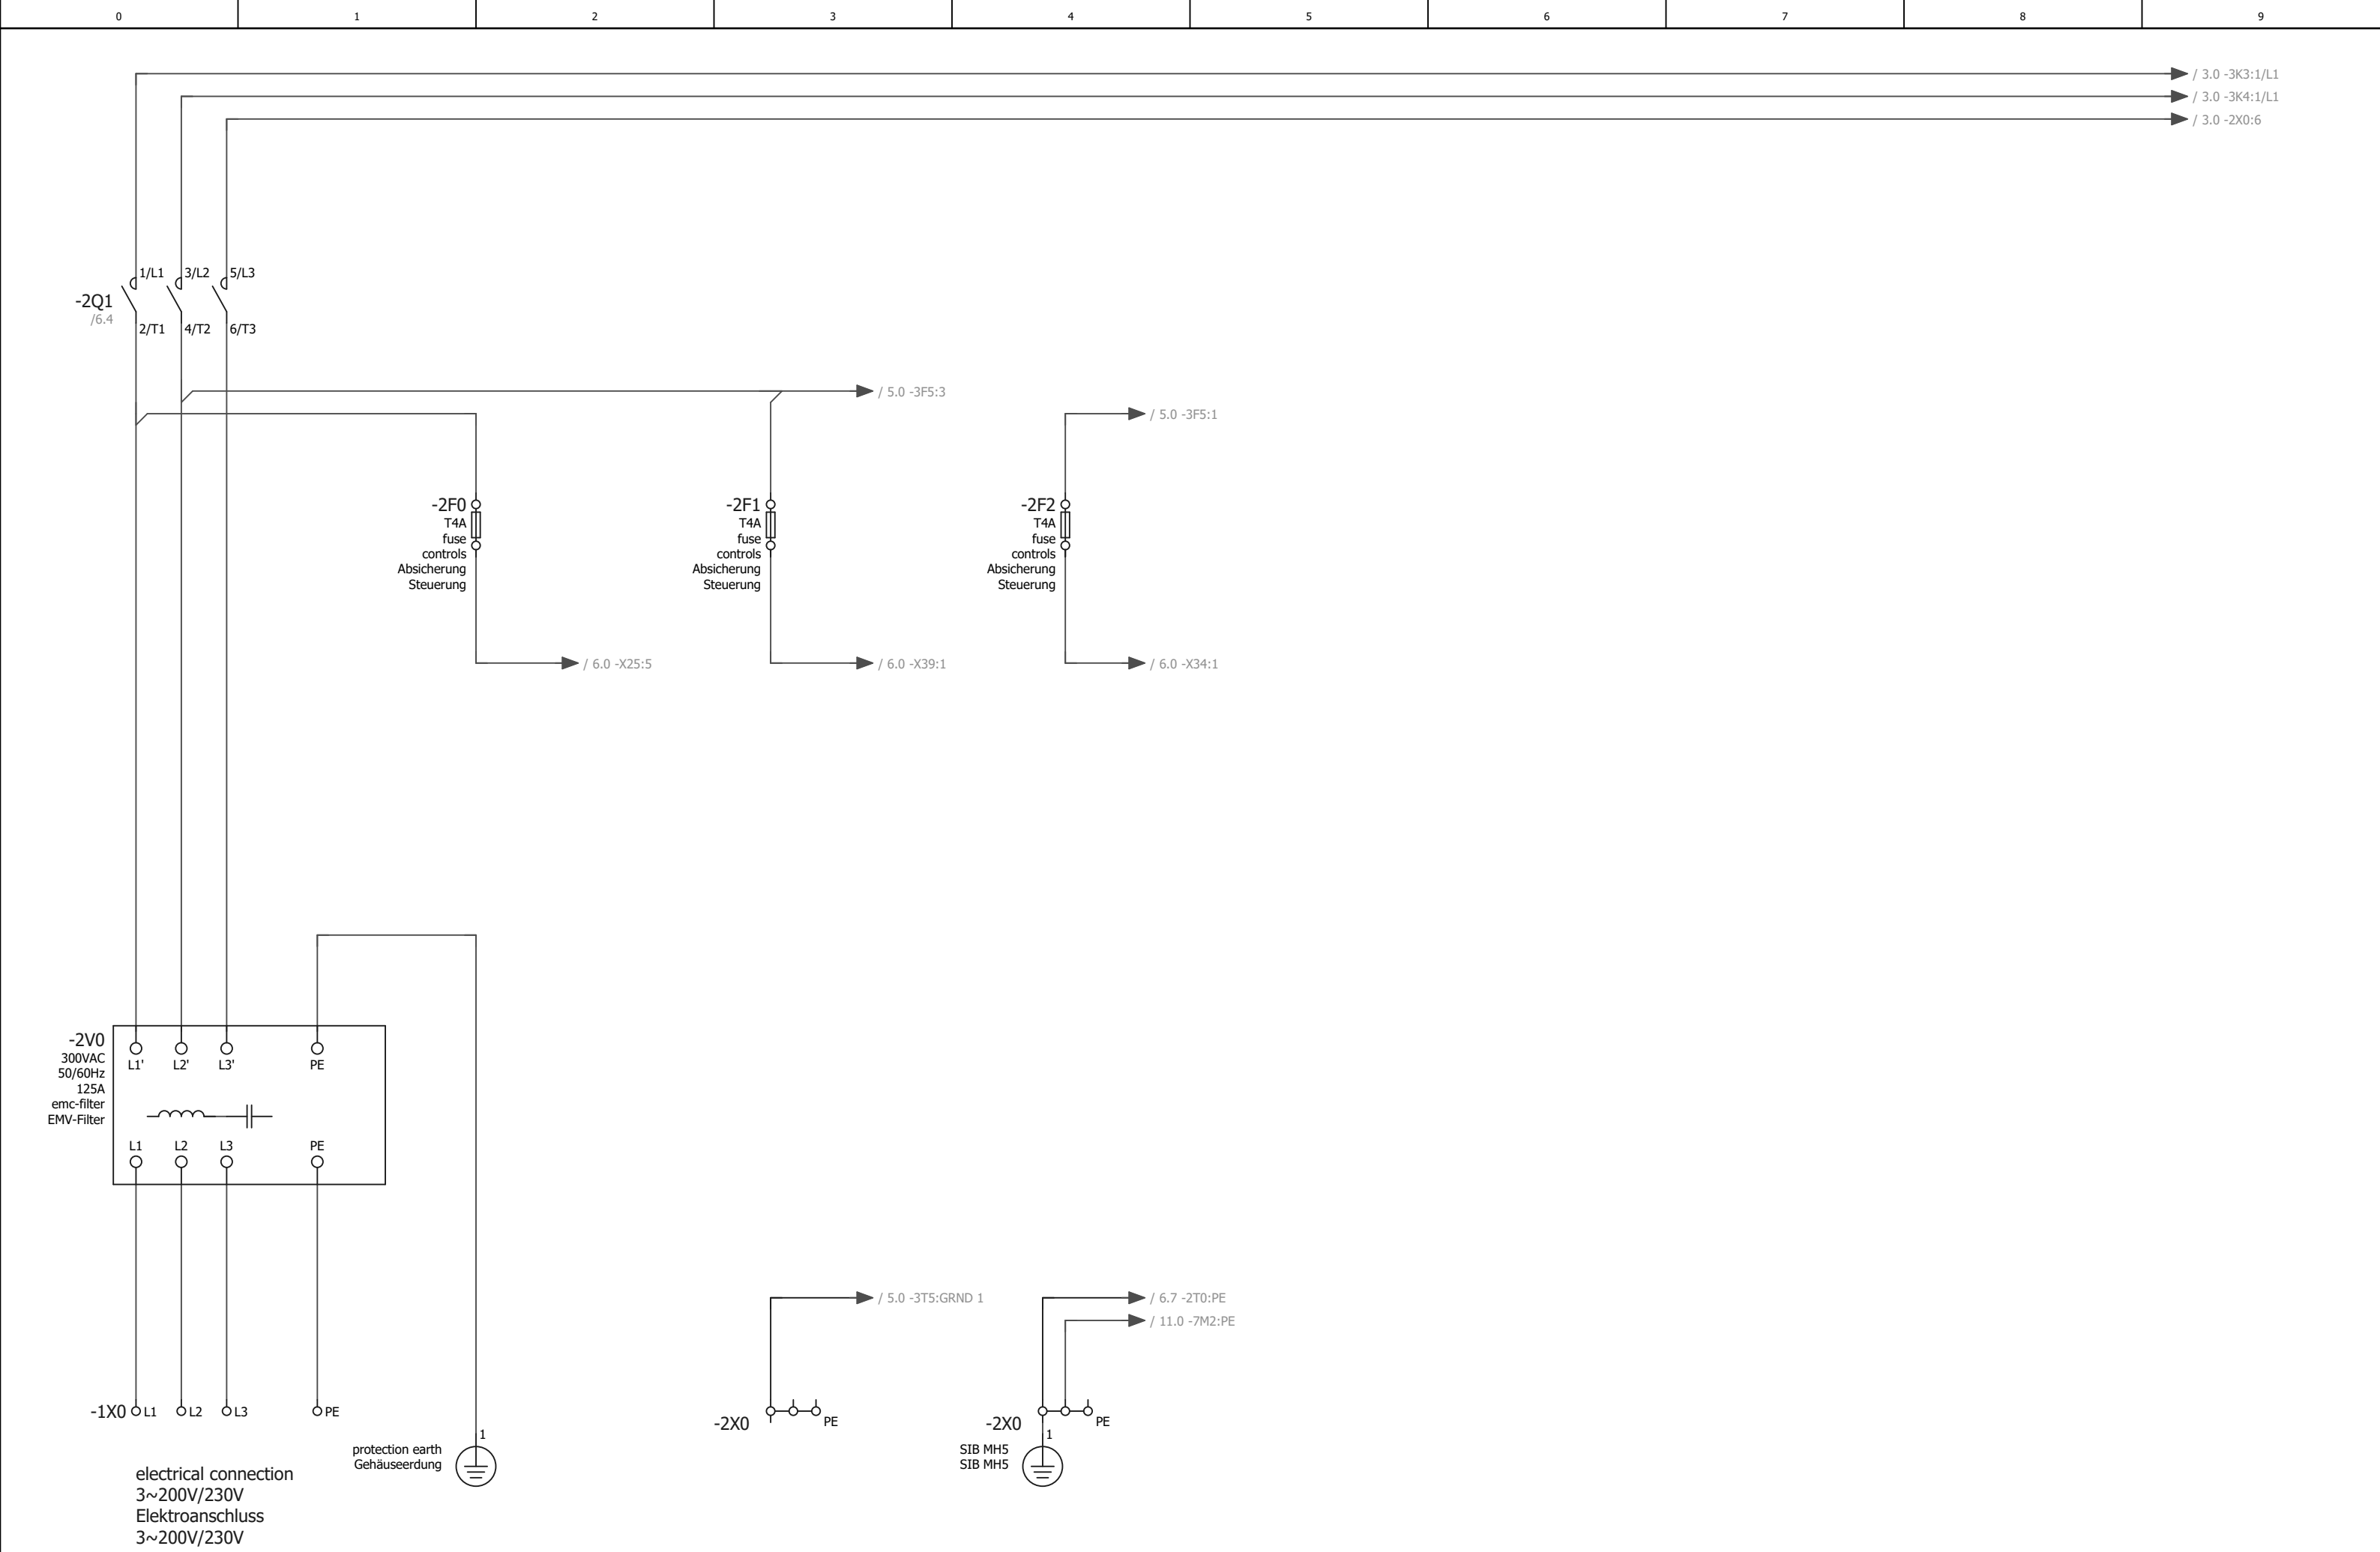

1						3			
02	ÄM145/2015	10.09.2015	SchM	Drawn	4/27/2022	C4e 20.10 ES C4e 20.10 ES	Project No. 5354068		= SLP
01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Name	Boe		Drg. No. 5153040		+ MPL
REV	Remarks	Date	Name	Norm					Blatt 2 Seite 2 / 11
						Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	supply Einspeisung		

02	ÄM145/2015	10.09.2015	SchM	Drawn	4/27/2022	C4e 20.10 ES C4e 20.10 ES	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	convection Heissluft	Project No. 5354068		= SLP	
01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Name	Boe				+ MPL			
				App.	SchM				Drg. No.		Blatt	3
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5153040		Seite	3 / 11

