


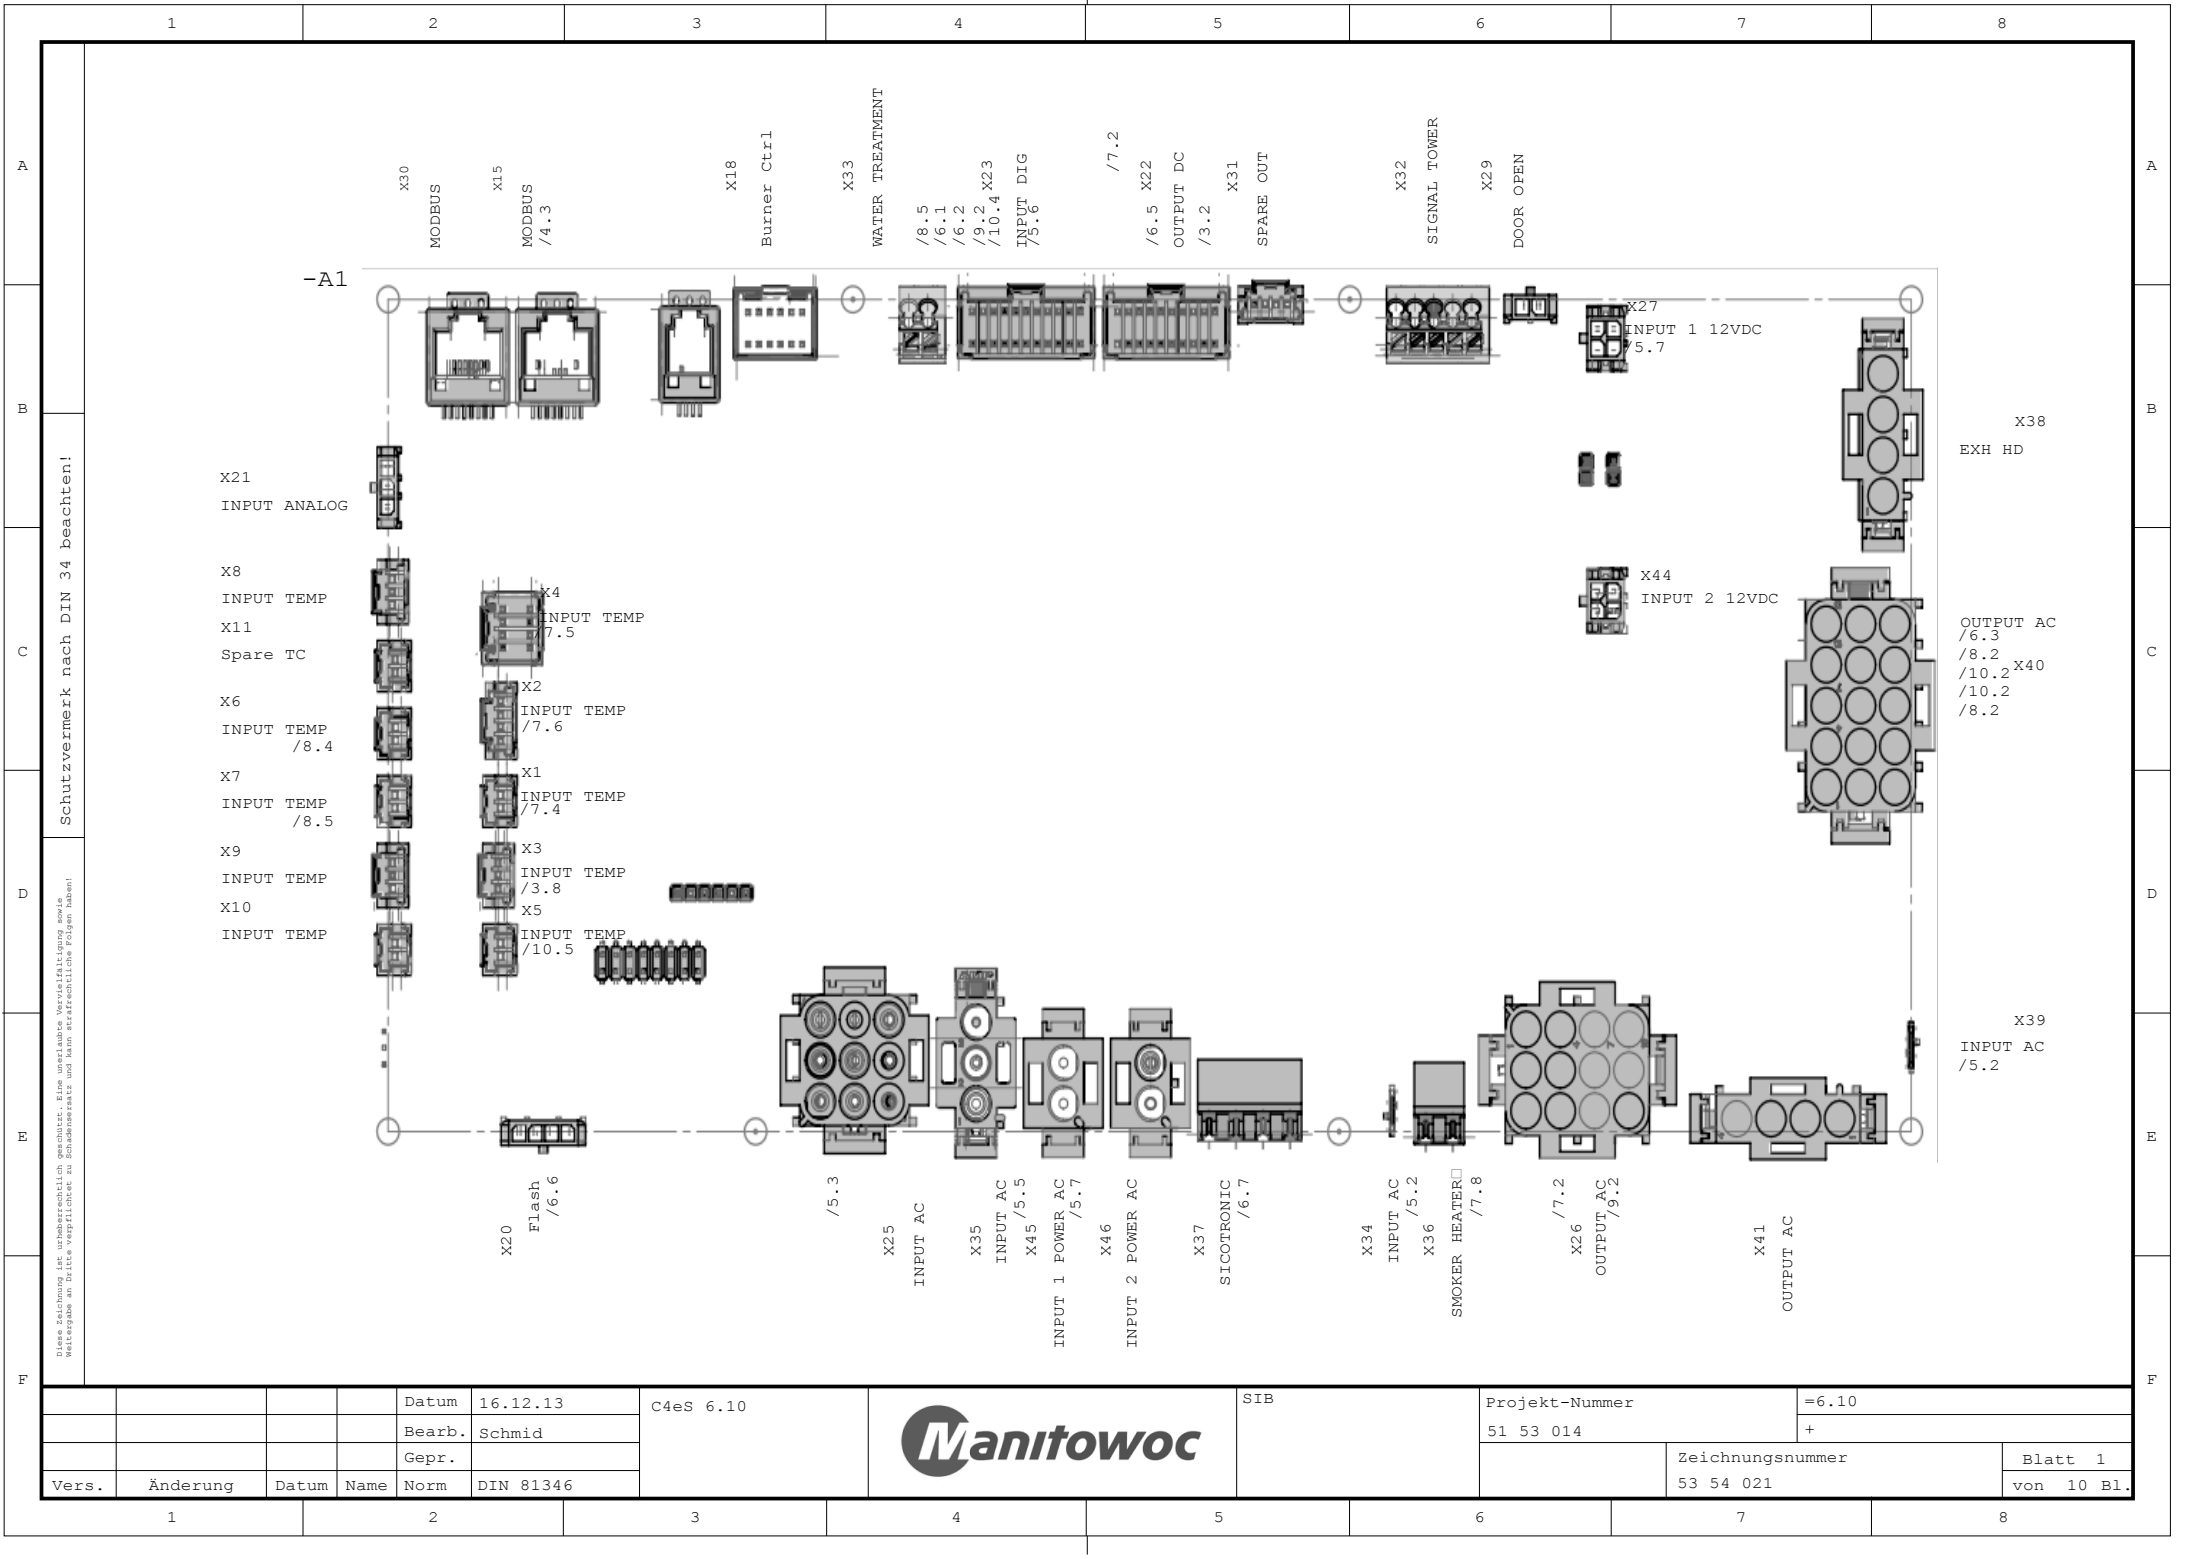



|  |   |       |           |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
|--|---|-------|-----------|--------|-----------|-----------|--|-----------|------------------|--|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|--|-----------|----------------|---|-----------|--------------------|--|---|---------|----------|--------|--------|-----------|--------------------|---|---|--------|-----------------|--|---|-------|--|--|--|--|--|-------|----------|-------|------|------|-----------|--|--|--|------------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|-----------|--|
|  | 1   | 2     | 3         | 4      | 5         | 6         | 7  | 8         |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| A  |   |       |           |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| B  |   |       |           |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| C  | <div><div>Elektrogeräte GmbH<br/>Ovens &amp; Advanced Cooking EMEA<br/>Manitowoc Foodservice<br/>Talstr. 35<br/>82436 Eglfing, Germany<br/>Tel.: +49 8847 67-0<br/>Fax: +49 8847 67-191</div><div>Elektro-Dokumentation</div></div> |       |           |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| D  |   |       |           |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| E  |   |       |           |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| F  |   |       |           |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!  |   |       |           |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unerlaubte Vervielfältigung sowie Weitergabe an Dritte verpflichtet zu Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben!  |   |       |           |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| <table><tr><td colspan="2">Montageplatte</td><td>:</td><td>51 53 014</td></tr><tr><td colspan="2">Stromlaufplan</td><td>:</td><td>53 54 021</td></tr><tr><td colspan="2">Gerätetyp</td><td>:</td><td>C4eS 6.10</td></tr><tr><td colspan="2">Bemessungsspannung</td><td>:</td><td>3N~400V</td></tr><tr><td colspan="2">Frequenz</td><td>:</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td colspan="2">Bemessungsaufnahme</td><td>:</td><td>11,0kW</td></tr><tr><td colspan="2">Bemessungsstrom</td><td>:</td><td>15,9A</td></tr></table>   |   |       |           |        |           |           |  |           | Montageplatte    |  | :         | 51 53 014 | Stromlaufplan |          | :         | 53 54 021  | Gerätetyp |                | : | C4eS 6.10 | Bemessungsspannung |  | : | 3N~400V | Frequenz |        | :      | 50/60Hz   | Bemessungsaufnahme |   | : | 11,0kW | Bemessungsstrom |  | : | 15,9A |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| Montageplatte  |   | :     | 51 53 014 |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| Stromlaufplan  |   | :     | 53 54 021 |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| Gerätetyp  |   | :     | C4eS 6.10 |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| Bemessungsspannung   |   | :     | 3N~400V   |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| Frequenz   |   | :     | 50/60Hz   |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| Bemessungsaufnahme   |   | :     | 11,0kW    |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| Bemessungsstrom  |   | :     | 15,9A     |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| <div>Absicherung bauseits!<br/>Örtliche EVU-Vorschriften beachten!</div>   |   |       |           |        |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Datum</td><td>16.12.13</td><td rowspan="3">C4eS 6.10</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Deckblatt</td><td colspan="2">Projekt-Nummer</td><td colspan="2">=6.10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Bearb.</td><td>Schmid</td><td colspan="2">51 53 014</td><td colspan="2">+</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Gepr.</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Vers.</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Norm</td><td>DIN 81346</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Zeichnungsnummer</td><td colspan="2">Blatt 1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">53 54 021</td><td colspan="2">von 1 Bl.</td></tr></table> |   |       |           |        |           |           |  |           |                  |  |           |           | Datum         | 16.12.13 | C4eS 6.10 |  | Deckblatt | Projekt-Nummer |   | =6.10     |                    |  |   |         |          | Bearb. | Schmid | 51 53 014 |                    | + |   |        |                 |  |   | Gepr. |  |  |  |  |  | Vers. | Änderung | Datum | Name | Norm | DIN 81346 |  |  |  | Zeichnungsnummer |  | Blatt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 54 021 |  | von 1 Bl. |  |
|  |   |       |           | Datum  | 16.12.13  | C4eS 6.10 |  | Deckblatt | Projekt-Nummer   |  | =6.10     |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
|  |   |       |           | Bearb. | Schmid    |           |  |           | 51 53 014        |  | +         |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
|  |   |       |           | Gepr.  |           |           |  |           |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
| Vers.  | Änderung  | Datum | Name      | Norm   | DIN 81346 |           |  |           | Zeichnungsnummer |  | Blatt 1   |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
|  |   |       |           |        |           |           |  |           | 53 54 021        |  | von 1 Bl. |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |
|  | 1   | 2     | 3         | 4      | 5         | 6         | 7  | 8         |                  |  |           |           |               |          |           |  |           |                |   |           |                    |  |   |         |          |        |        |           |                    |   |   |        |                 |  |   |       |  |  |  |  |  |       |          |       |      |      |           |  |  |  |                  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |           |  |




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Diese Zeichnung ist unbedingentlich geschützt. Eine nachtrags Nachbetrachtung ohne Weitergabe an Dritte verpflichtet zu Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben!

|       |          |       |      |        |          |           |  |     |                  |  |           |                       |
|-------|----------|-------|------|--------|----------|-----------|--|-----|------------------|--|-----------|-----------------------|
| Vers. | Änderung | Datum | Name | Datum  | 16.12.13 | C4eS 6.10 |  | SIB | Projekt-Nummer   |  | =6.10     | Blatt 1<br>von 10 Bl. |
|       |          |       |      | Bearb. | Schmid   |           |  |     | 51 53 014        |  | +         |                       |
|       |          |       |      | Gepr.  |          |           |  |     | Zeichnungsnummer |  | 53 54 021 |                       |

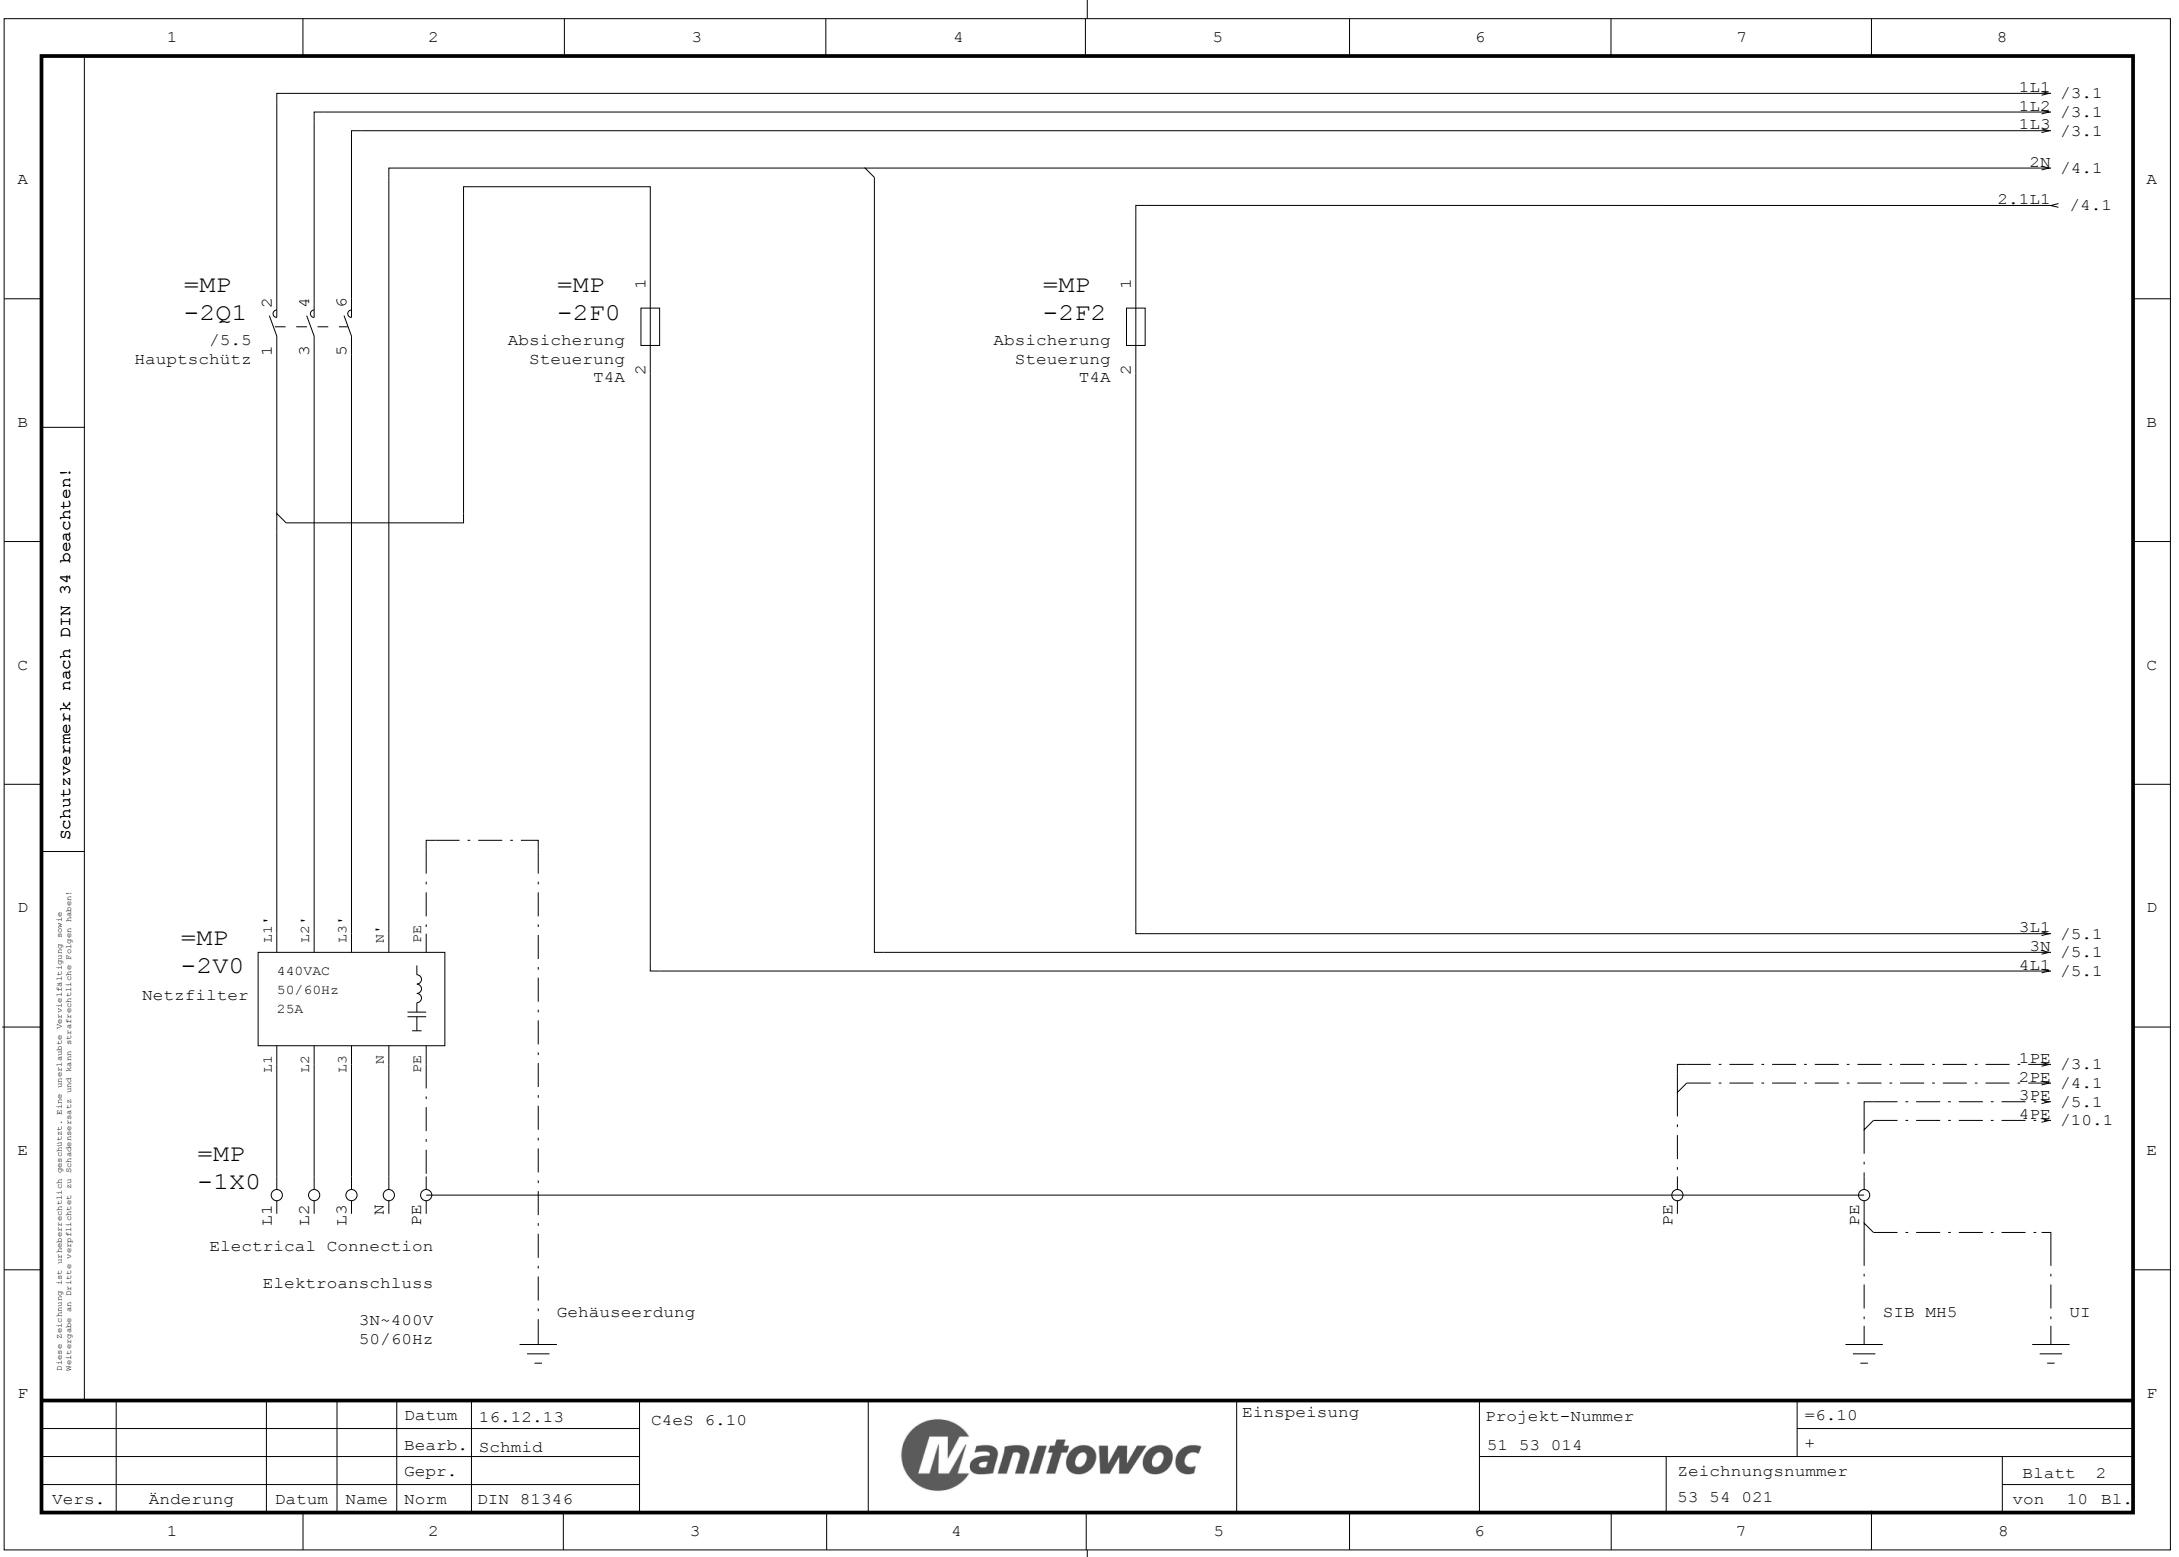

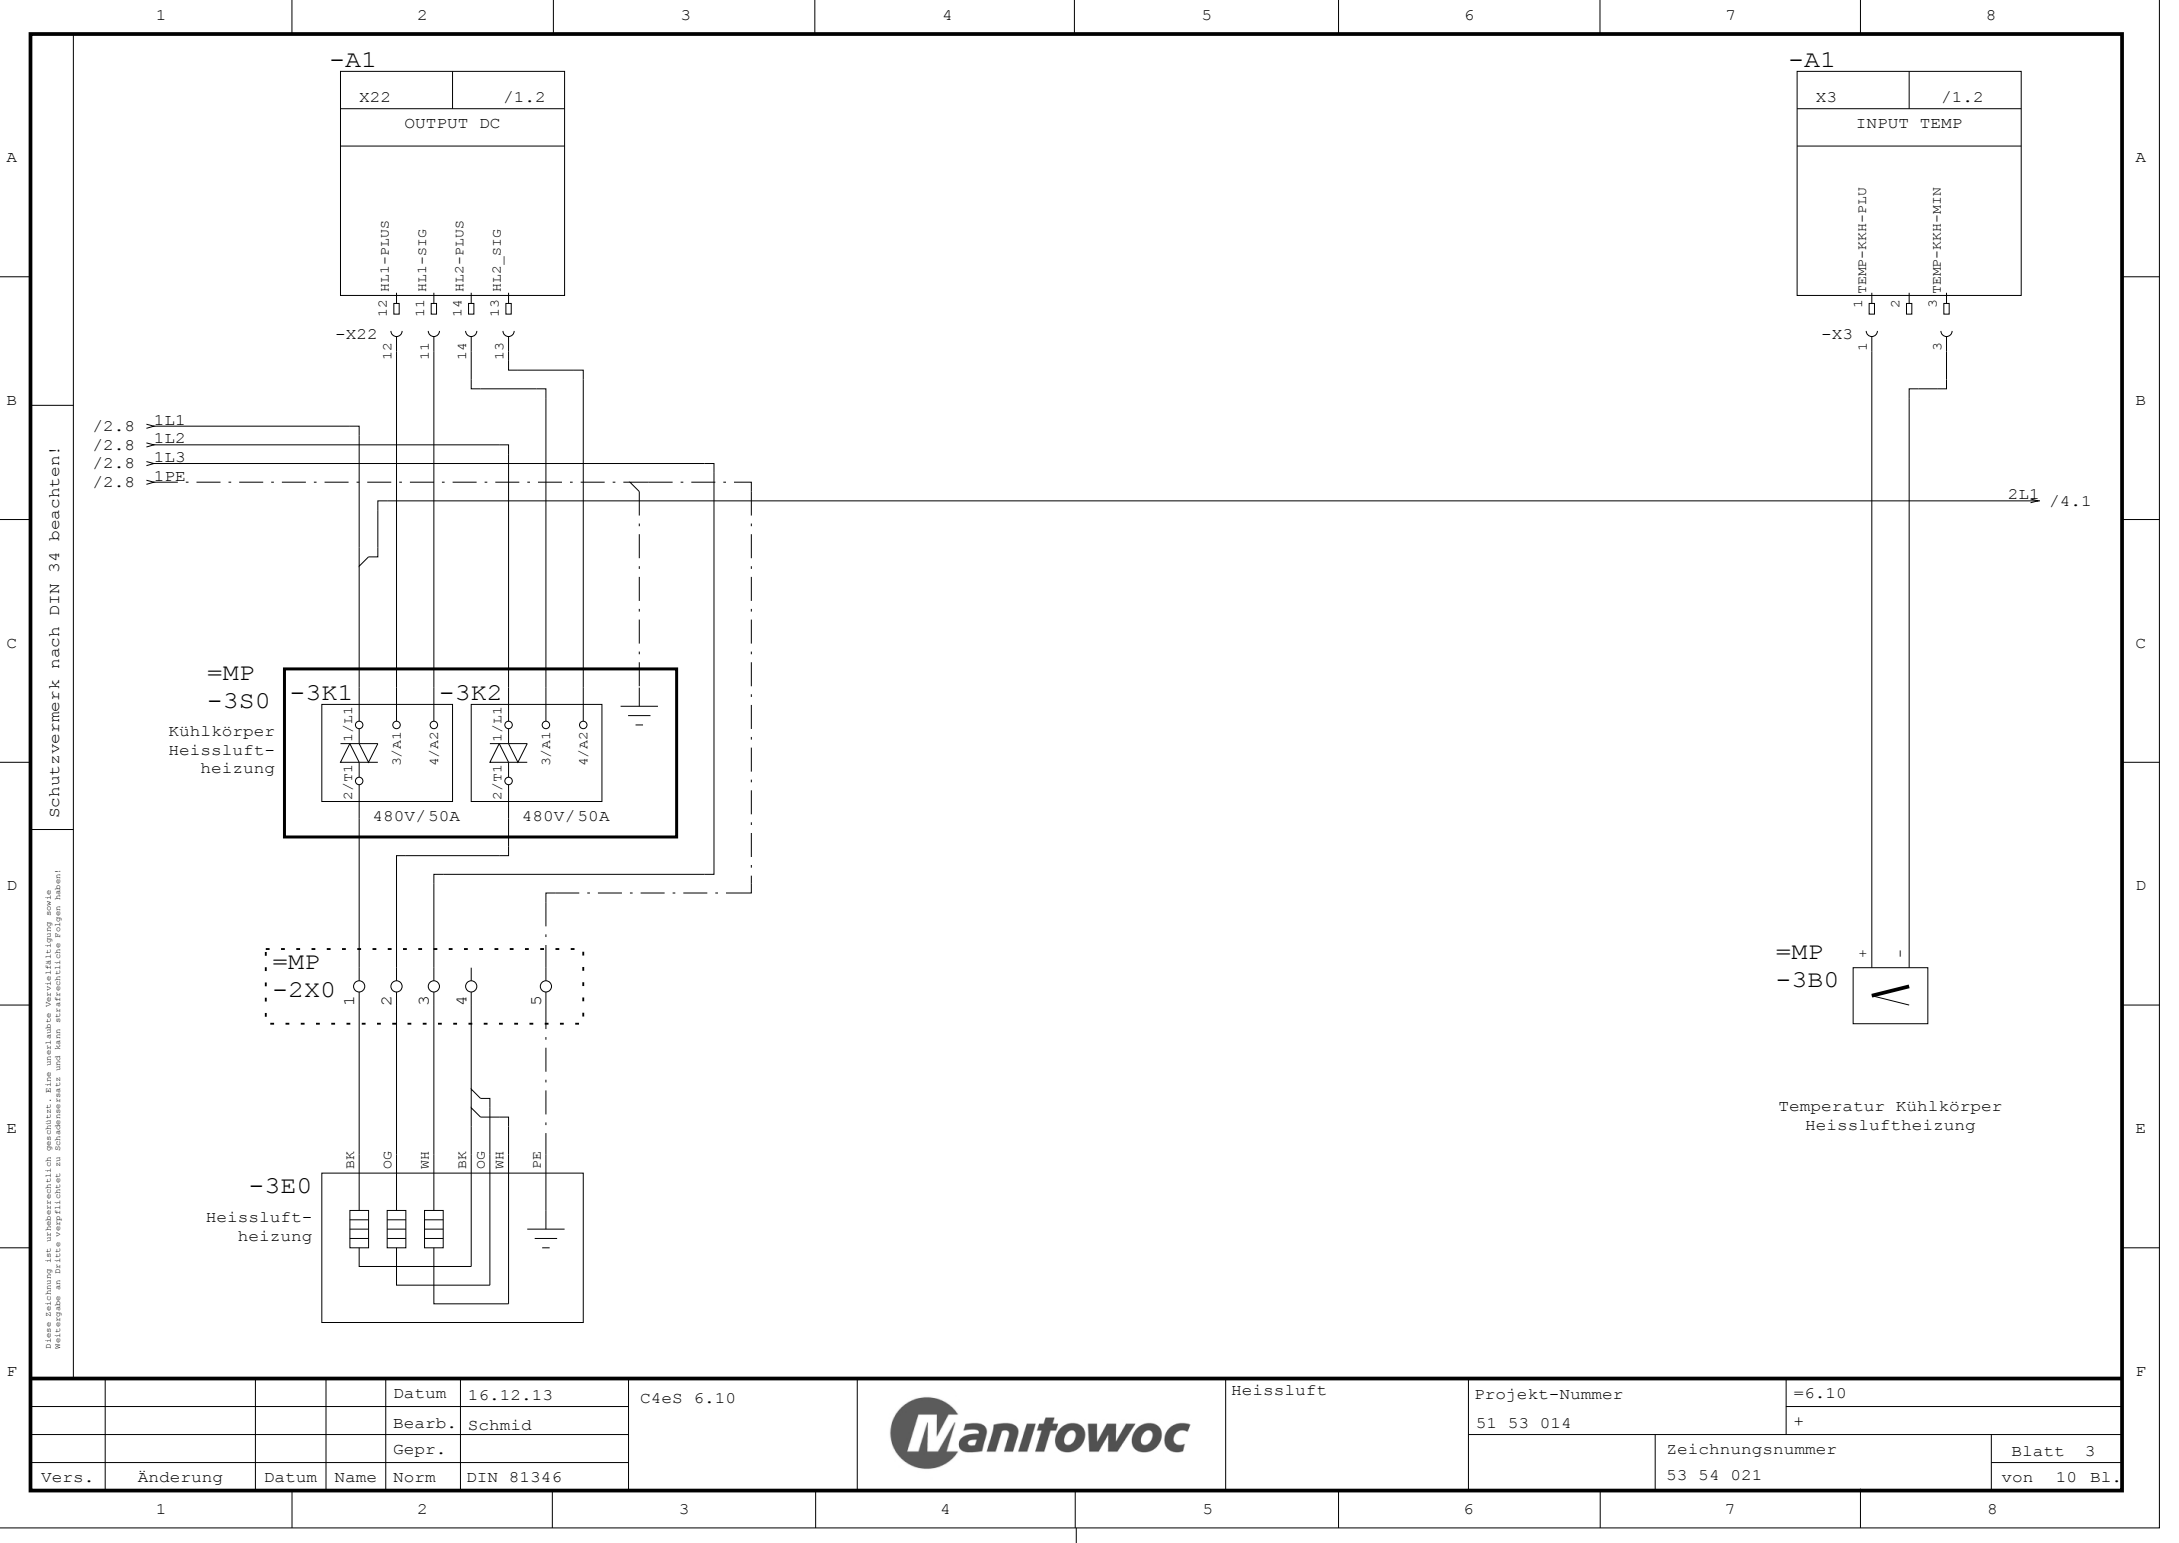

|       |          |       |      |        |           |           |   |           |                |  |                  |            |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|-----------|---|-----------|----------------|--|------------------|------------|
|       |          |       |      | Datum  | 16.12.13  | C4eS 6.10 |  | Heissluft | Projekt-Nummer |  | =6.10            |            |
|       |          |       |      | Bearb. | Schmid    |           |   |           | 51 53 014      |  | +                |            |
|       |          |       |      | Gepr.  |           |           |   |           |                |  | Zeichnungsnummer |            |
| Vers. | Änderung | Datum | Name | Norm   | DIN 81346 |           |   |           |                |  | 53 54 021        | von 10 Bl. |

