


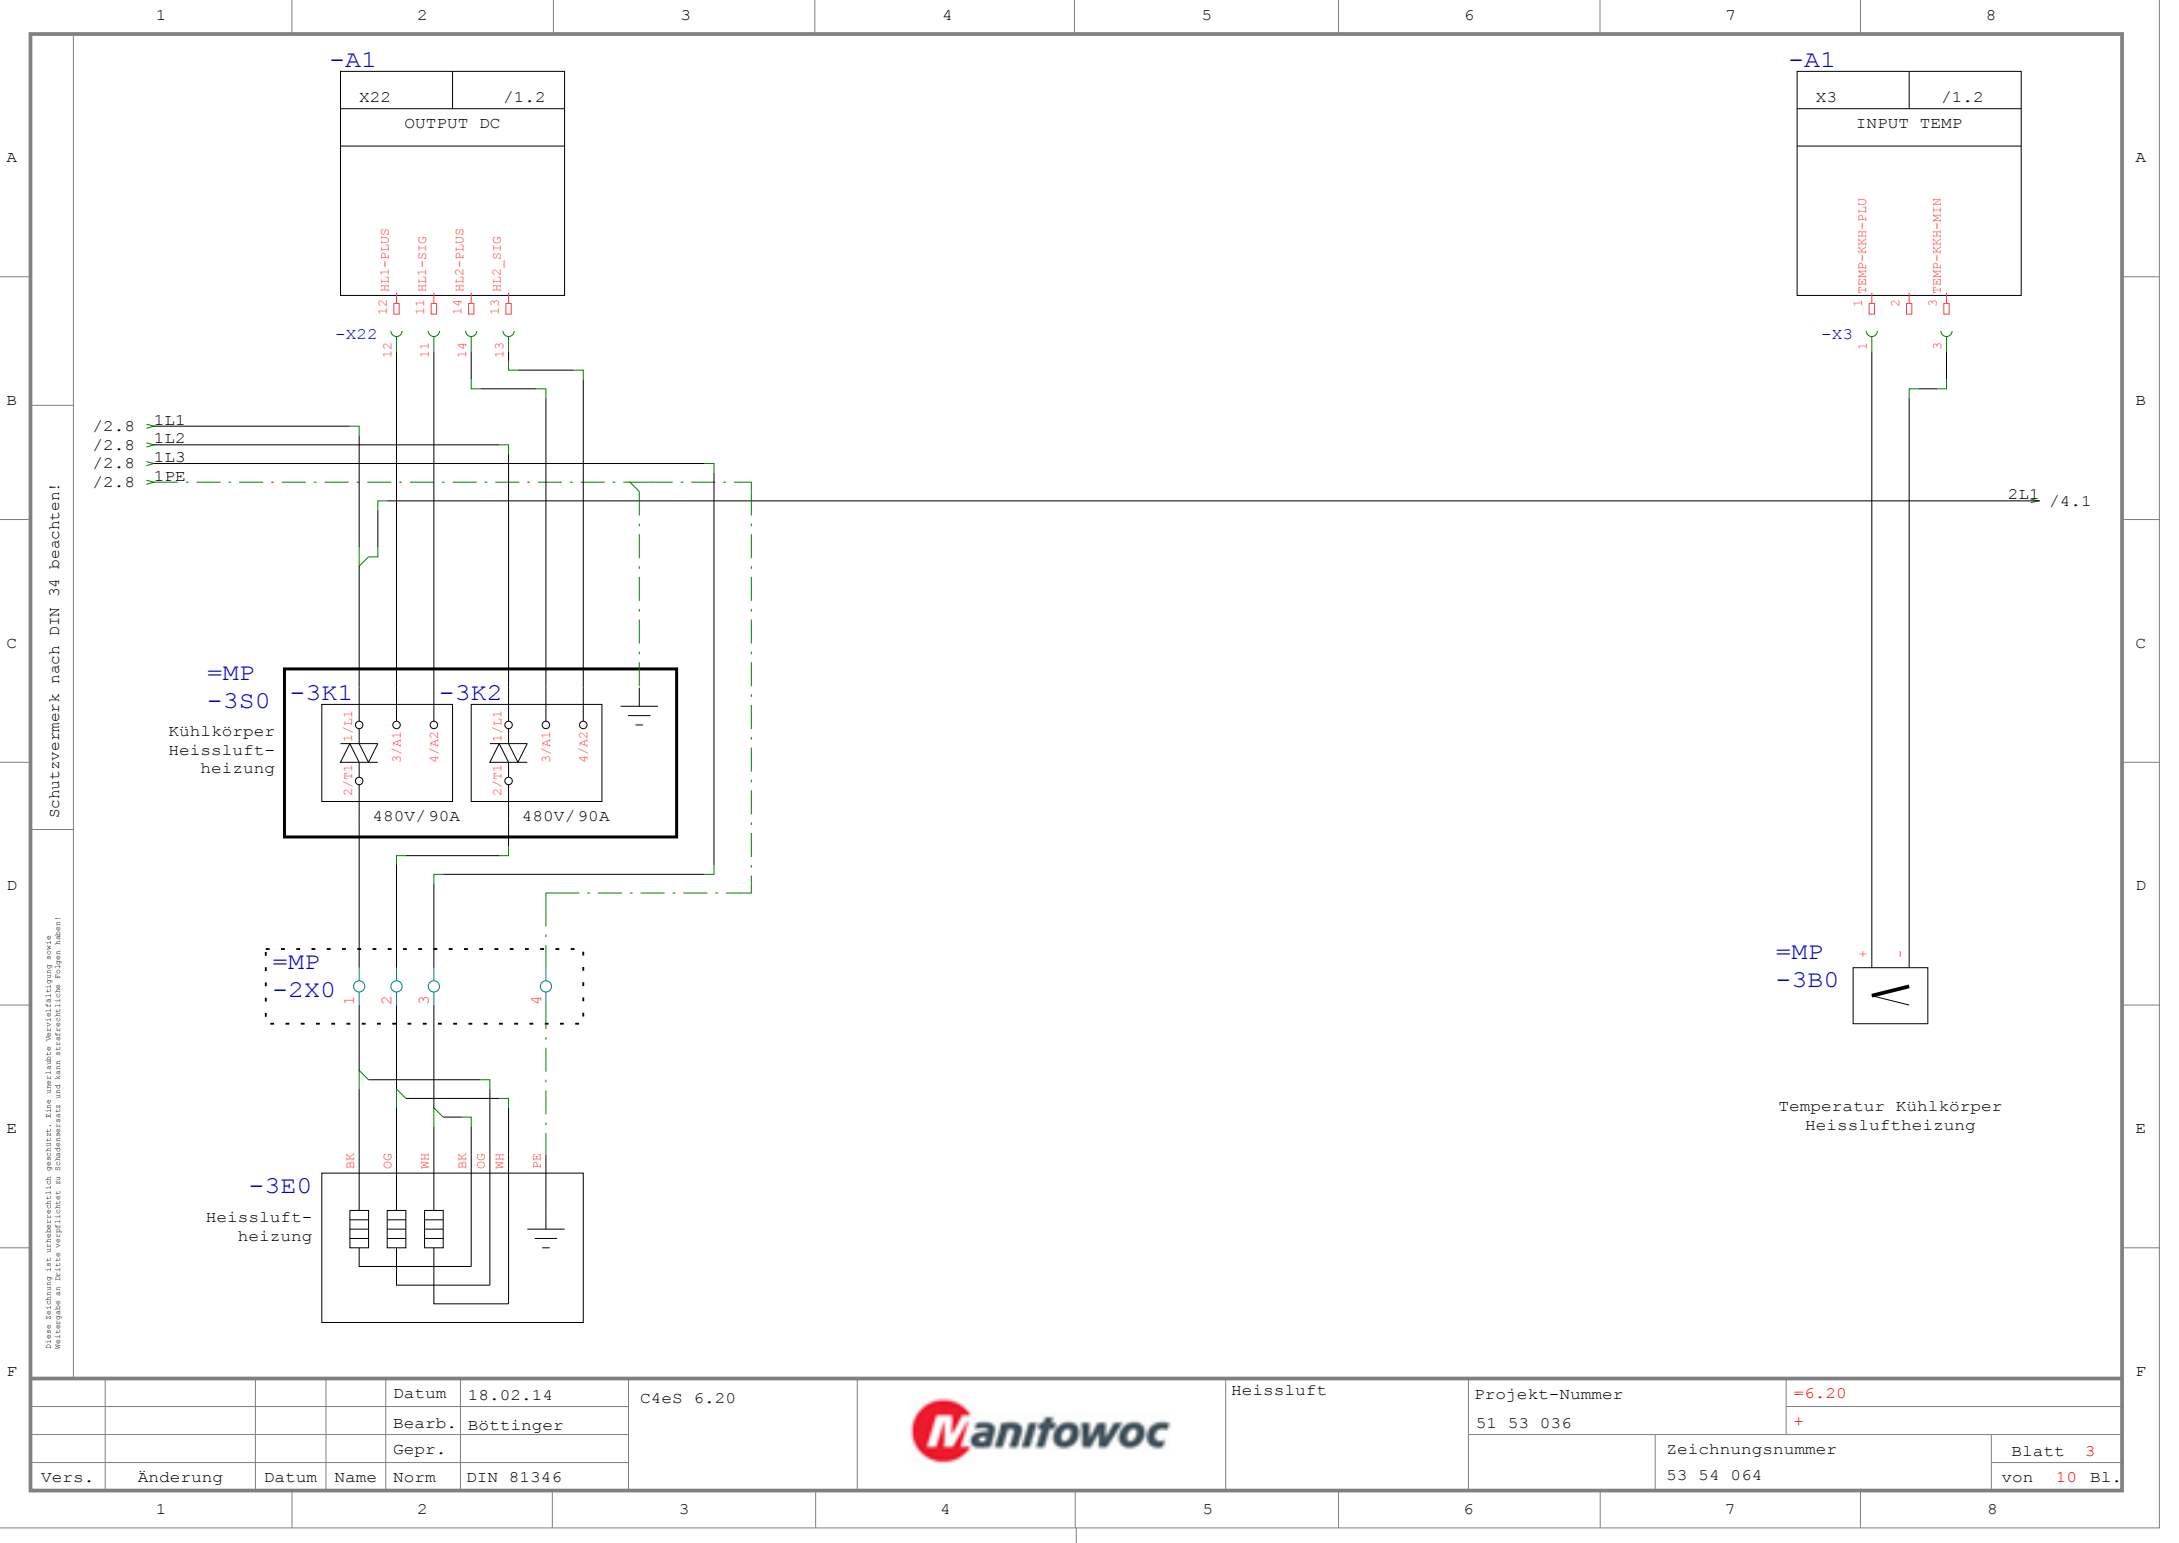


				Datum	18.02.14	C4eS 6.20		Einspeisung	Projekt-Nummer		=6.20	
				Bearb.	Böttinger				51 53 036		+	
				Gepr.						Zeichnungsnummer		Blatt 2
Vers.	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346				53 54 064		von 10 Bl.	

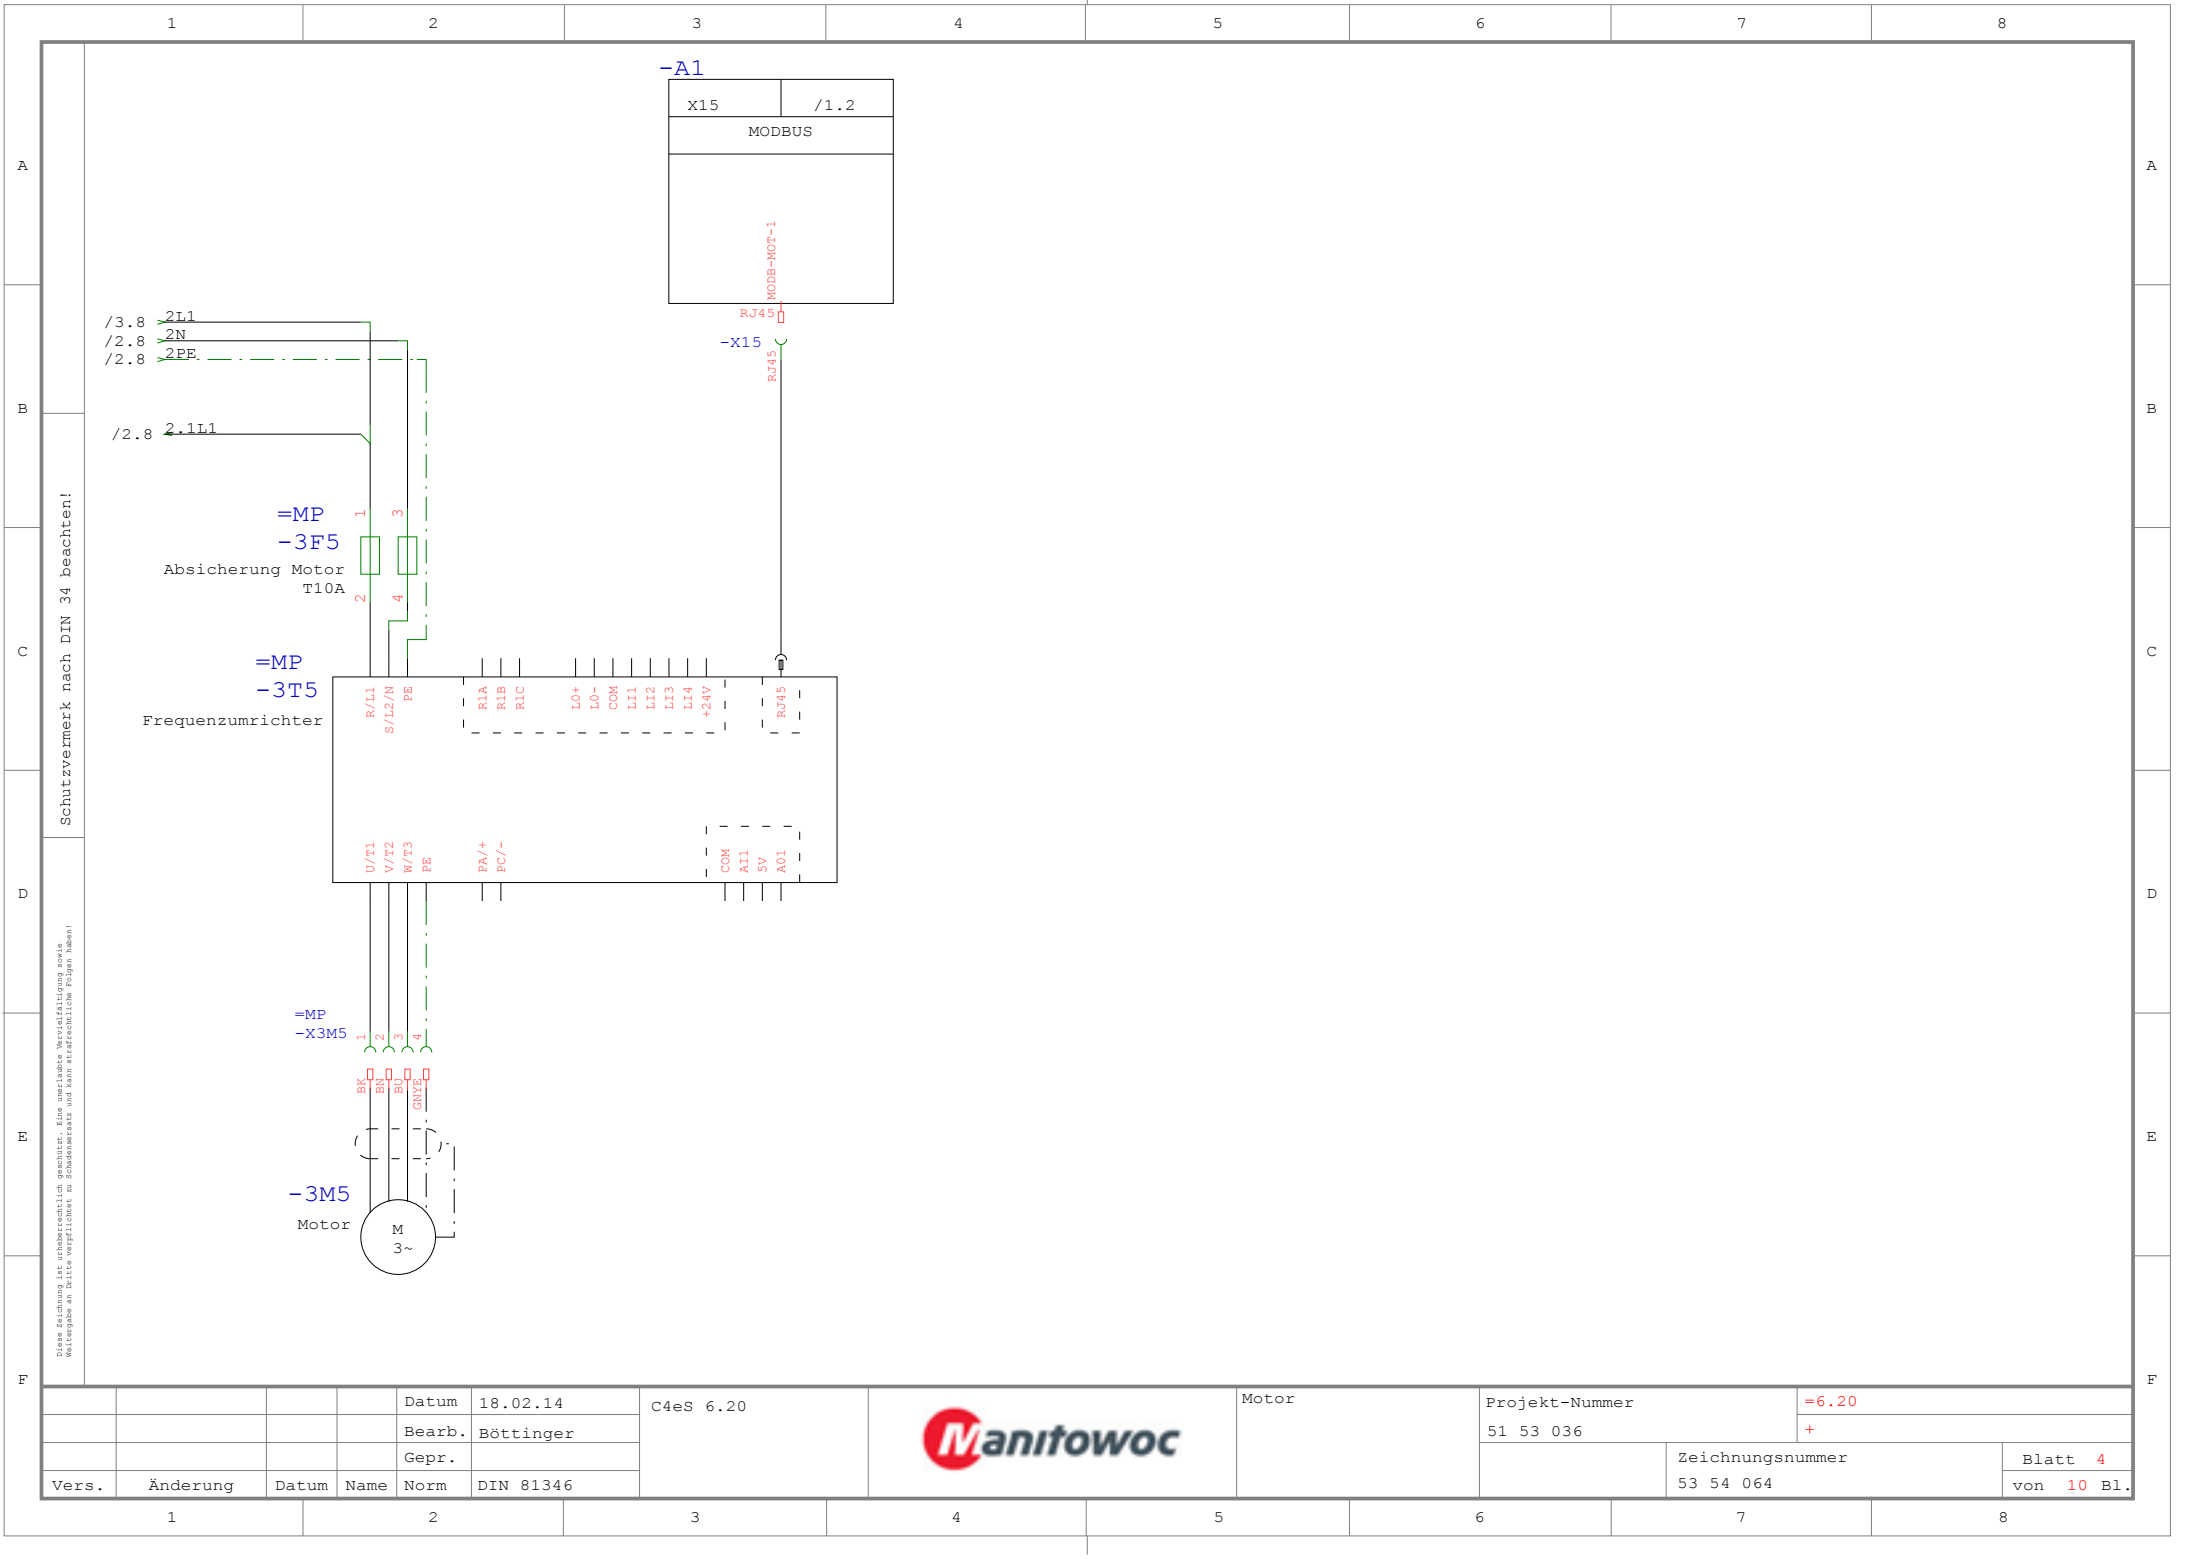


				Datum	18.02.14	C4eS 6.20		Heissluft	Projekt-Nummer		=6.20	Blatt 3 von 10 Bl.
				Bearb.	Böttinger				51 53 036		+	
				Gepr.					Zeichnungsnummer			
Vers.	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346				53 54 064			

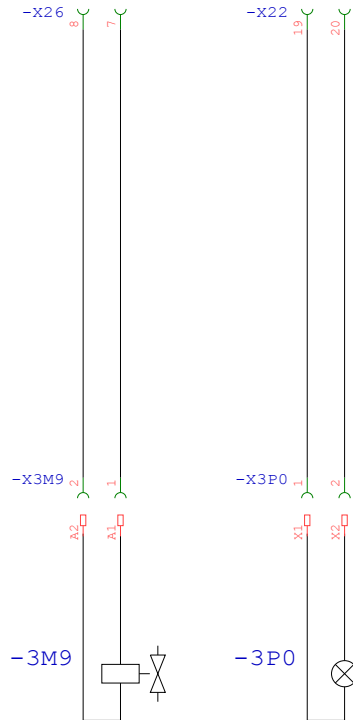


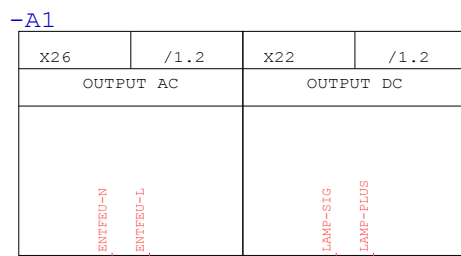


Entfeuchtungsklappe



Garraumleuchte




Temperatur
Garraum

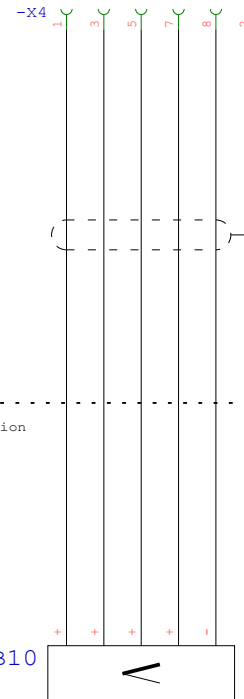

Kerntemperatur




Kerntemperatur
Sous-Vide

Smoker
Heizung

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unerlaubte Vervielfältigung sowie Weitergabe an Dritte verpflichtet zu Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben!

				Datum	18.02.14	C4eS 6.20		Allgemein	Projekt-Nummer		=6.20
				Bearb.	Bötttinger				51 53 036		+
				Gepr.						Zeichnungsnummer	Blatt 7
Vers.	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346				53 54 064	von 10 Bl.	

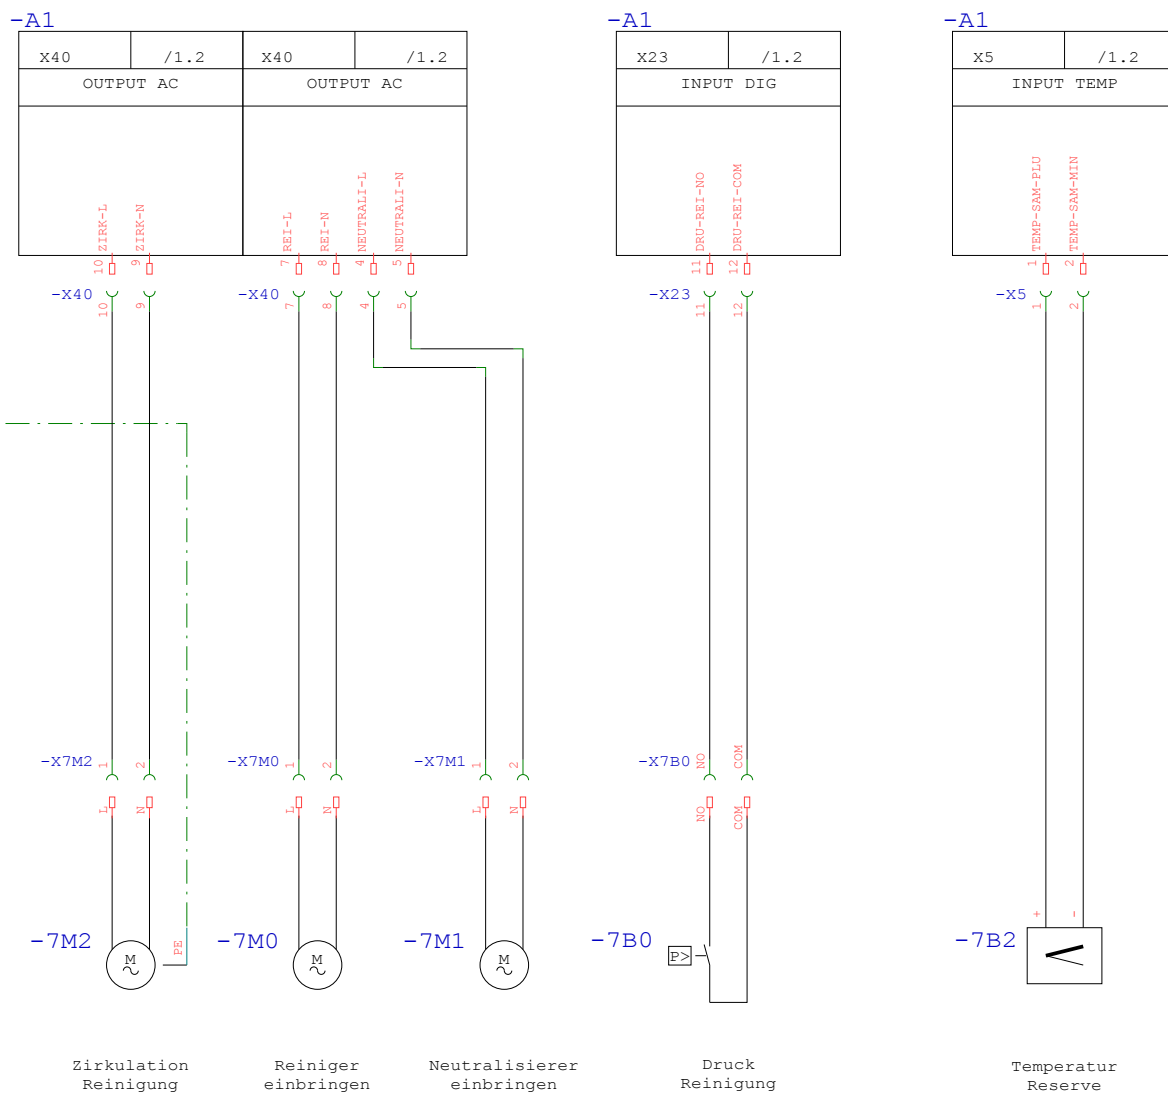

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unerlaubte Vervielfältigung sowie Weitergabe an Dritte verpflichtet zu Schadenersatz und kann strafrechtliche Folgen haben!

				Datum	18.02.14	C4eS 6.20		Reinigung	Projekt-Nummer		=6.20	
				Bearb.	Böttlinger				51 53 036		+	
				Gepr.								
Vers.	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346						Zeichnungsnummer	Blatt 10
								53 54 064	von 10 Bl.			