

electrical documentation  
Elektrodokumentation




type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 6.10 EB	3~ 200V	50/60Hz	10,9kW	31,5A
C4e 6.10 EB	3~ 230V	50/60Hz	10,9kW	27,4A

Welbilt Deutschland GmbH


Talstraße 35  
D-82436 Eglfing / Germany  
  
+49 (0)8847 - 67 - 0  
  
+49 (0)8847 - 67 - 414  
  
[www.convotherm.com](http://www.convotherm.com)


fuses on site!  
Please look at local supply regulations!  
Absicherung bauseits!  
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

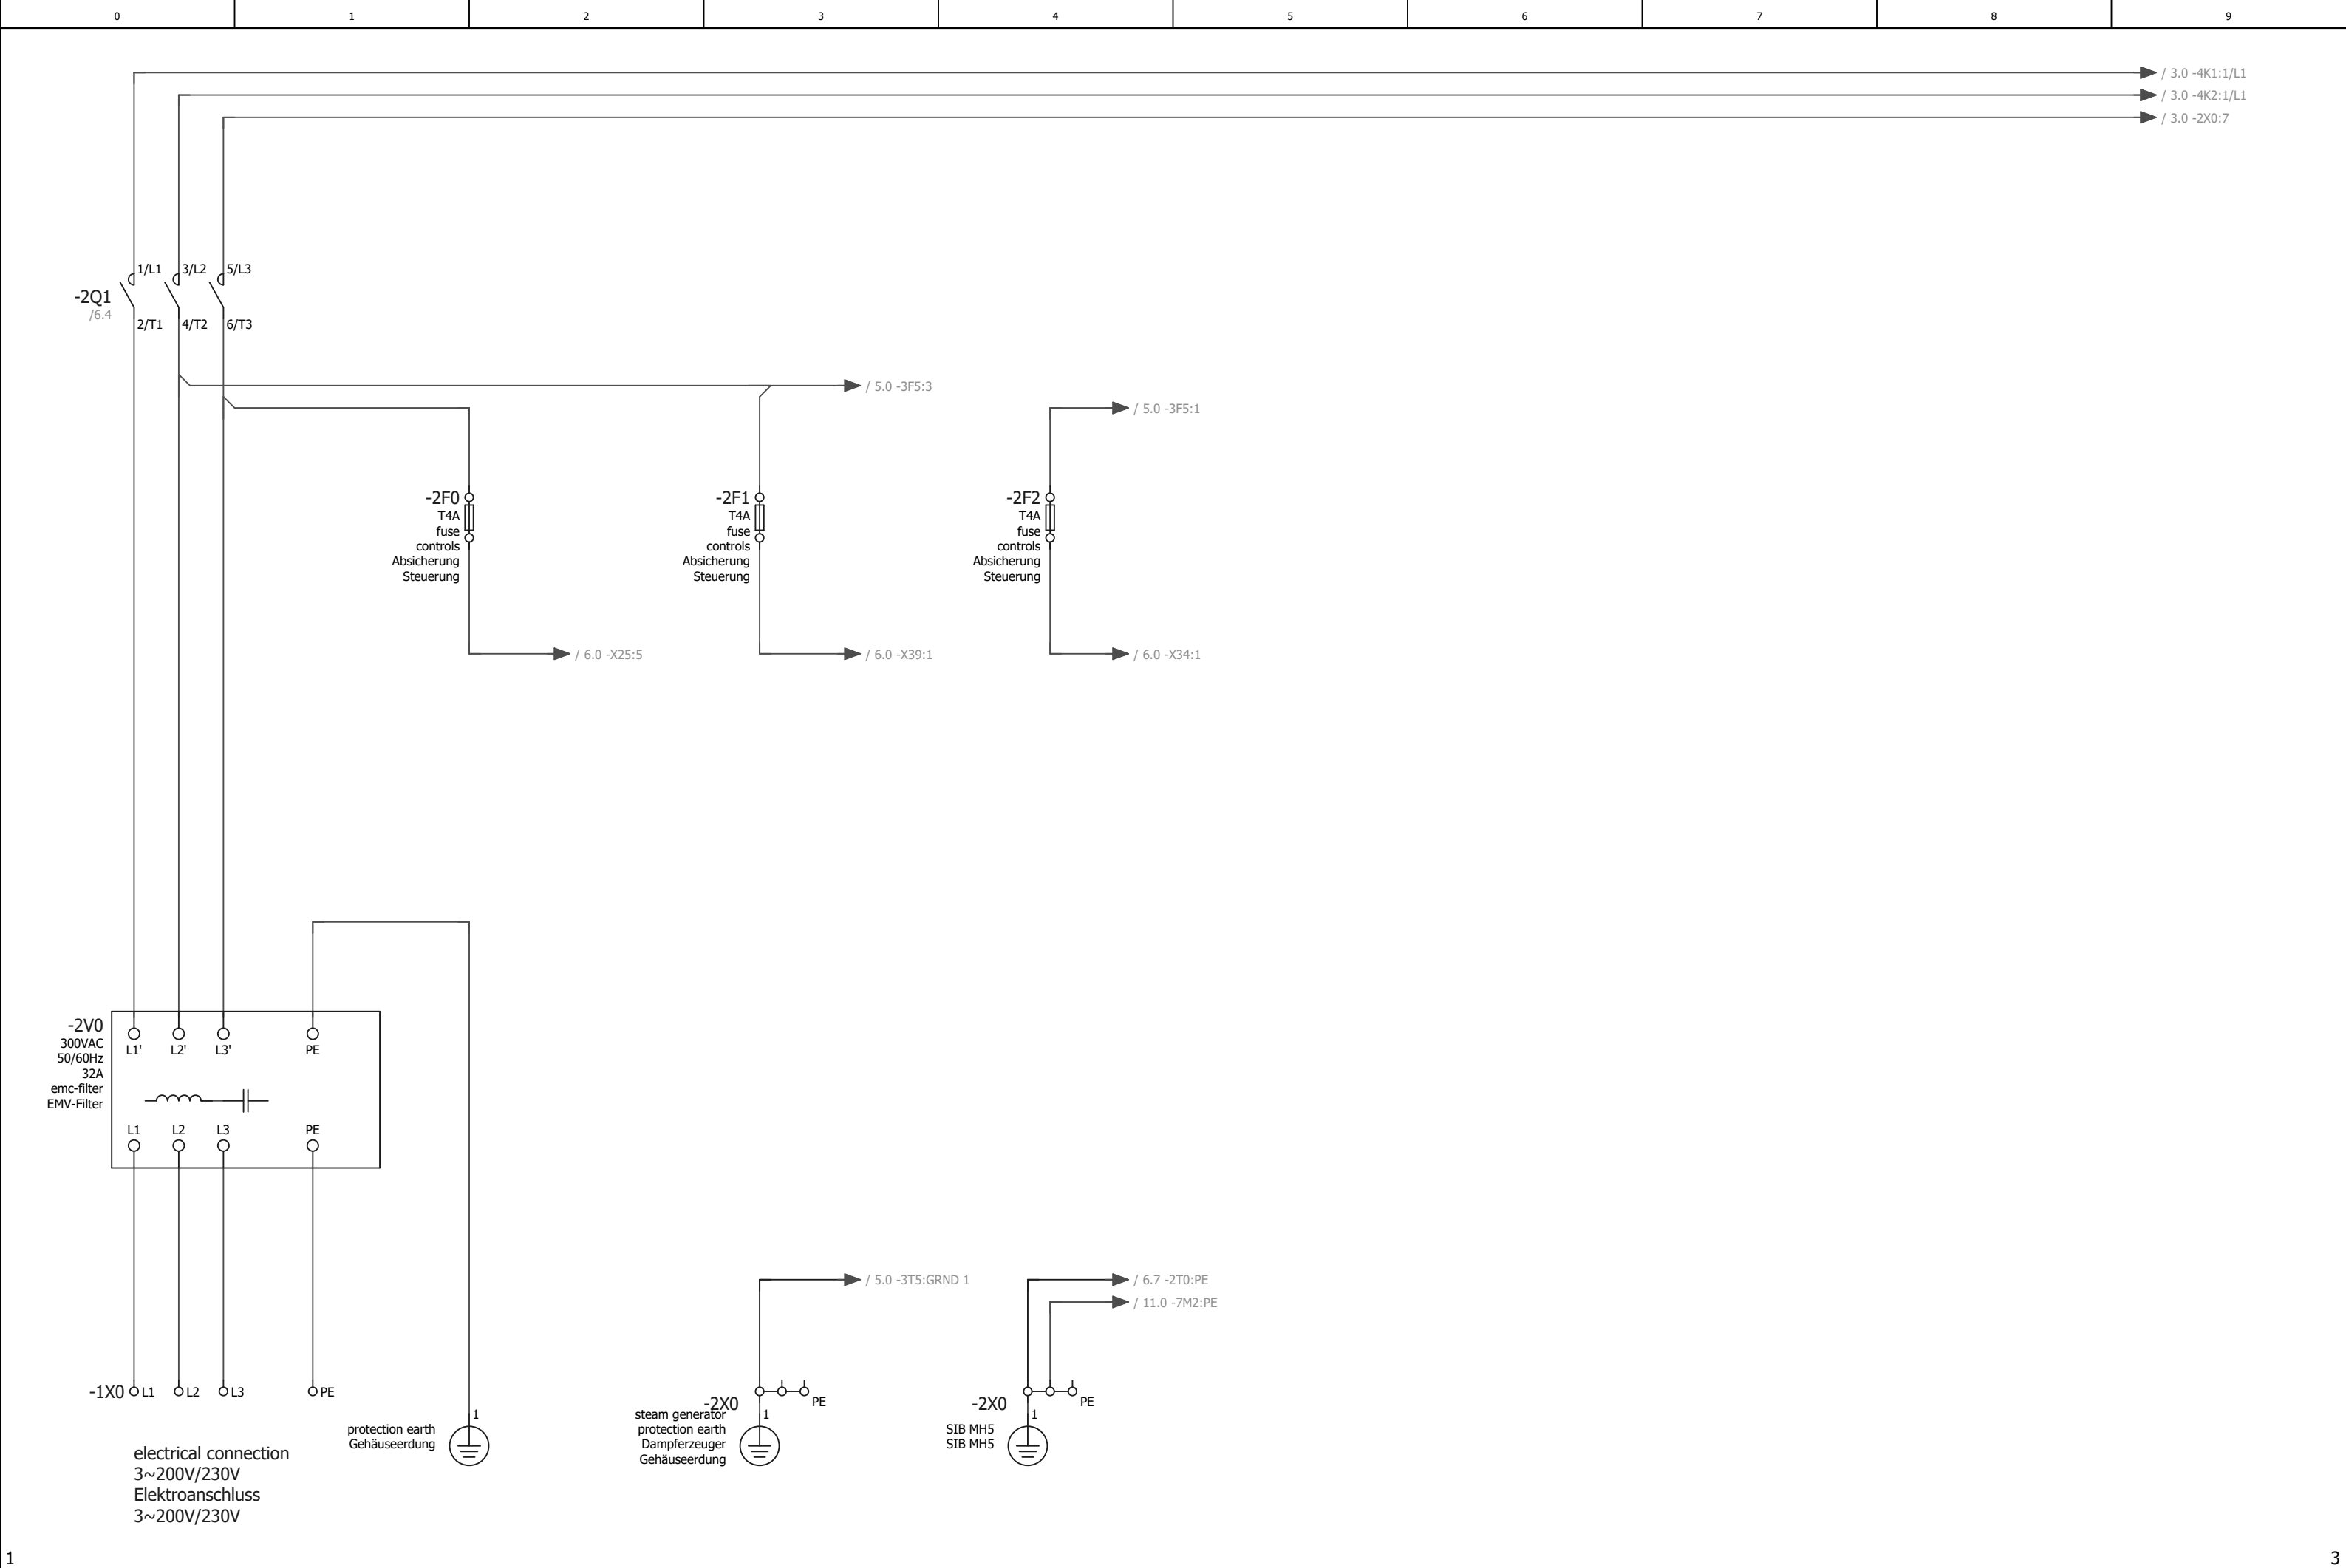


01	ÄM106/2014	14.10.2014	SchM	Drawn	4/6/2022	C4e 6.10 EB C4e 6.10 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	supply Einspeisung	Project No. 5354049		= SLP	
				Name	Boe				+ MPL			
				App.	SchM							
REV	Remarks	Date	Name	Norm					Drg. No. 5153028			Blatt 2 Seite 2 / 12


01	ÄM106/2014	14.10.2014	SchM	Drawn	4/6/2022	C4e 6.10 EB C4e 6.10 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	convection Heissluft	Project No. 5354049		= SLP	
				Name	Boe				+ MPL			
				App.	SchM							
REV	Remarks	Date	Name	Norm					Drg. No. 5153028			Blatt 3 Seite 3 / 12




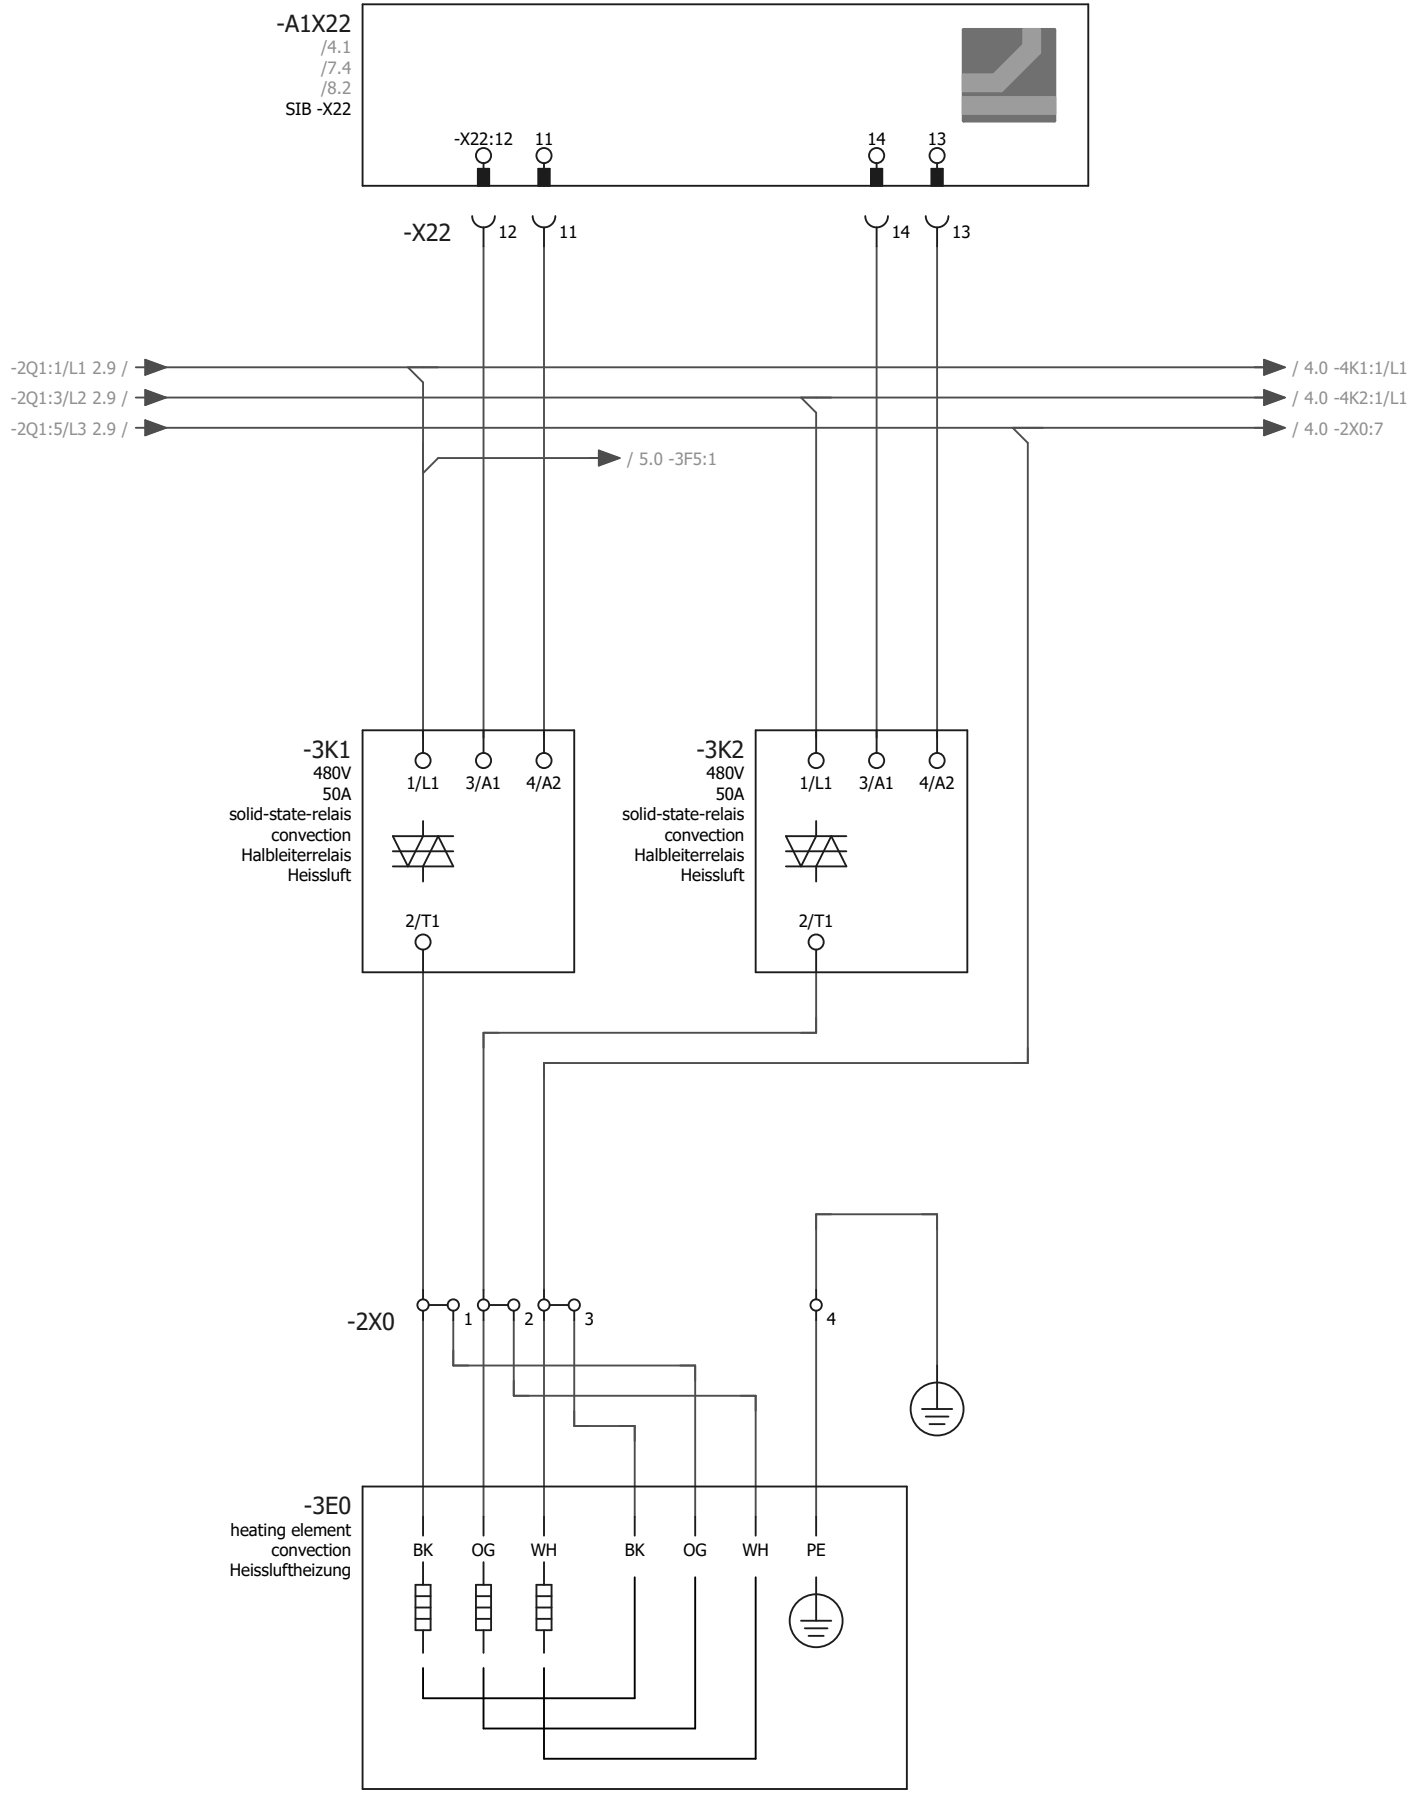


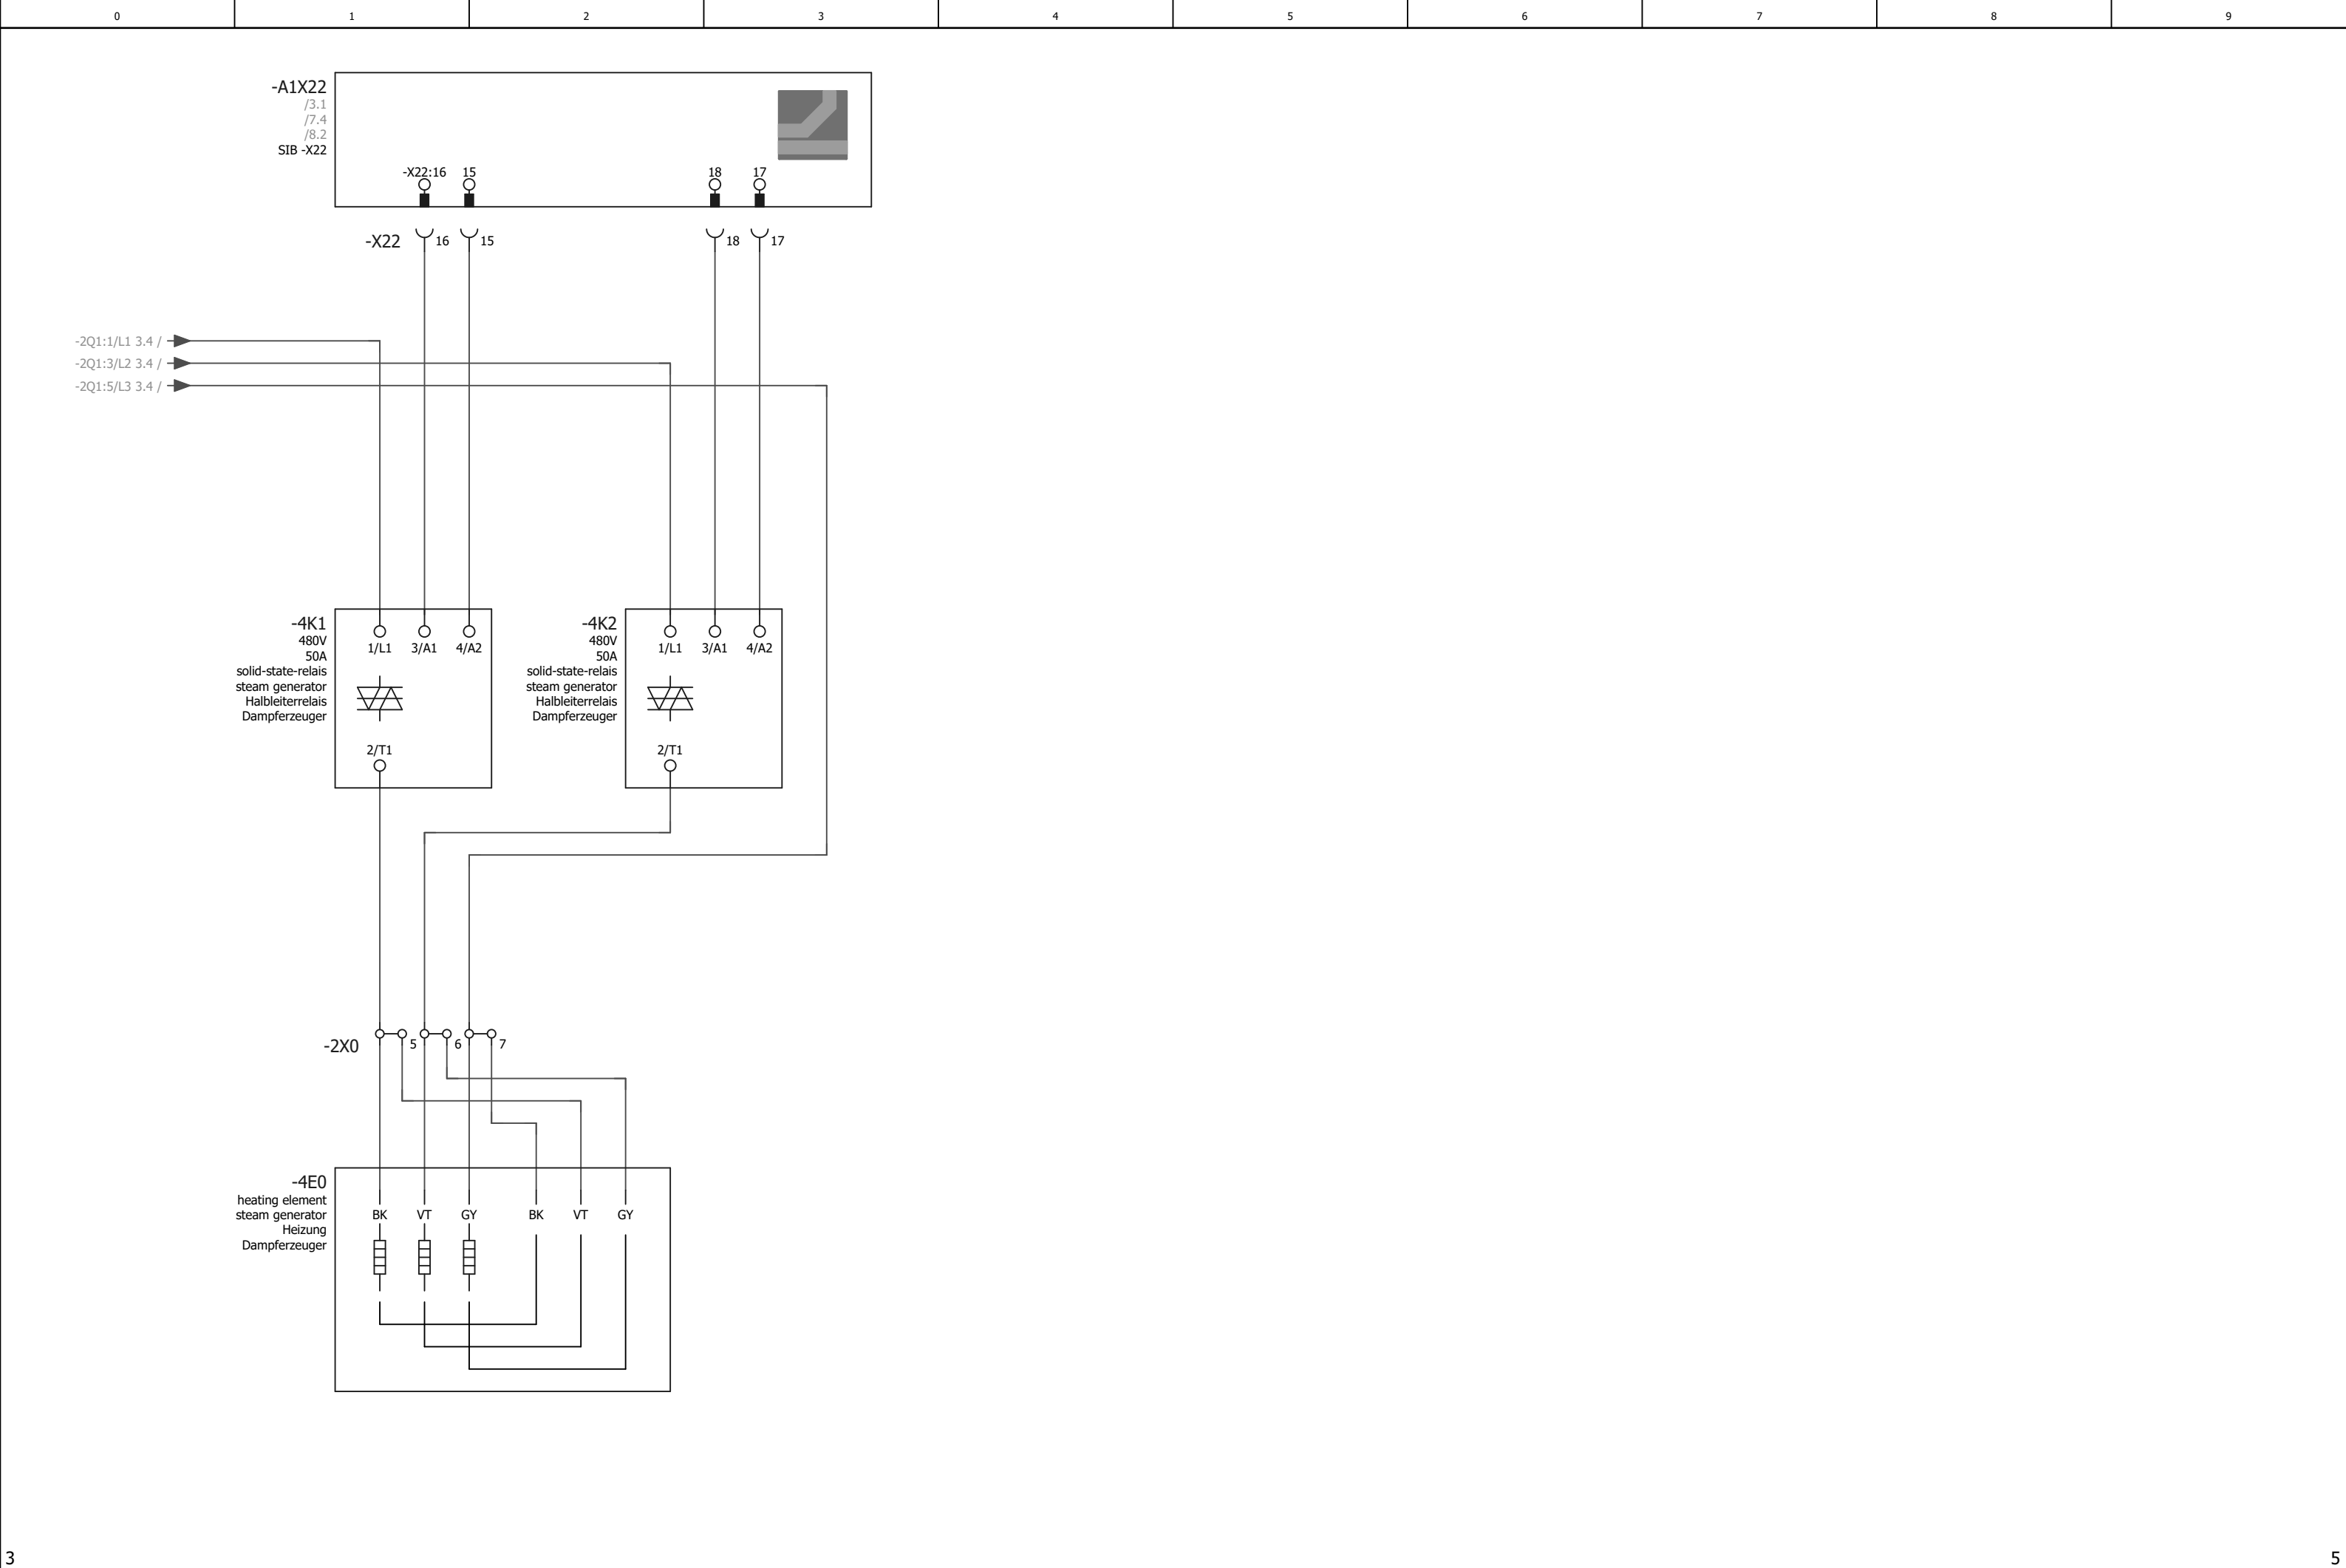

01	ÄM106/2014	14.10.2014	SchM	Drawn	4/6/2022	C4e 6.10 EB C4e 6.10 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	motor Motor	Project No. 5354049		= SLP + MPL	
				Name	Boe				Drg. No. 5153028		Blatt 5	
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Seite 5 / 12	

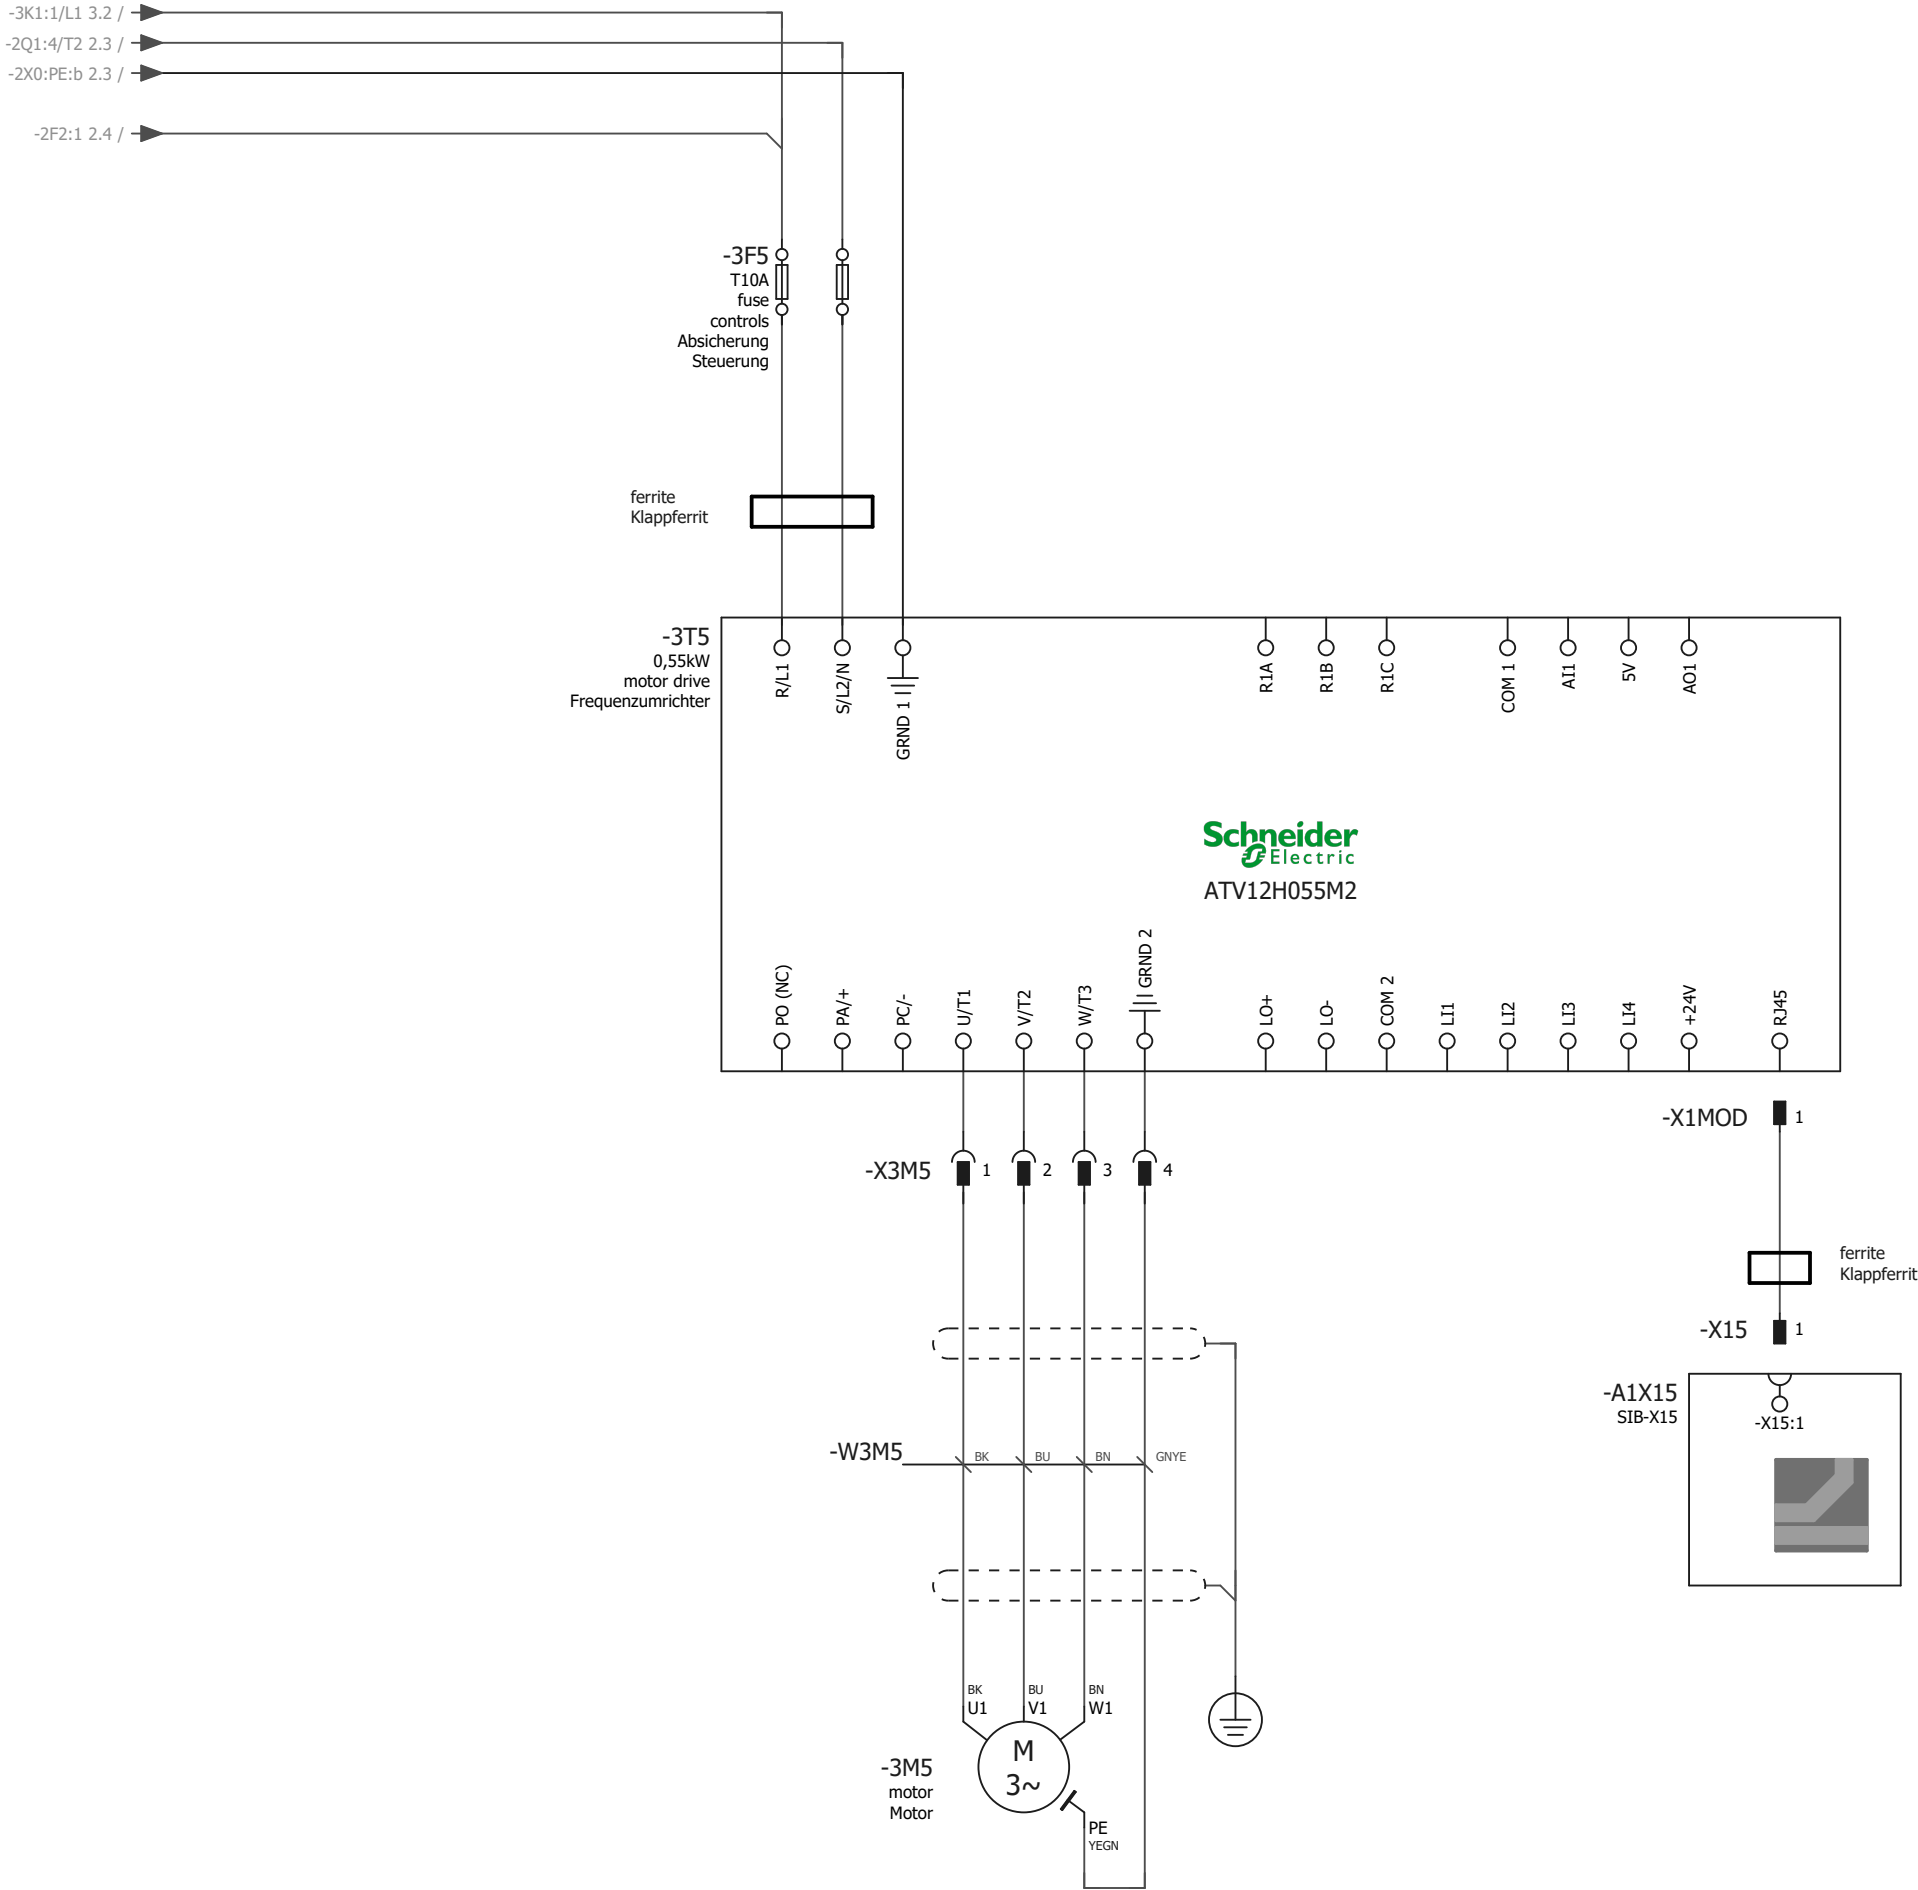

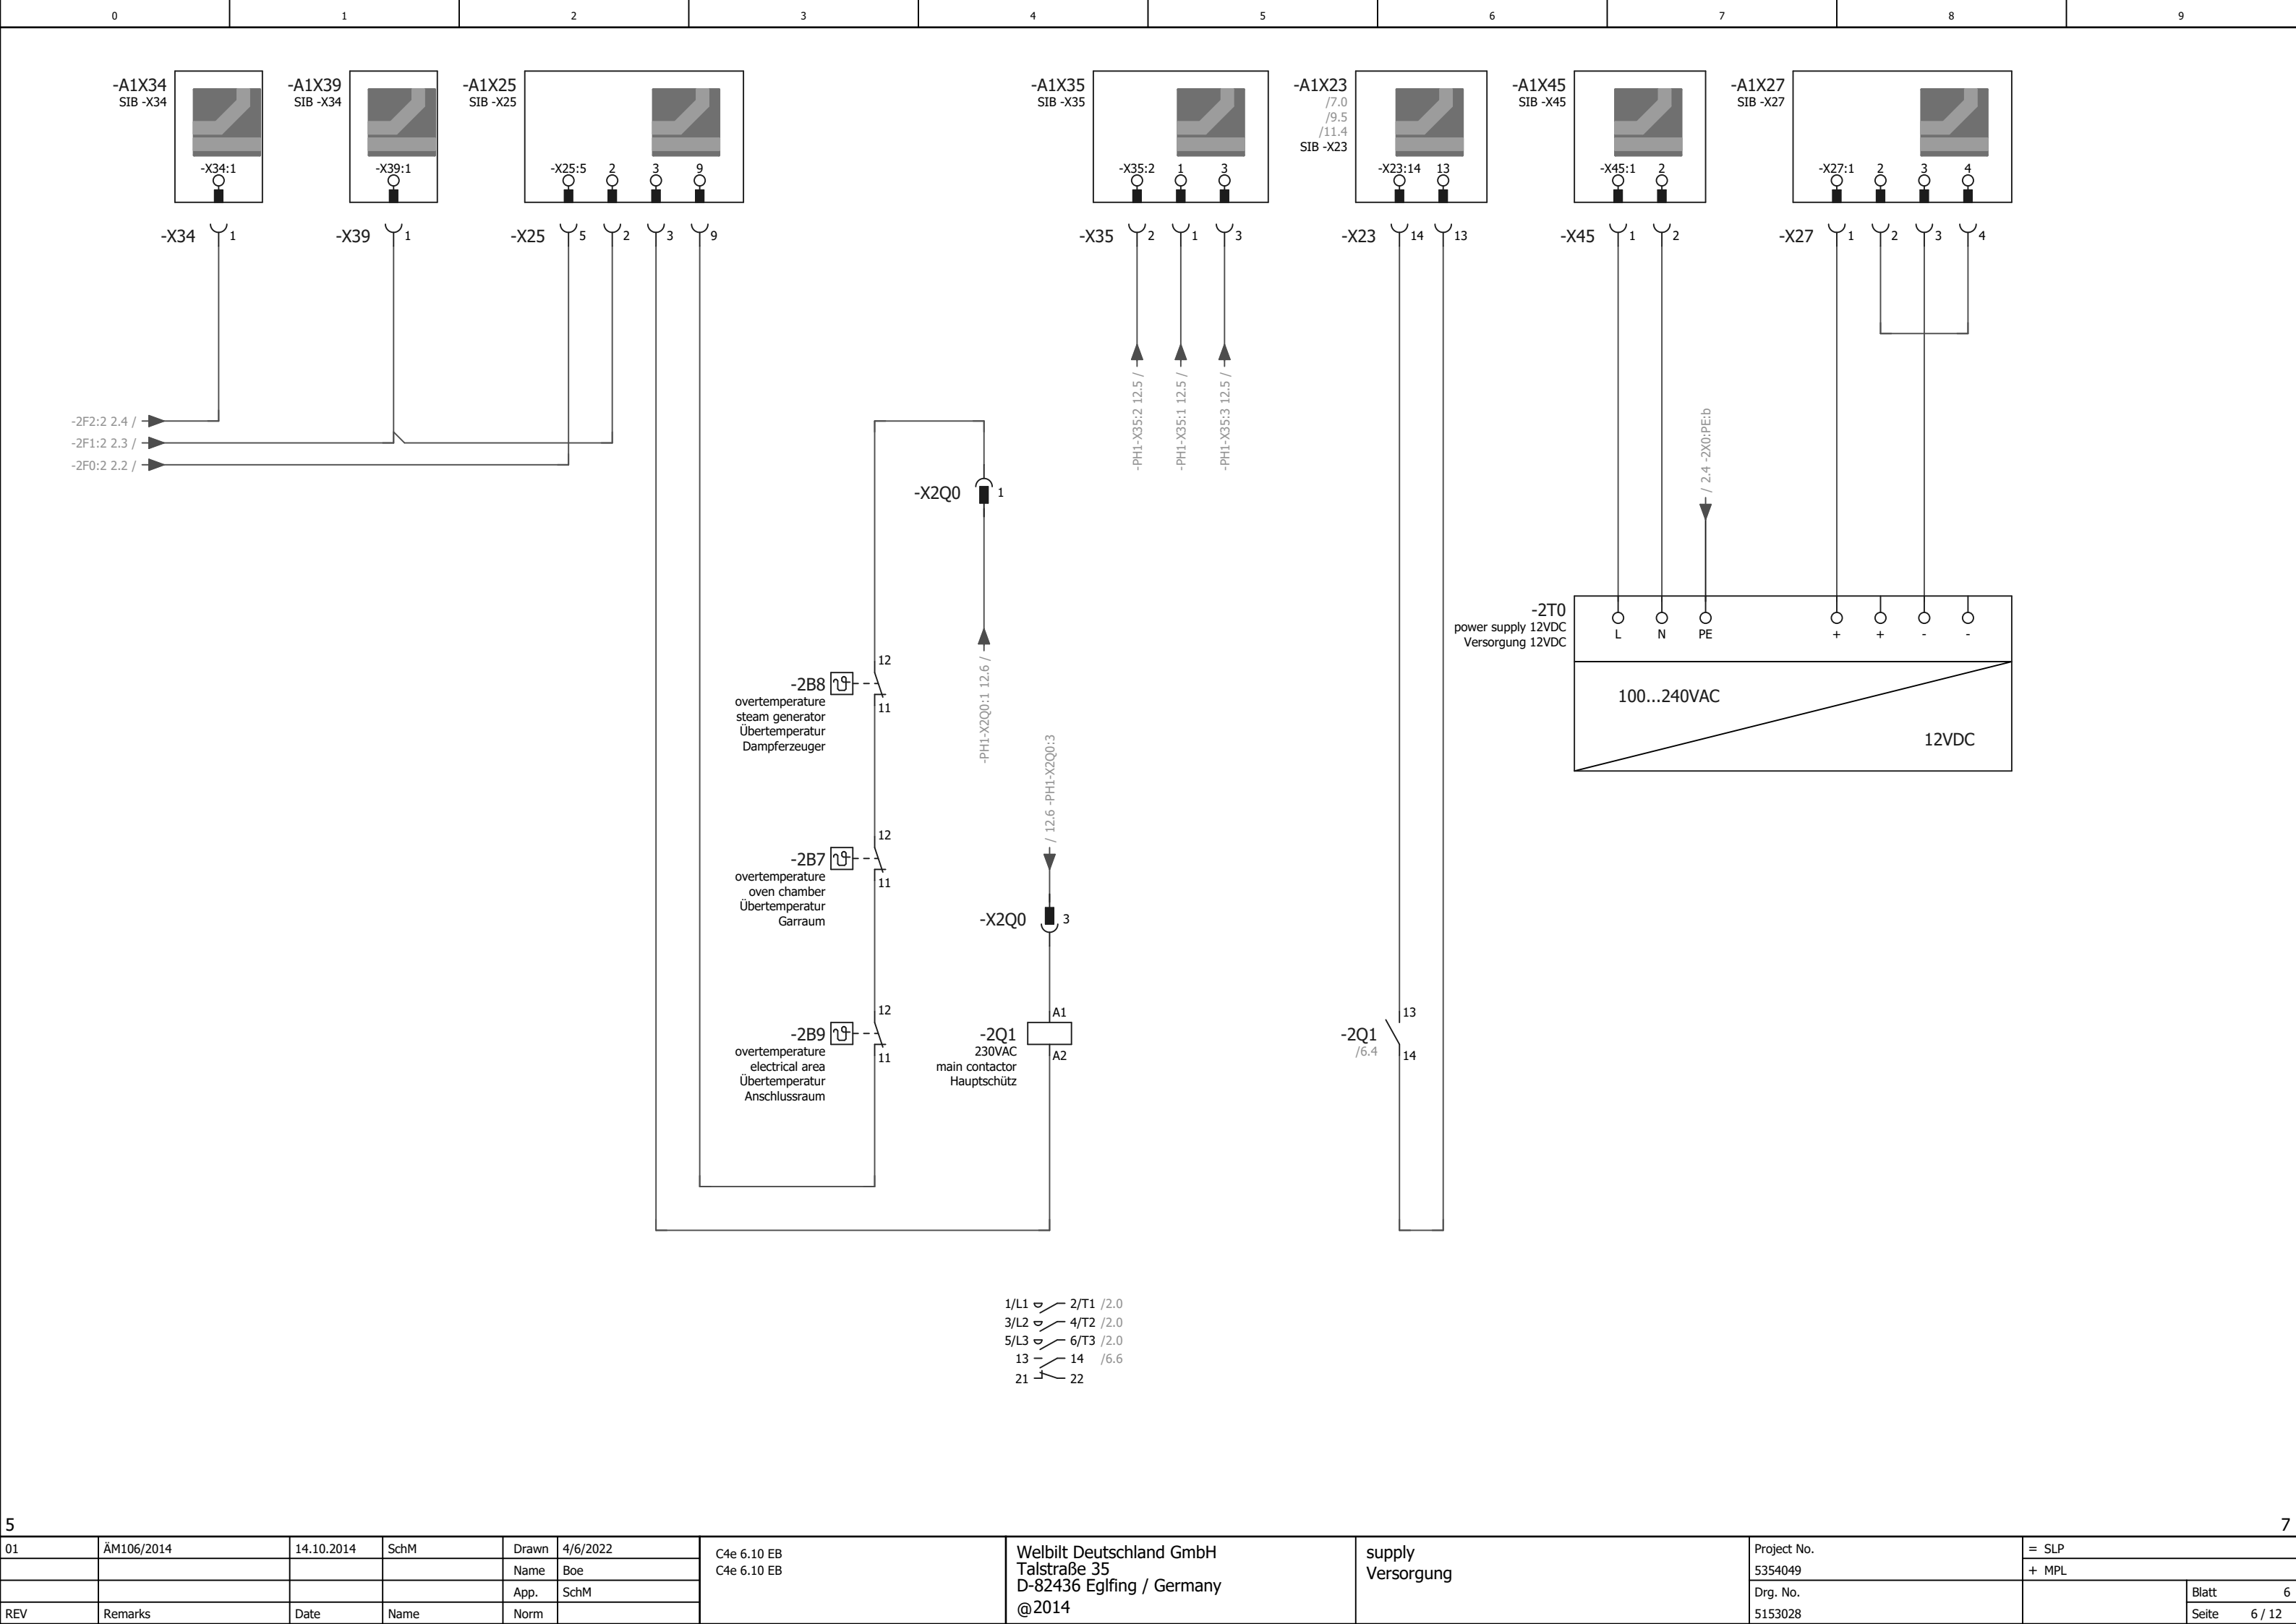

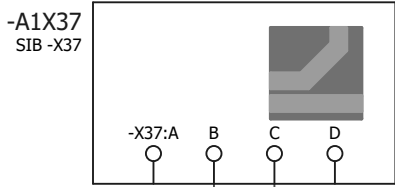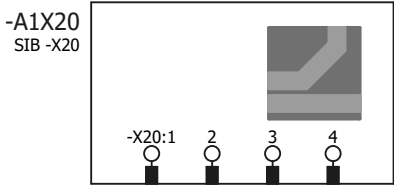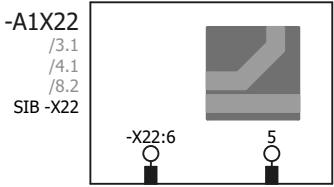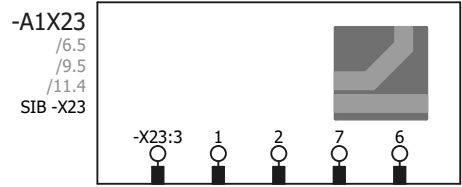

SICOTRONIC

