

electrical documentation
Elektrodokumentation



type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 20.20 EB	3~ 230V	50/60Hz	66,4kW	166,9A


Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany

+49 (0)8847 - 67 - 0
+49 (0)8847 - 67 - 414


www.convotherm.com

fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

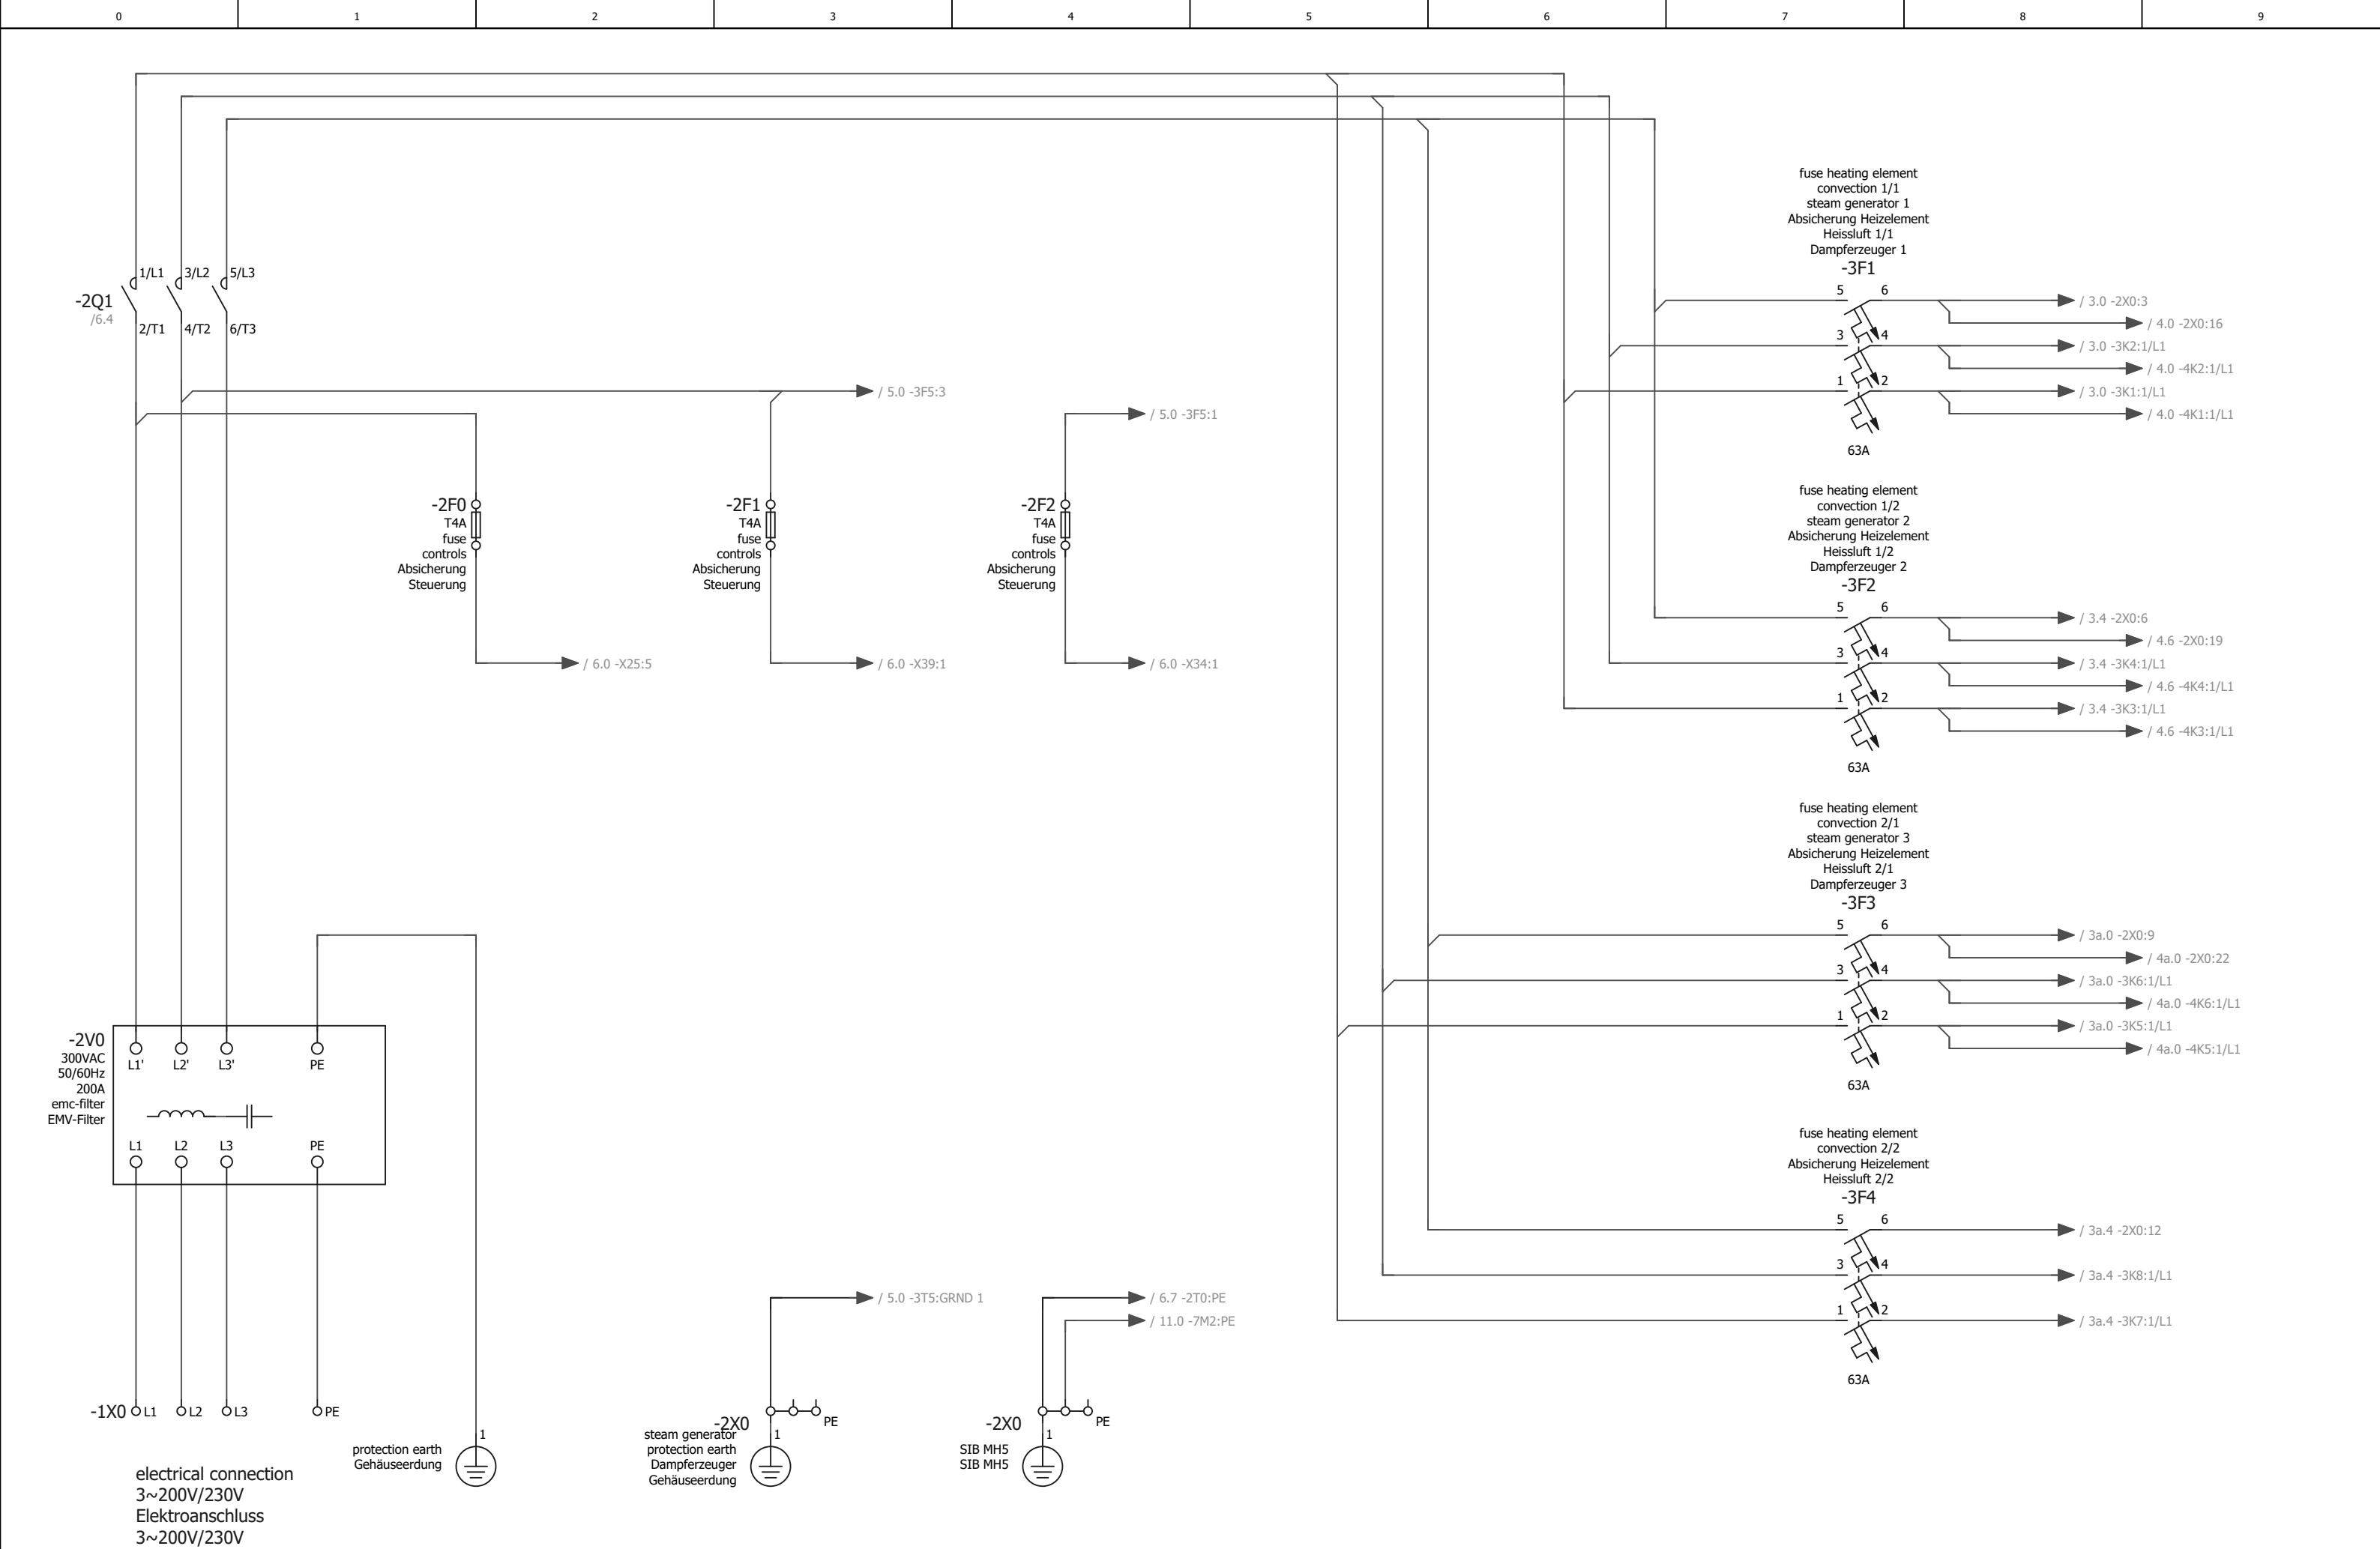

1											3		
01	ÄM145/2014	10.09.2015	SchM	Drawn	4/12/2022	C4e 20.20 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	supply Einspeisung	Project No.	= SLP			
				Name	Boe				5354168	+ MPL			
				App.	SchM				Drg. No.	Blatt 2			
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5153112	Seite 2 / 14			

01	ÄM145/2014	10.09.2015	SchM	Drawn	4/12/2022	C4e 20.20 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	convection Heissluft	Project No. 5354168		= SLP	
				Name	Boe				+ MPL			
				App.	SchM				Drg. No. 5153112		Blatt	3
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Seite	3 / 14

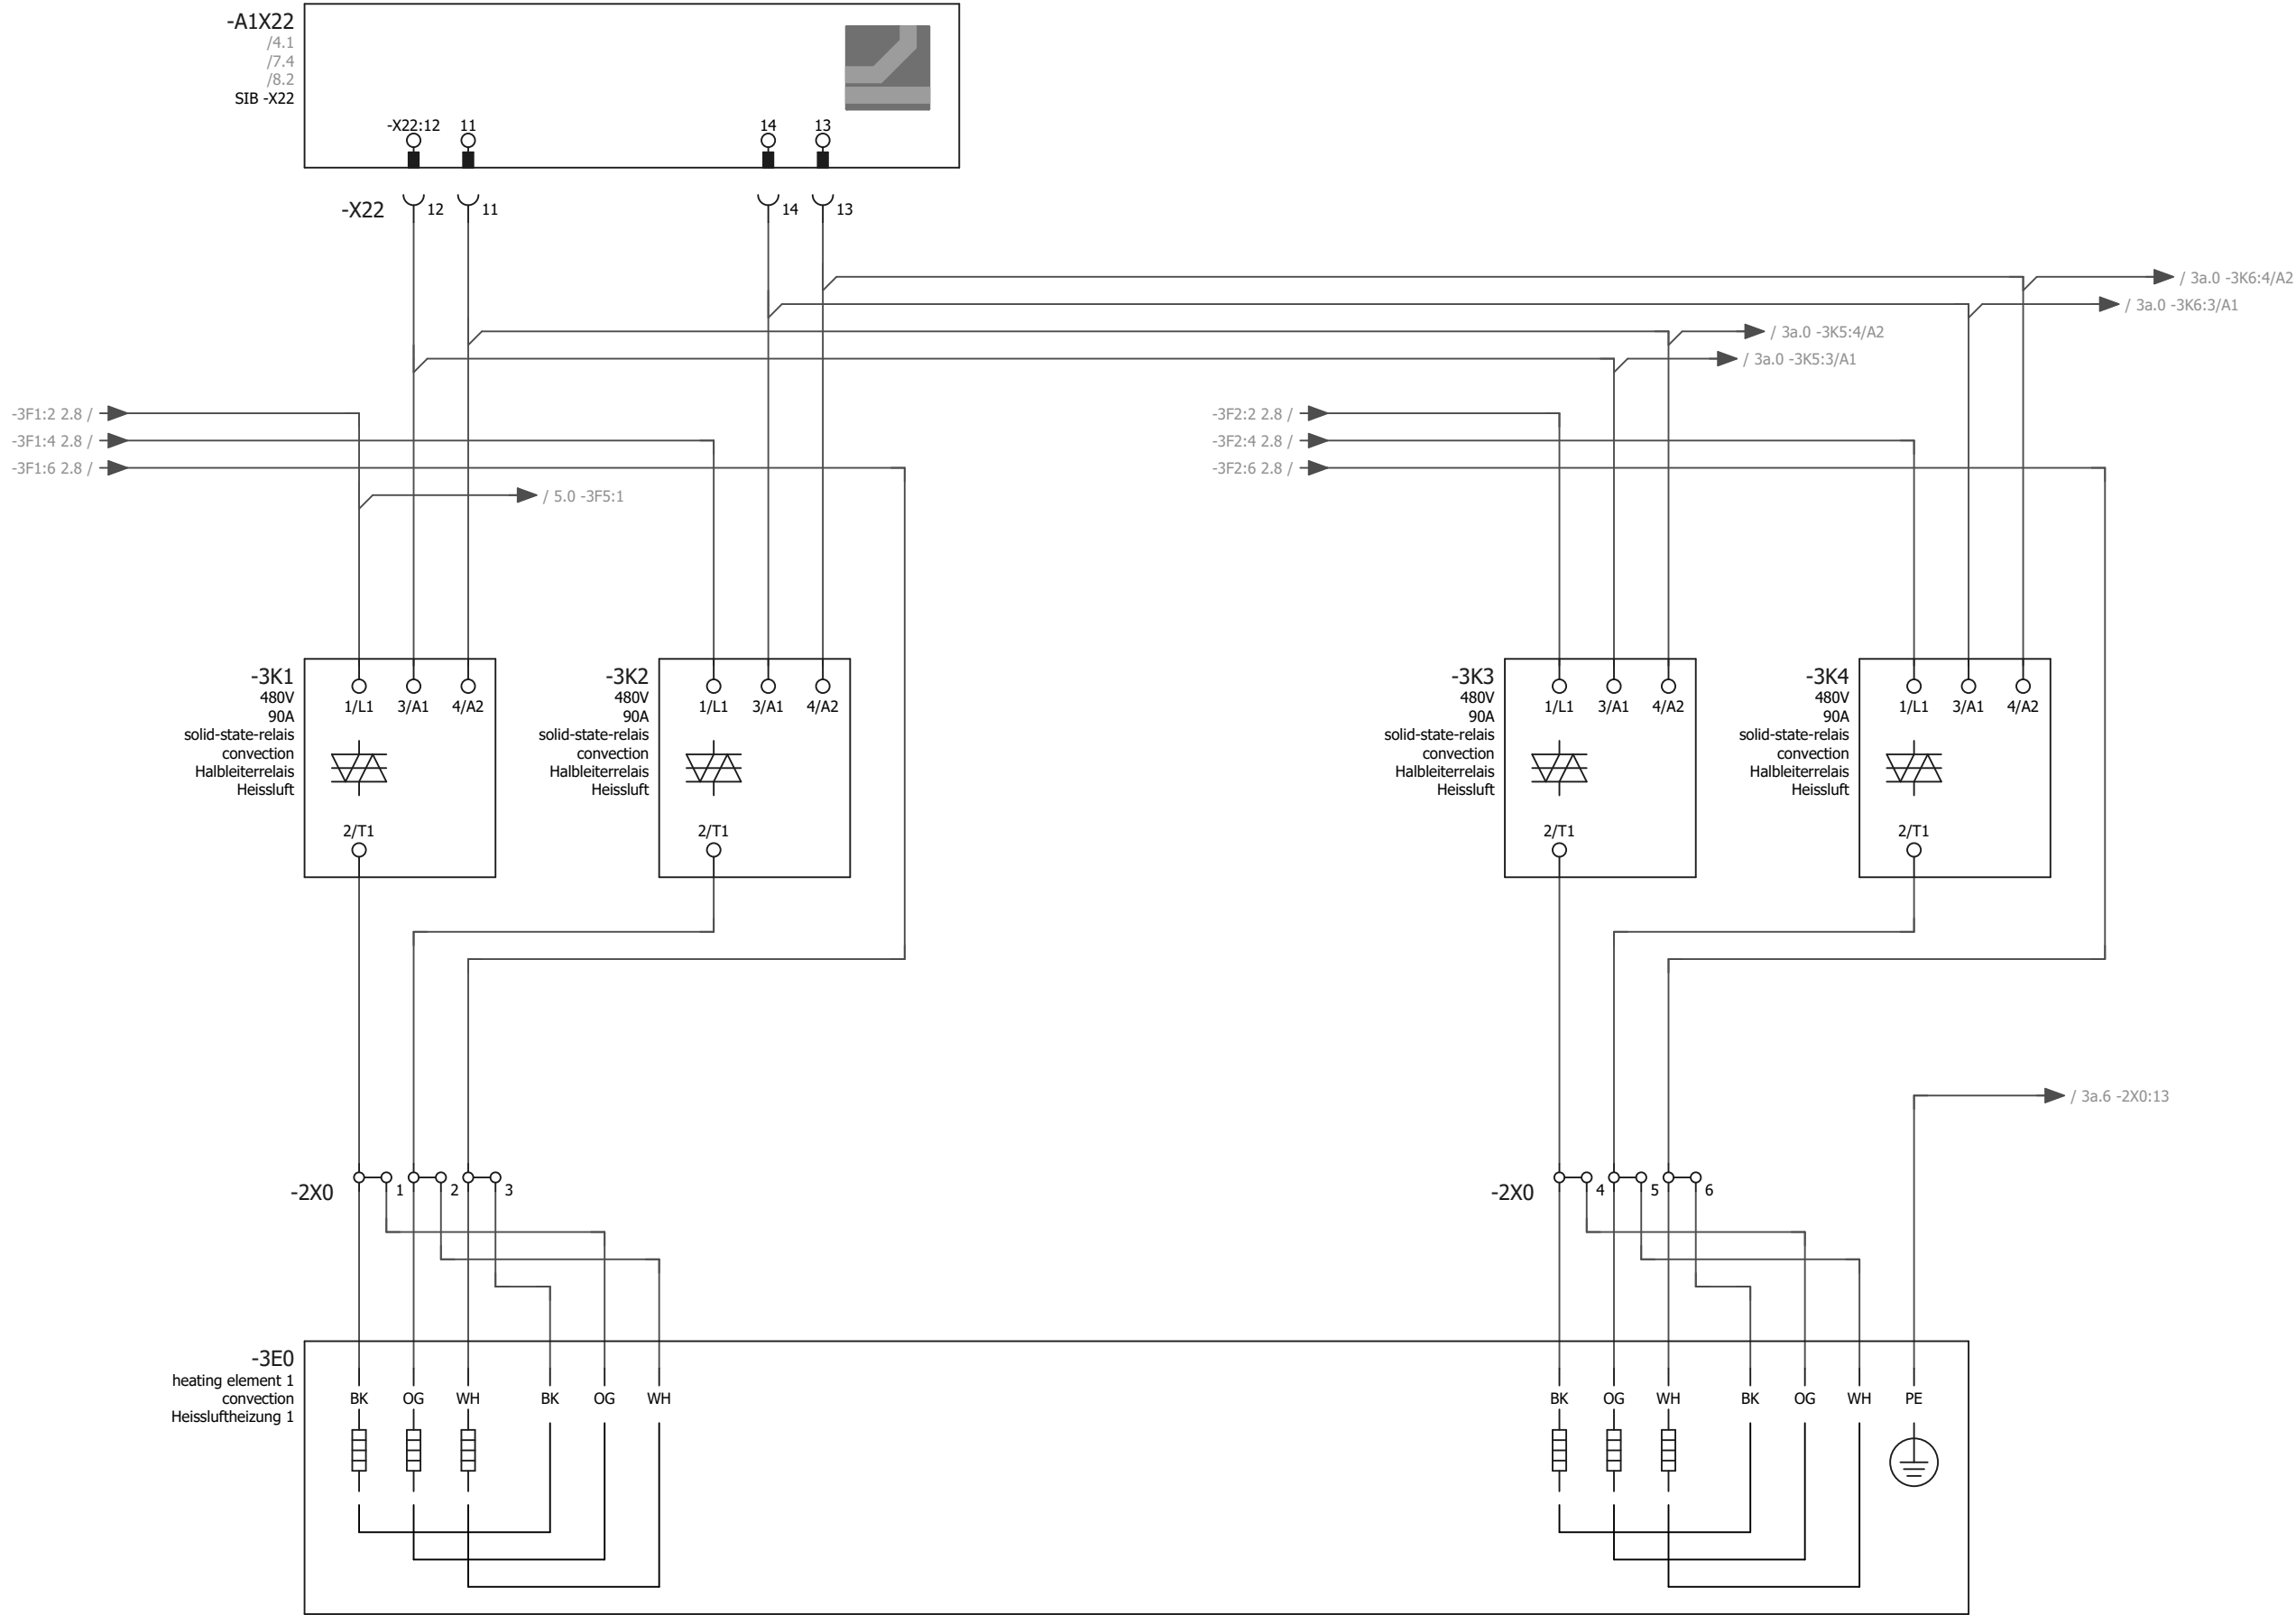

01	ÄM145/2014	10.09.2015	SchM	Drawn	4/12/2022	C4e 20.20 EB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	convection Heissluft	Project No.		= SLP	
				Name	Boe				5354168		+ MPL	
				App.	SchM				Drg. No.		Blatt 3a	
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5153112		Seite 4 / 14	

