

electrical documentation  
Elektrodokumentation




type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 10.20 ES	3~ 200V	50/60Hz	33,4kW	96,6A
C4e 10.20 ES	3~ 230V	50/60Hz	33,4kW	84,0A

Welbilt Deutschland GmbH


Talstraße 35  
D-82436 Eglfing / Germany  
  
+49 (0)8847 - 67 - 0  
  
+49 (0)8847 - 67 - 414  
  
[www.convotherm.com](http://www.convotherm.com)

fuses on site!  
Please look at local supply regulations!  
Absicherung bauseits!  
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

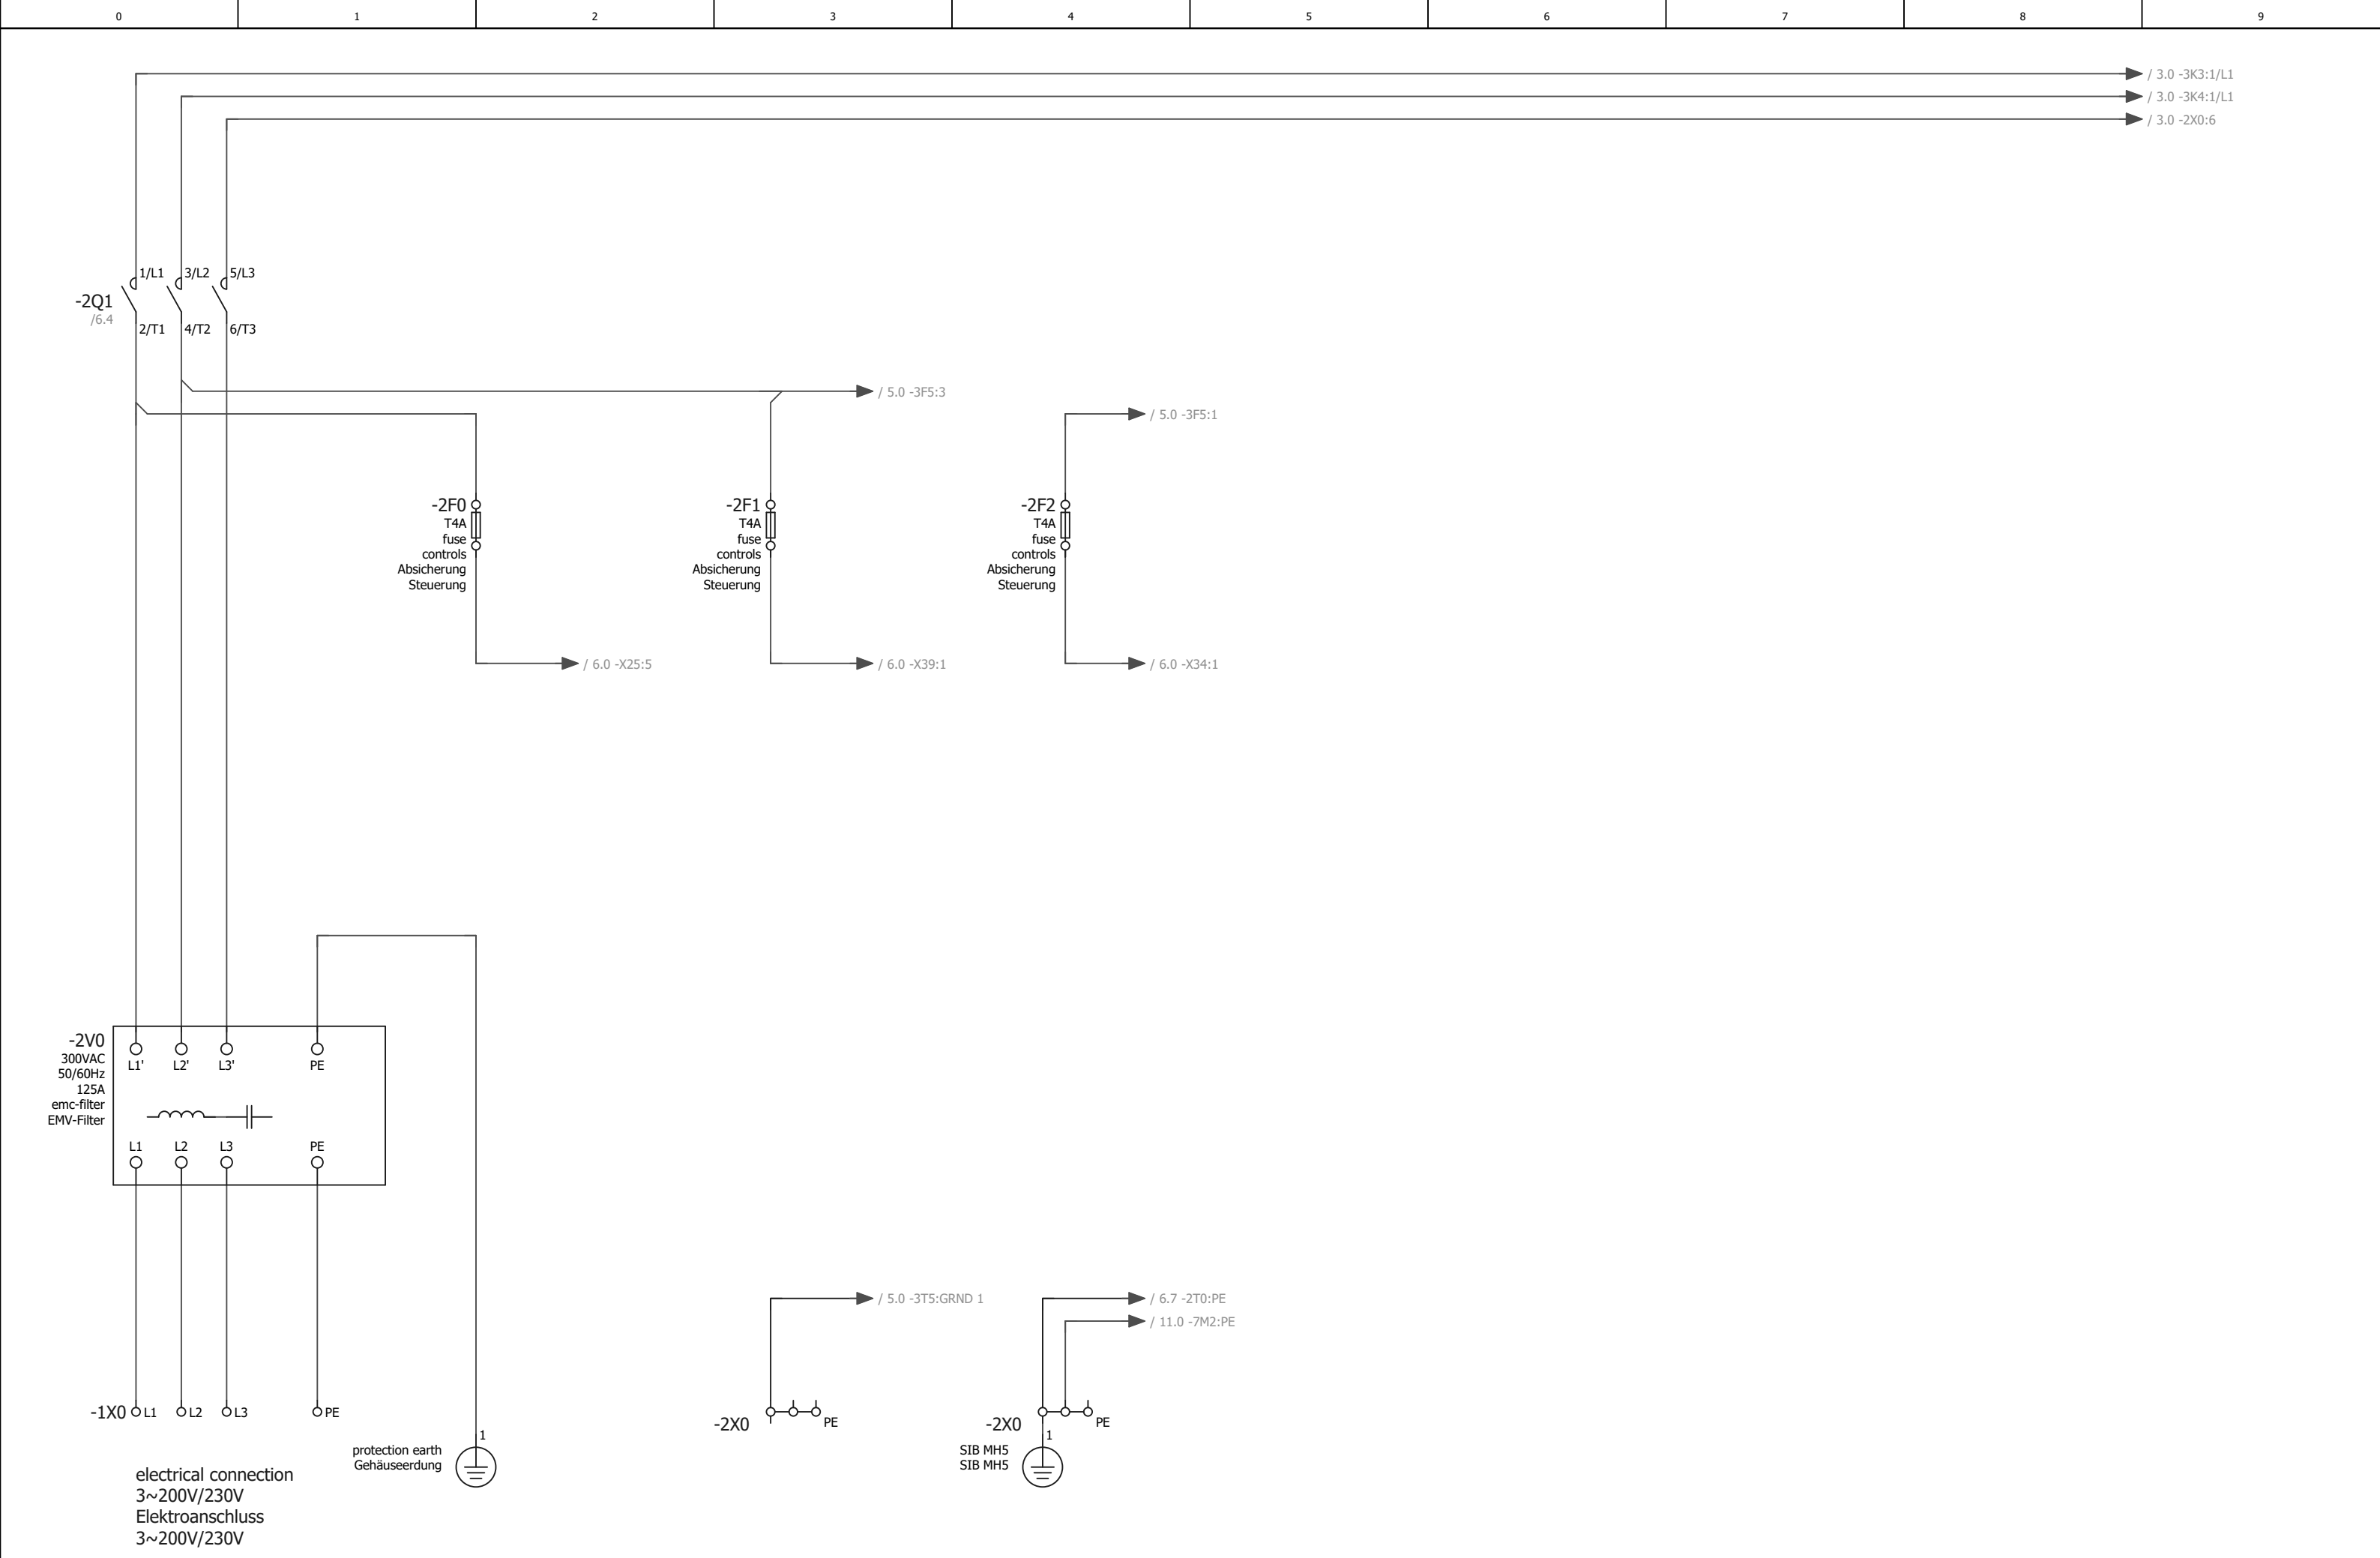

1											3	
01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Drawn	4/27/2022	C4e 10.20 ES C4e 10.20 ES	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	supply Einspeisung	Project No.	= SLP		
				Name	Boe				+ MPL			
				App.	SchM				Drg. No.	Blatt	2	
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5153038	Seite 2 / 11		

01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Drawn	4/27/2022	C4e 10.20 ES C4e 10.20 ES	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	convection Heissluft	Project No. 5354066		= SLP	
				Name	Boe				+ MPL			
				App.	SchM				Drg. No. 5153038		Blatt	3
REV	Remarks	Date	Name	Norm							Seite	3 / 11

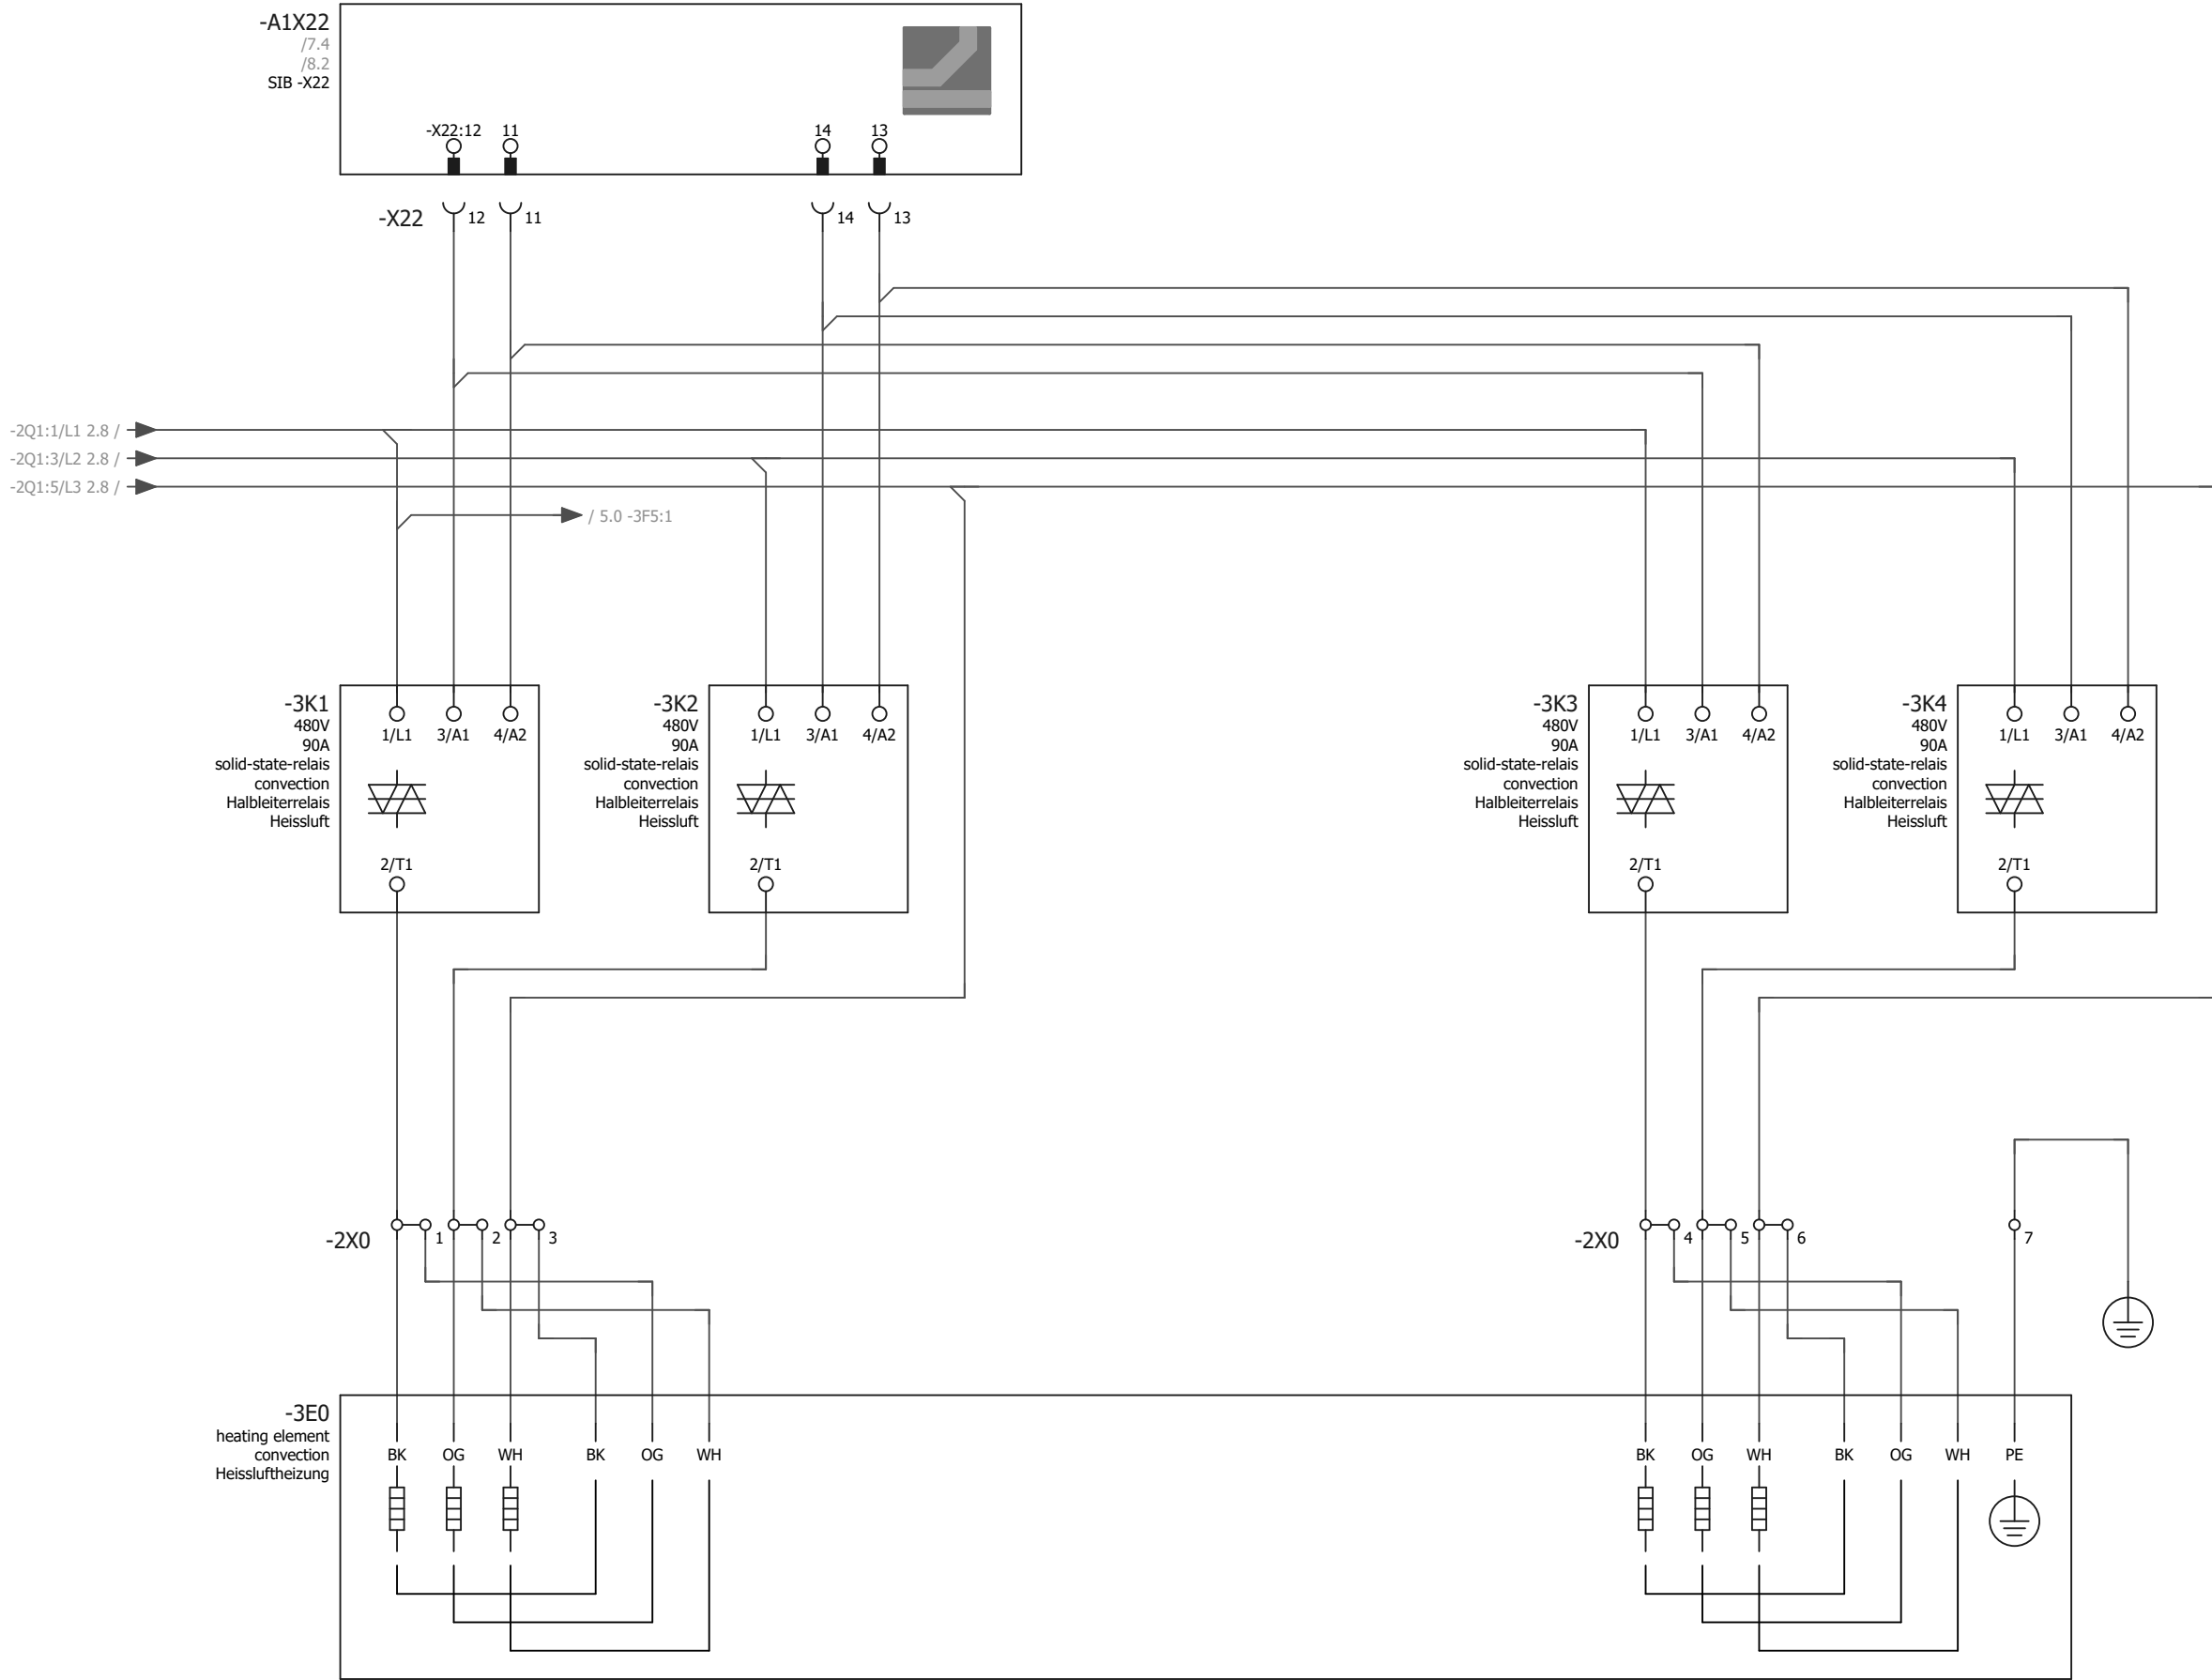

01	ÄM106/2014	14.10.2014	Taf	Drawn	4/27/2022	C4e 10.20 ES C4e 10.20 ES	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	motor Motor	Project No. 5354066		= SLP	
				Name	Boe				+ MPL			
				App.	SchM							
REV	Remarks	Date	Name	Norm					Drg. No. 5153038			Blatt 5 Seite 4 / 11

