

electrical documentation
Elektrodokumentation



type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 20.10 GB	1N~ 230V	50/60Hz	1,1kW	4,7A
C4e 20.10 GB	1N~ 220V	50/60Hz	1,1kW	4,7A
C4e 20.10 GB	2~ 230V	50/60Hz	1,1kW	4,7A

Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35

D-82436 Eglfing / Germany


+49 (0)8847 - 67 - 0

+49 (0)8847 - 67 - 414


www.convotherm.com


fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!


01	ÄM048/2018	09.05.2018	Taf	Drawn	5/16/2022	C4e 20.10 GB C4e 20.10 GB C4e 20.10 GB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2017	Title page Titelblatt	Project No. 5354255	= SLP			Blatt 1 Seite 1 / 14
				Name	Boe					+ MPL			
				App.	SchM								
REV	Remarks	Date	Name	Norm						Drg. No. 5154265			

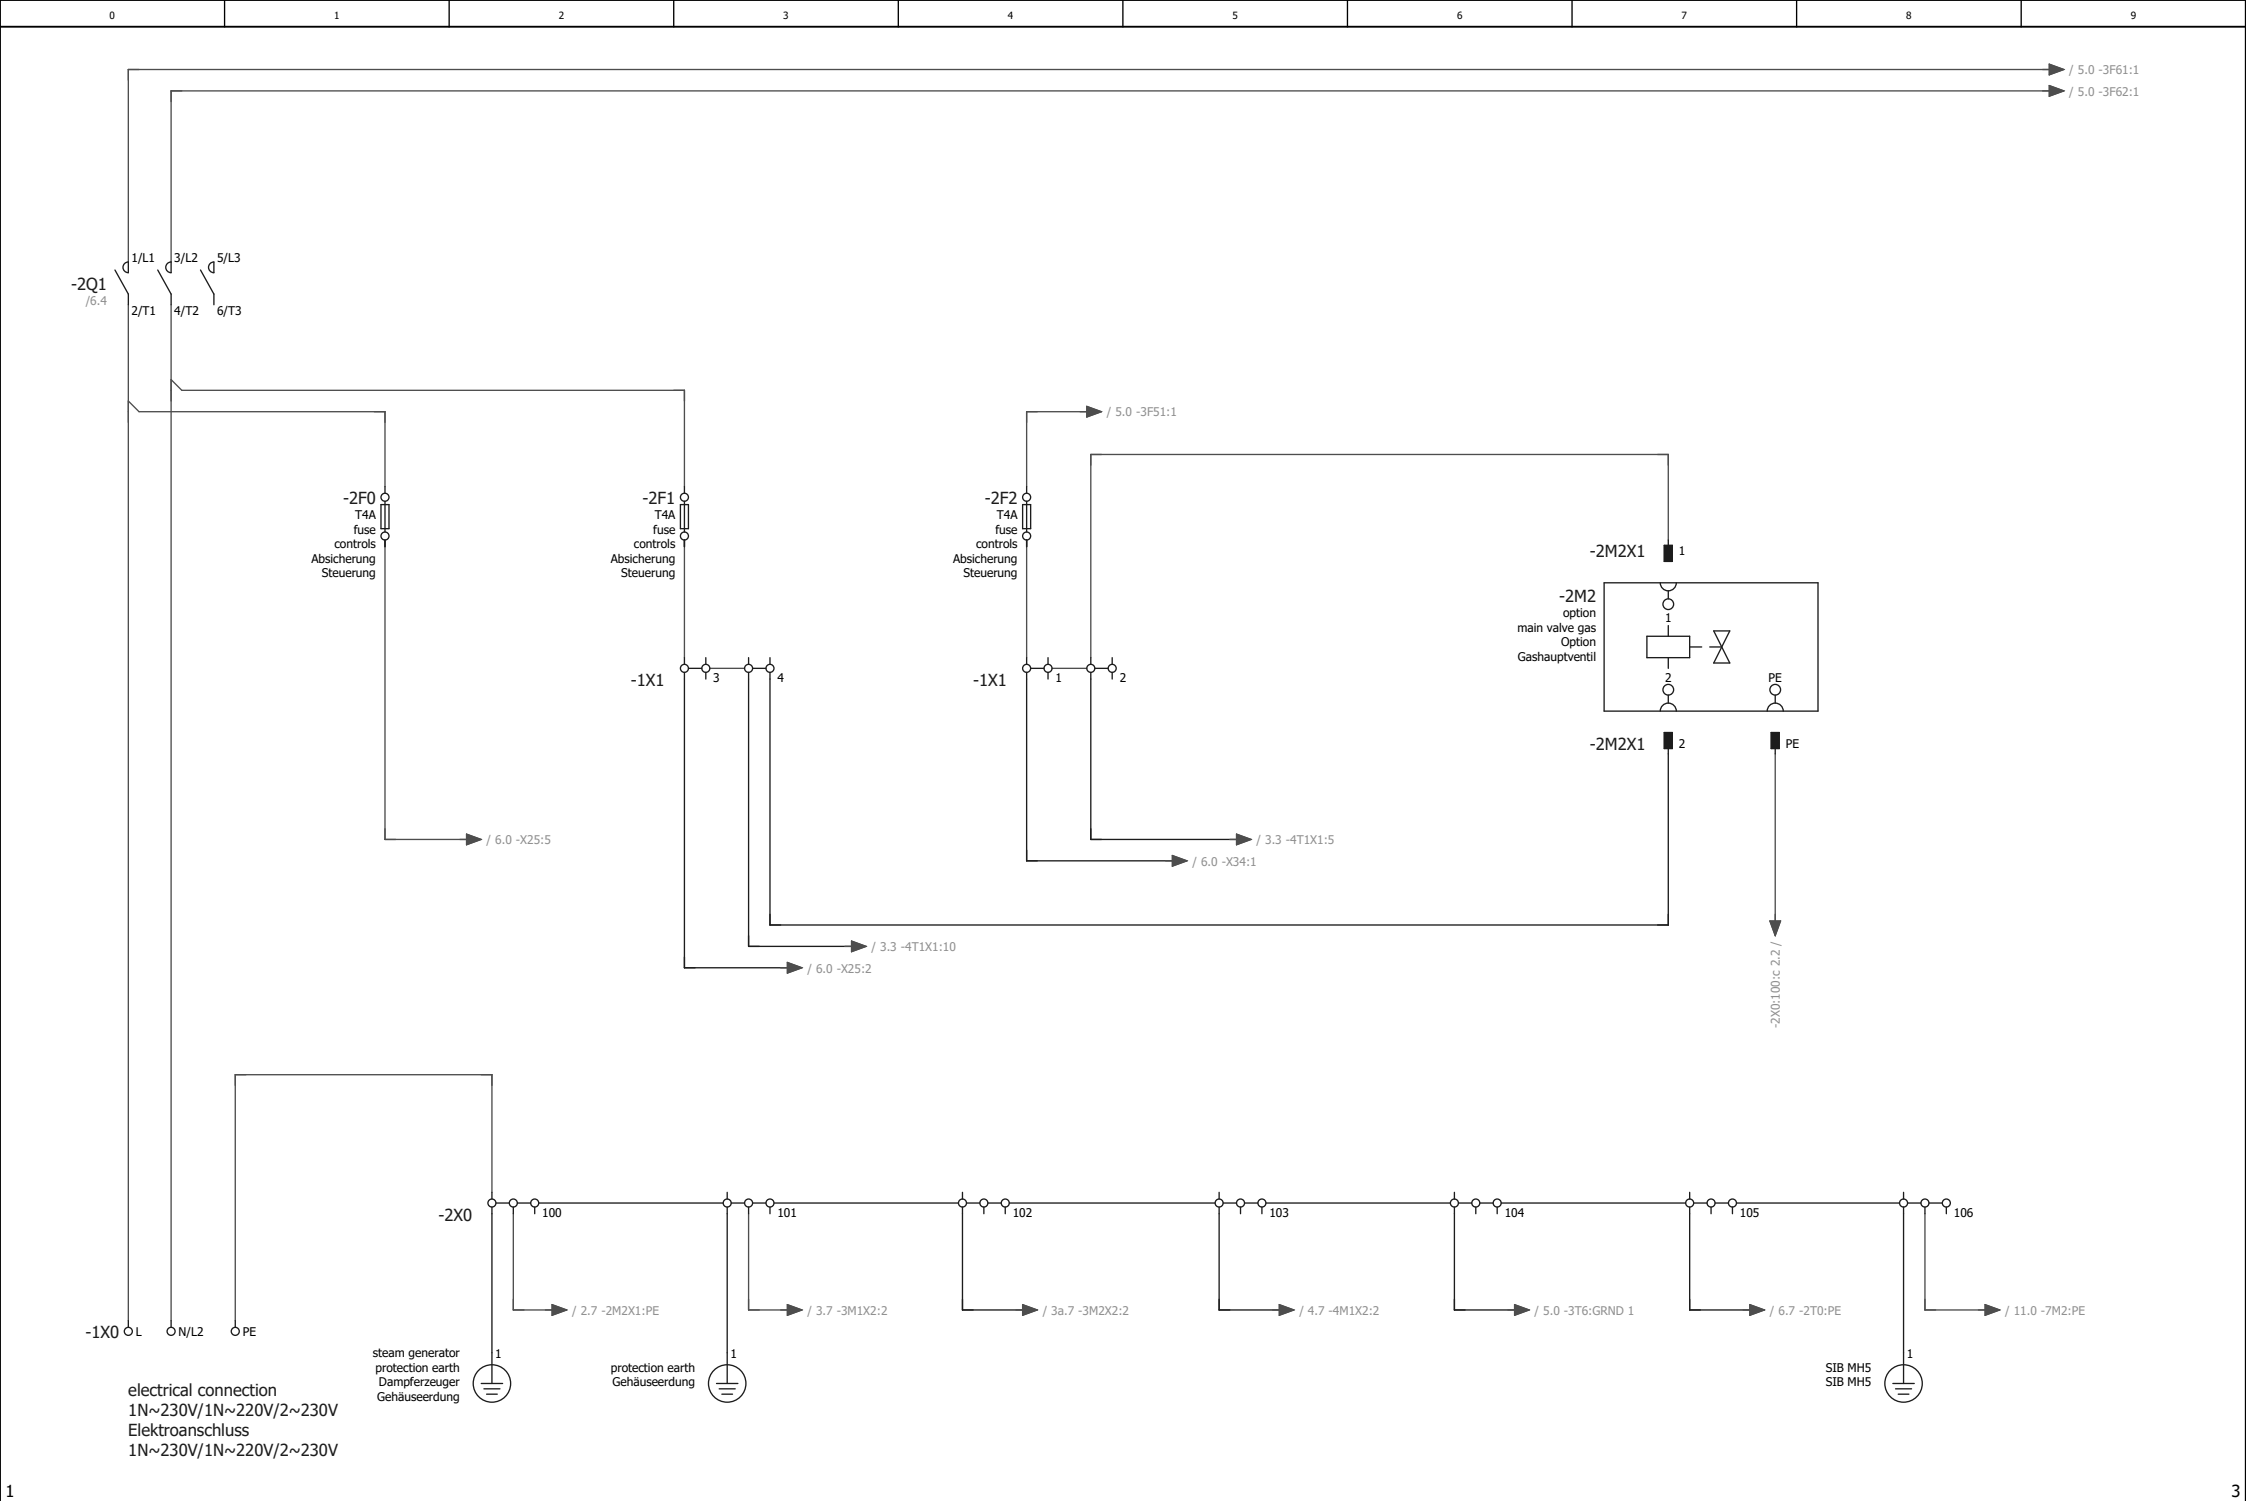



01	ÄM048/2018	09.05.2018	Taf	Drawn	5/16/2022	C4e 20.10 GB C4e 20.10 GB C4e 20.10 GB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2017	supply Einspeisung	Project No. 5354255	= SLP	
				Name	Boe				5354255	+ MPL	
REV	Remarks	Date	Name	App.	SchM				Drg. No. 5154265		Blatt Seite 2 / 14

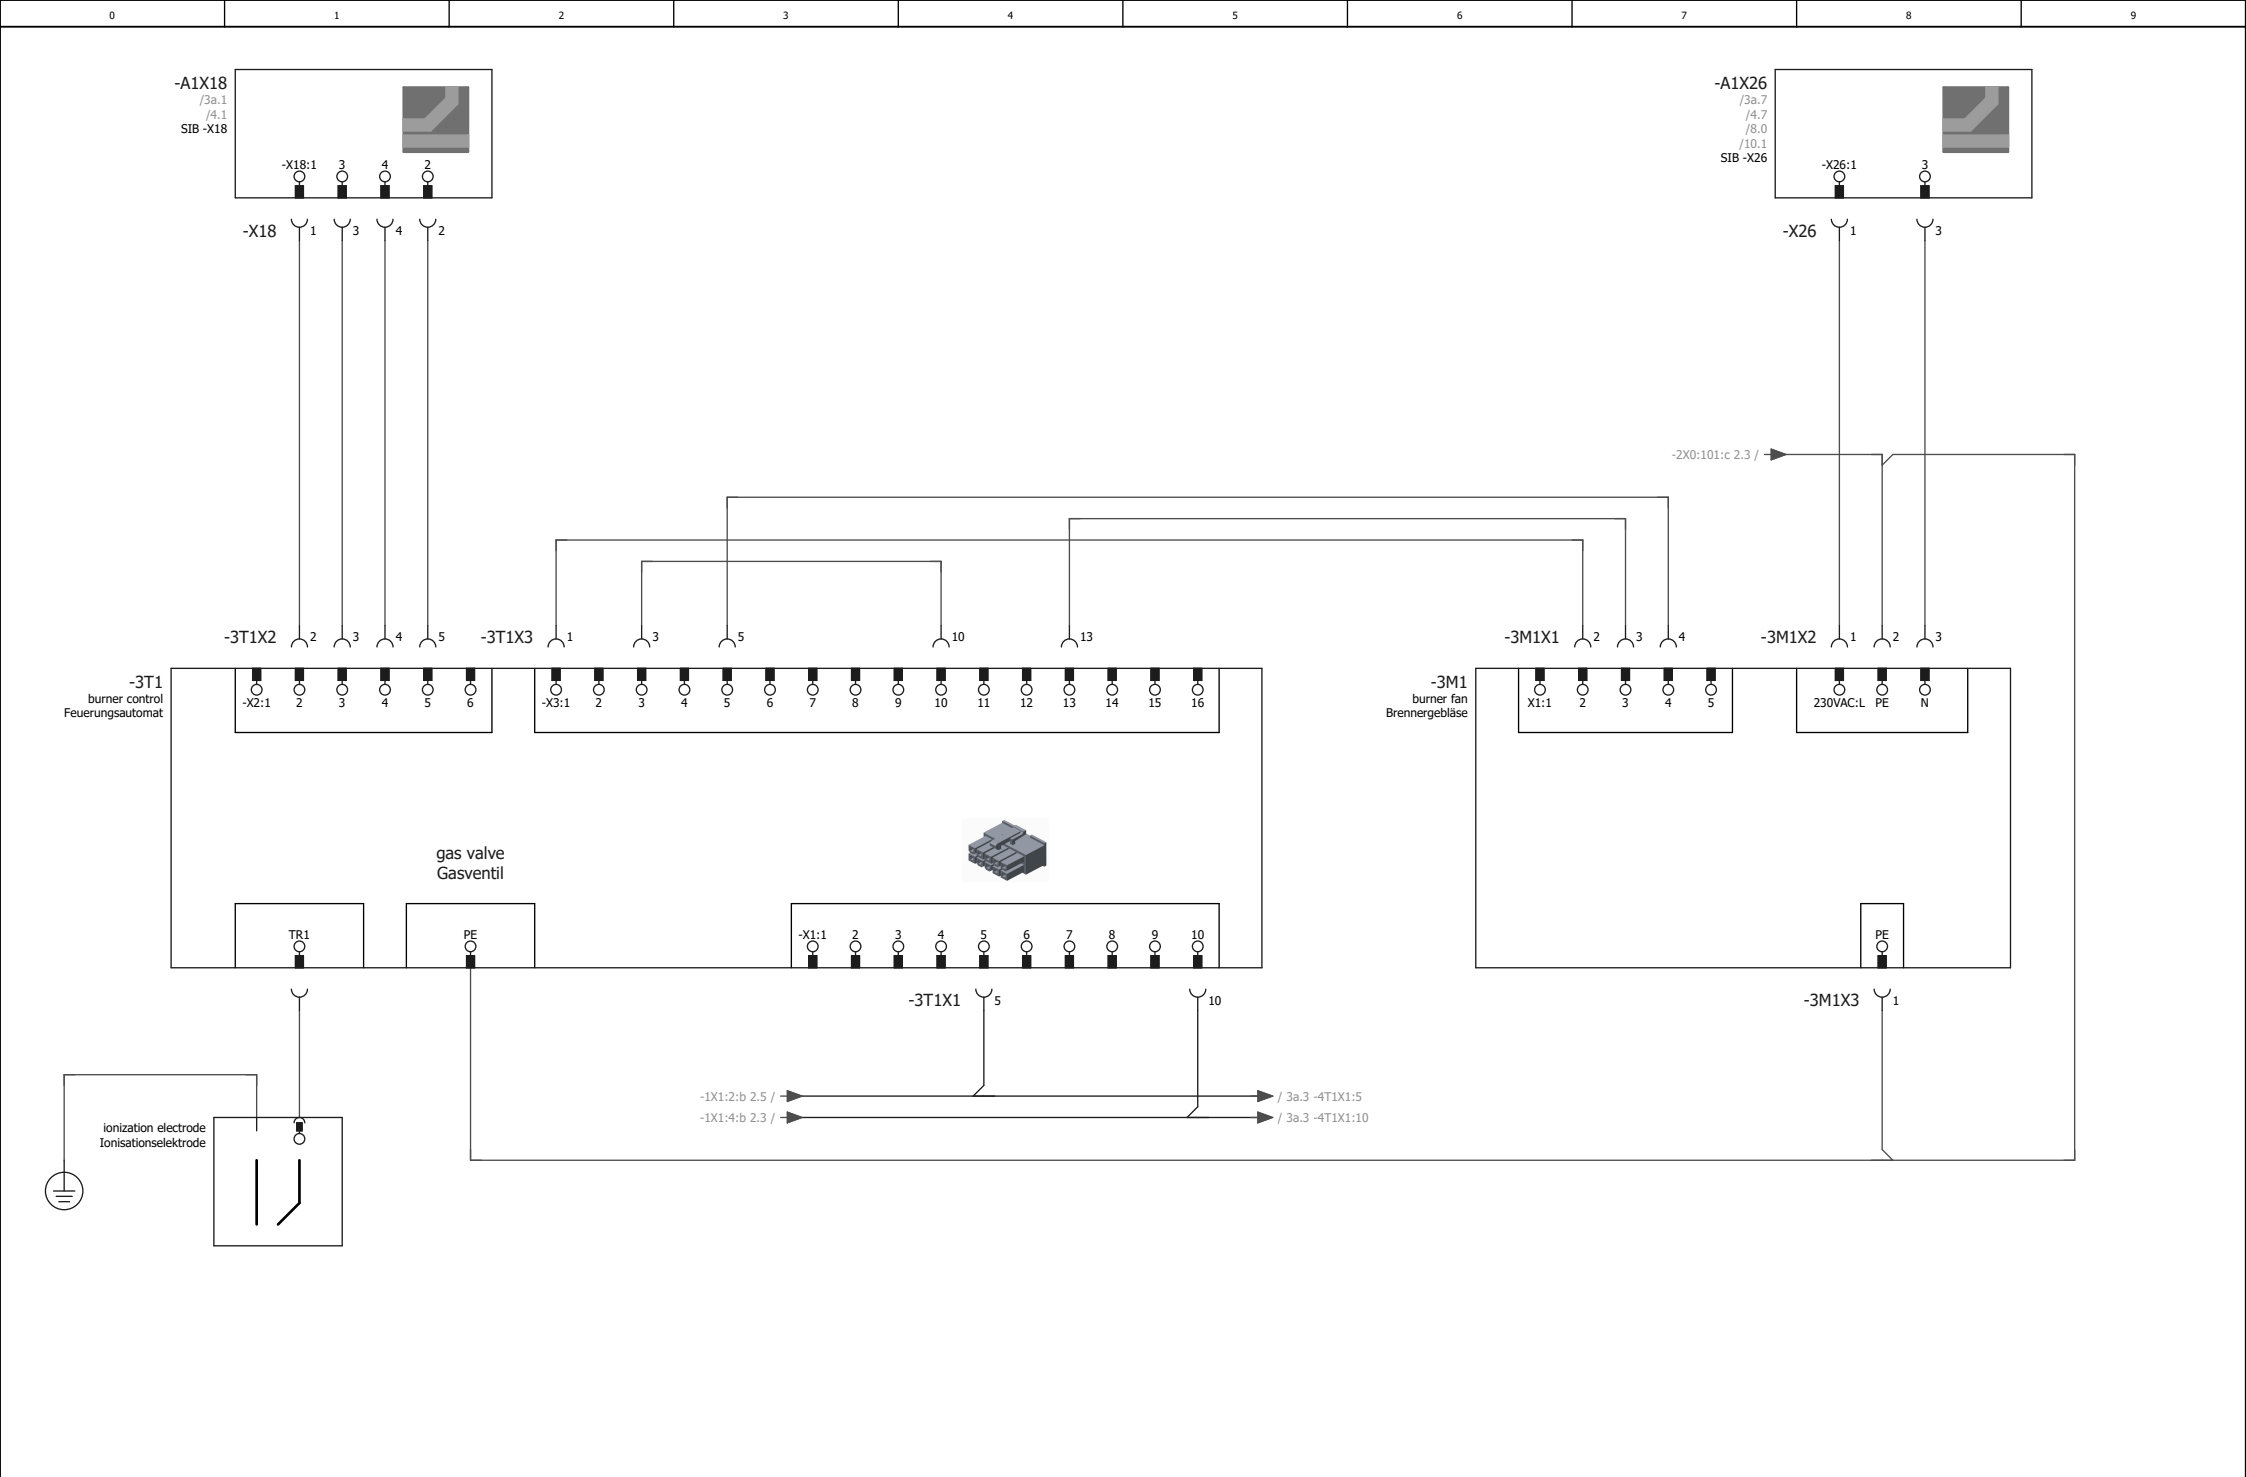

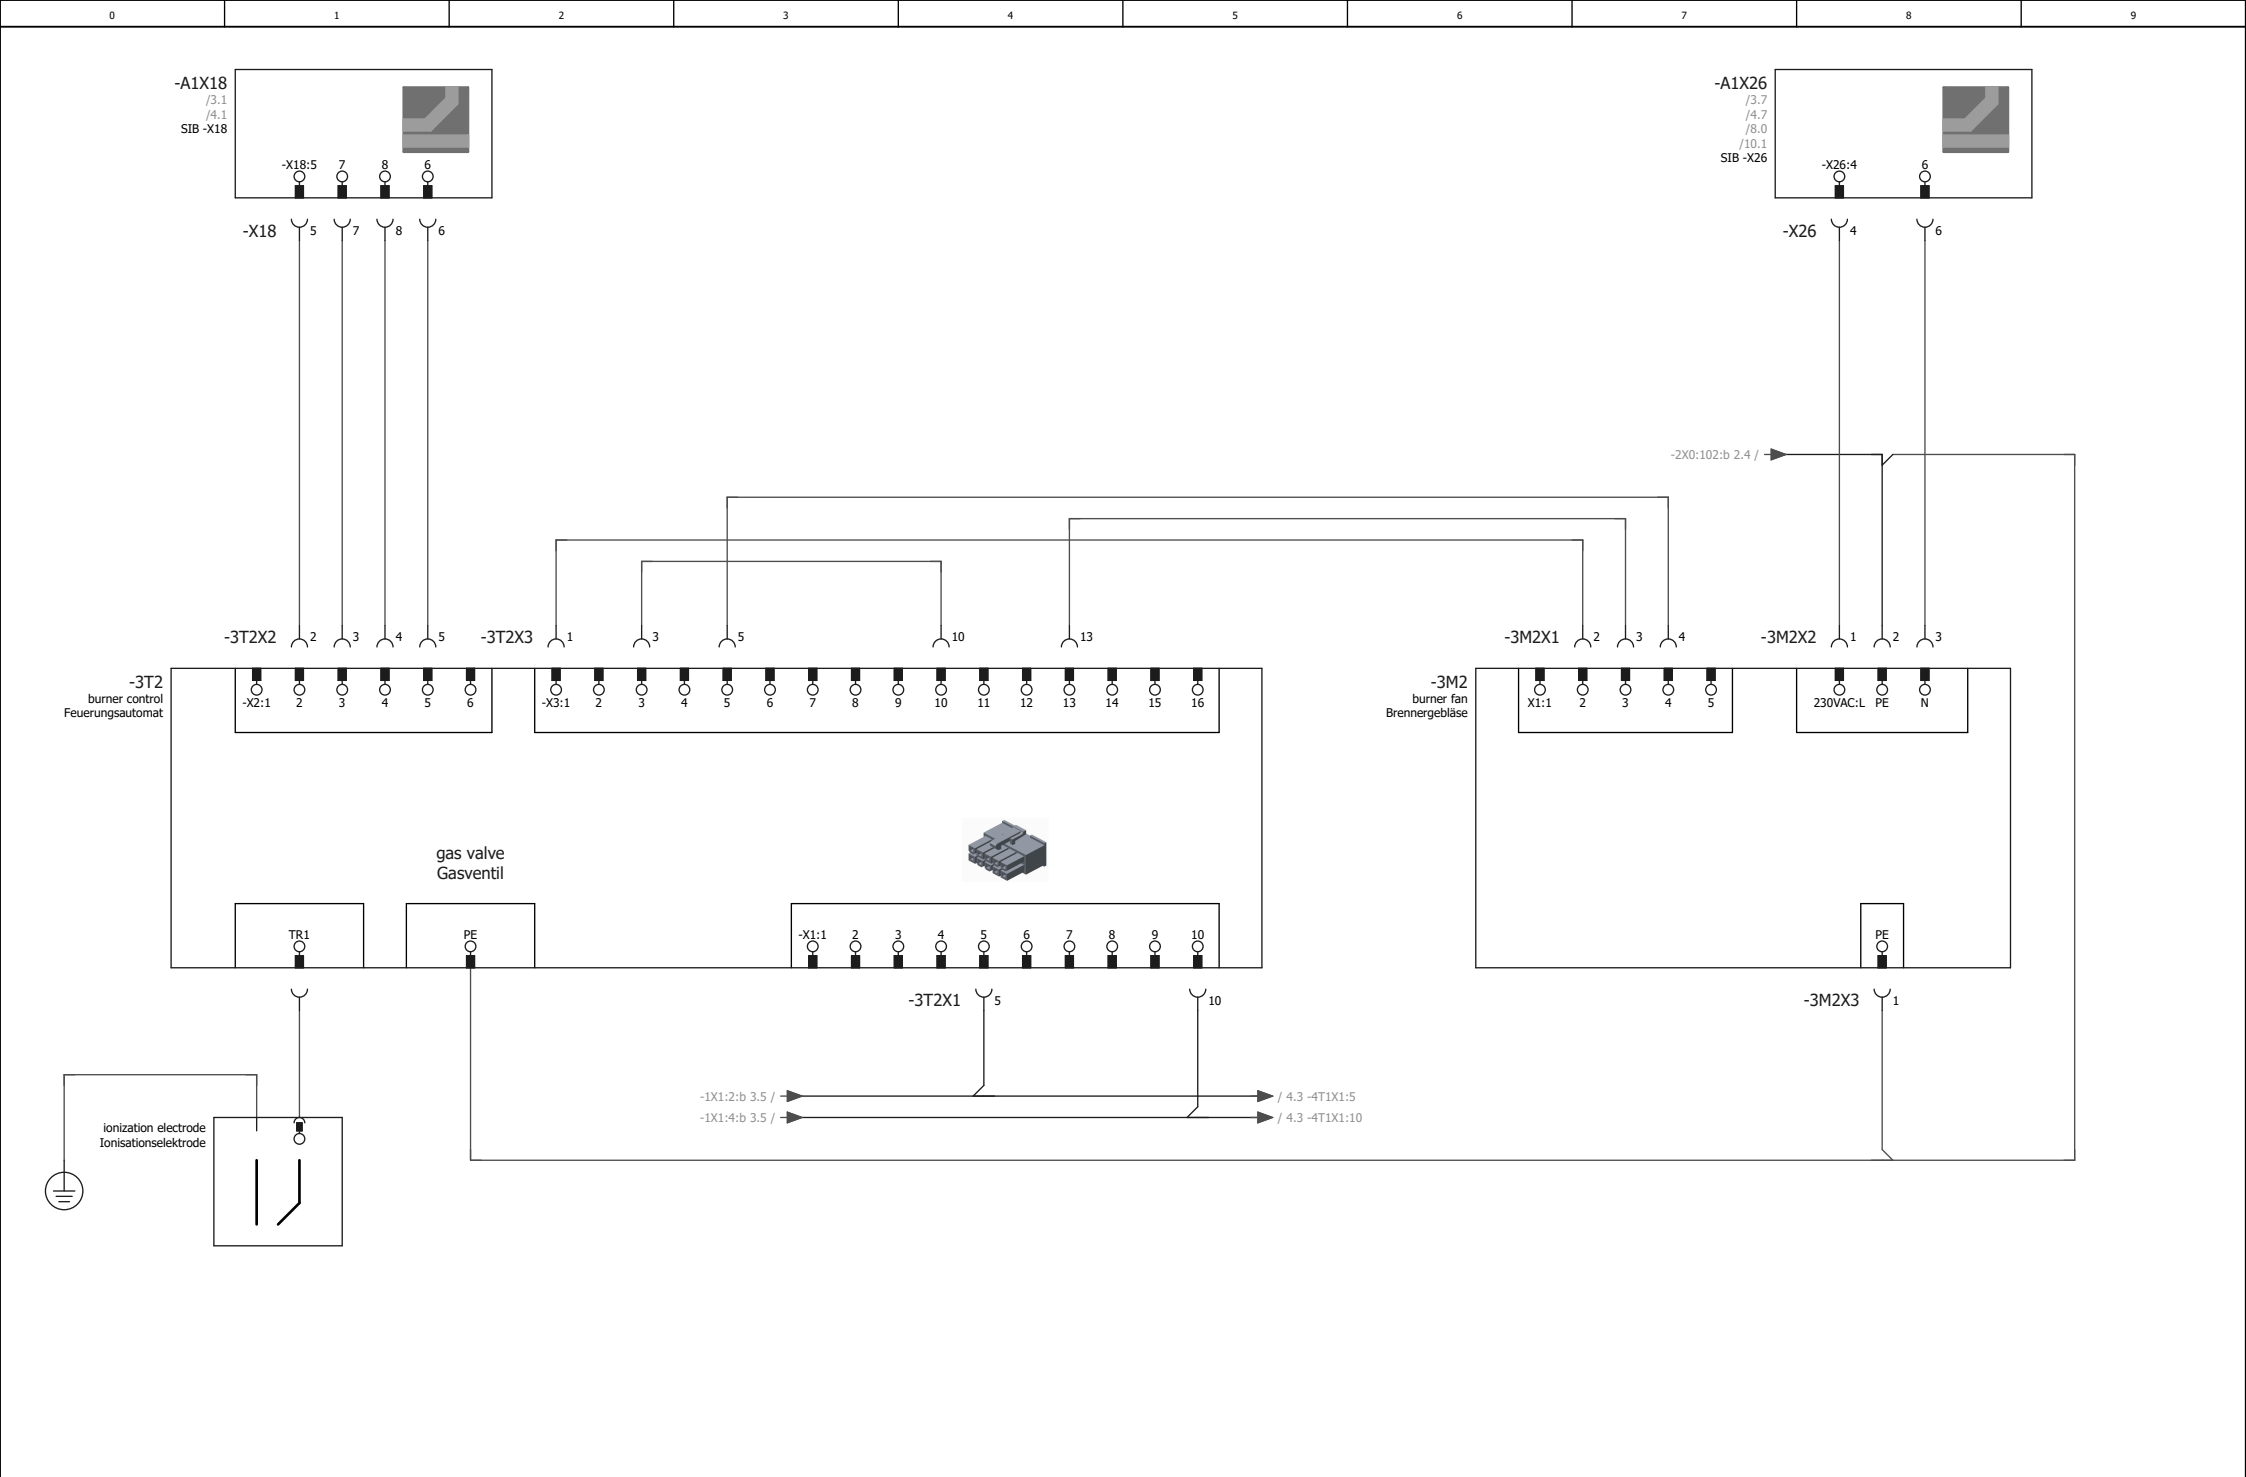


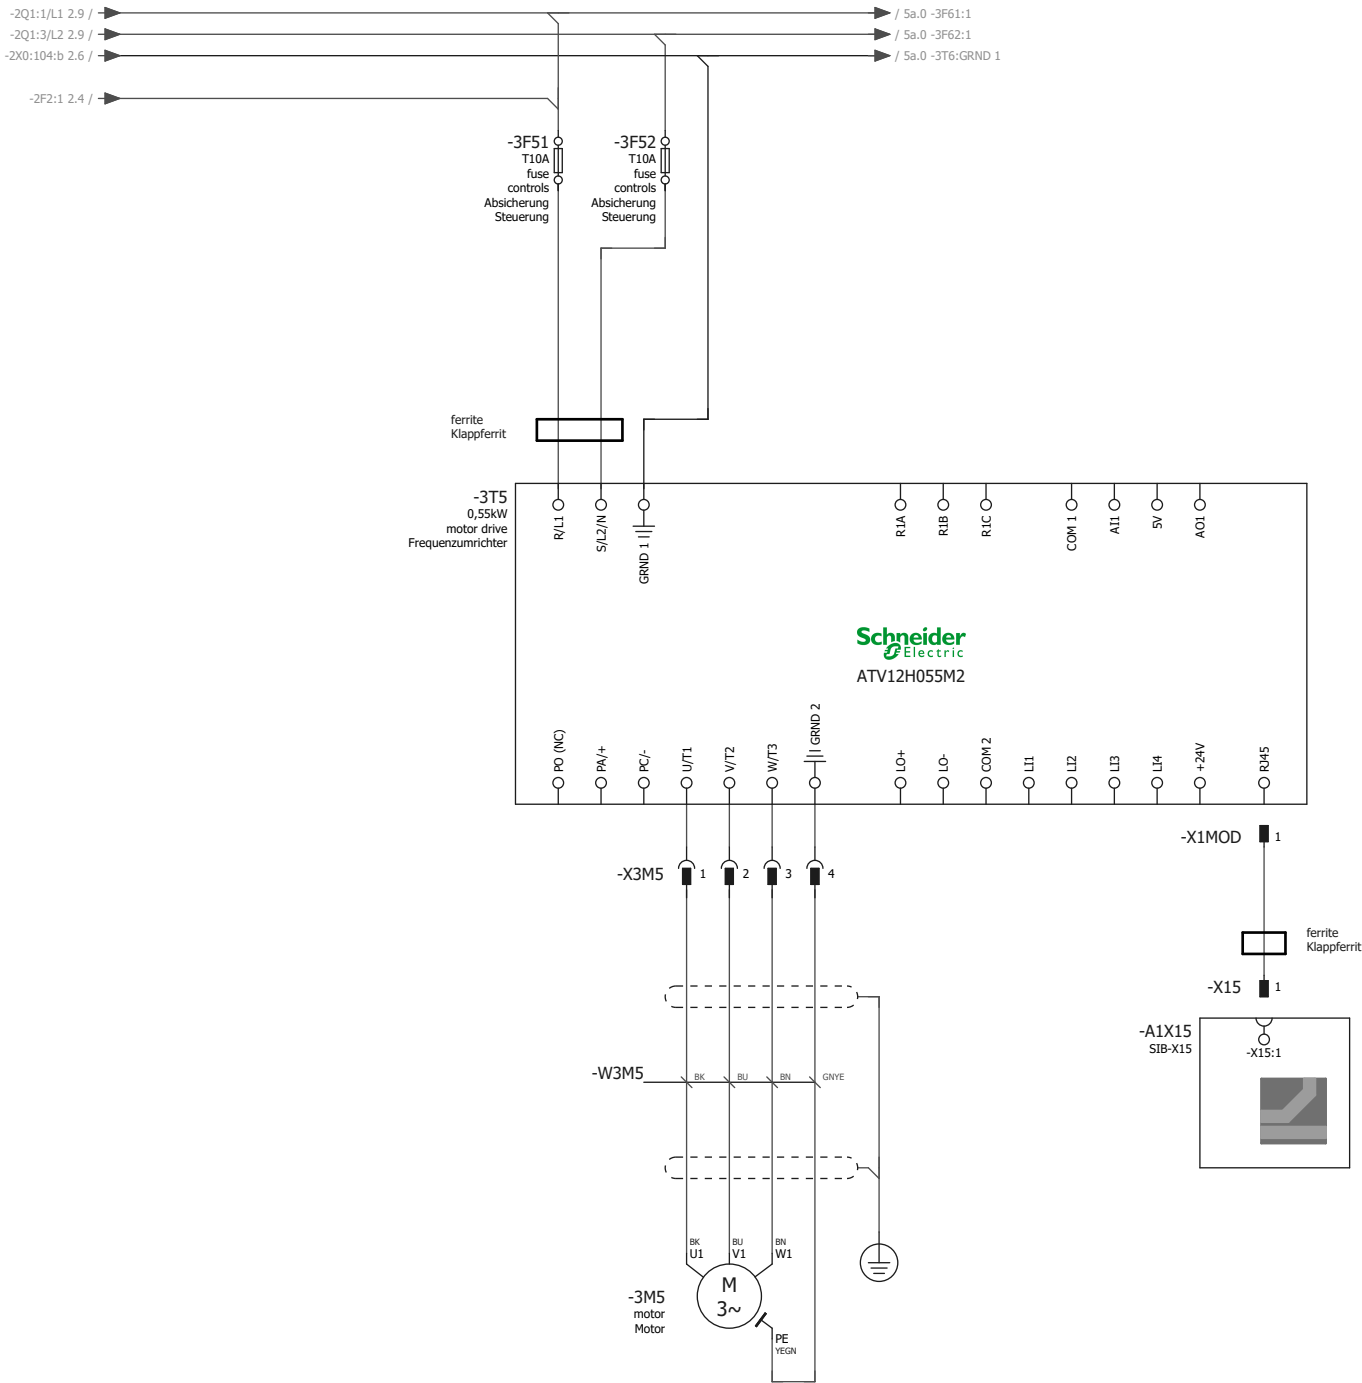


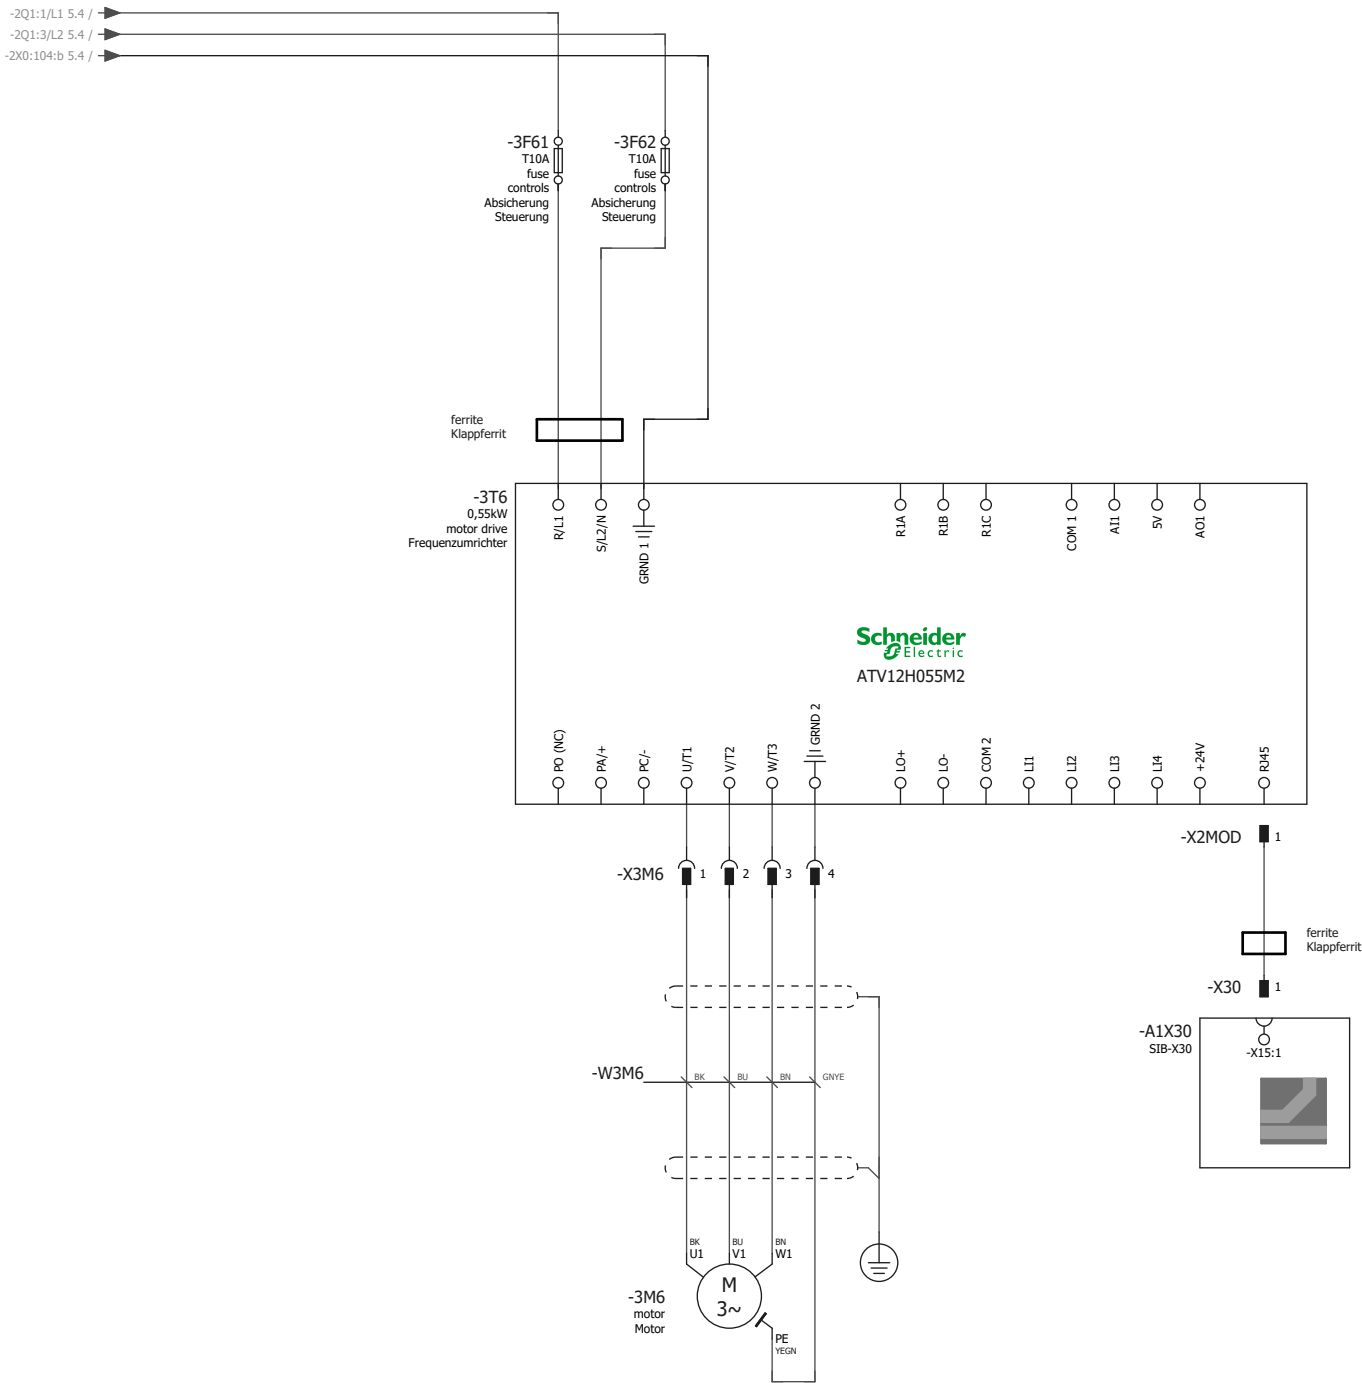


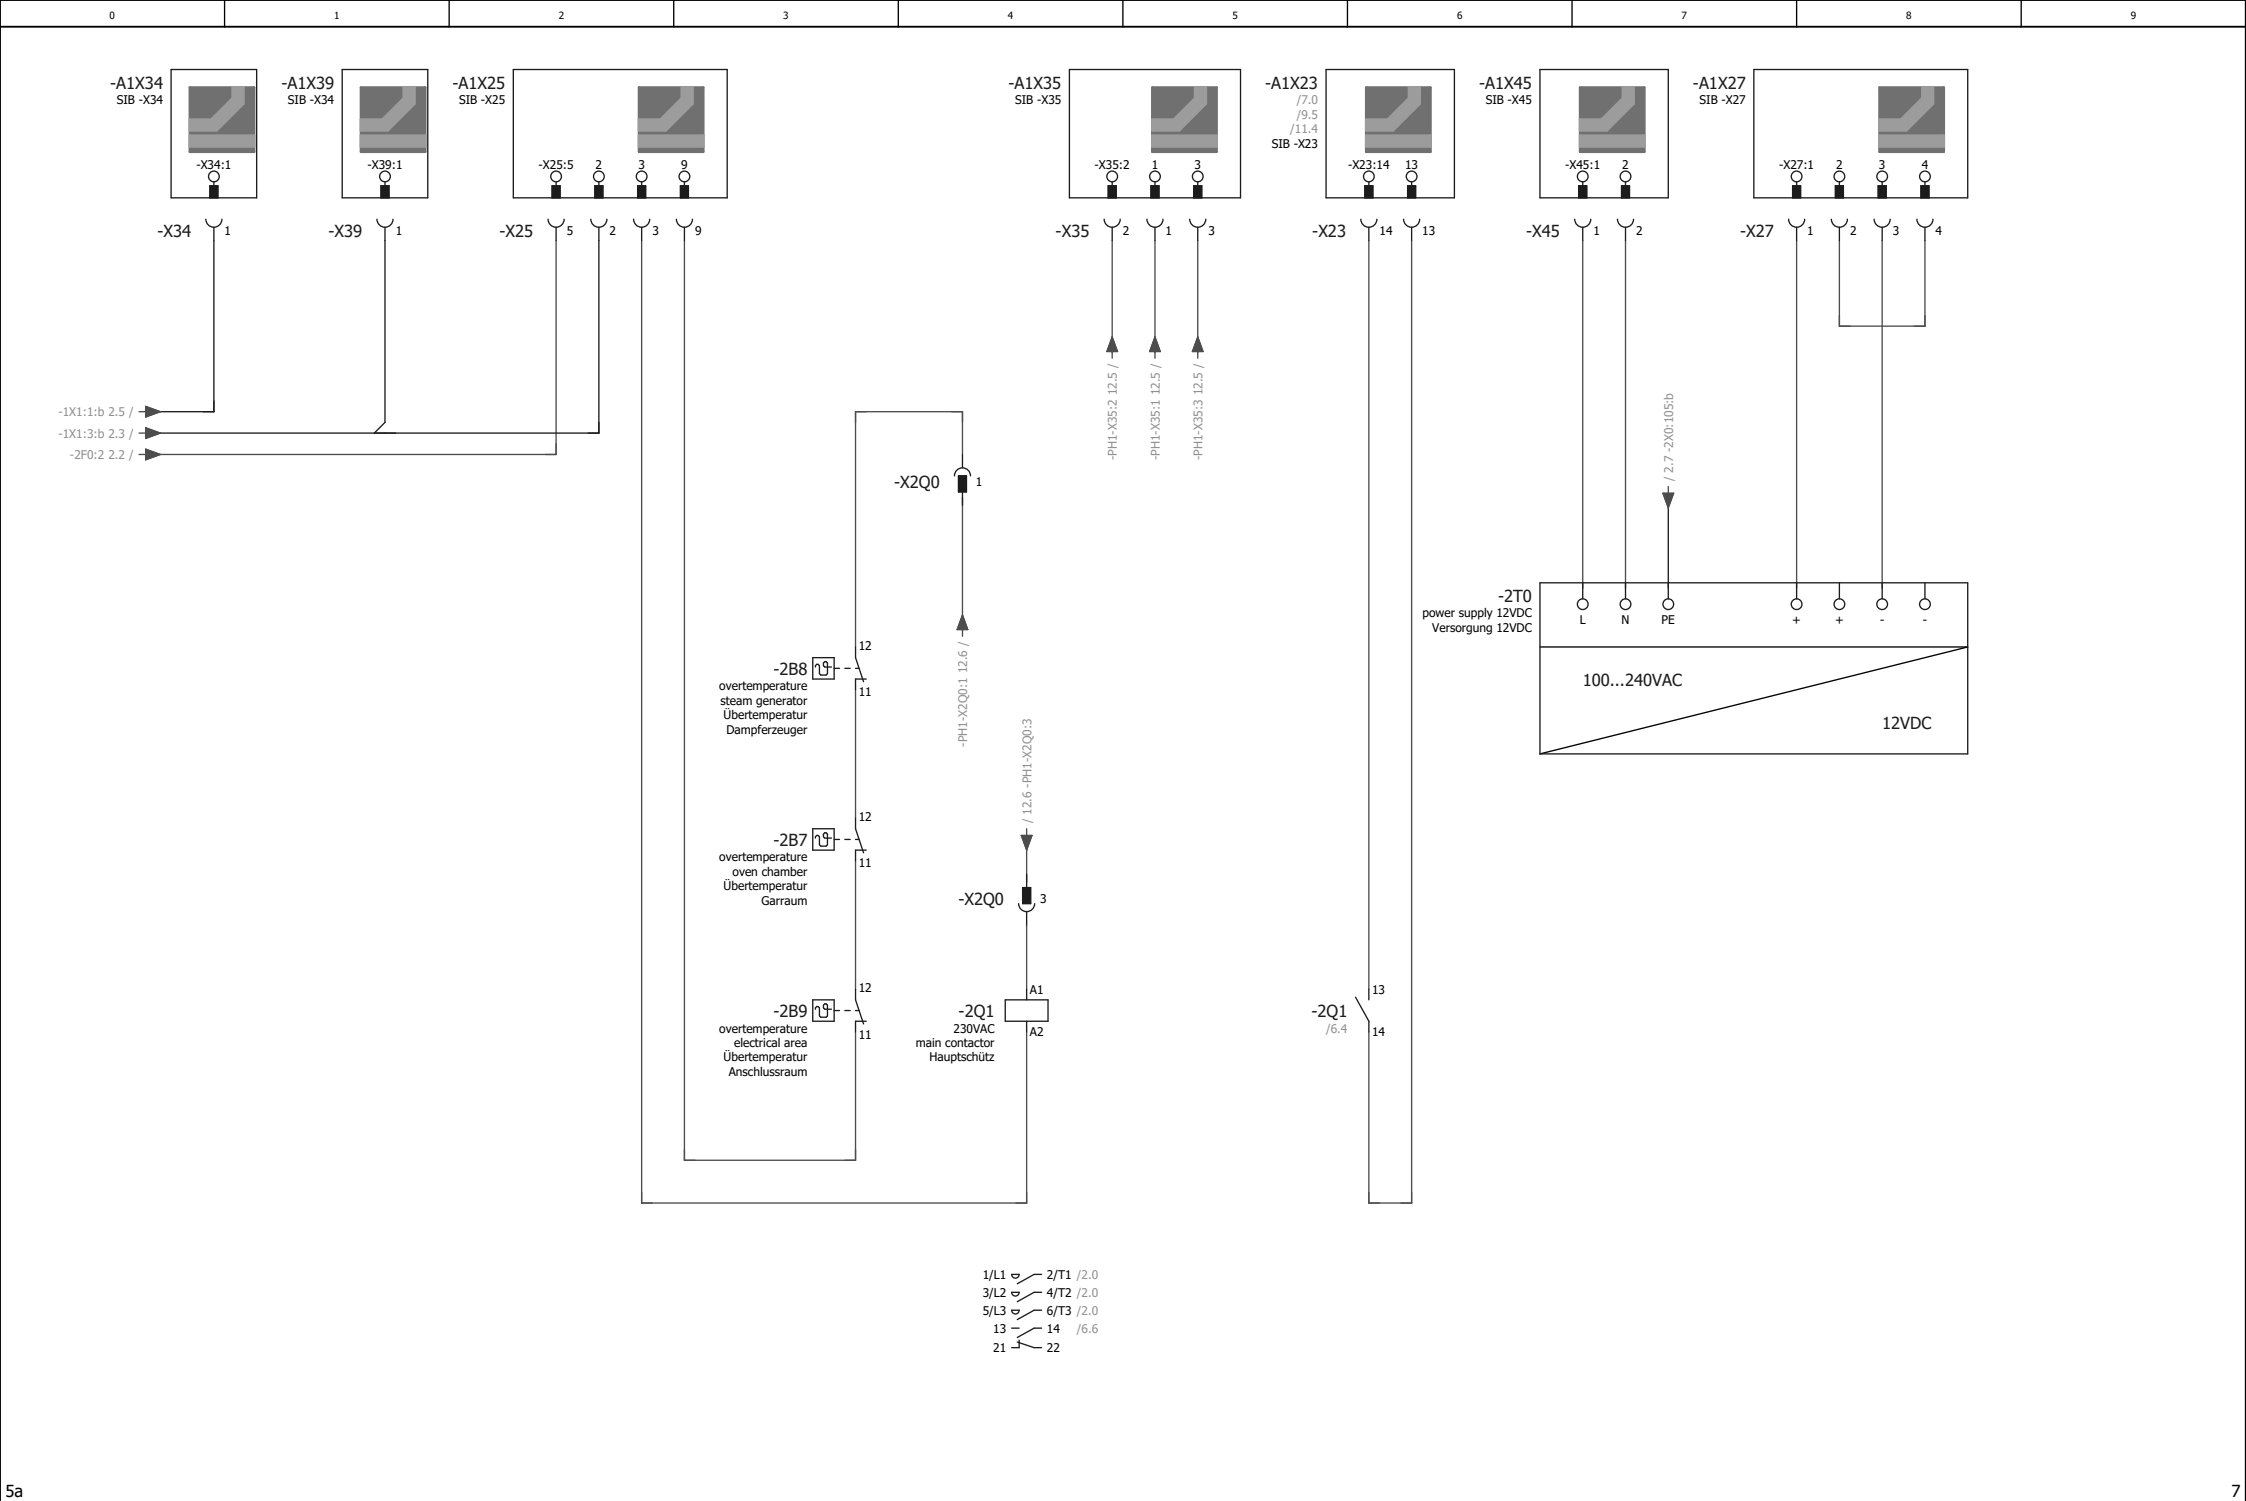

01		ÄM048/2018	09.05.2018	Taf	Drawn	5/16/2022	C4e 20.10 GB C4e 20.10 GB C4e 20.10 GB	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2017	supply Versorgung	Project No.		= SLP	
					Name	Boe				5354255		+ MPL	
REV		Remarks	Date	Name	App.	SchM				Drg. No.		Blatt	
					Norm					5154265		Seite 8 / 14	

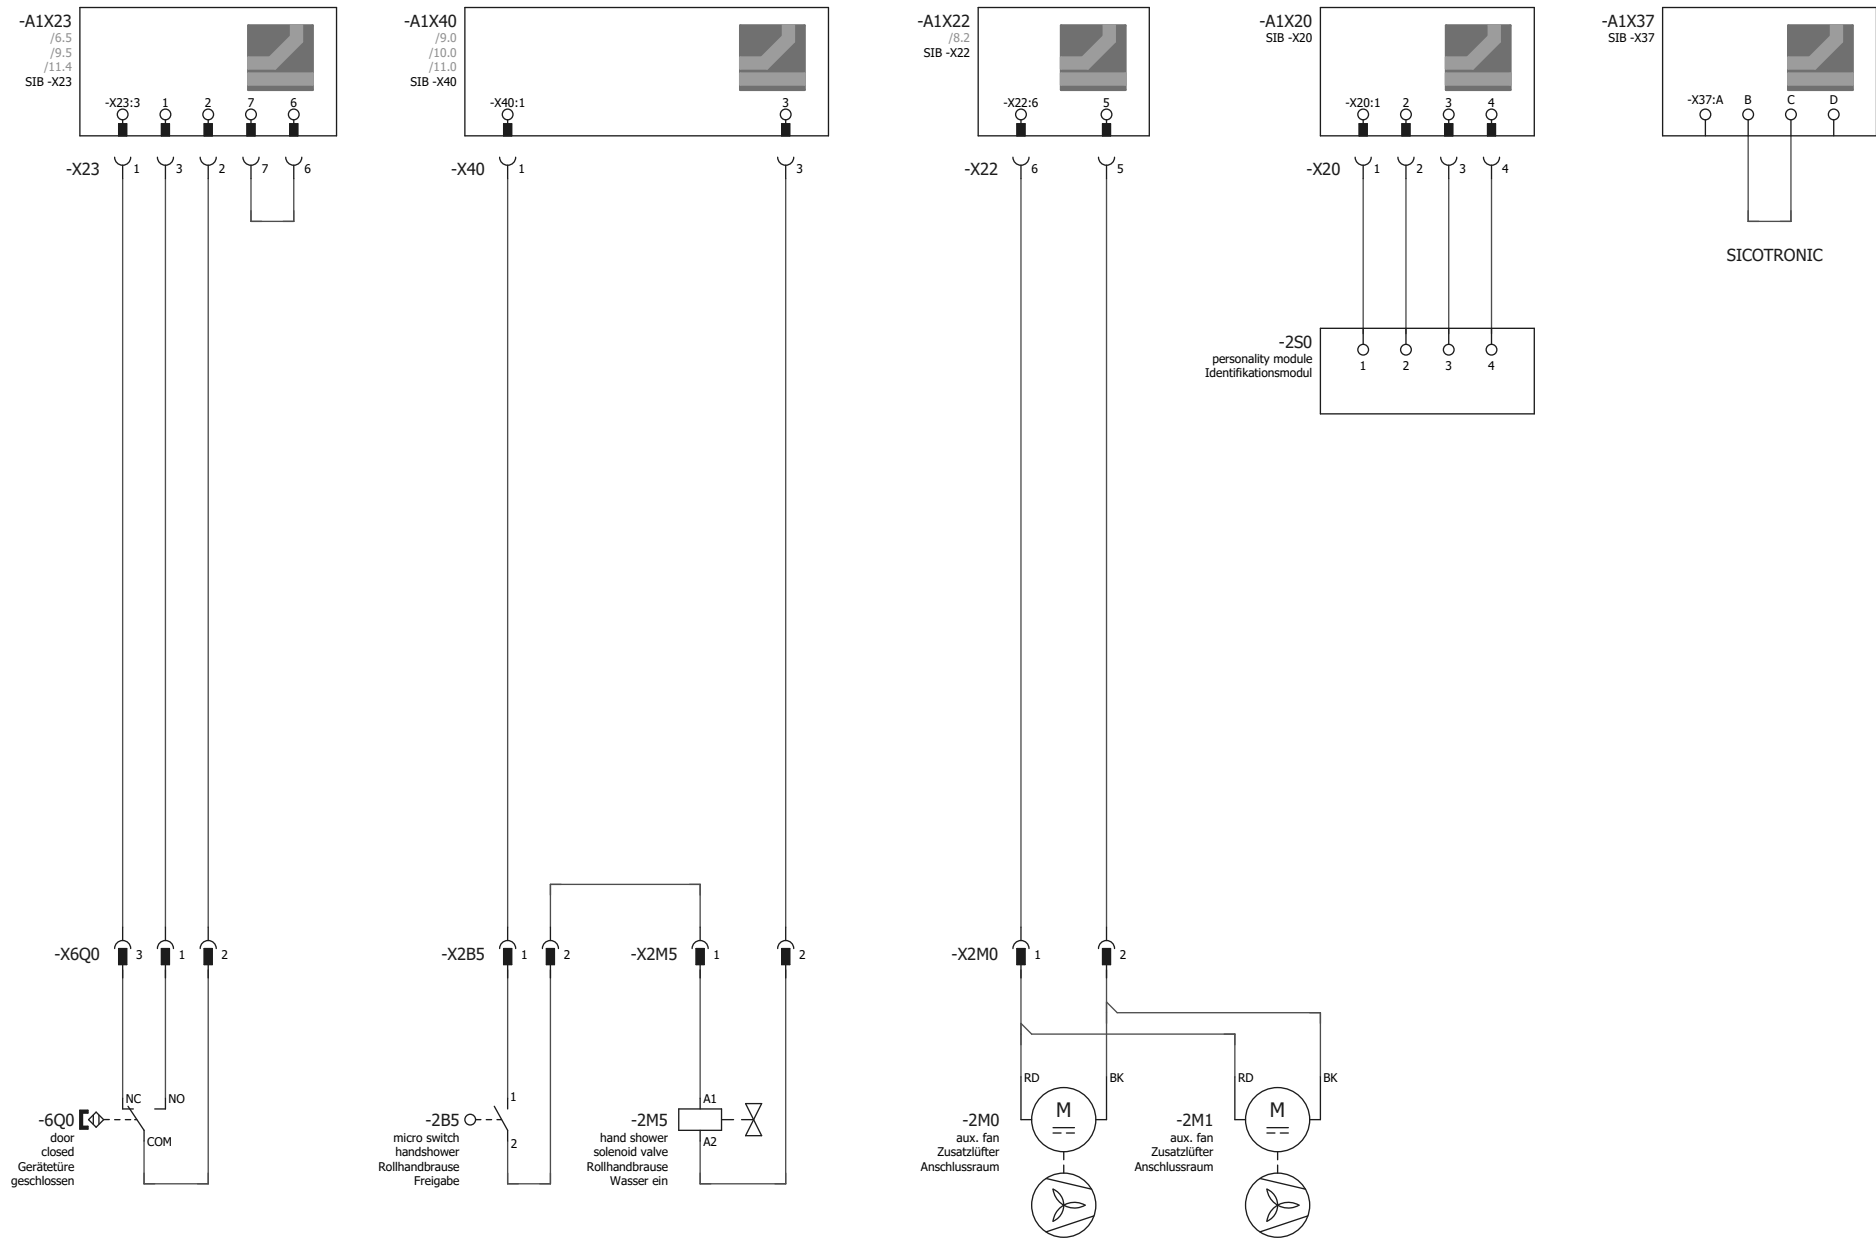

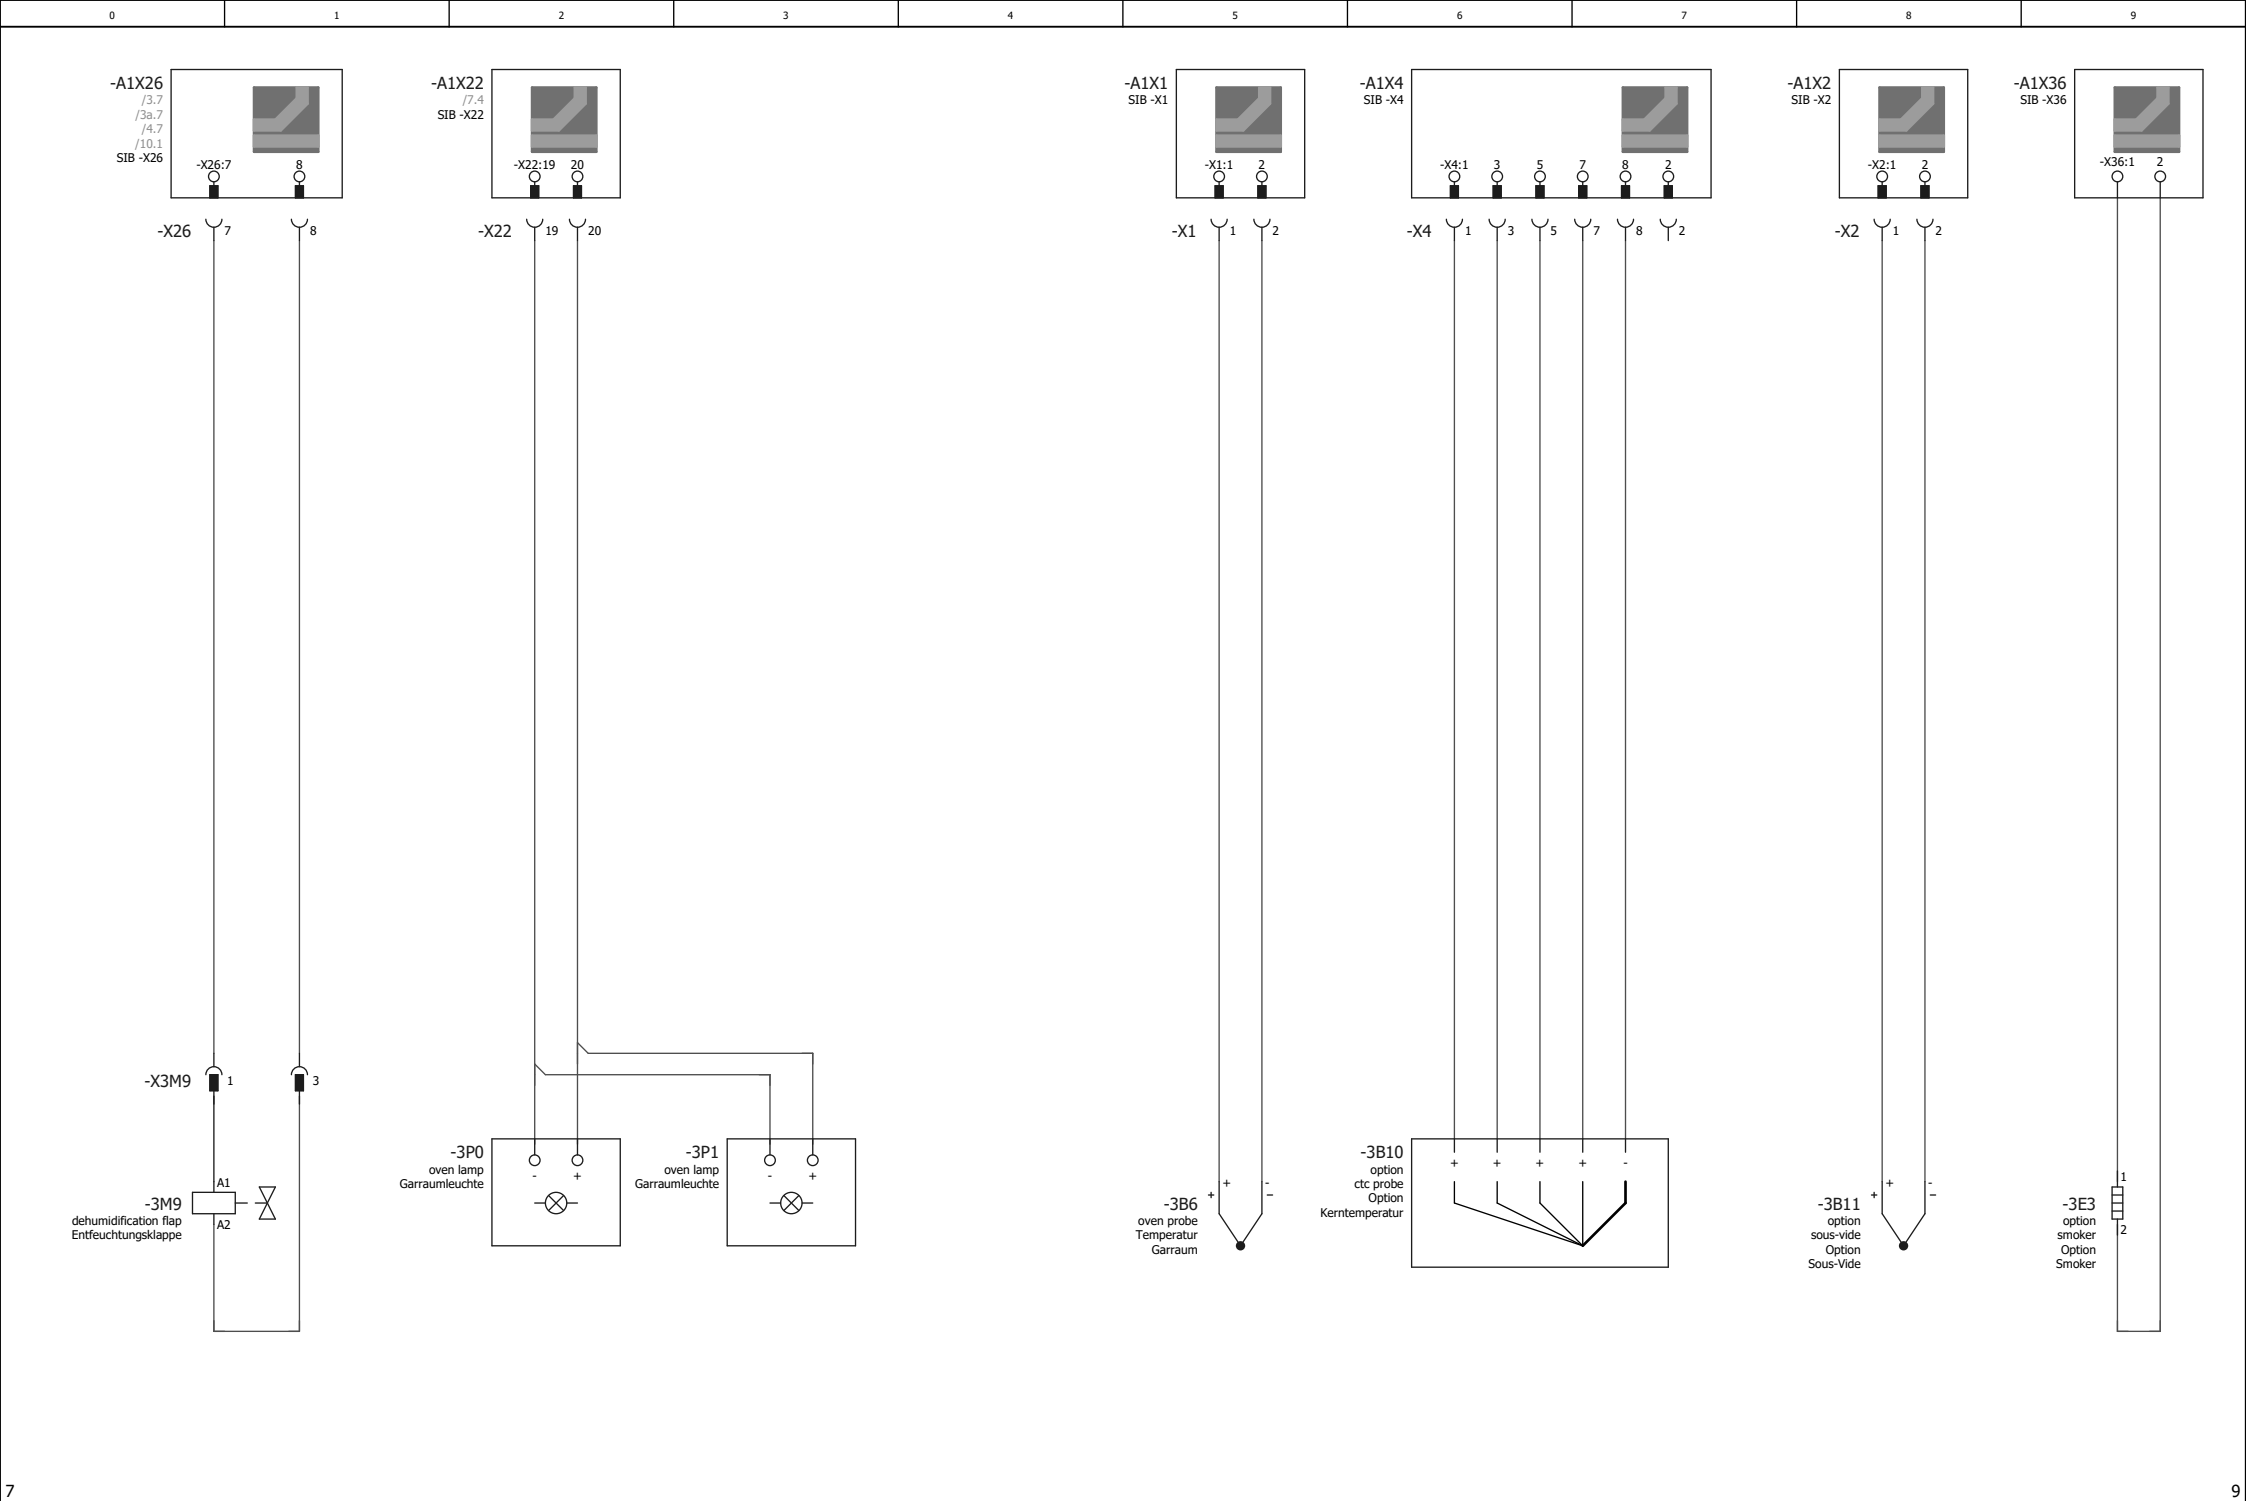

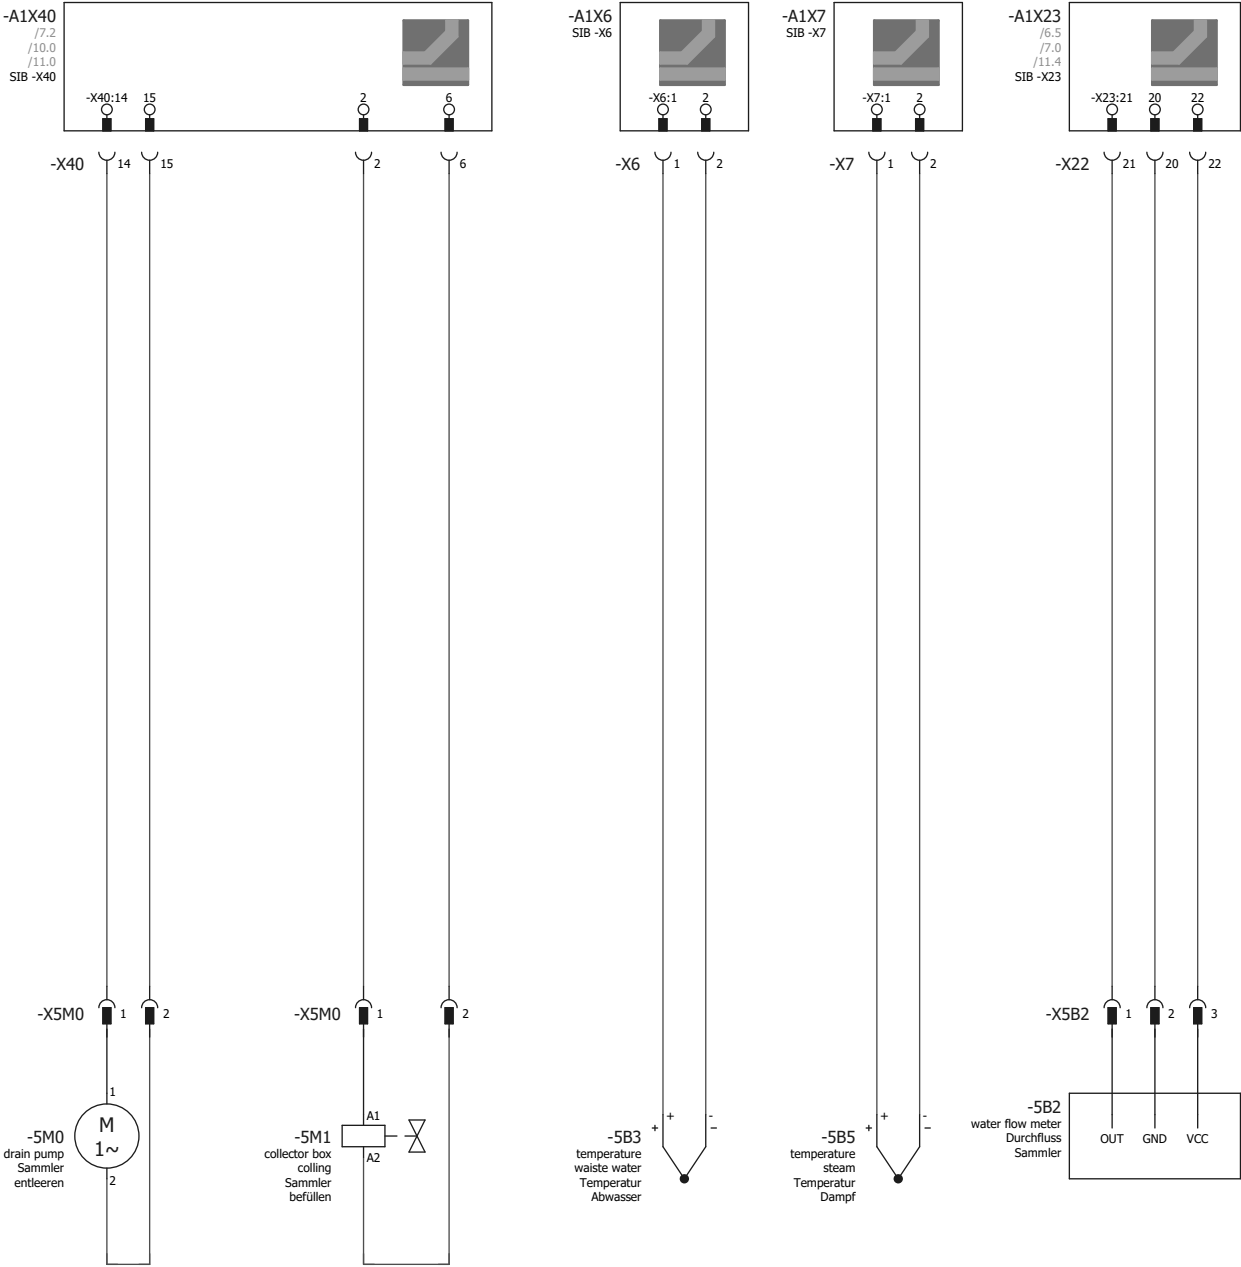



Blatt	1
Seite	12 / 14

