

electrical documentation
Elektrodokumentation




type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 6.10 GS	1N~ 100V	50/60Hz	0,5kW	5,2A
C4e 6.10 GS	1N~ 120V	50/60Hz	0,5kW	4,7A


Welbilt Deutschland GmbH


Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany
+49 (0)8847 - 67 - 0
+49 (0)8847 - 67 - 414
www.convotherm.com


fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

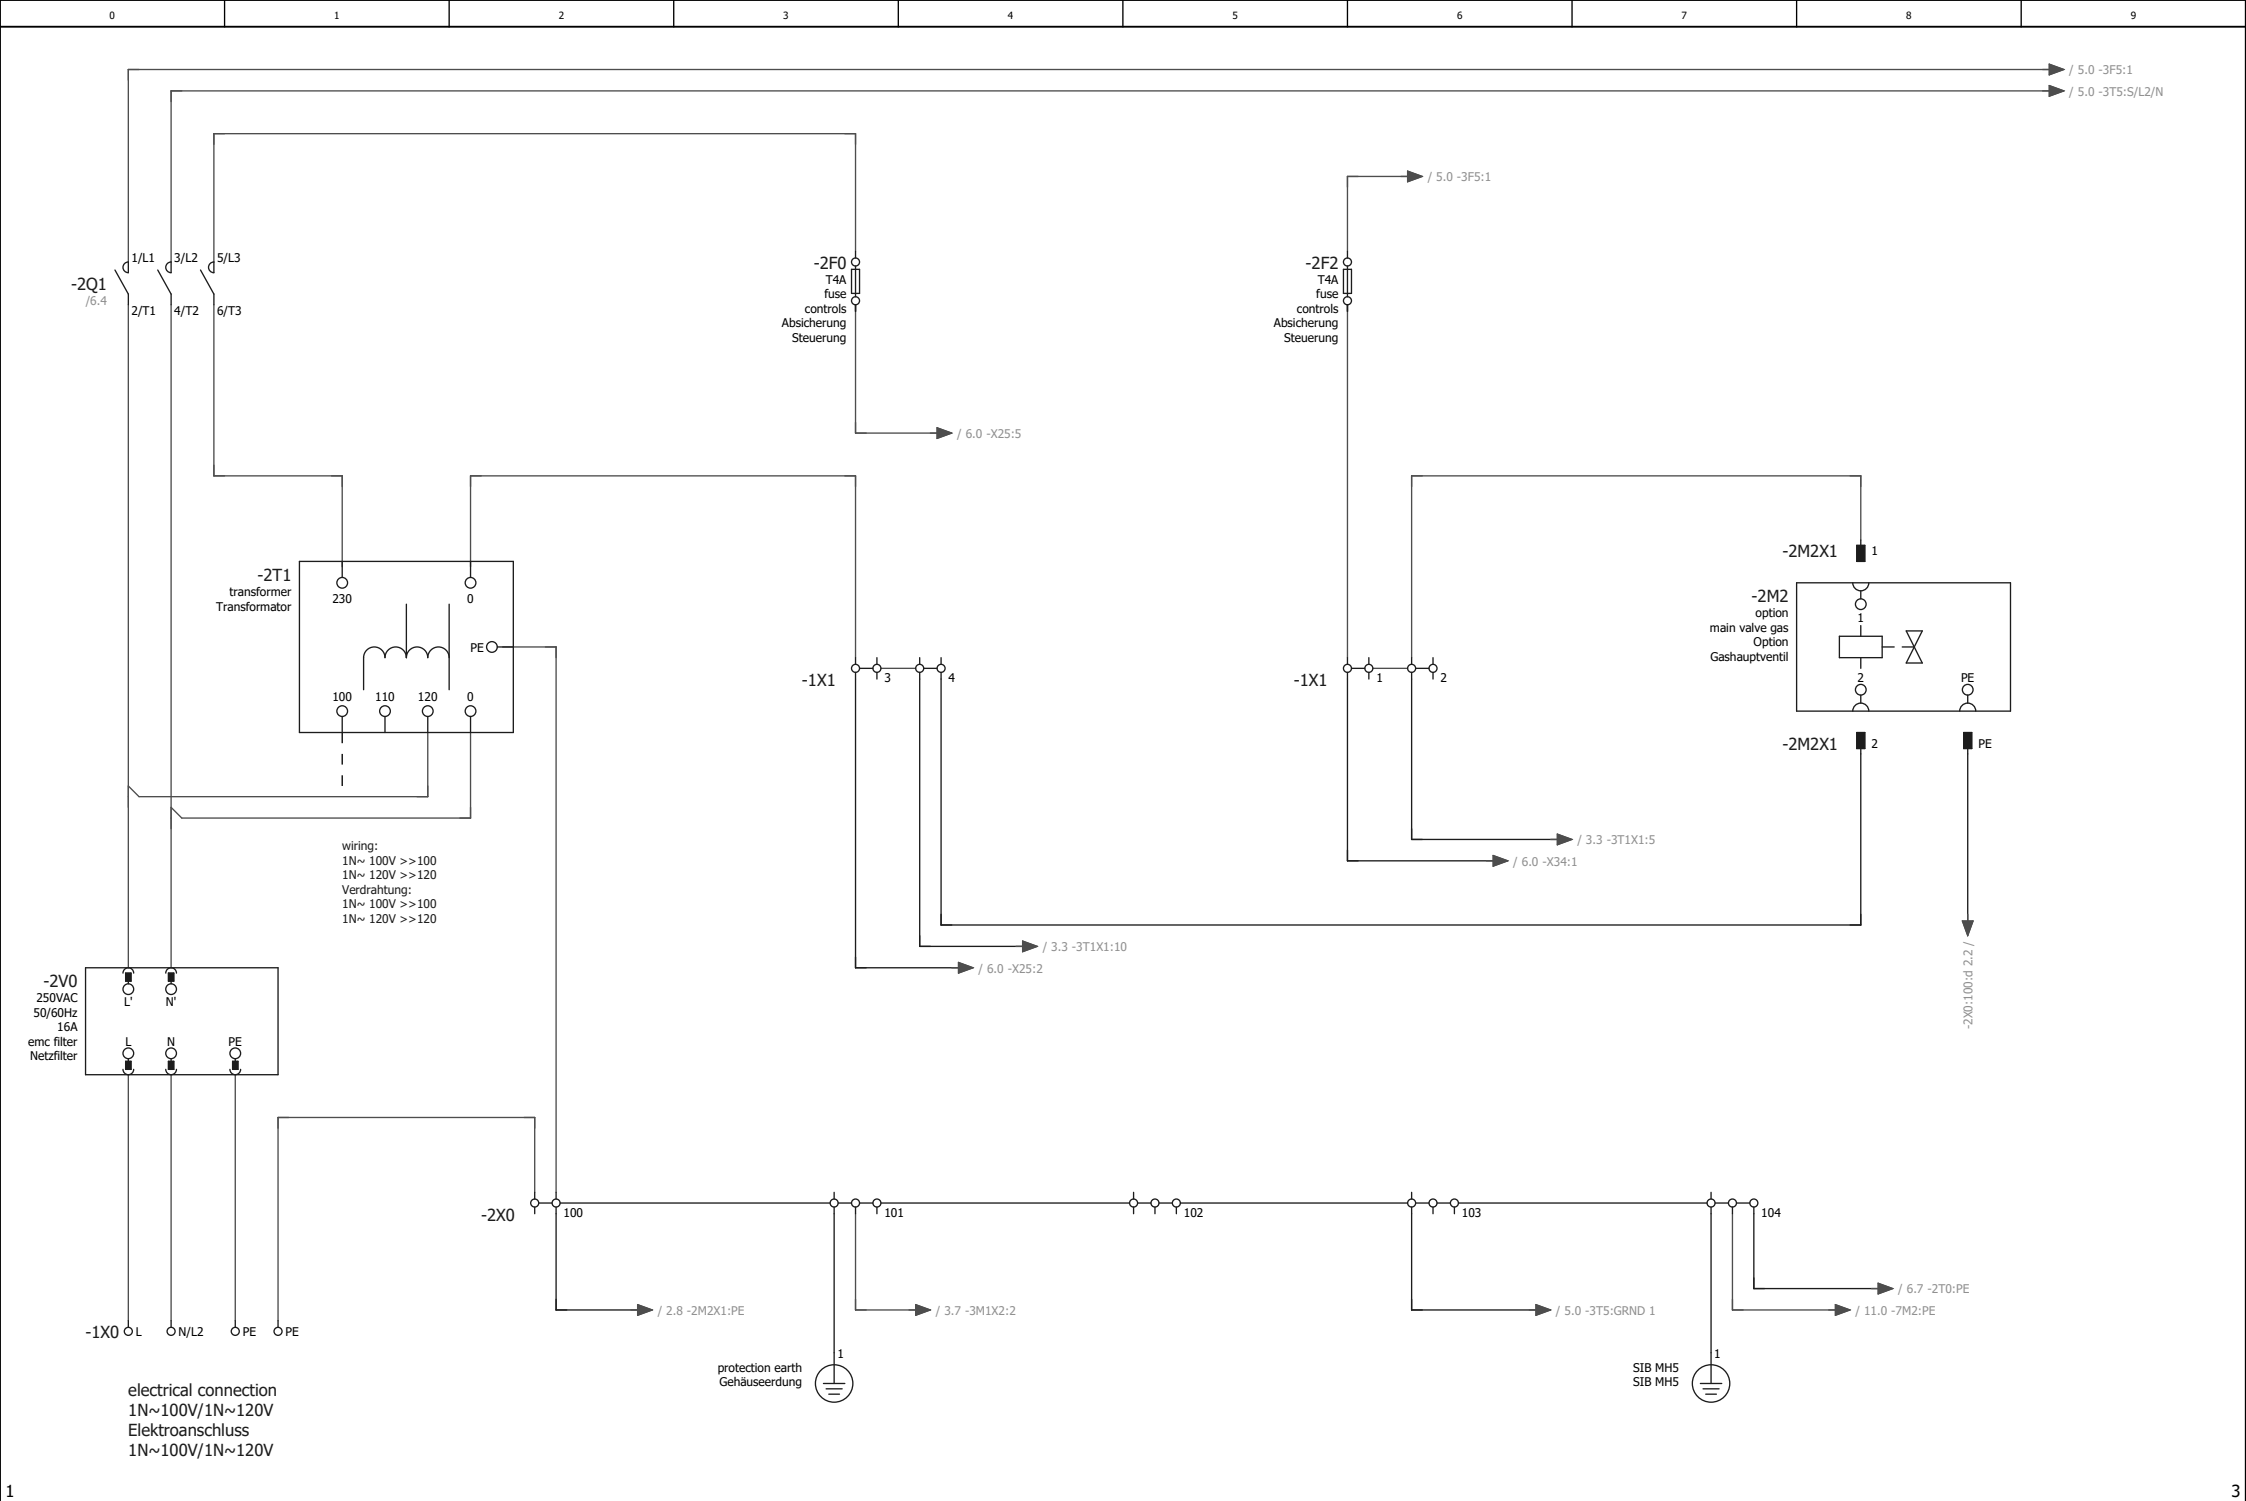



01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/25/2022	C4e 6.10 GS	Welbilt Deutschland GmbH	supply	Project No.	= SLP	3
02	ÄM224/2015	11.12.2015	SchM	Name	Boe	C4e 6.10 GS	Talstraße 35	Einspeisung	5354147	+ MPL	
REV	Remarks	Date	Name	App.	SchM		D-82436 Eglfing / Germany		Drg. No.		Blatt 2
				Norm			@2014		5153091		Seite 2 / 11





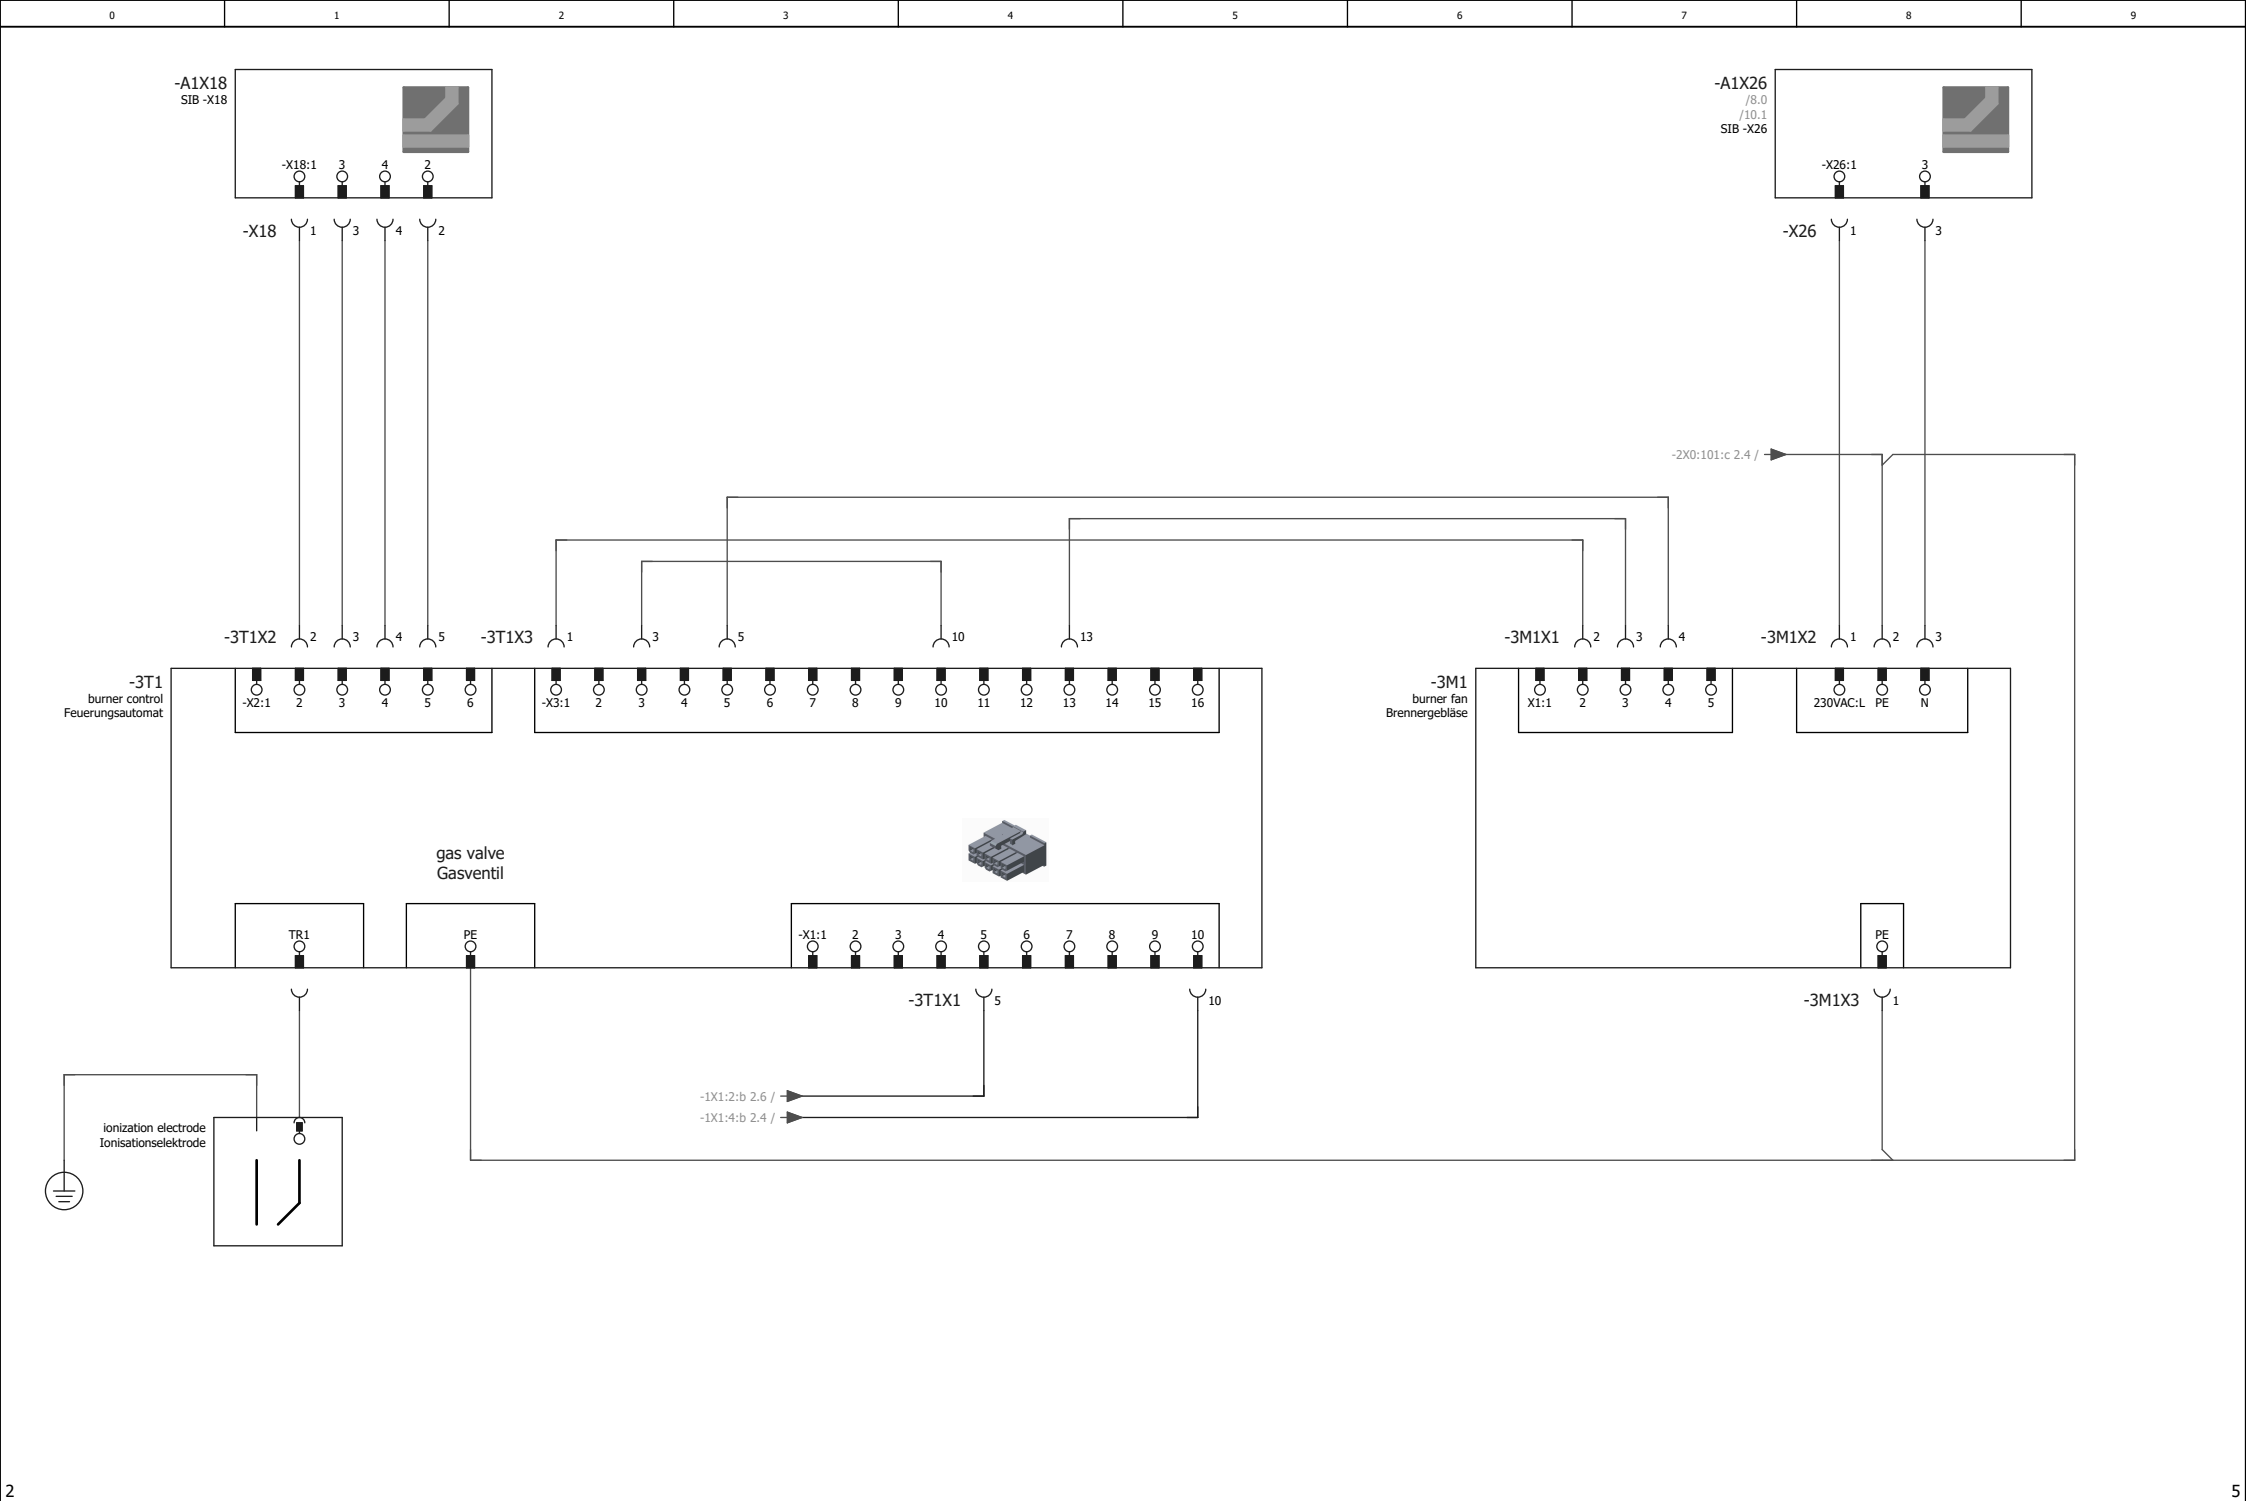


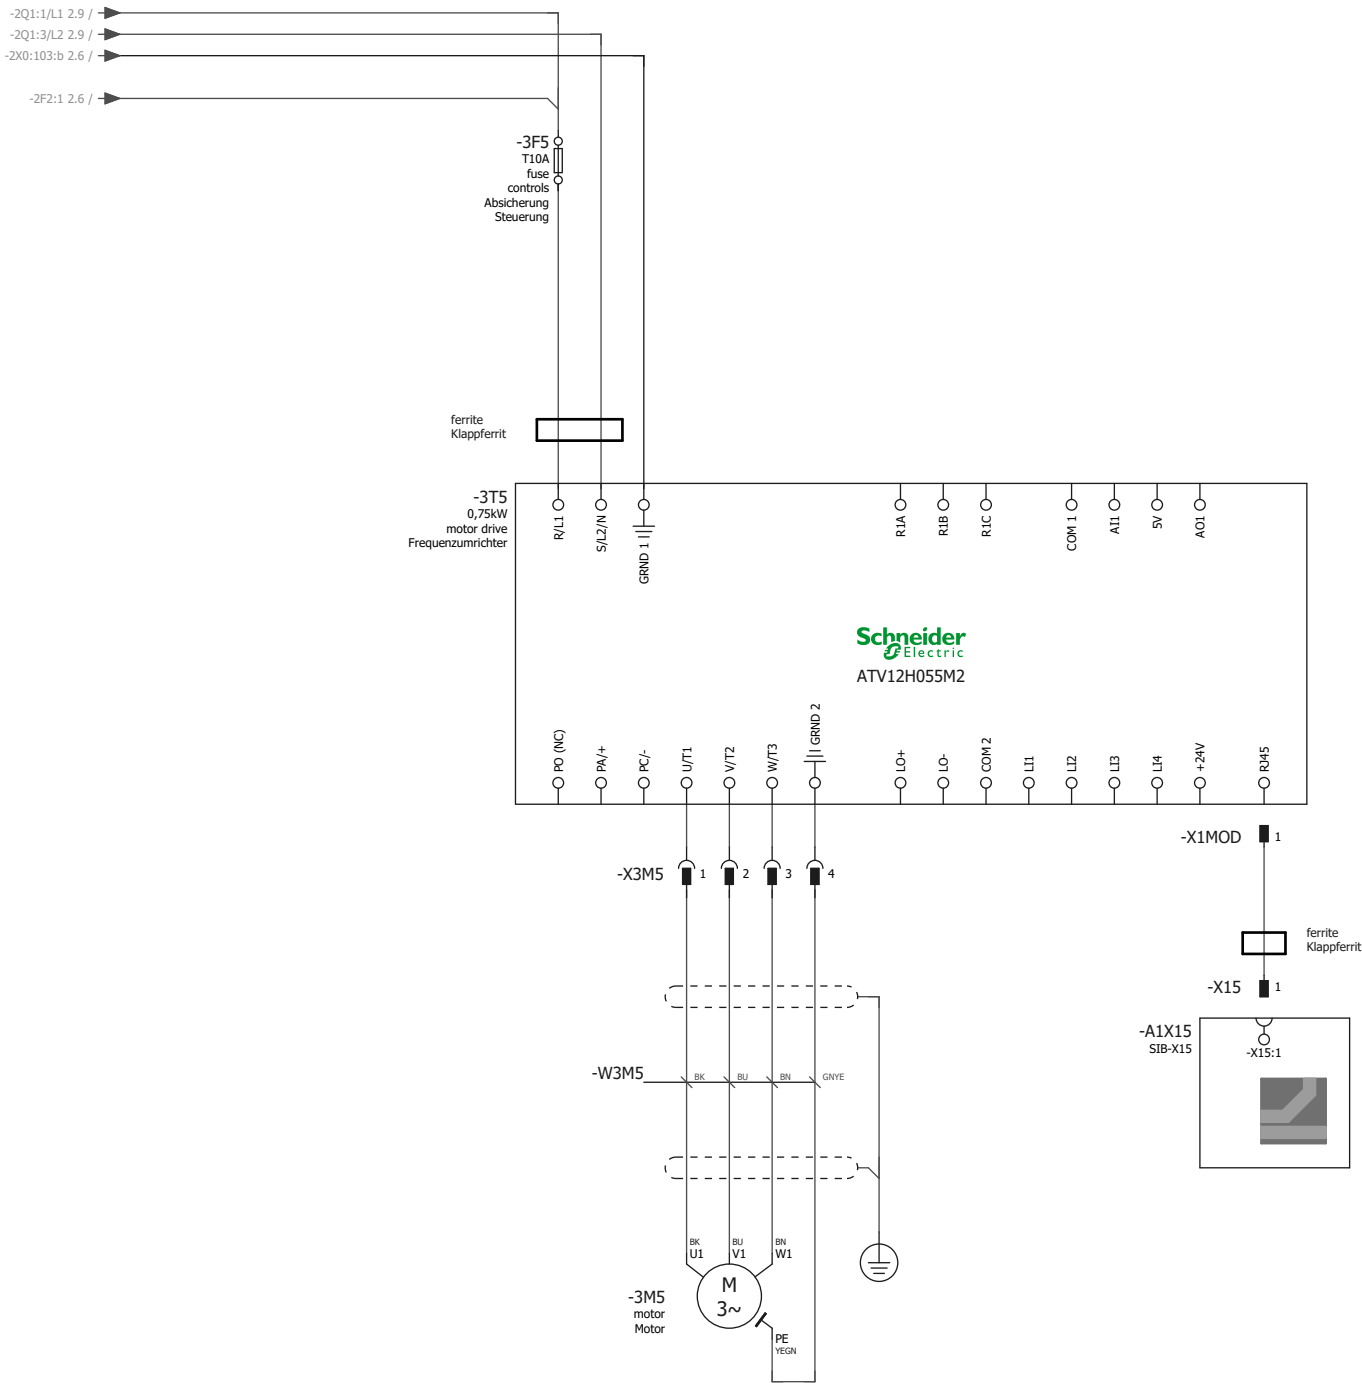


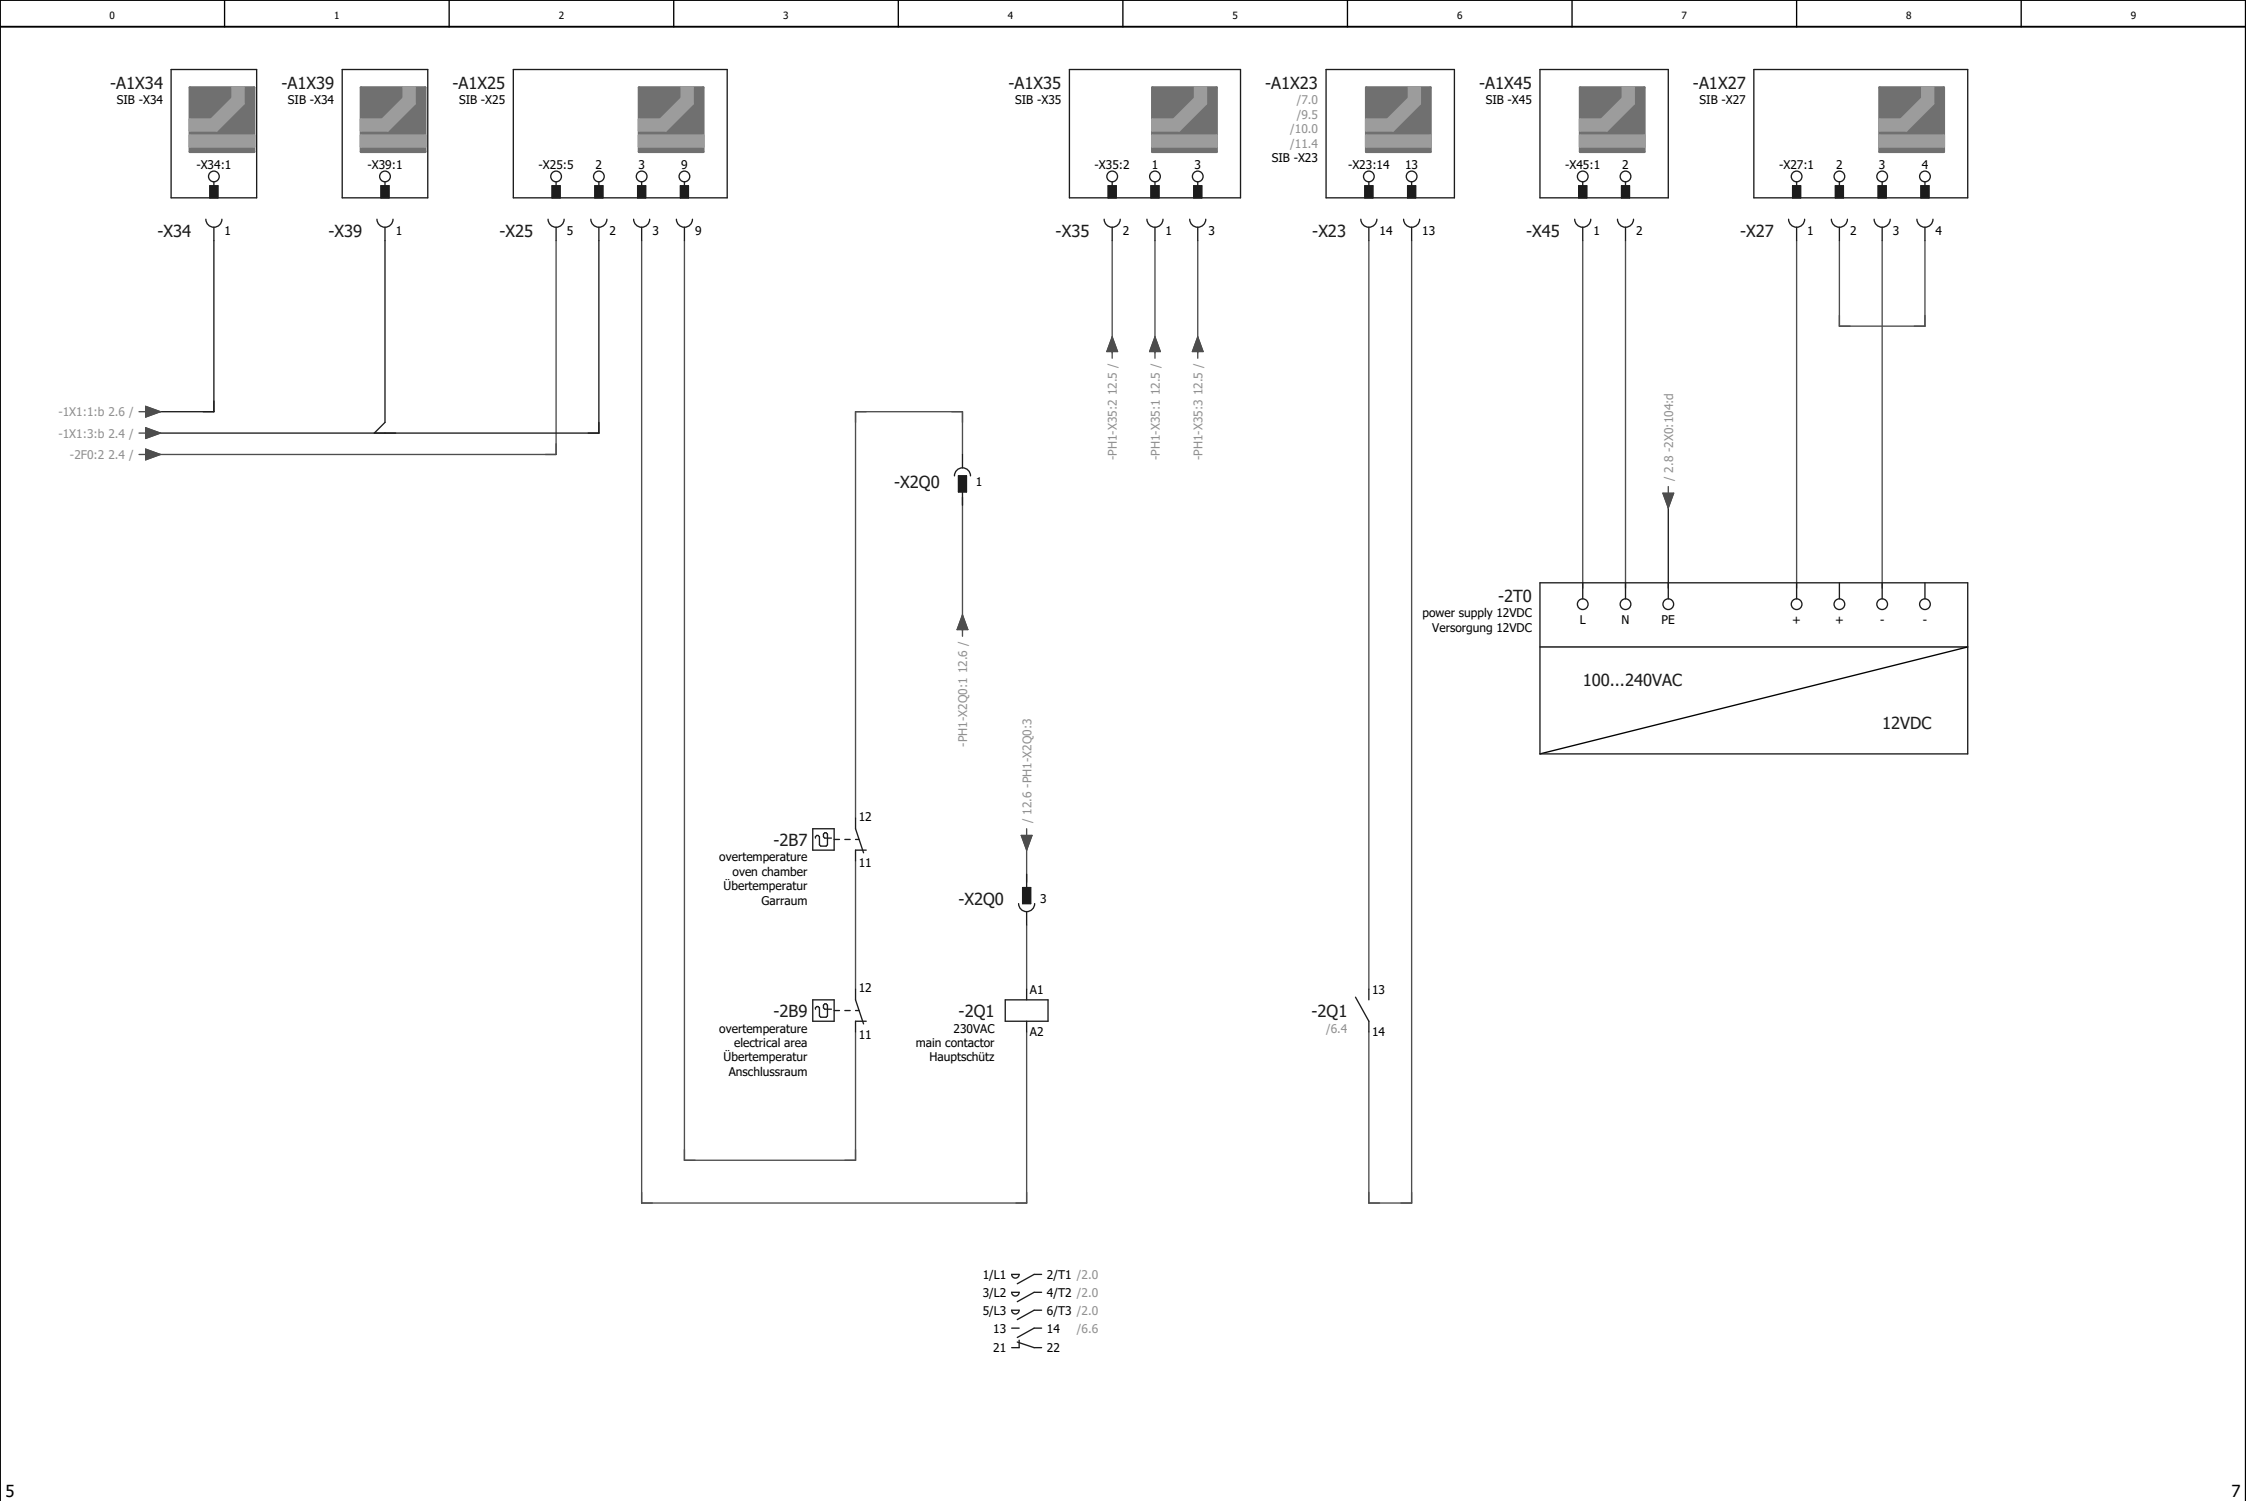

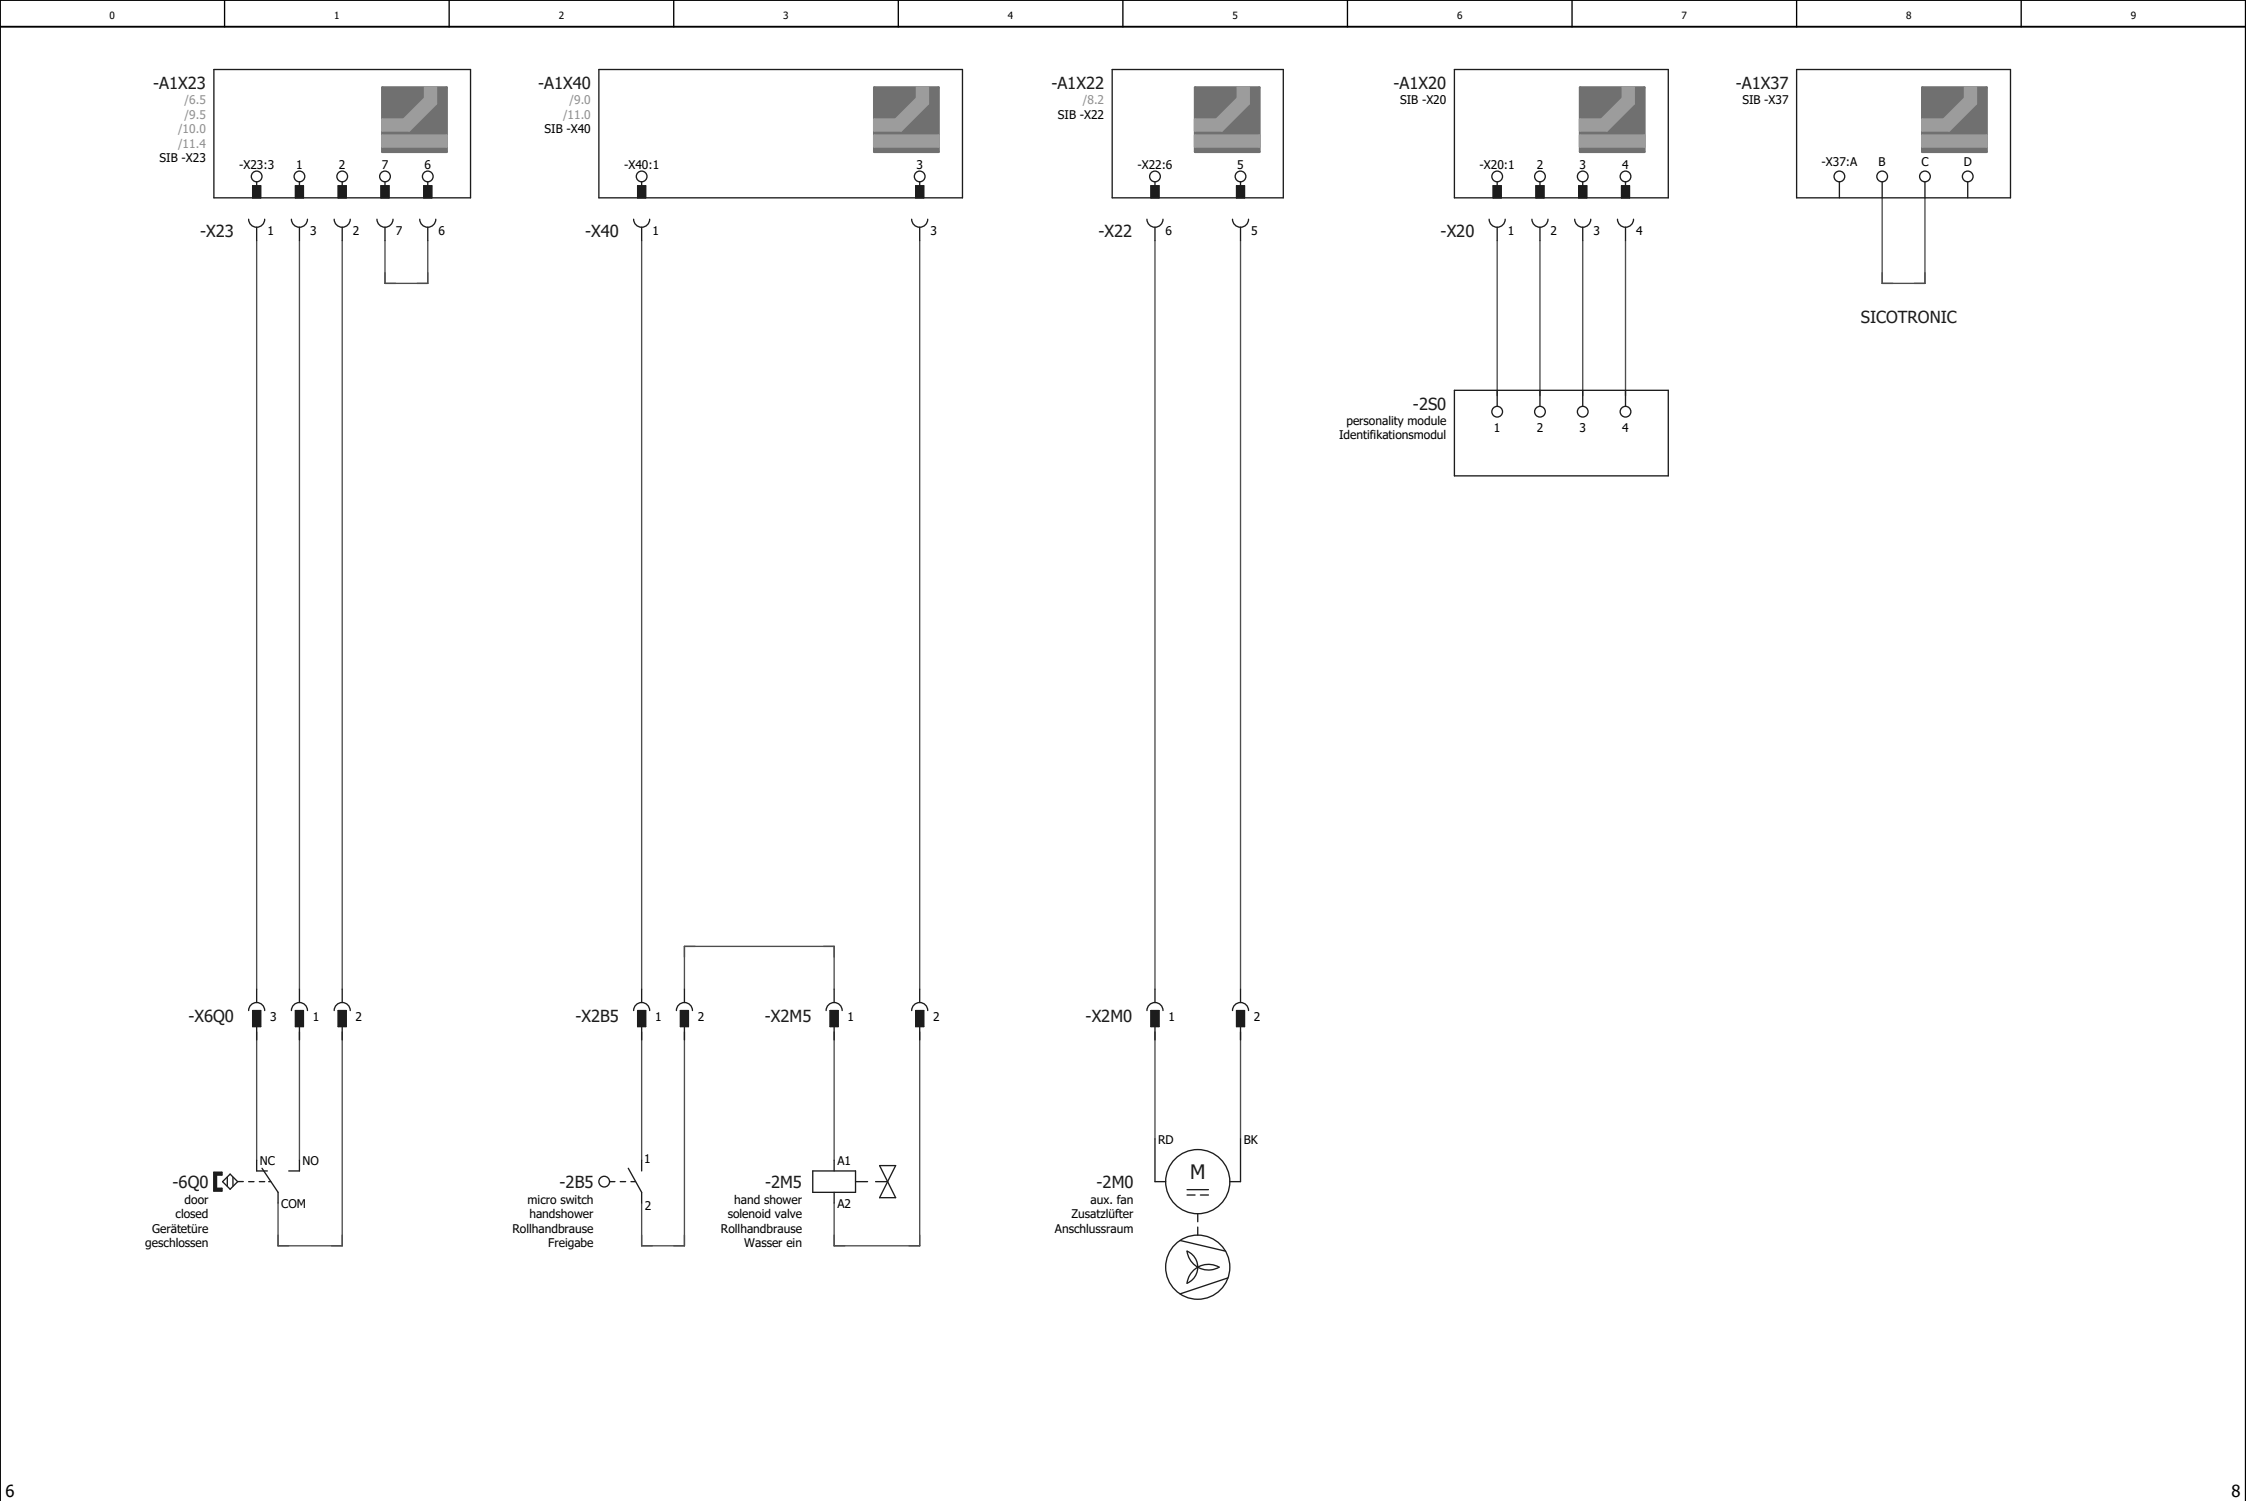


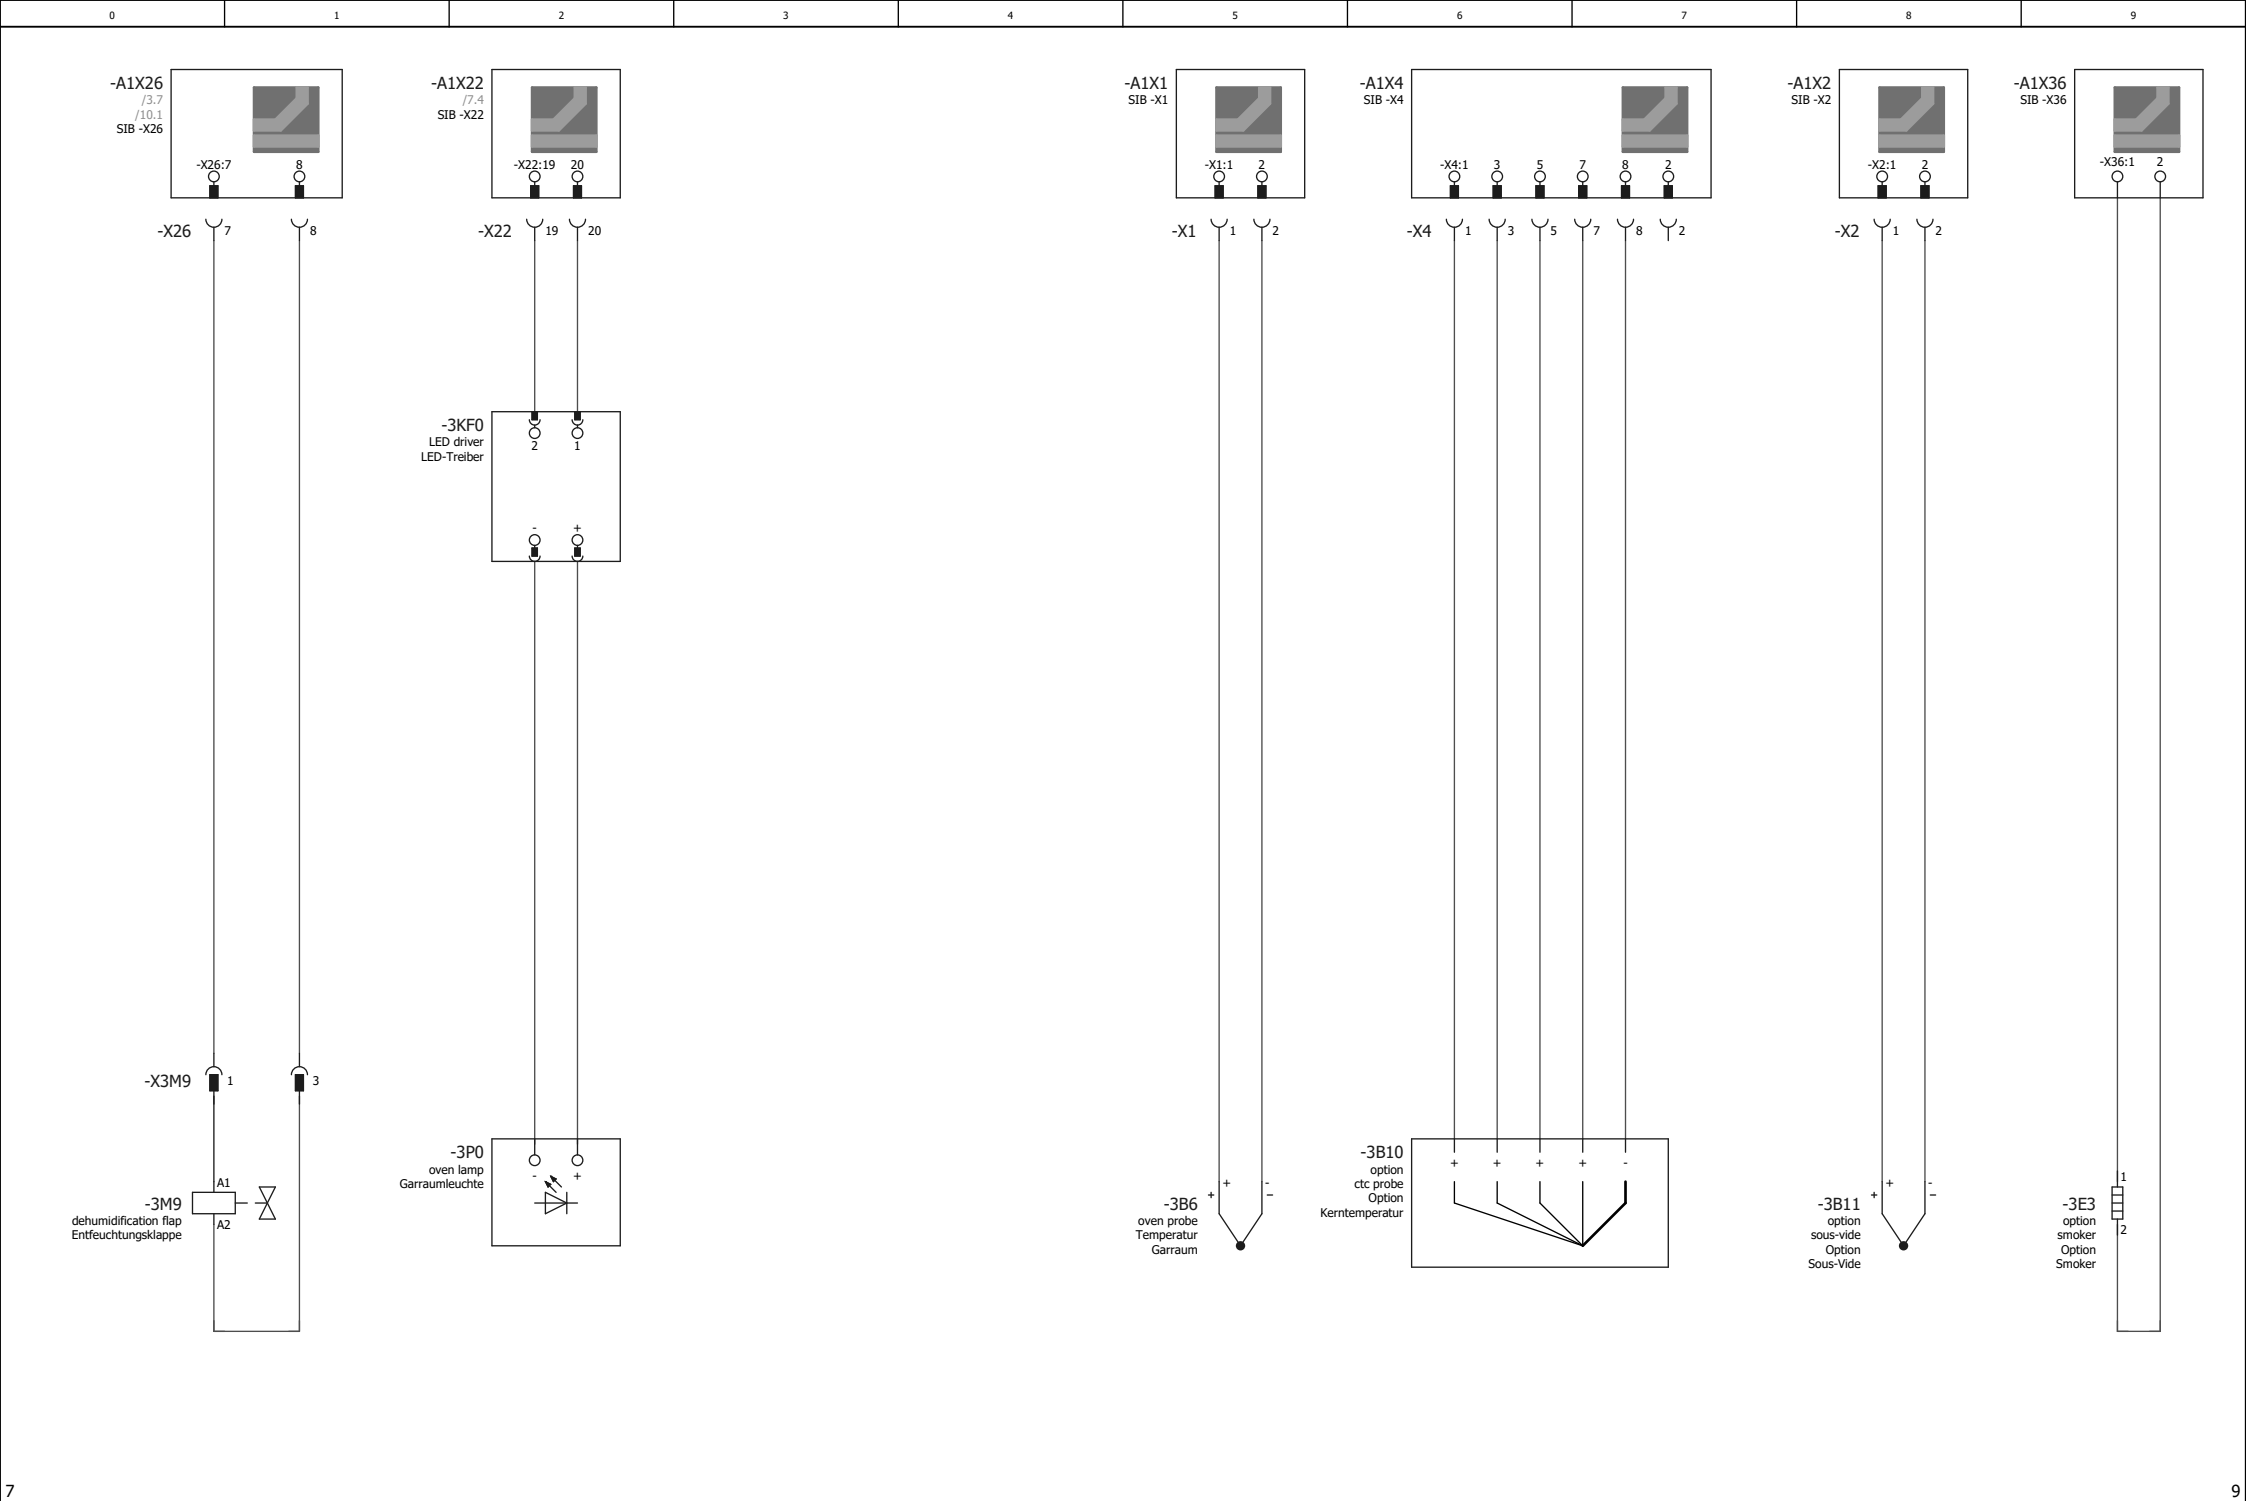

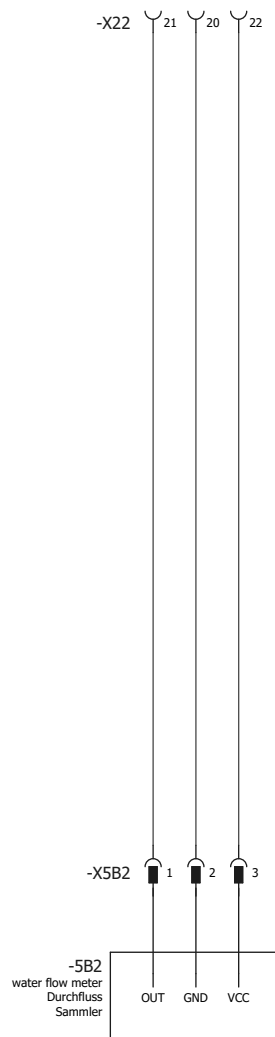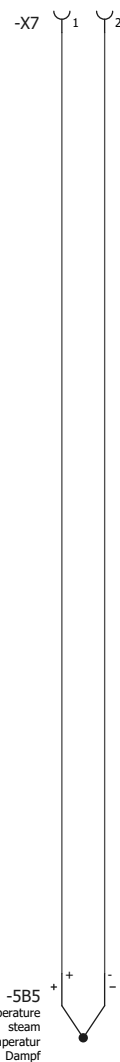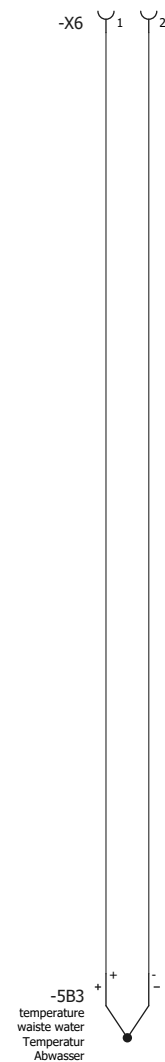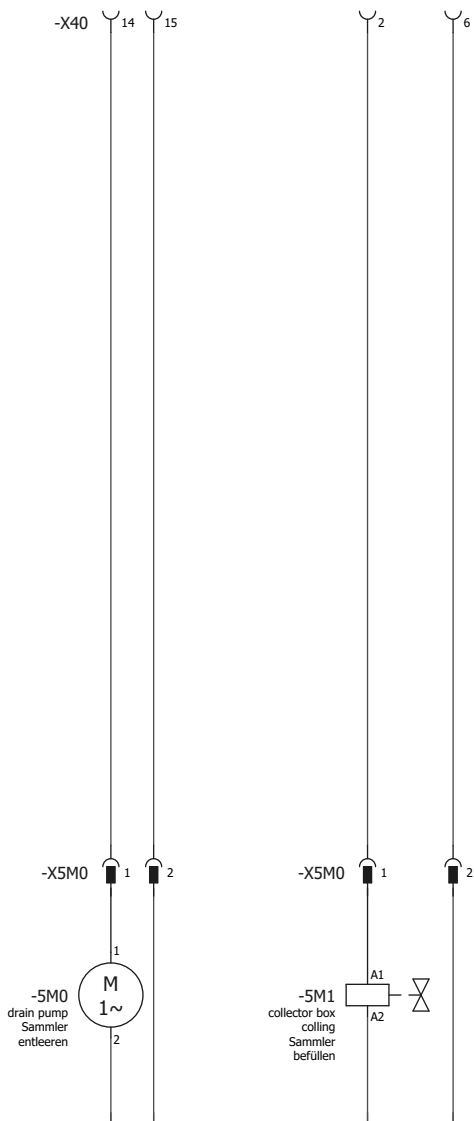


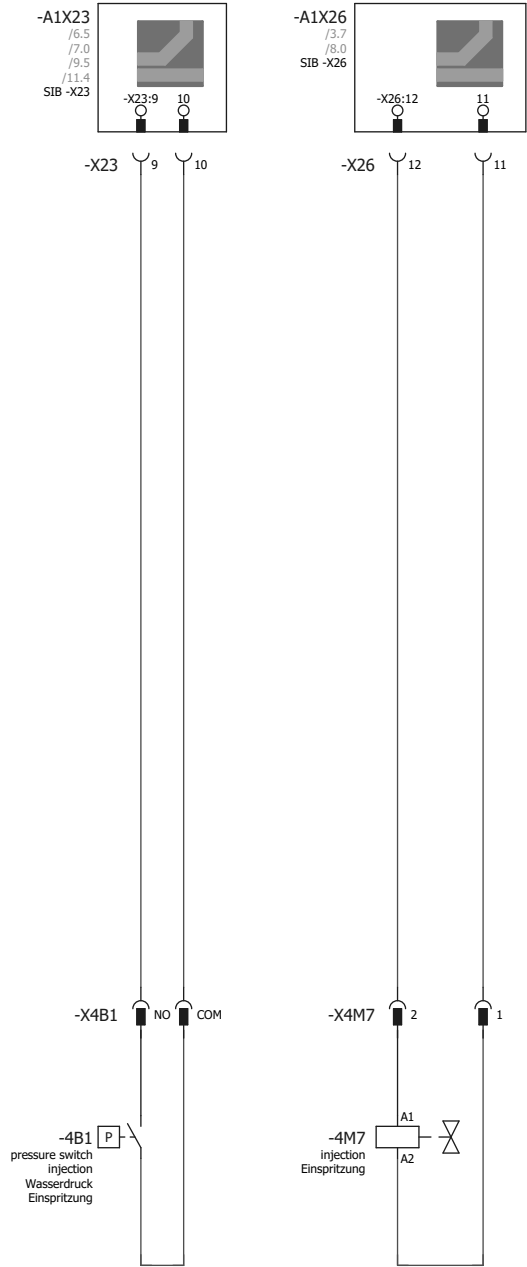

-A1X40
/7.2
/9.0
SIB -X40

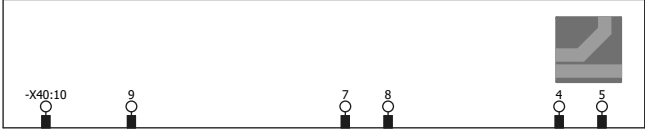

-A1X23
/6.5
/7.0
/9.5
/10.0
SIB -X23



-X40 10 9

7 8

4 5





-X23 11 12

-X7M2 1 2

-X7M0 1 2

-X7M1 1 2

-X7B0 1 2



-2X0:104:c 2.8 /

