

electrical documentation
Elektrodokumentation




type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 10.10 GS	1N~ 100V	50/60Hz	0,5kW	5,2A
C4e 10.10 GS	1N~ 120V	50/60Hz	0,5kW	4,7A


Welbilt Deutschland GmbH

Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany
+49 (0)8847 - 67 - 0
+49 (0)8847 - 67 - 414
www.convotherm.com


fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

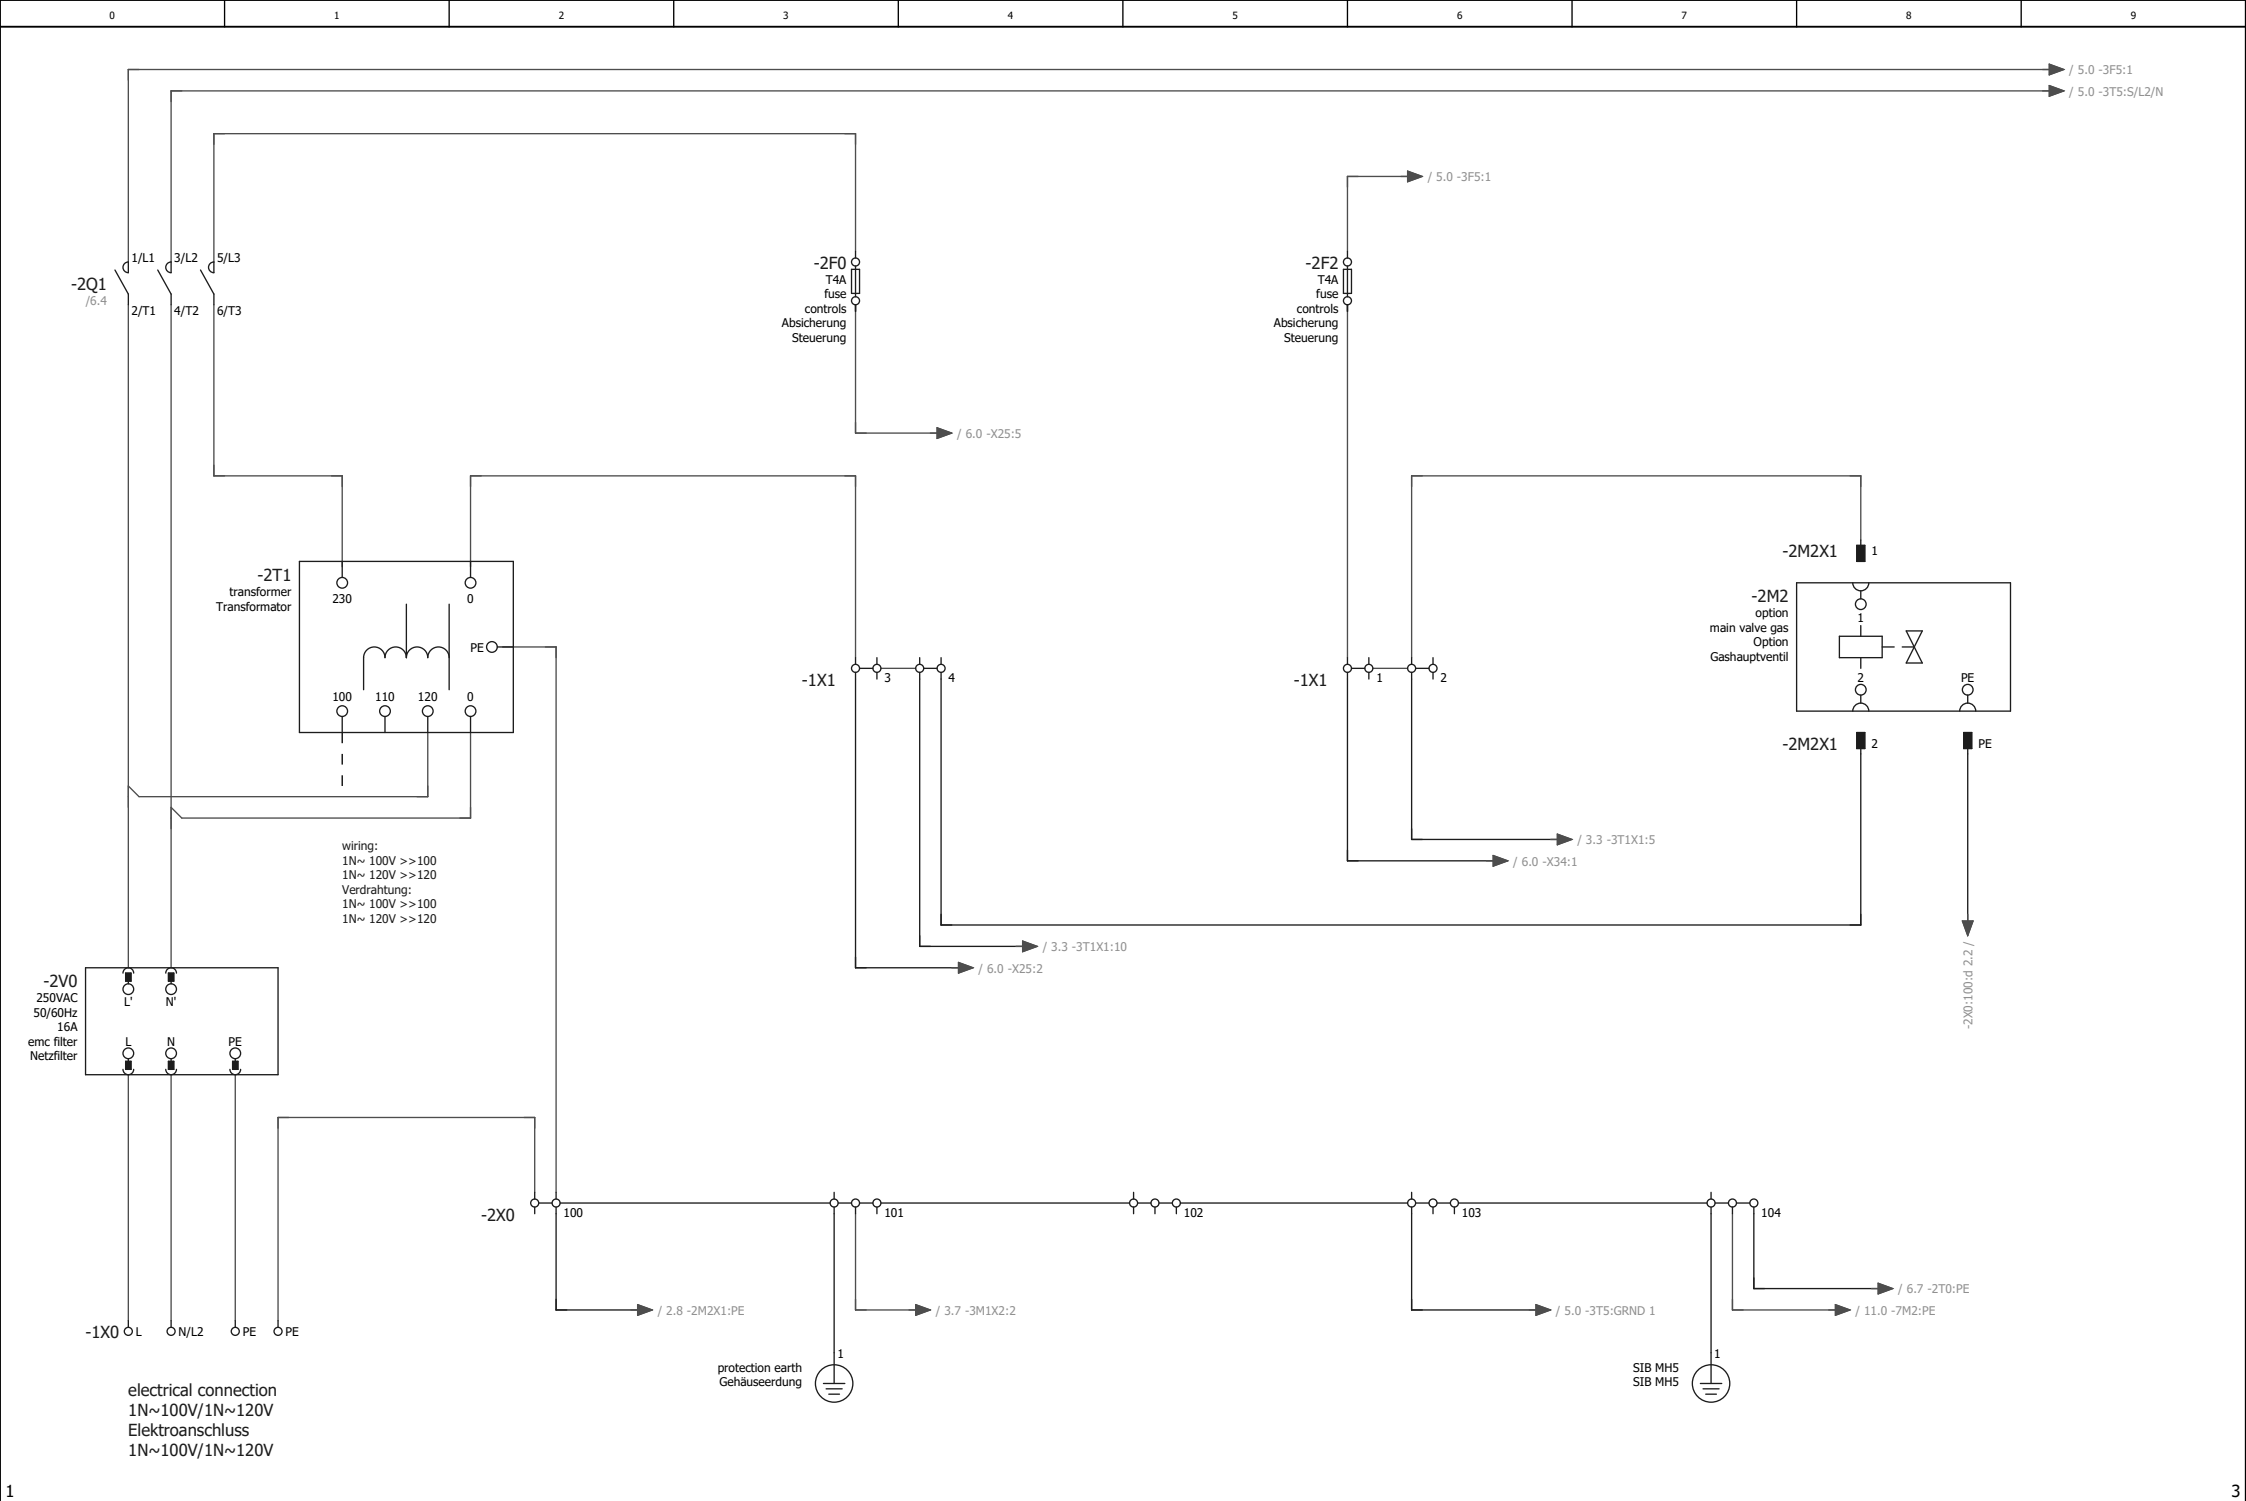


01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/25/2022	C4e 10.10 GS C4e 10.10 GS	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	supply Einspeisung	Project No.	= SLP		
02	ÄM224/2015	11.12.2015	SchM	Name	Boe				5354149	+ MPL		
				App.	SchM							
REV	Remarks	Date	Name	Norm						Drg. No.	Blatt 2	
								5153093		Seite 2 / 11		

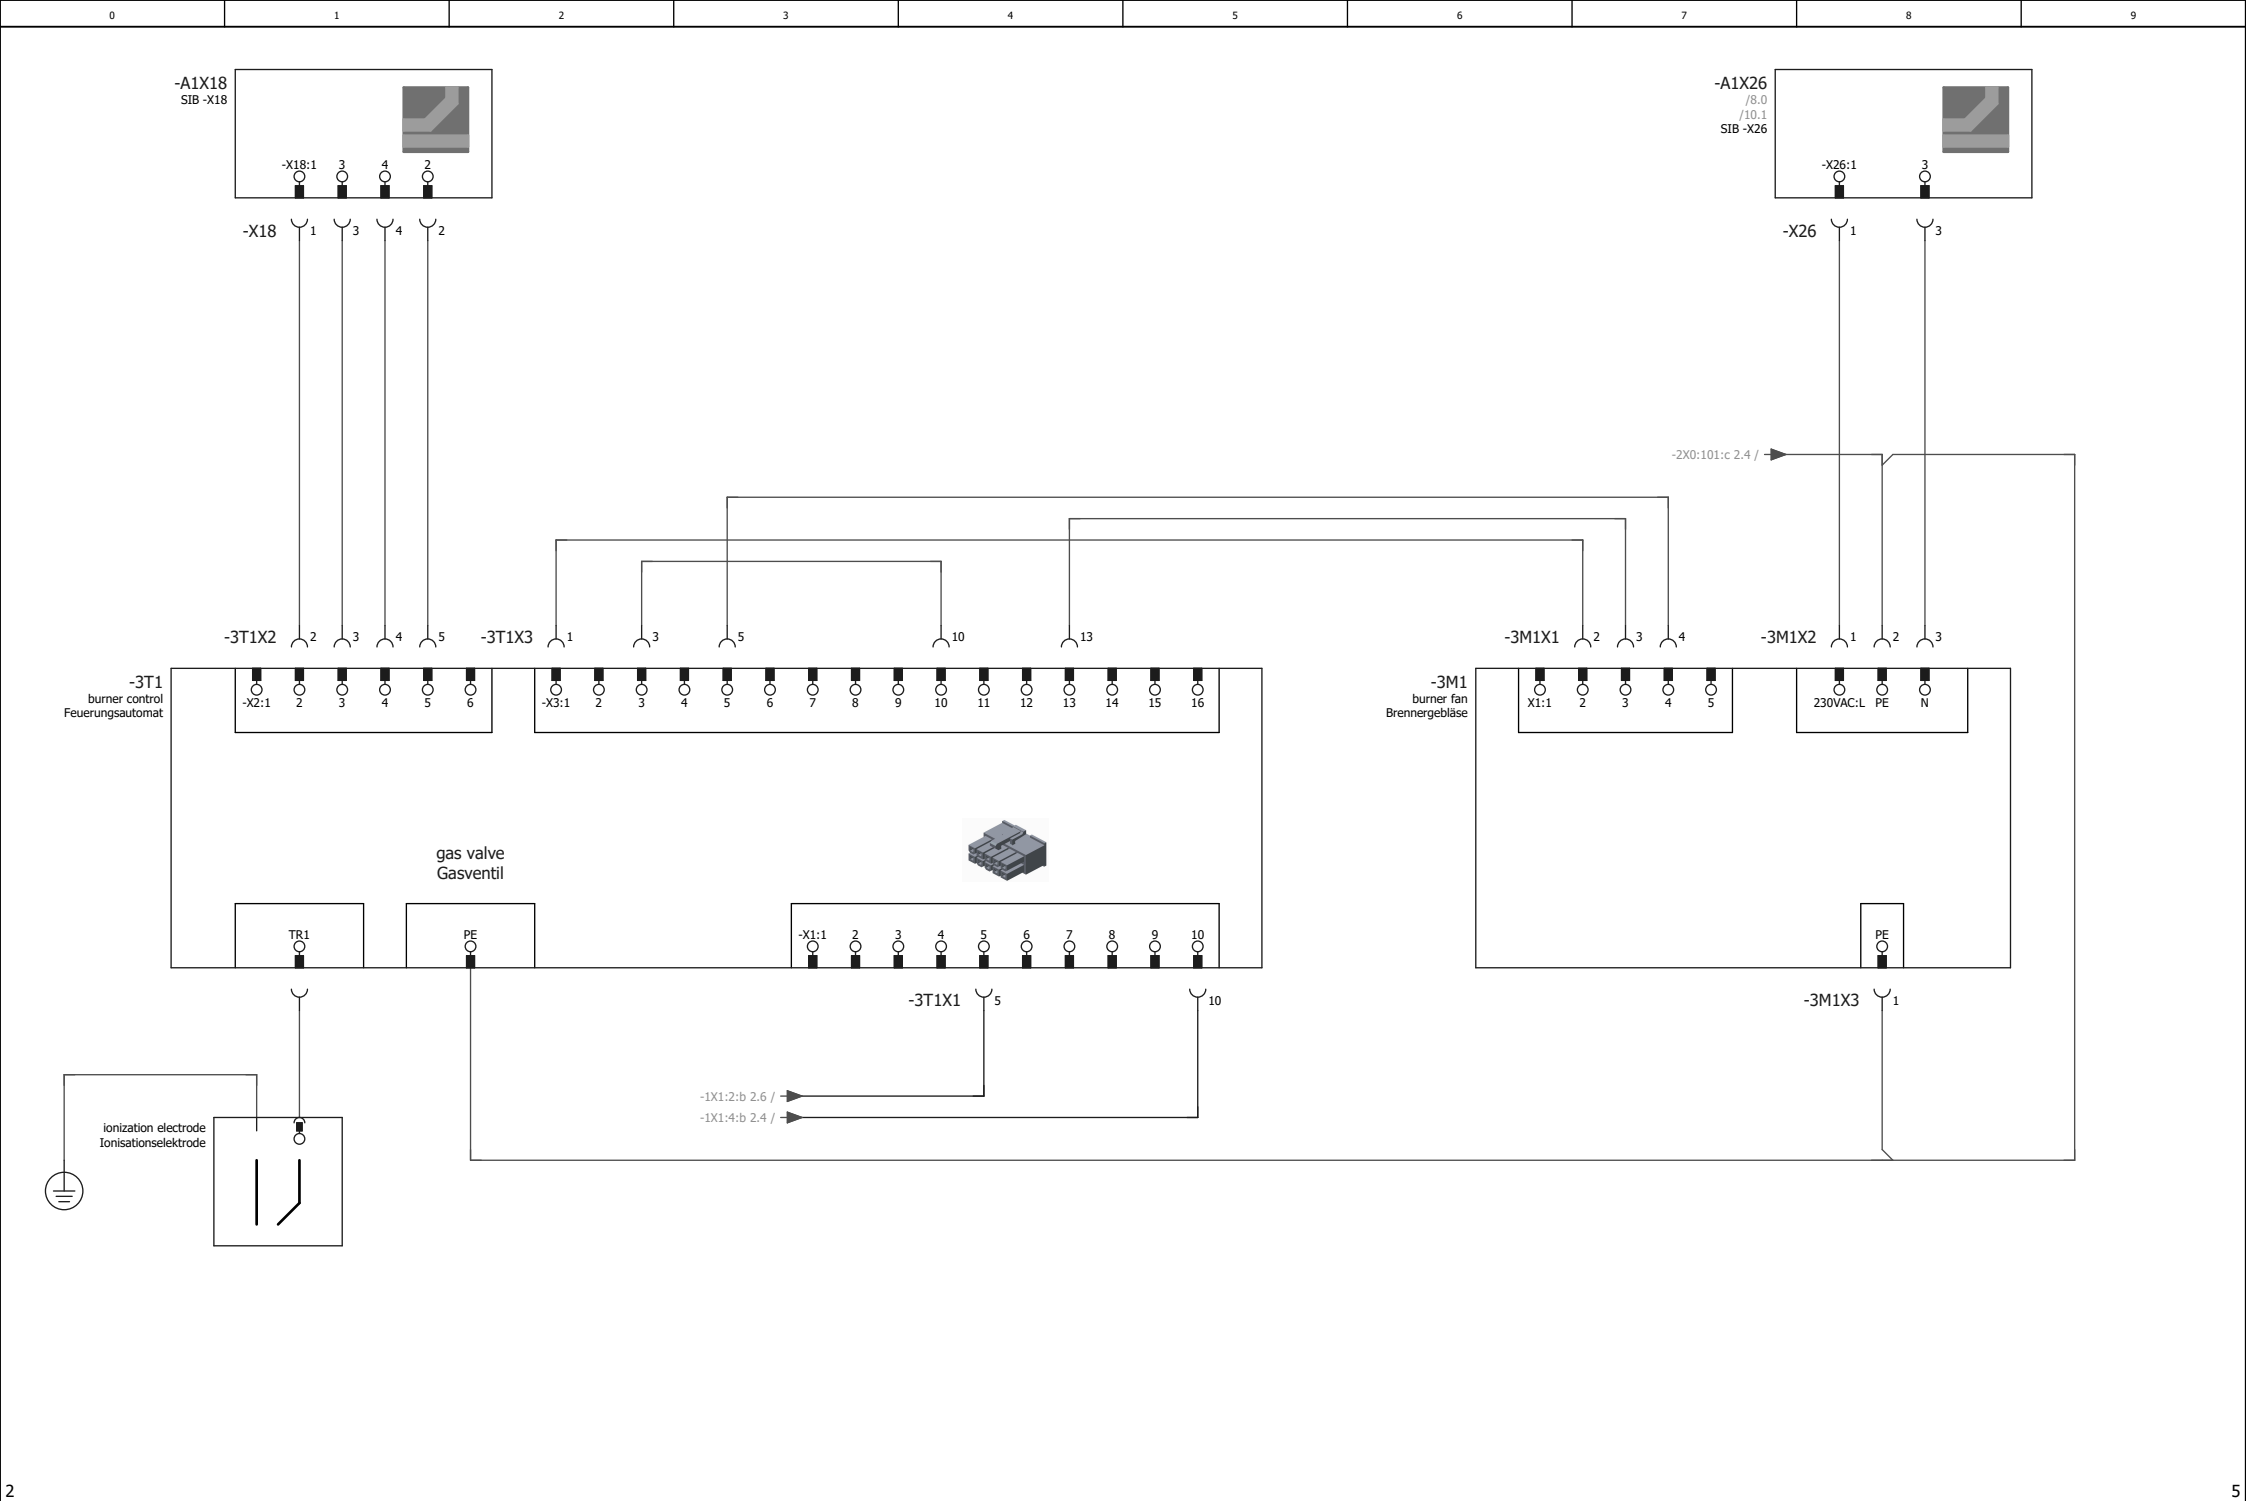



01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/25/2022	C4e 10.10 GS C4e 10.10 GS	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @ 2014	convection Heissluft	Project No.		= SLP	
02	ÄM224/2015	11.12.2015	SchM	Name	Boe				5354149		+ MPL	
				App.	SchM							
REV	Remarks	Date	Name	Norm						Drg. No.		Blatt
									5153093		Seite	3 / 11

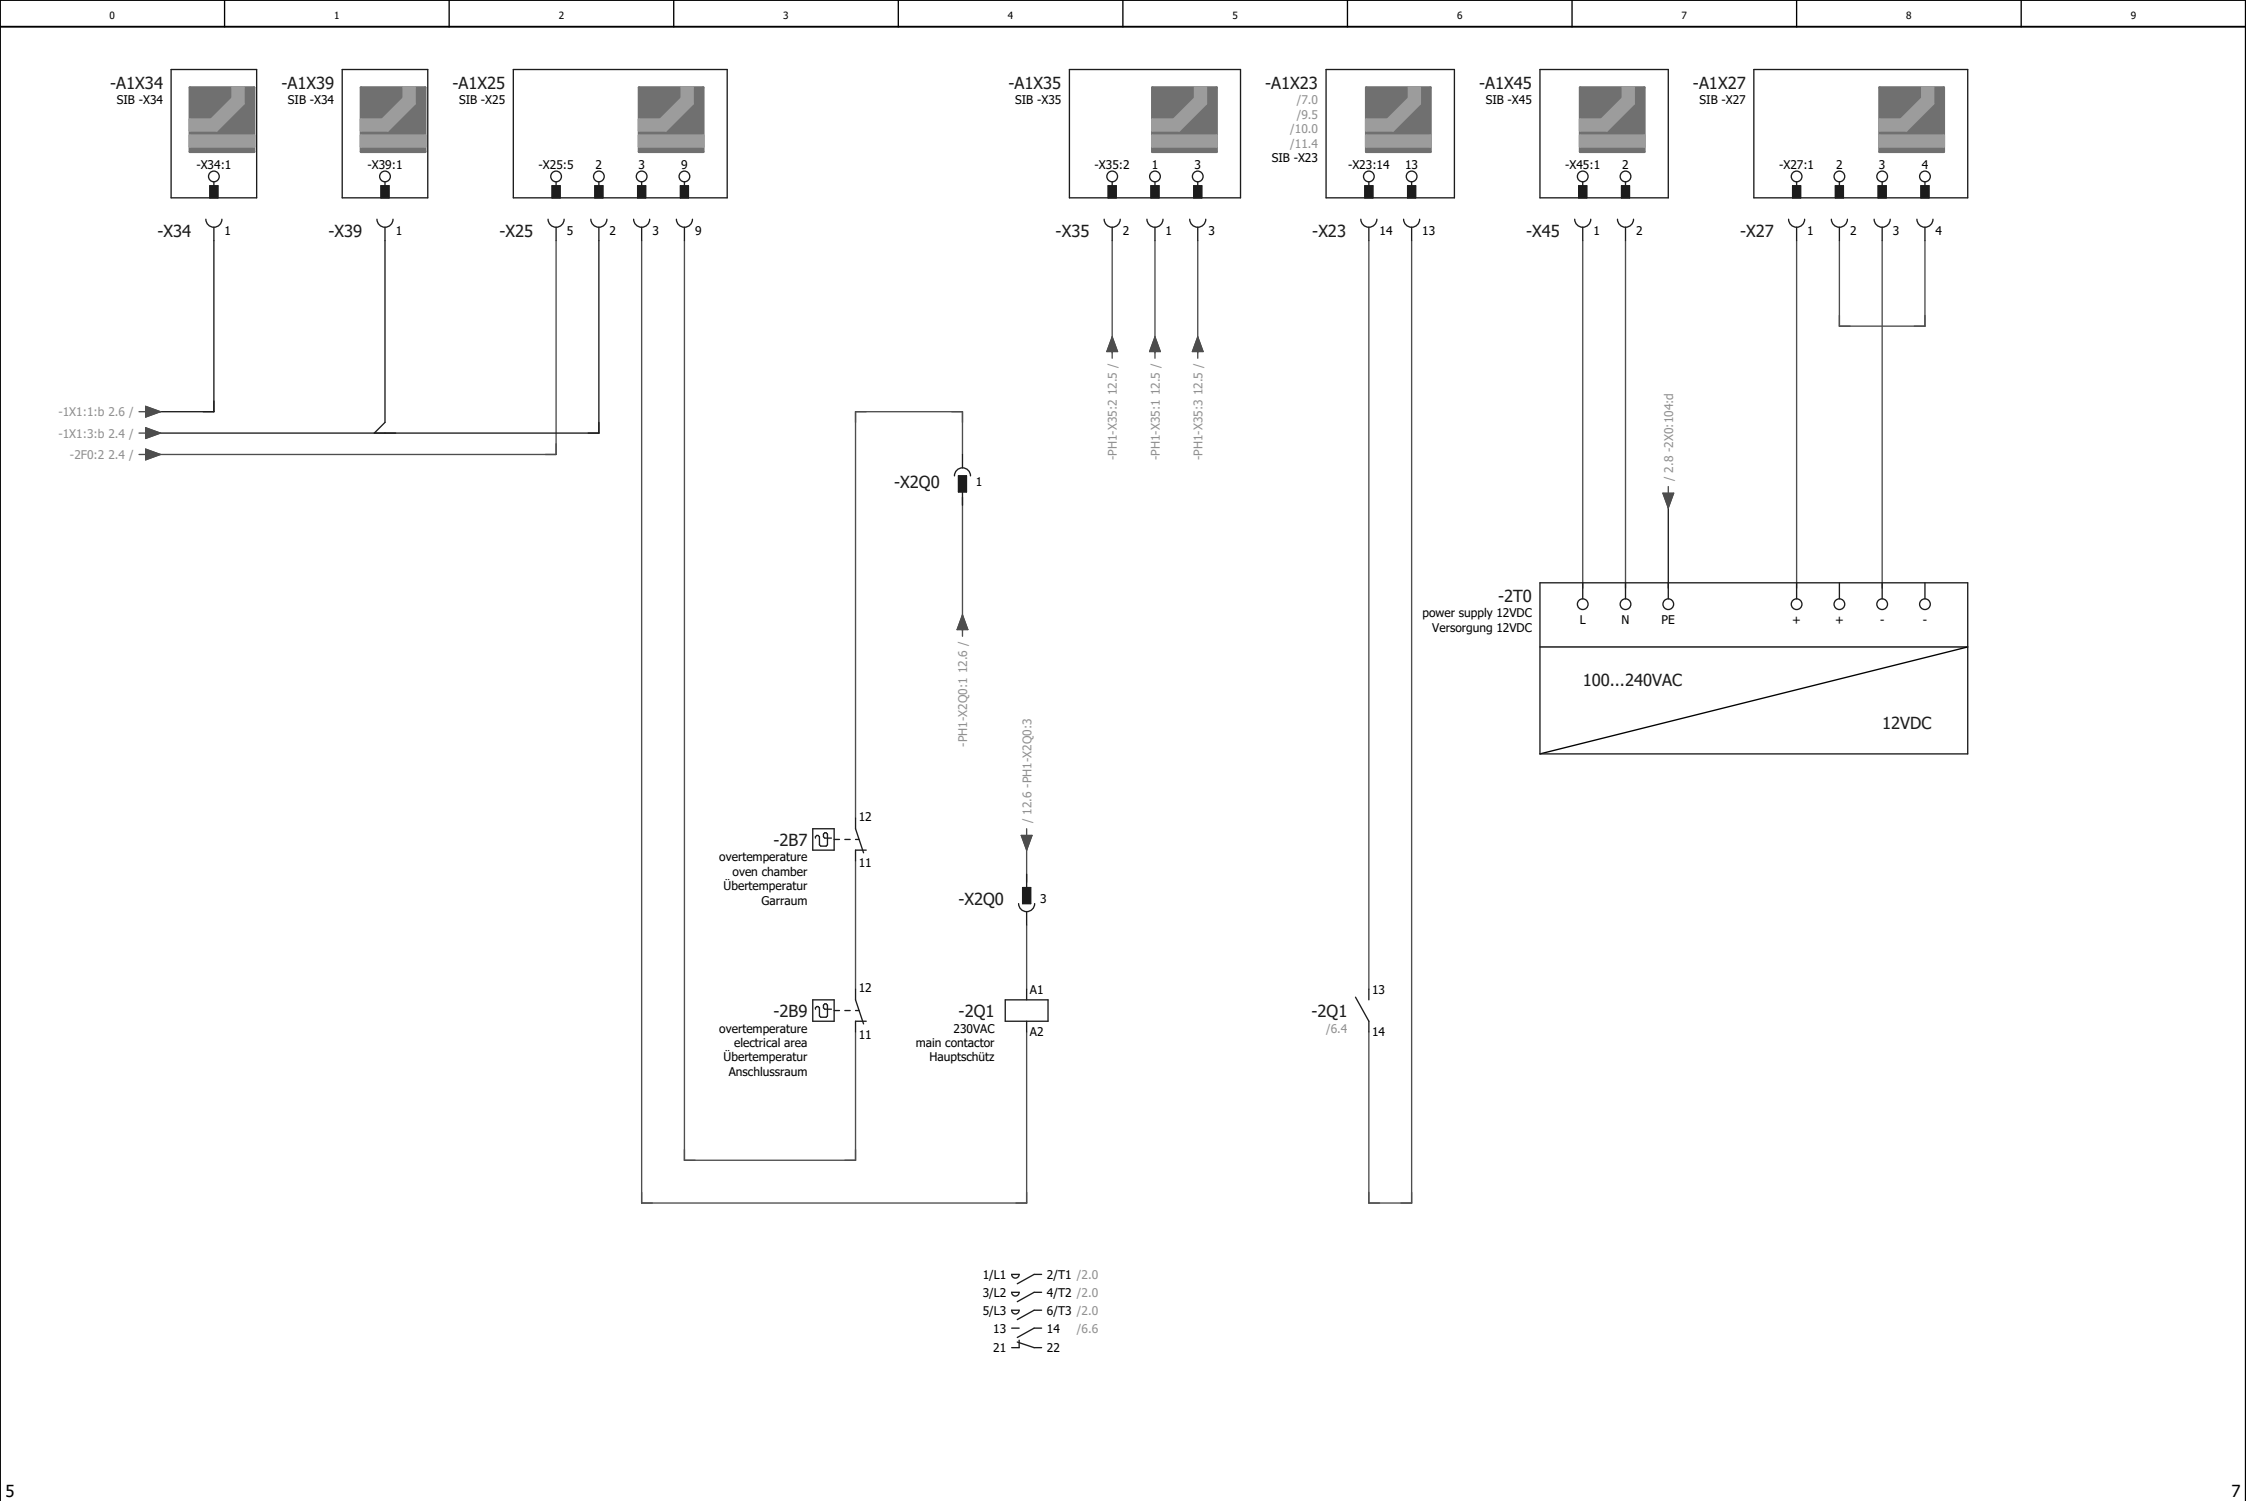


5											7										
01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/25/2022	C4e 10.10 GS C4e 10.10 GS	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	supply Versorgung		Project No.		= SLP									
02	ÄM224/2015	11.12.2015	SchM	Name	Boe					5354149		+ MPL									
				App.	SchM					Drg. No.		Blatt 6									
REV	Remarks	Date	Name	Norm						5153093		Seite 5 / 11									

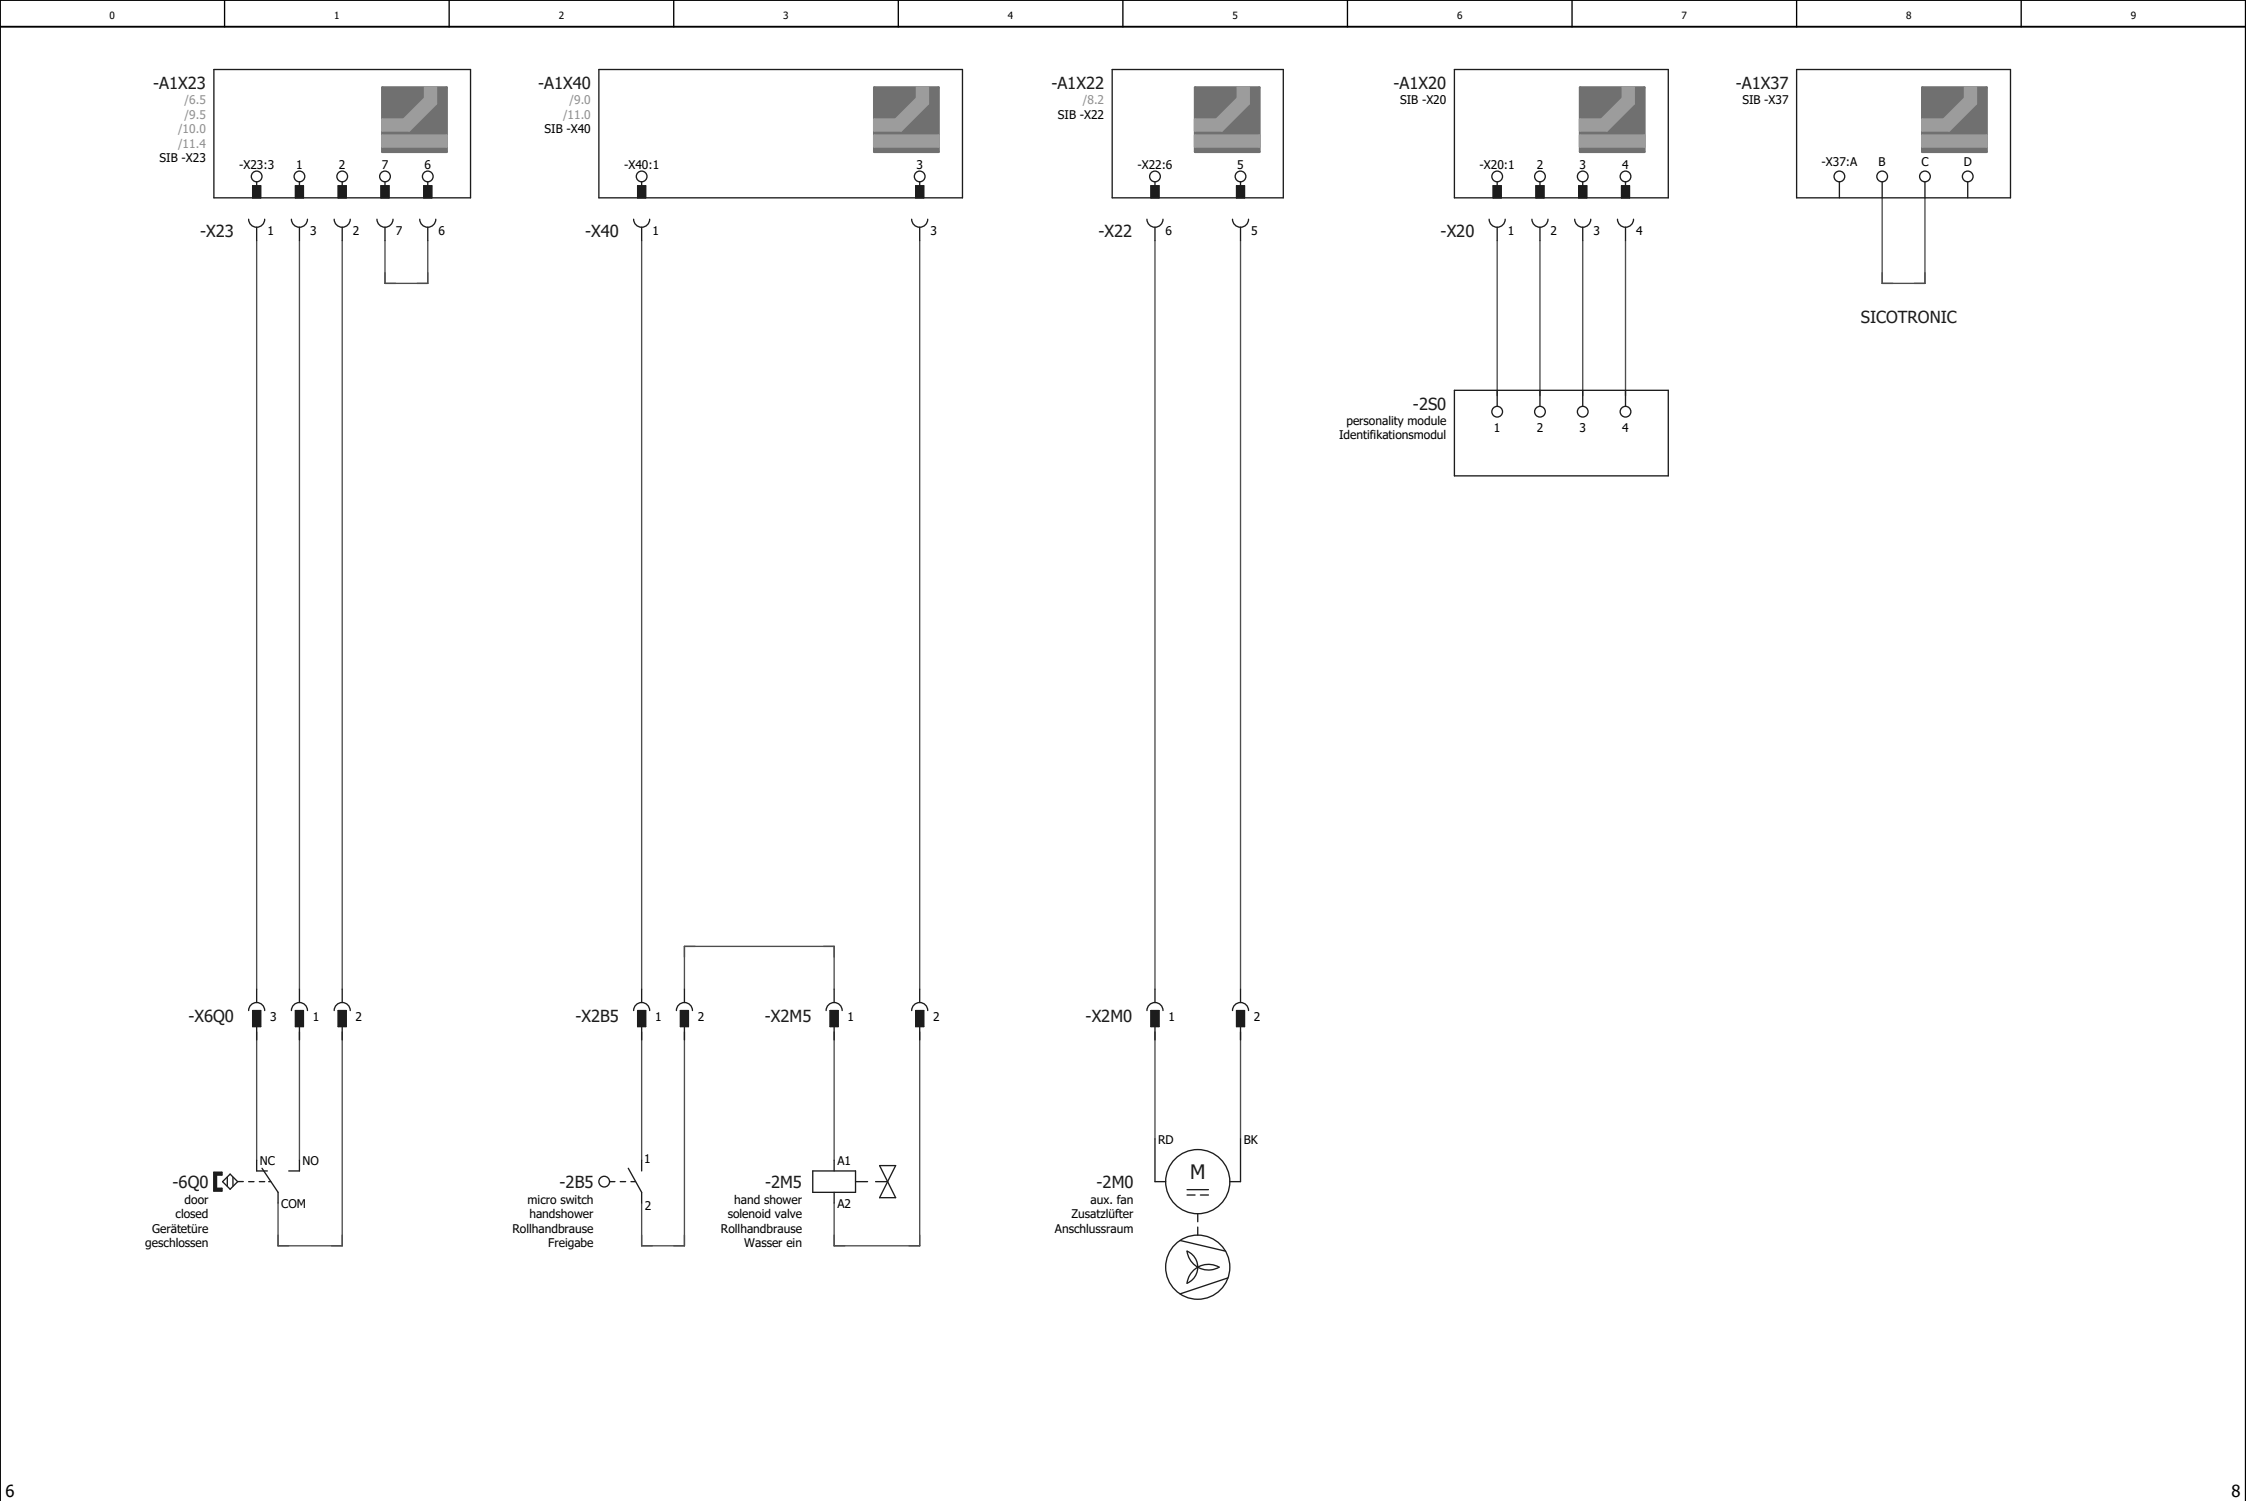

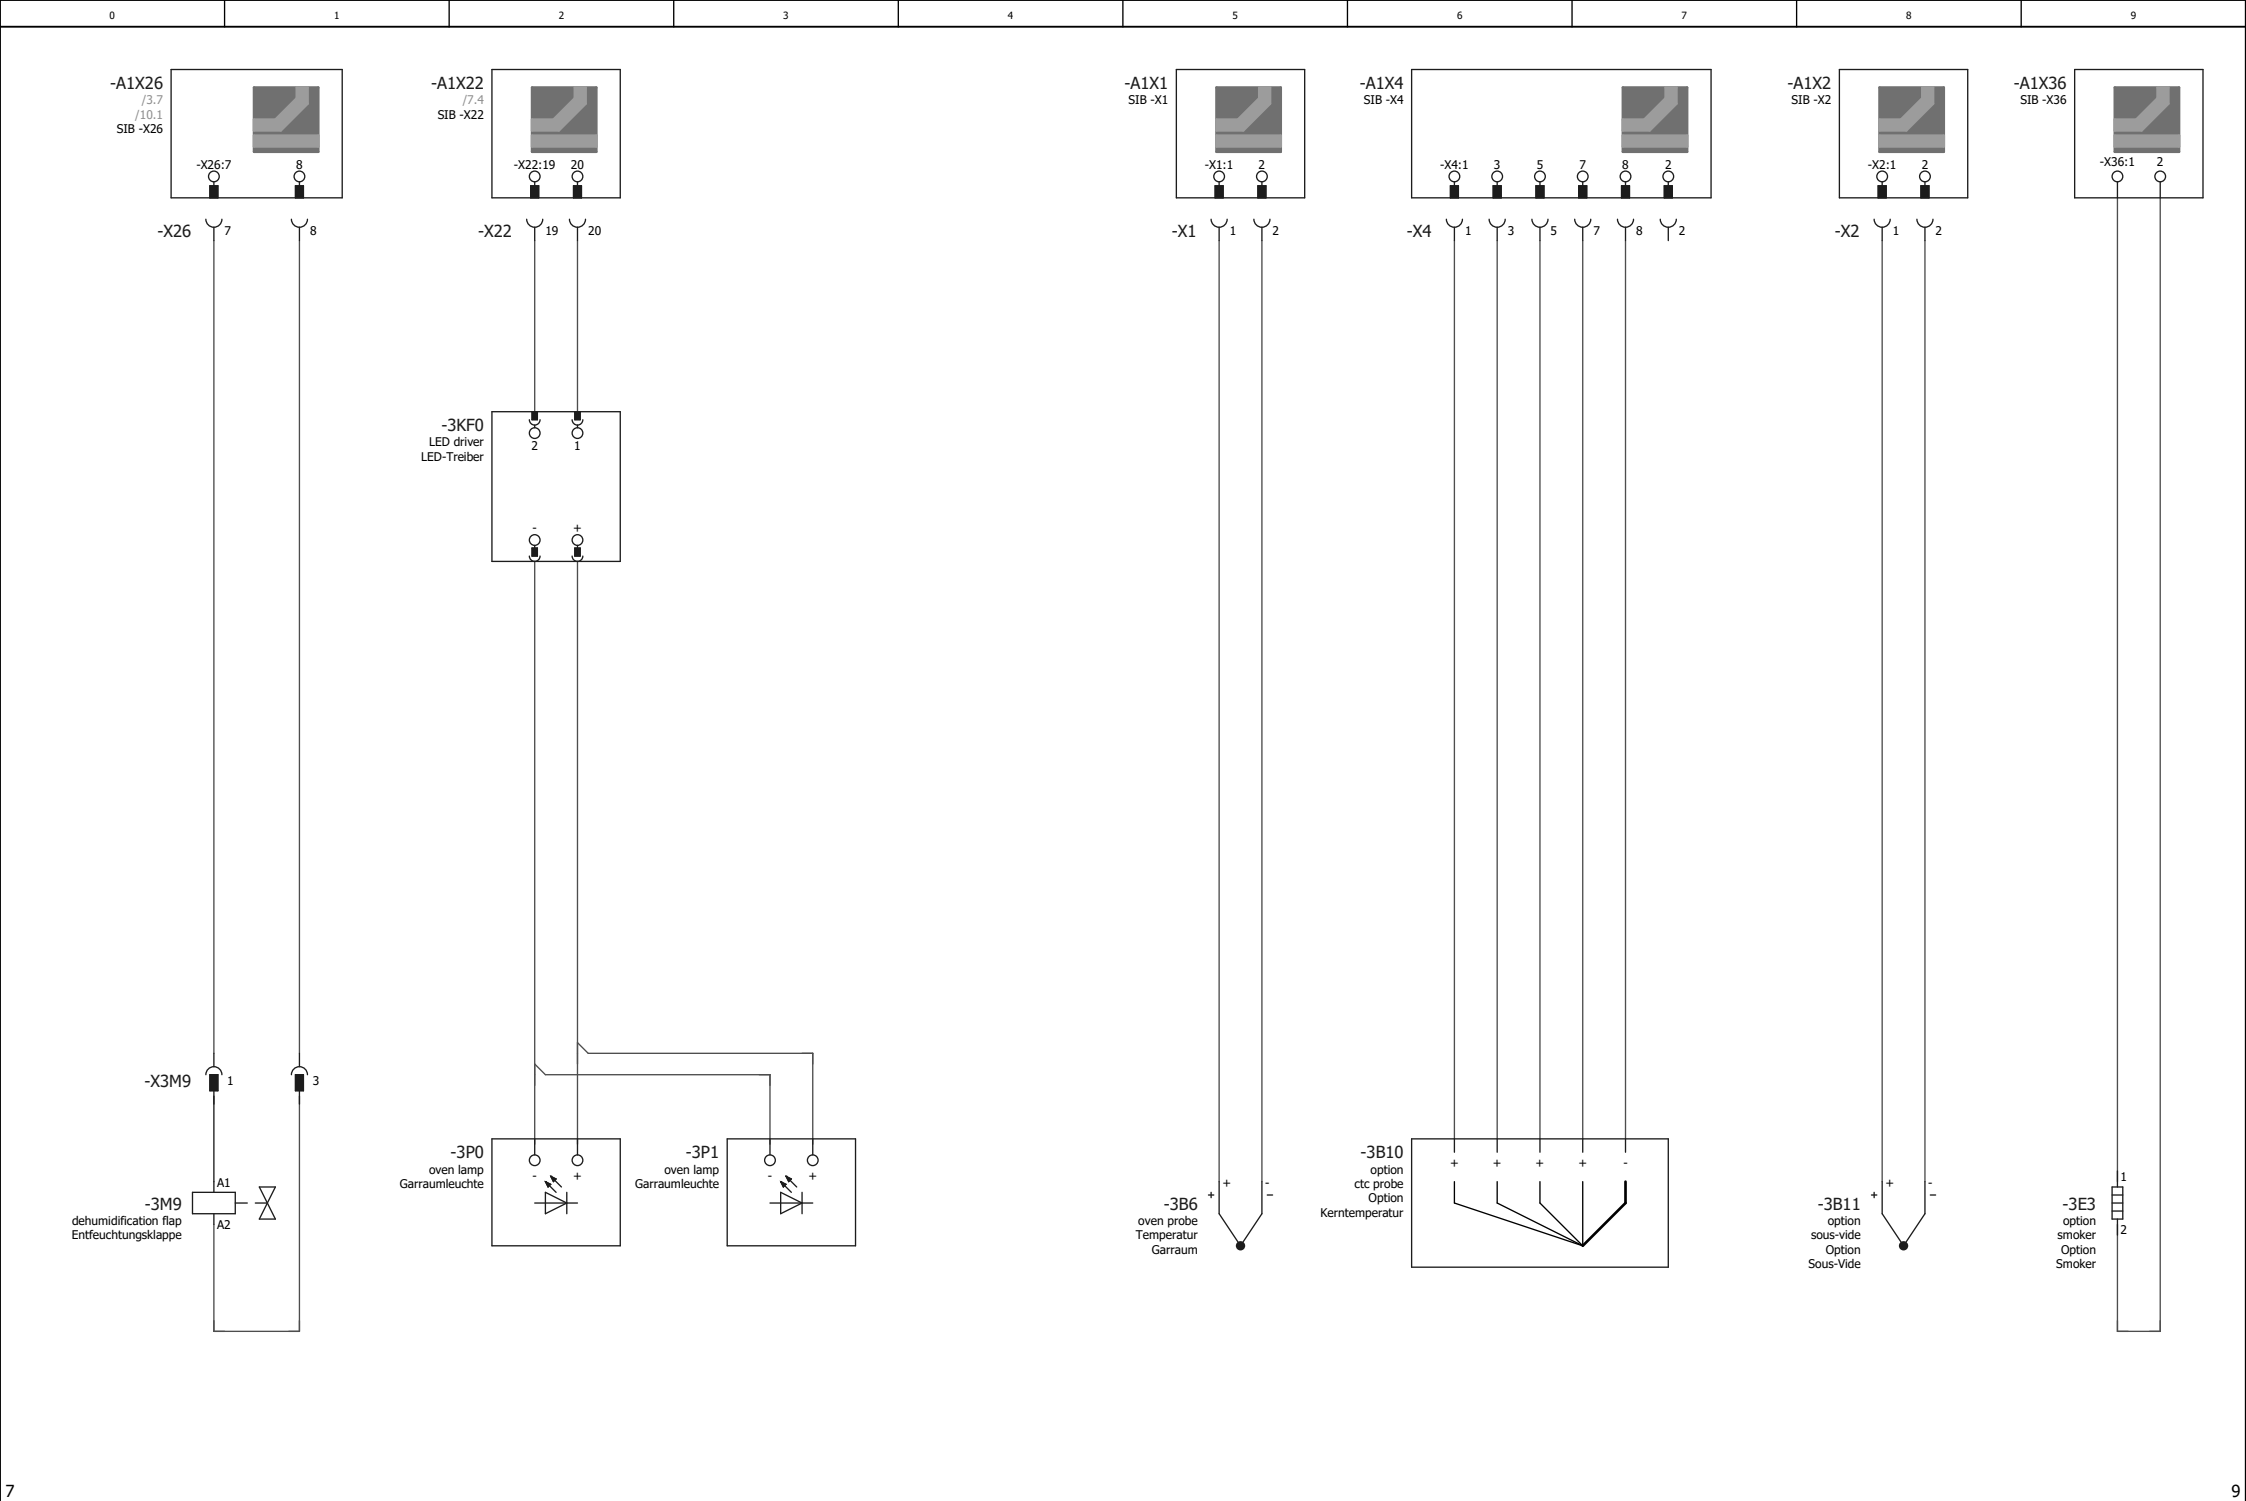


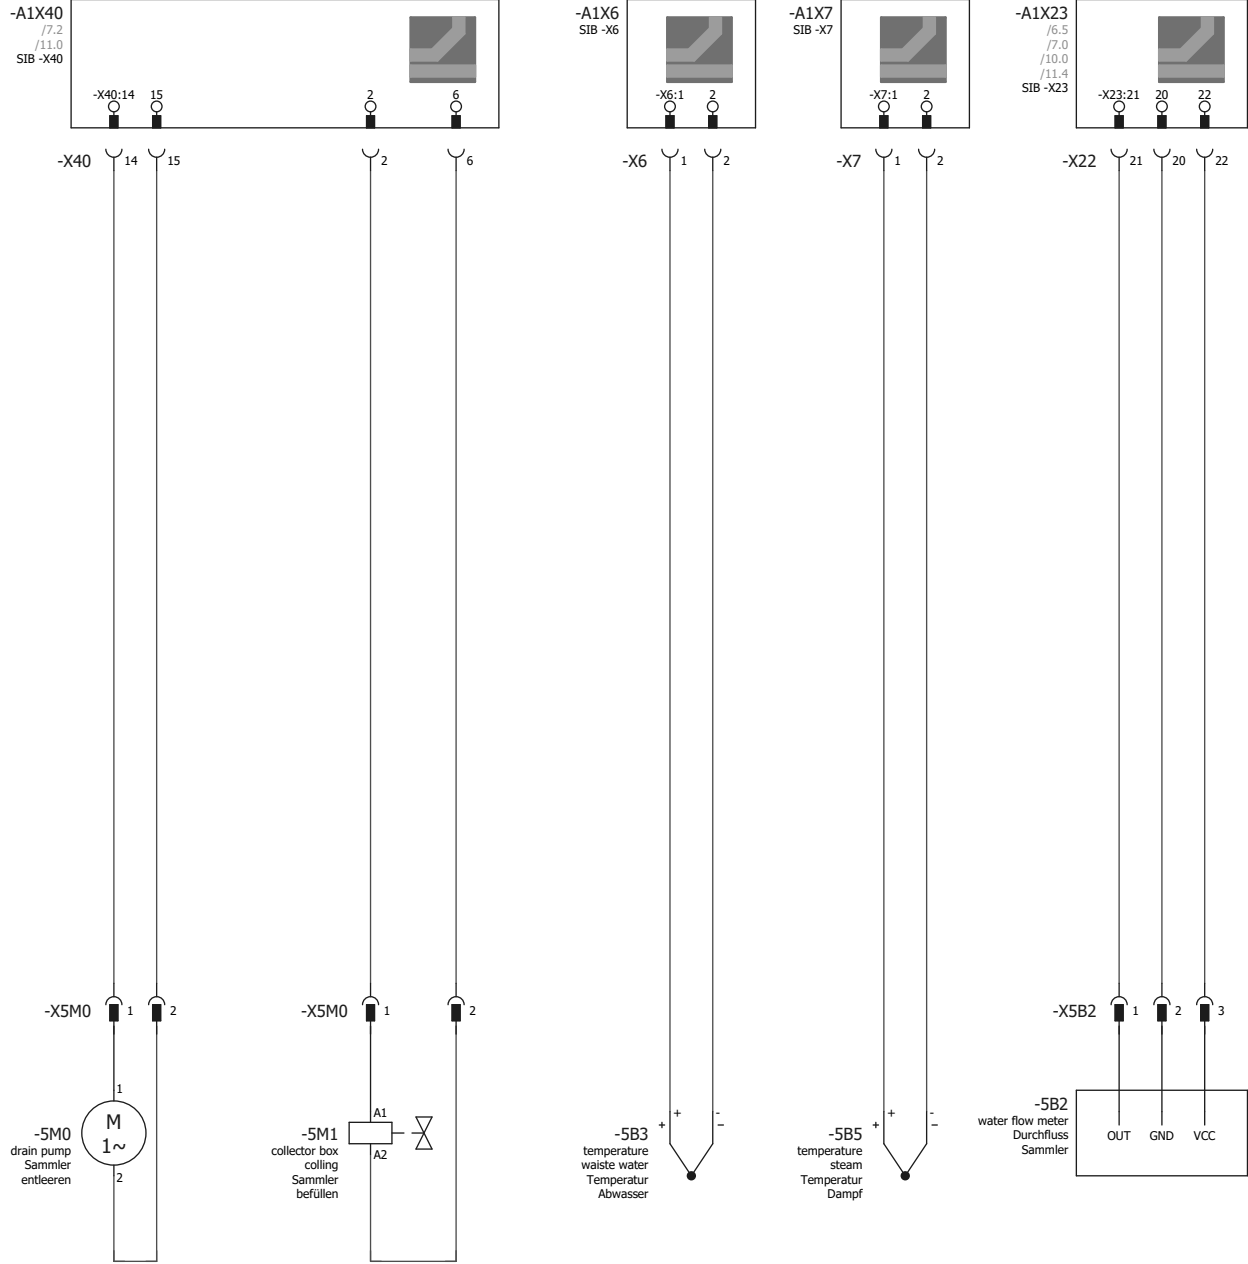

-A1X40
/7.2
/9.0
SIB -X40

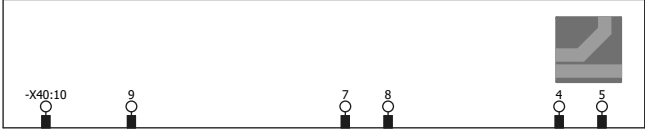

-A1X23
/6.5
/7.0
/9.5
/10.0
SIB -X23



-X40 10 9

7 8

4 5





-X23 11 12

-X7M2 1 2

-X7M0 1 2

-X7M1 1 2

-X7B0 1 2



-2X0:104:c 2.8 /

