

electrical documentation
Elektrodokumentation




type Gerätetyp	rated voltage Bemessungsspannung	frequency Frequenz	rated power Bemessungsaufnahme	rated current Bemessungsstrom
C4e 20.20 GS	1N~ 100V	50/60Hz	1,0kW	9,8A
C4e 20.20 GS	1N~ 120V	50/60Hz	1,0kW	8,9A


Welbilt Deutschland GmbH


Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany
+49 (0)8847 - 67 - 0
+49 (0)8847 - 67 - 414
www.convotherm.com

fuses on site!
Please look at local supply regulations!
Absicherung bauseits!
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

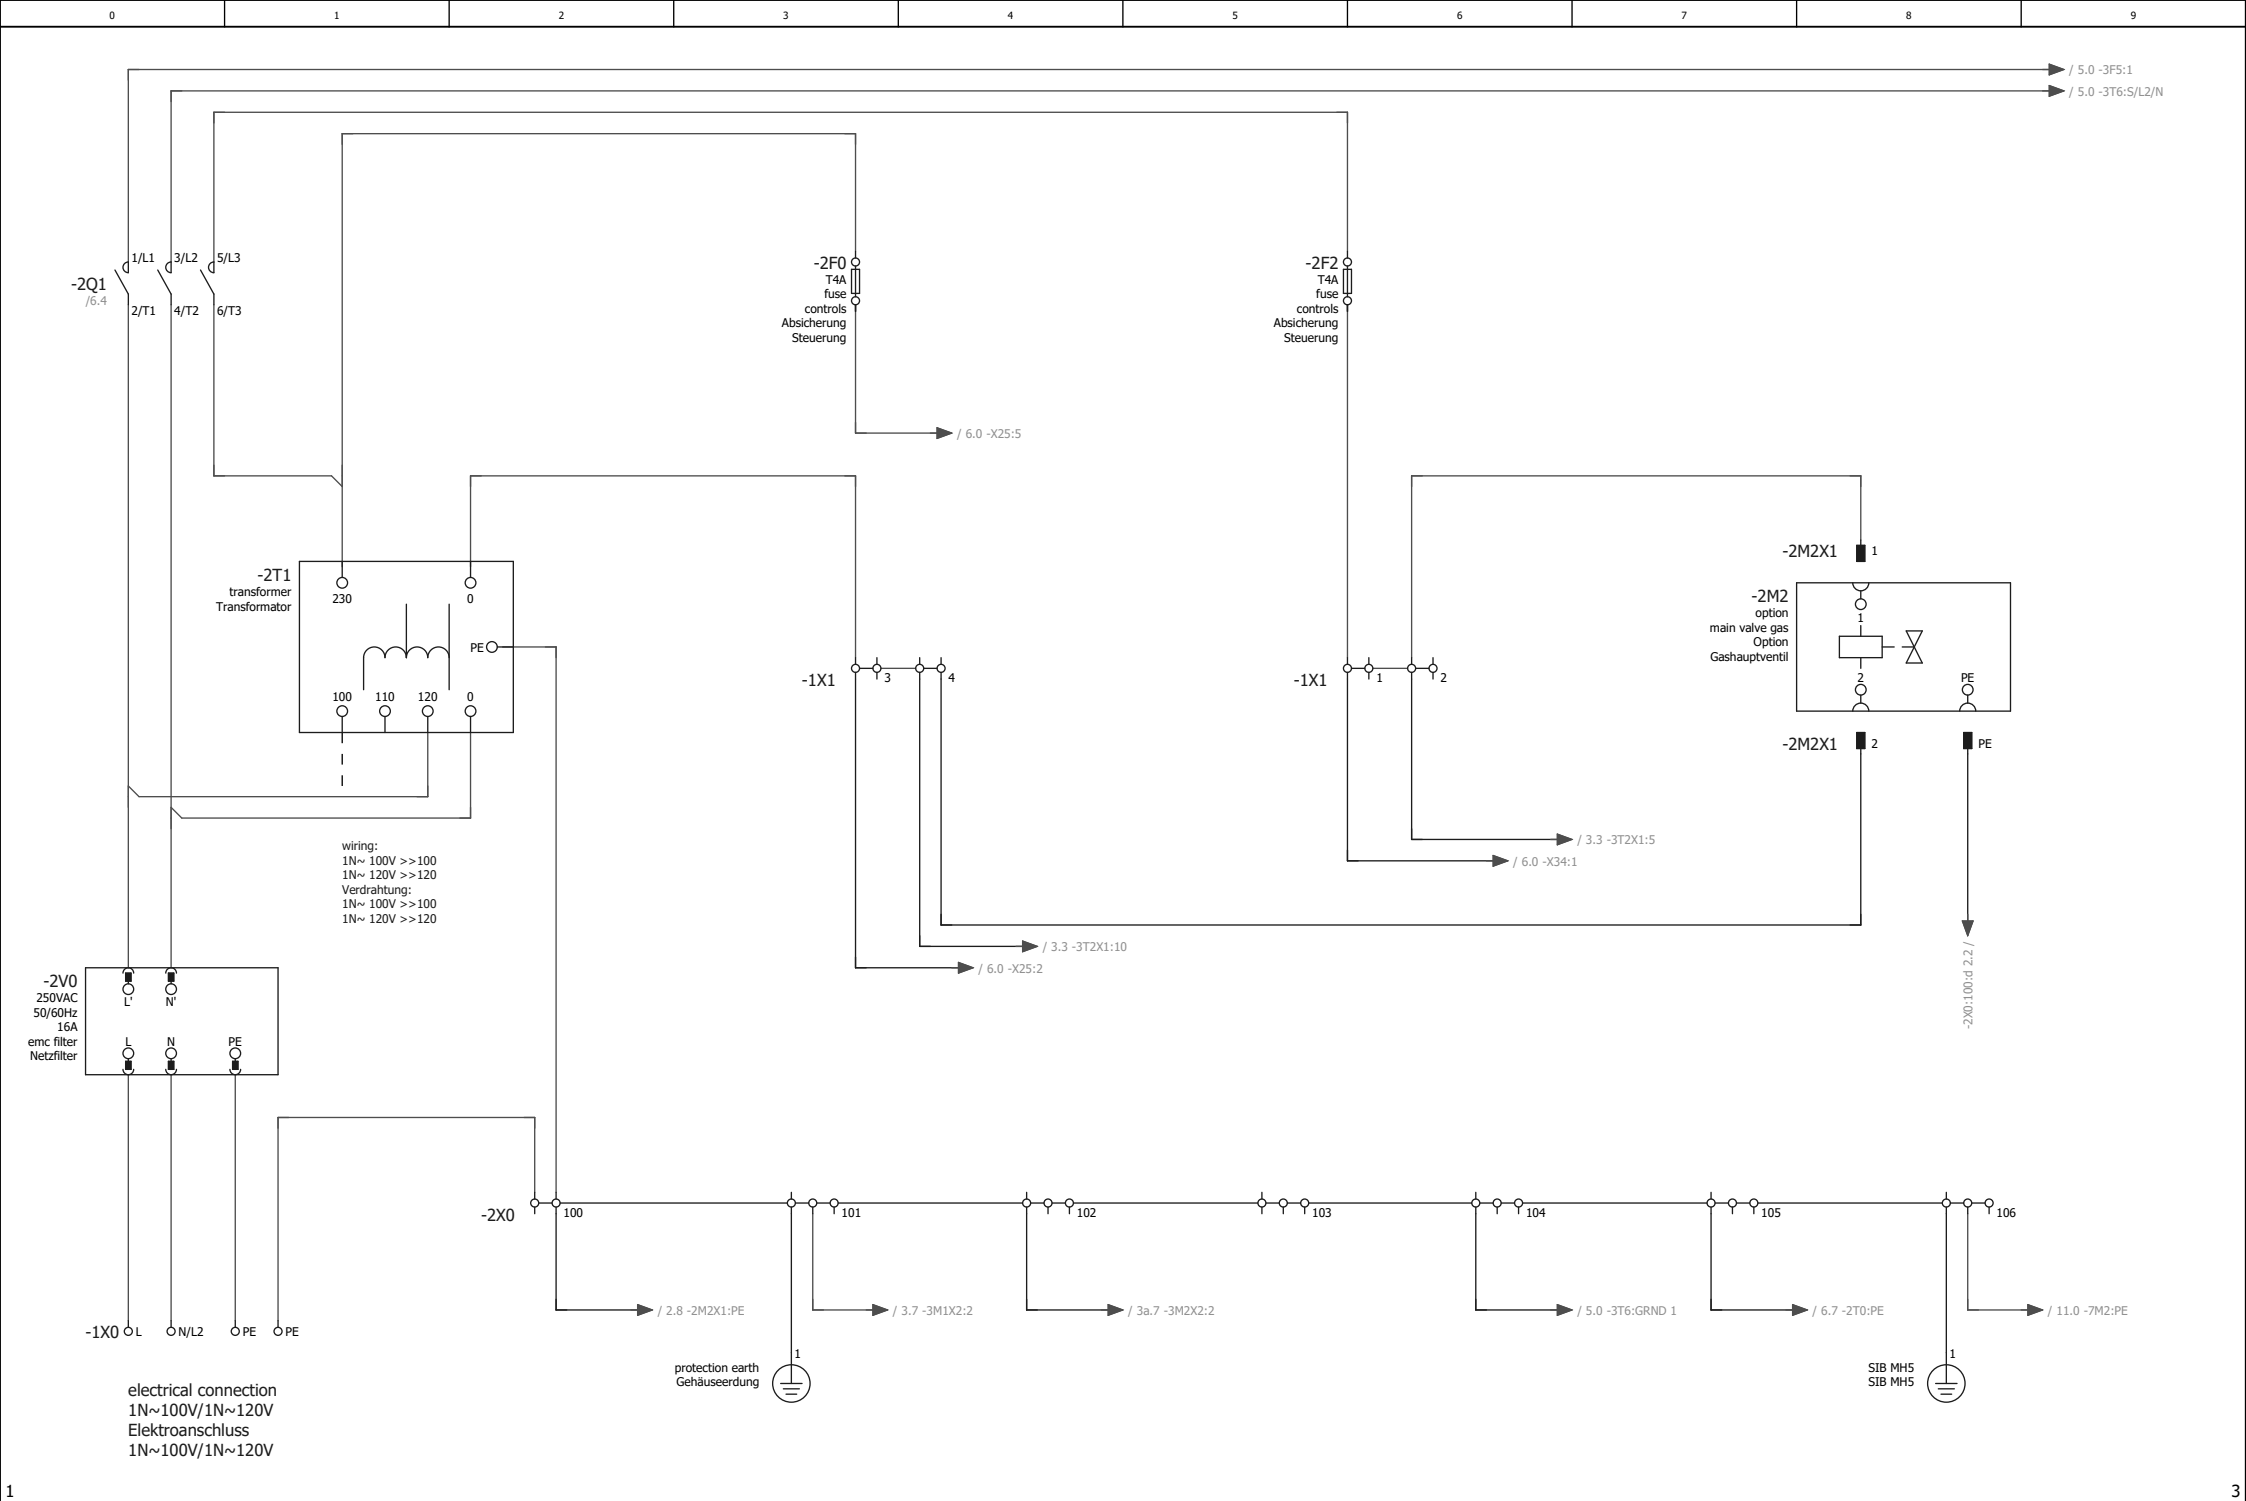



01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/25/2022	C4e 20.20 GS	Welbilt Deutschland GmbH	supply	Project No.	= SLP
02	ÄM006/2015	13.01.2015	Taf	Name	Boe	C4e 20.20 GS	Talstraße 35	Einspeisung	5354153	+ MPL
03	ÄM158/2015	10.08.2015	SchM	App.	SchM		D-82436 Eglfing / Germany		Drp. No.	Blatt
REV	Remarks	Date	Name	Norm			@2014		5153097	Seite 2 / 13

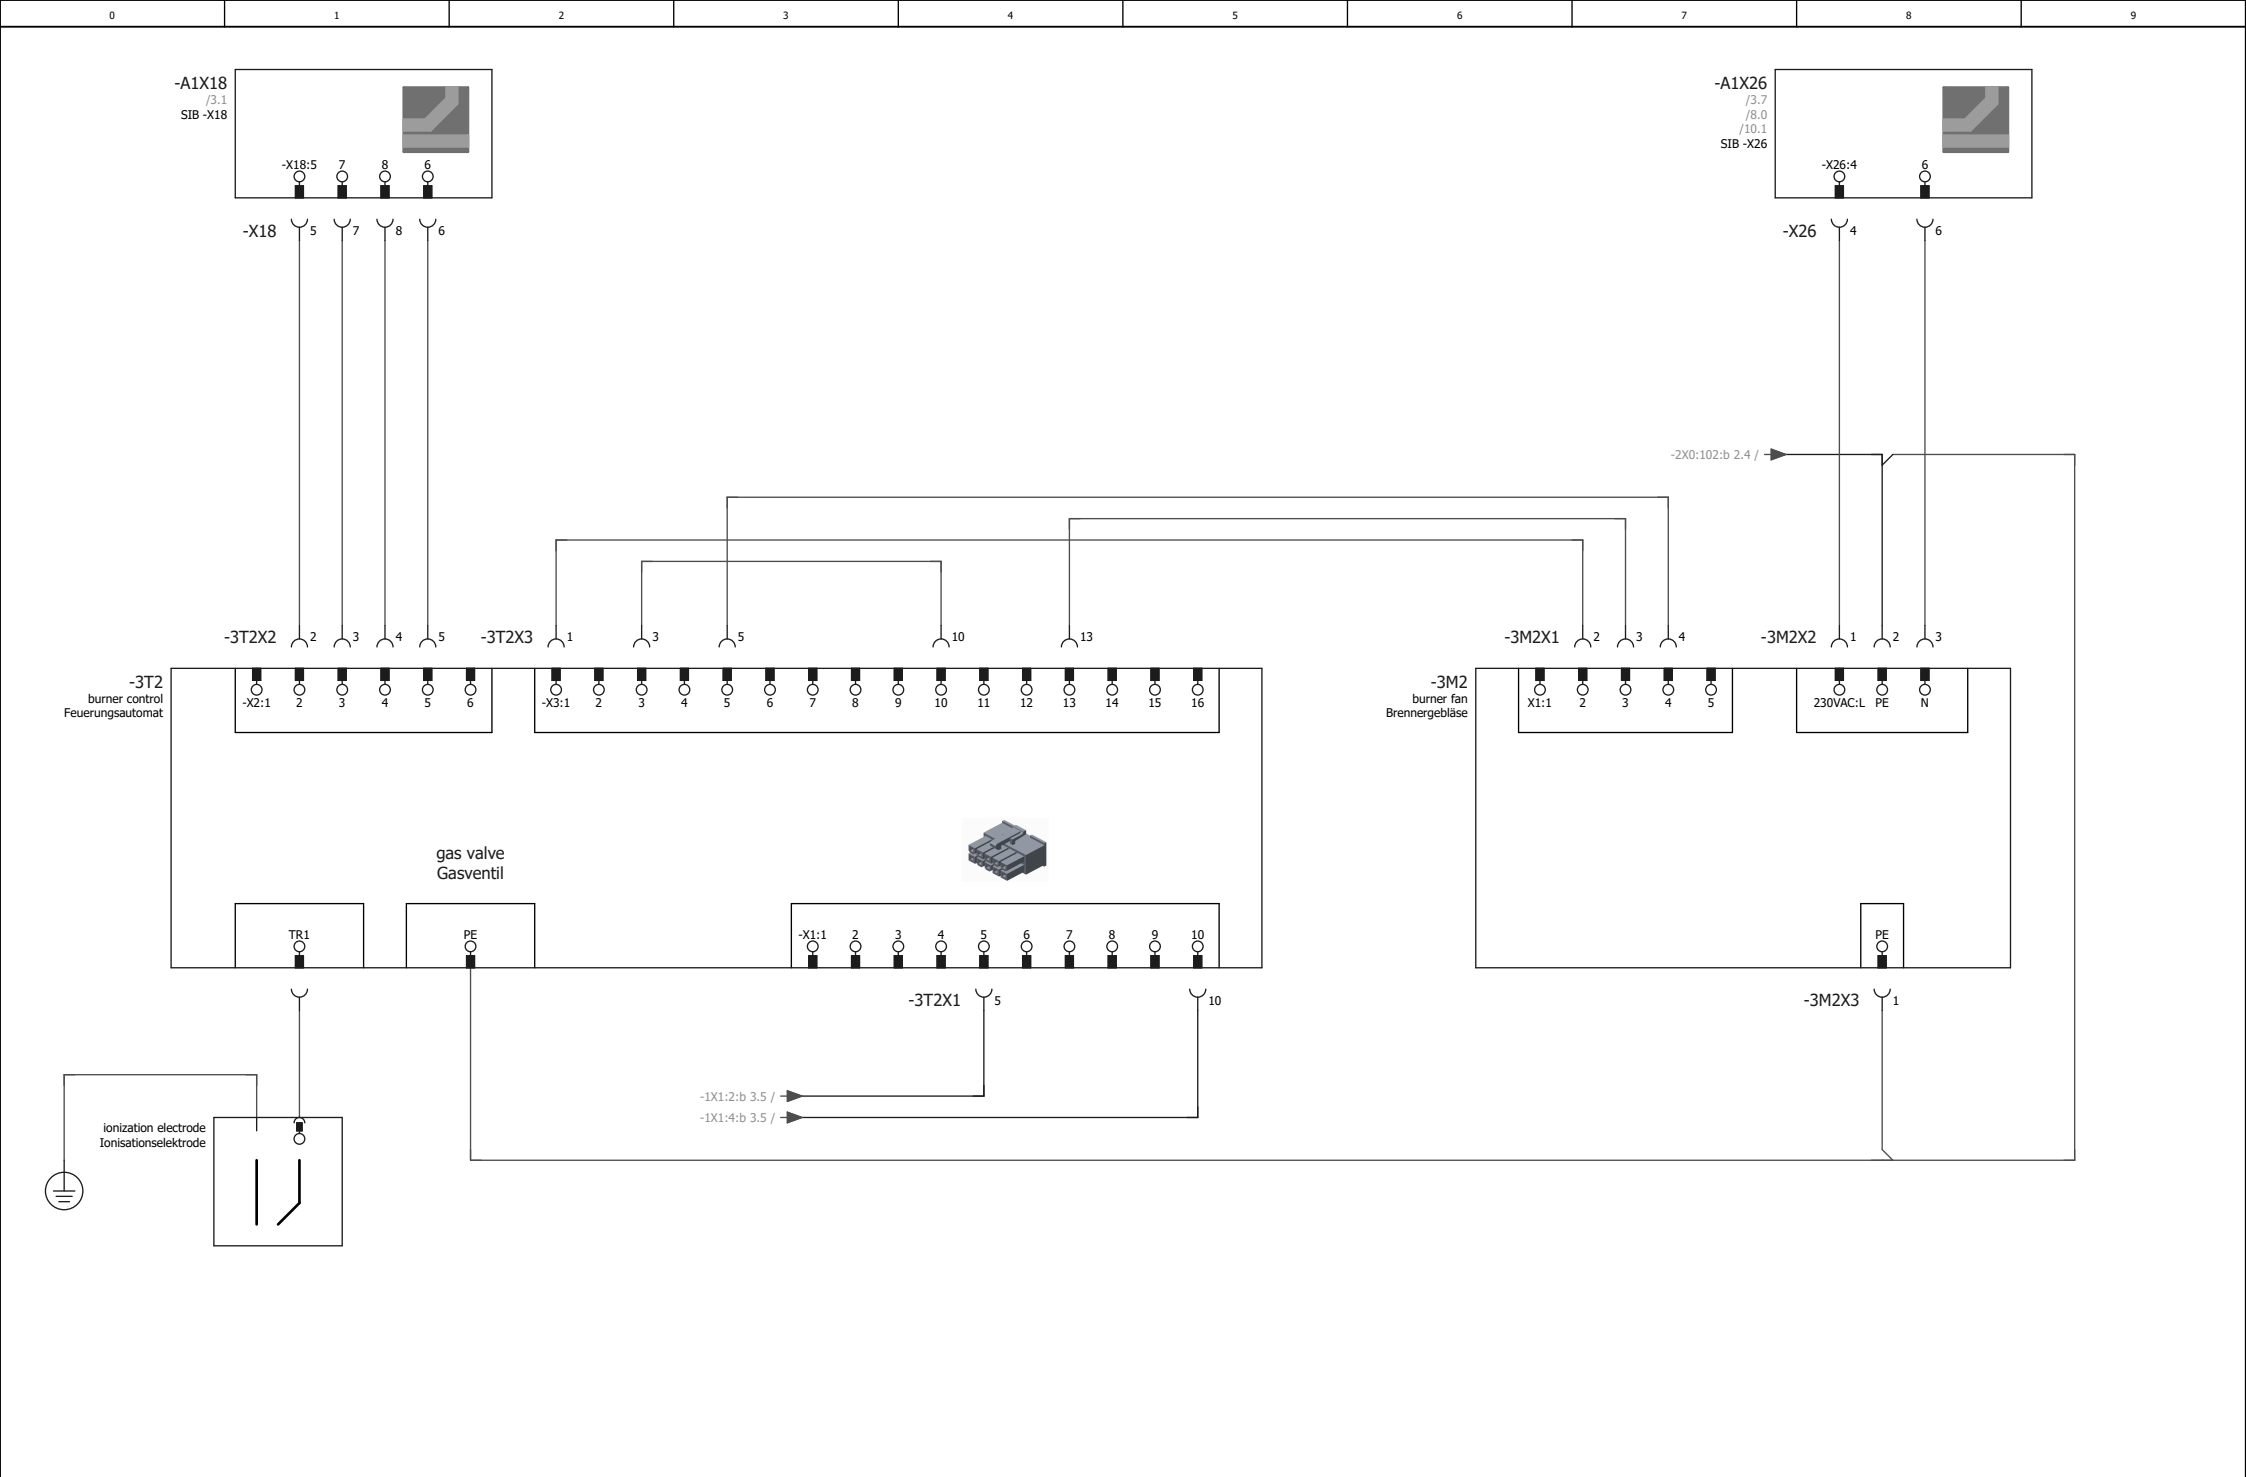


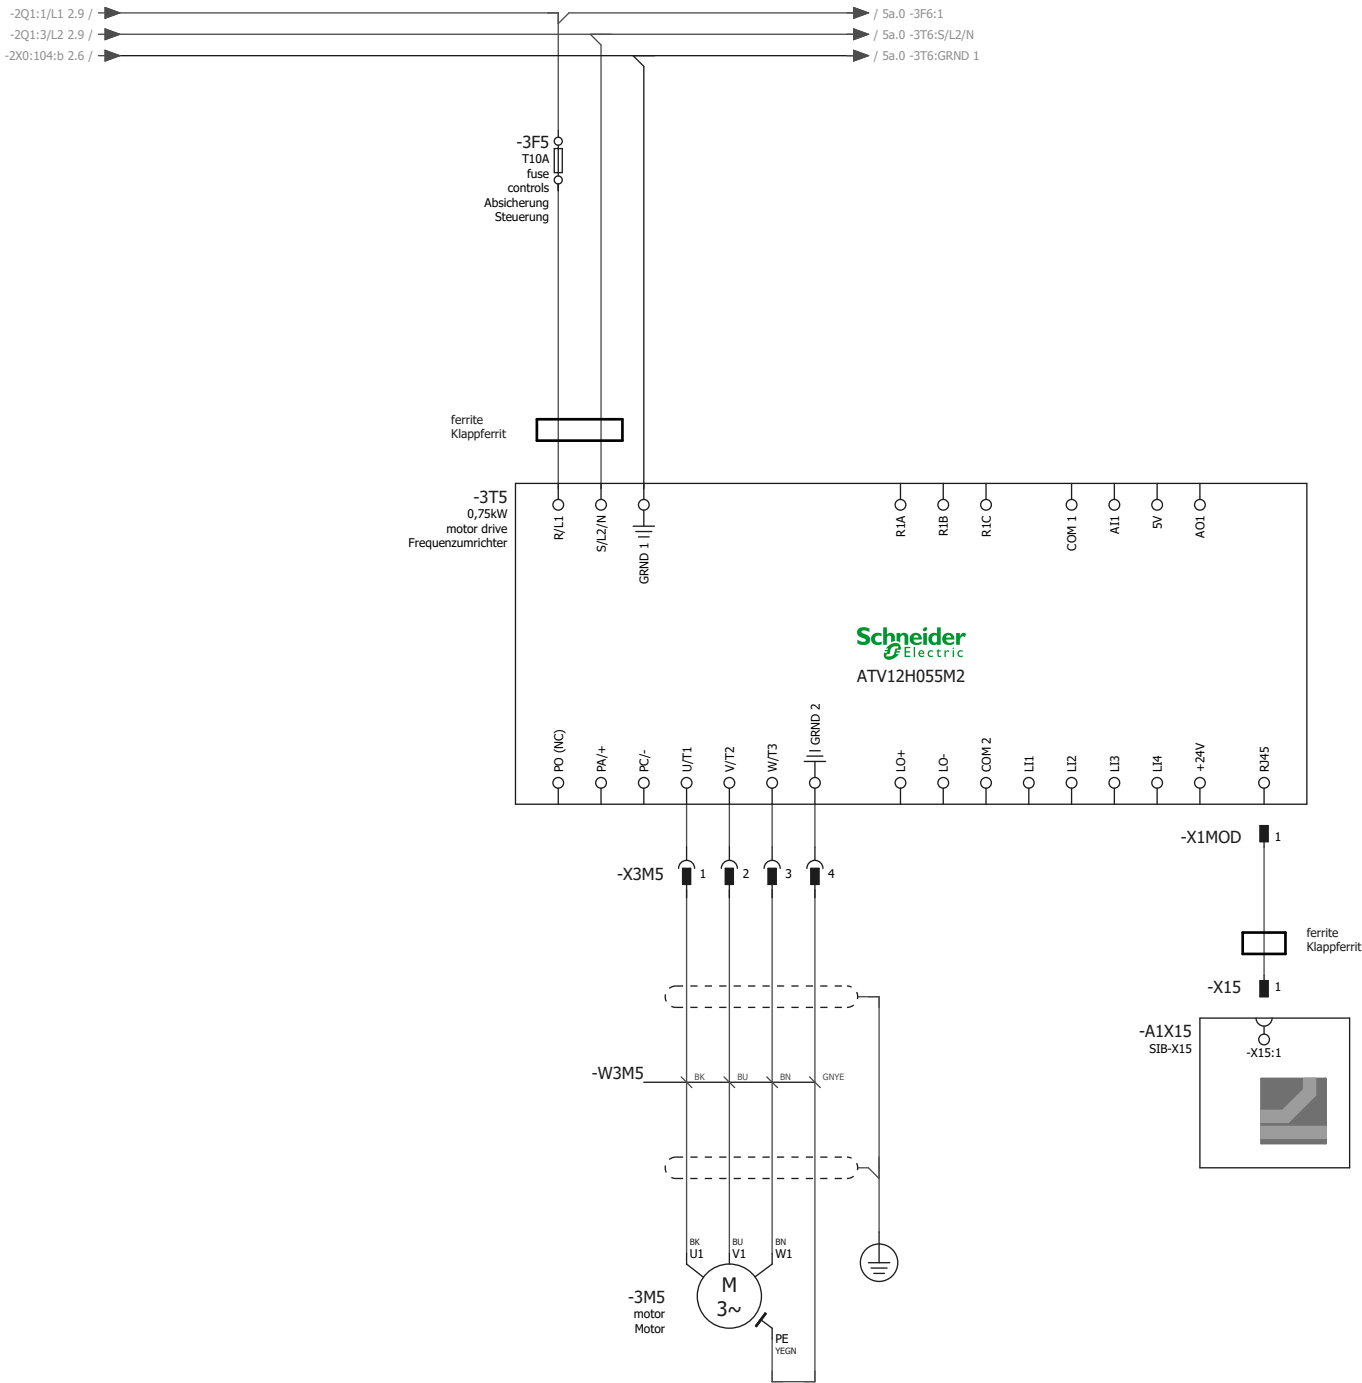

01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/25/2022	C4e 20.20 GS C4e 20.20 GS	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @ 2014	motor 1 Motor 1	Project No.		= SLP	
02	ÄM006/2015	13.01.2015	Taf	Name	Boe				5354153		+ MPL	
03	ÄM158/2015	10.08.2015	SchM	App.	SchM				Drg. No.		Blatt	
REV	Remarks	Date	Name	App.	Norm	5153097		Seite		5 / 13		

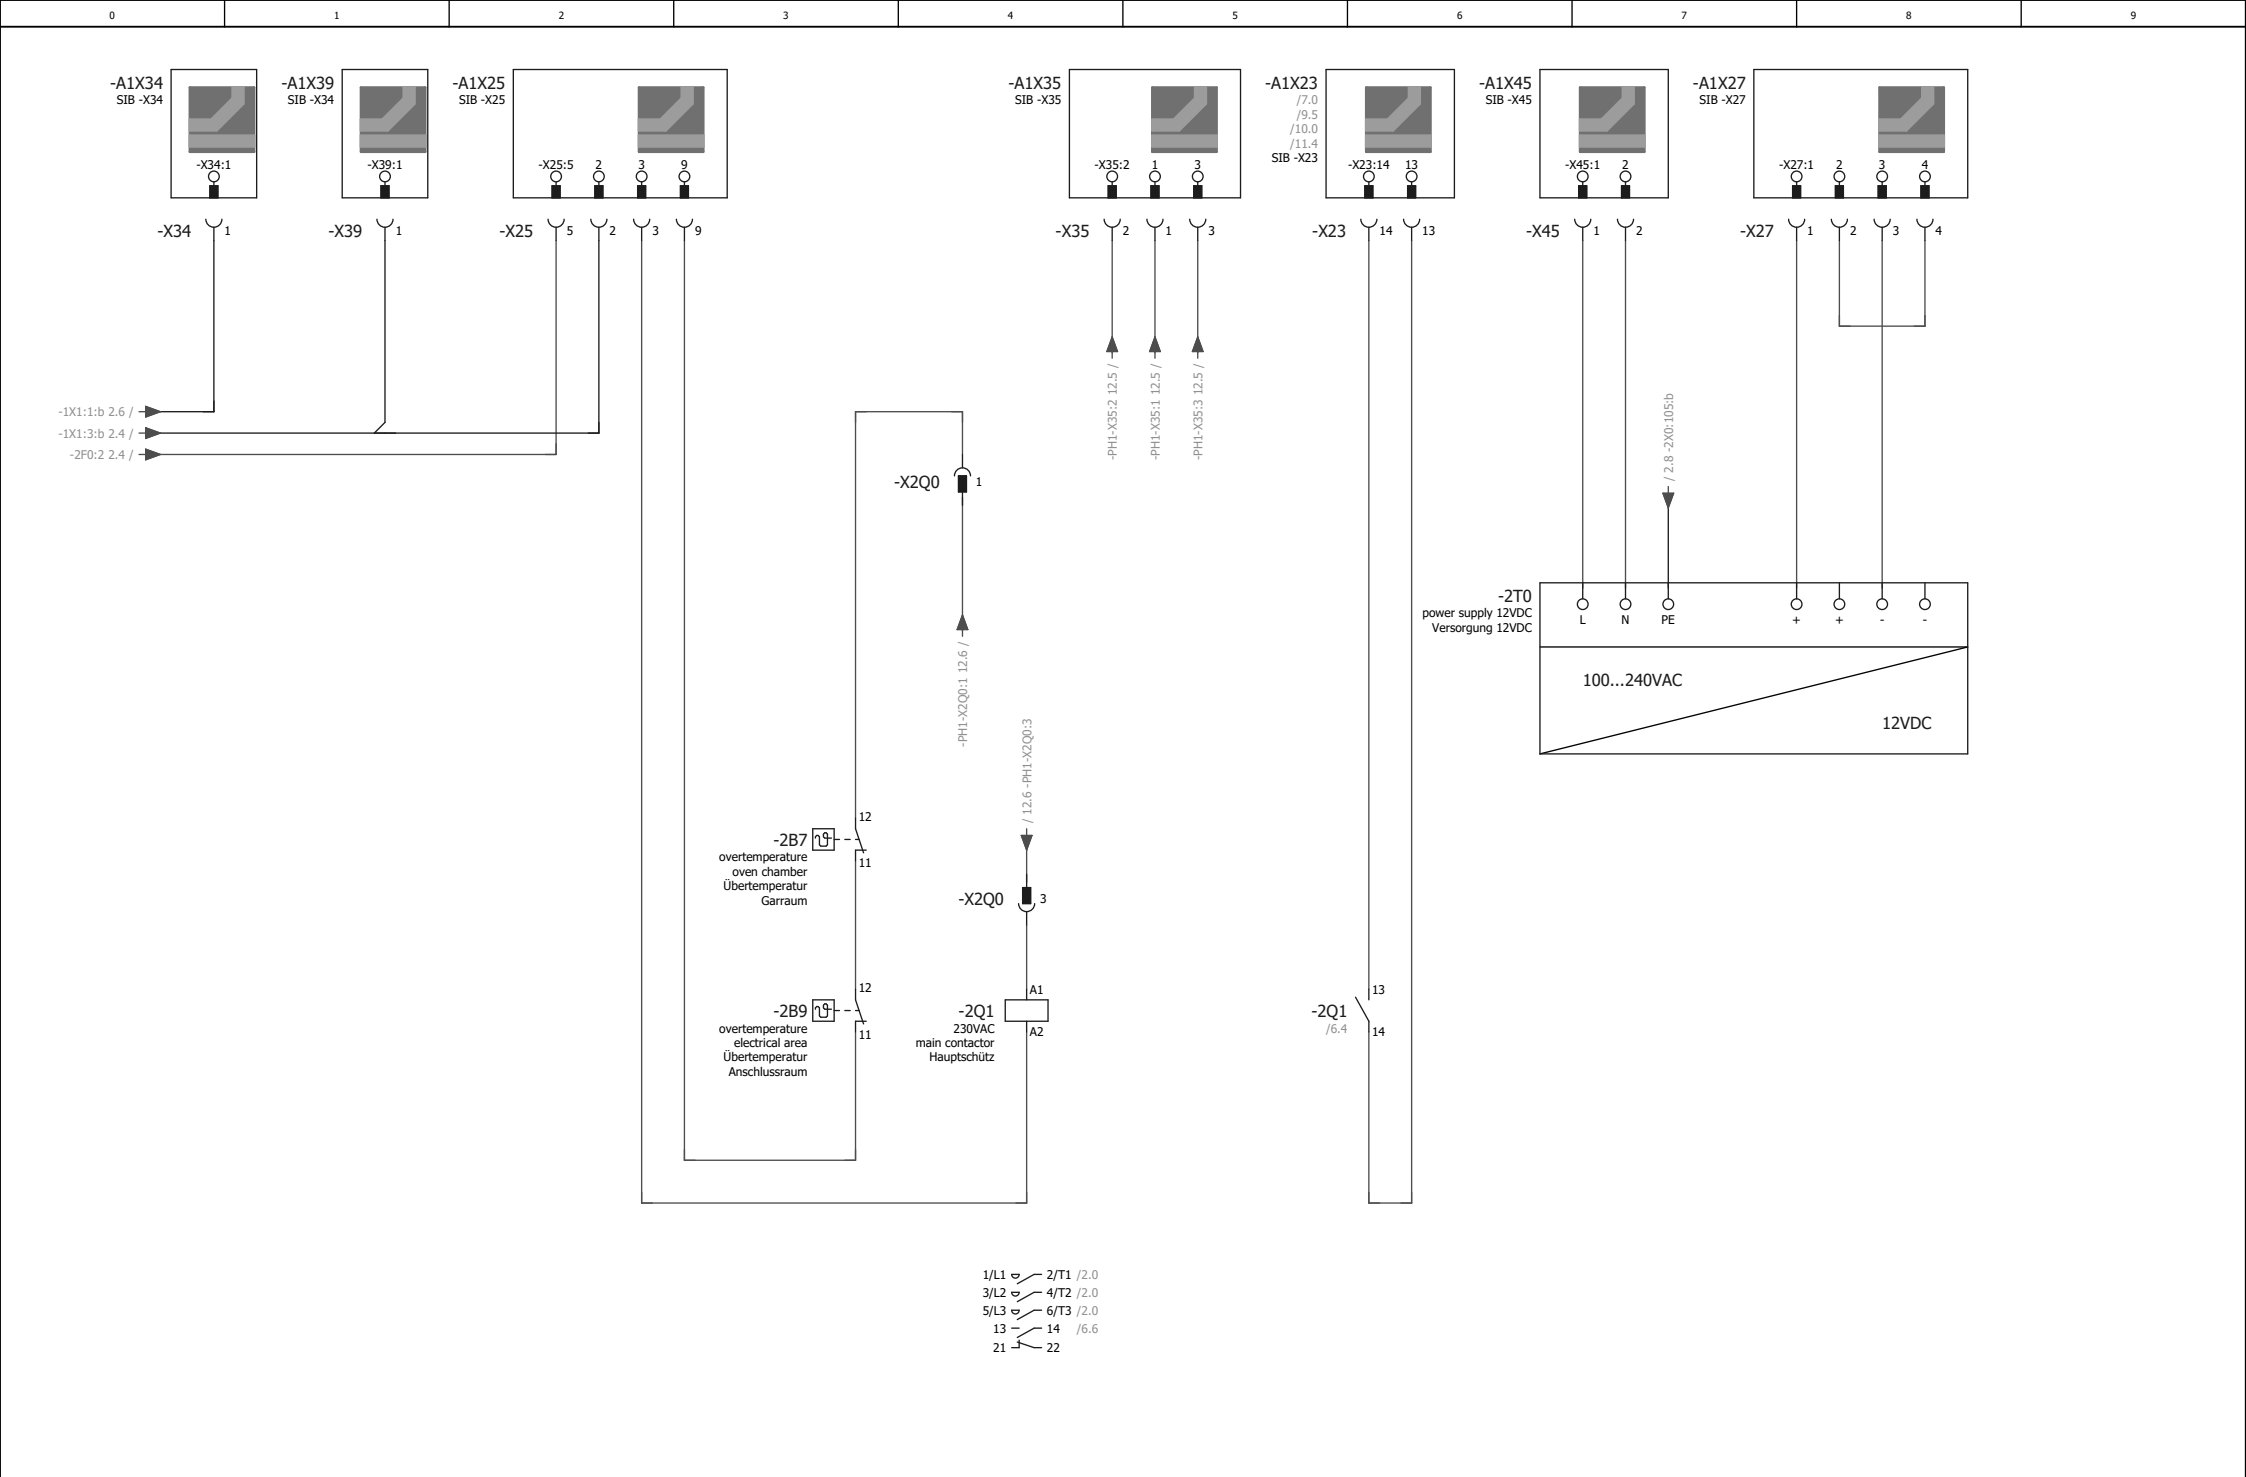

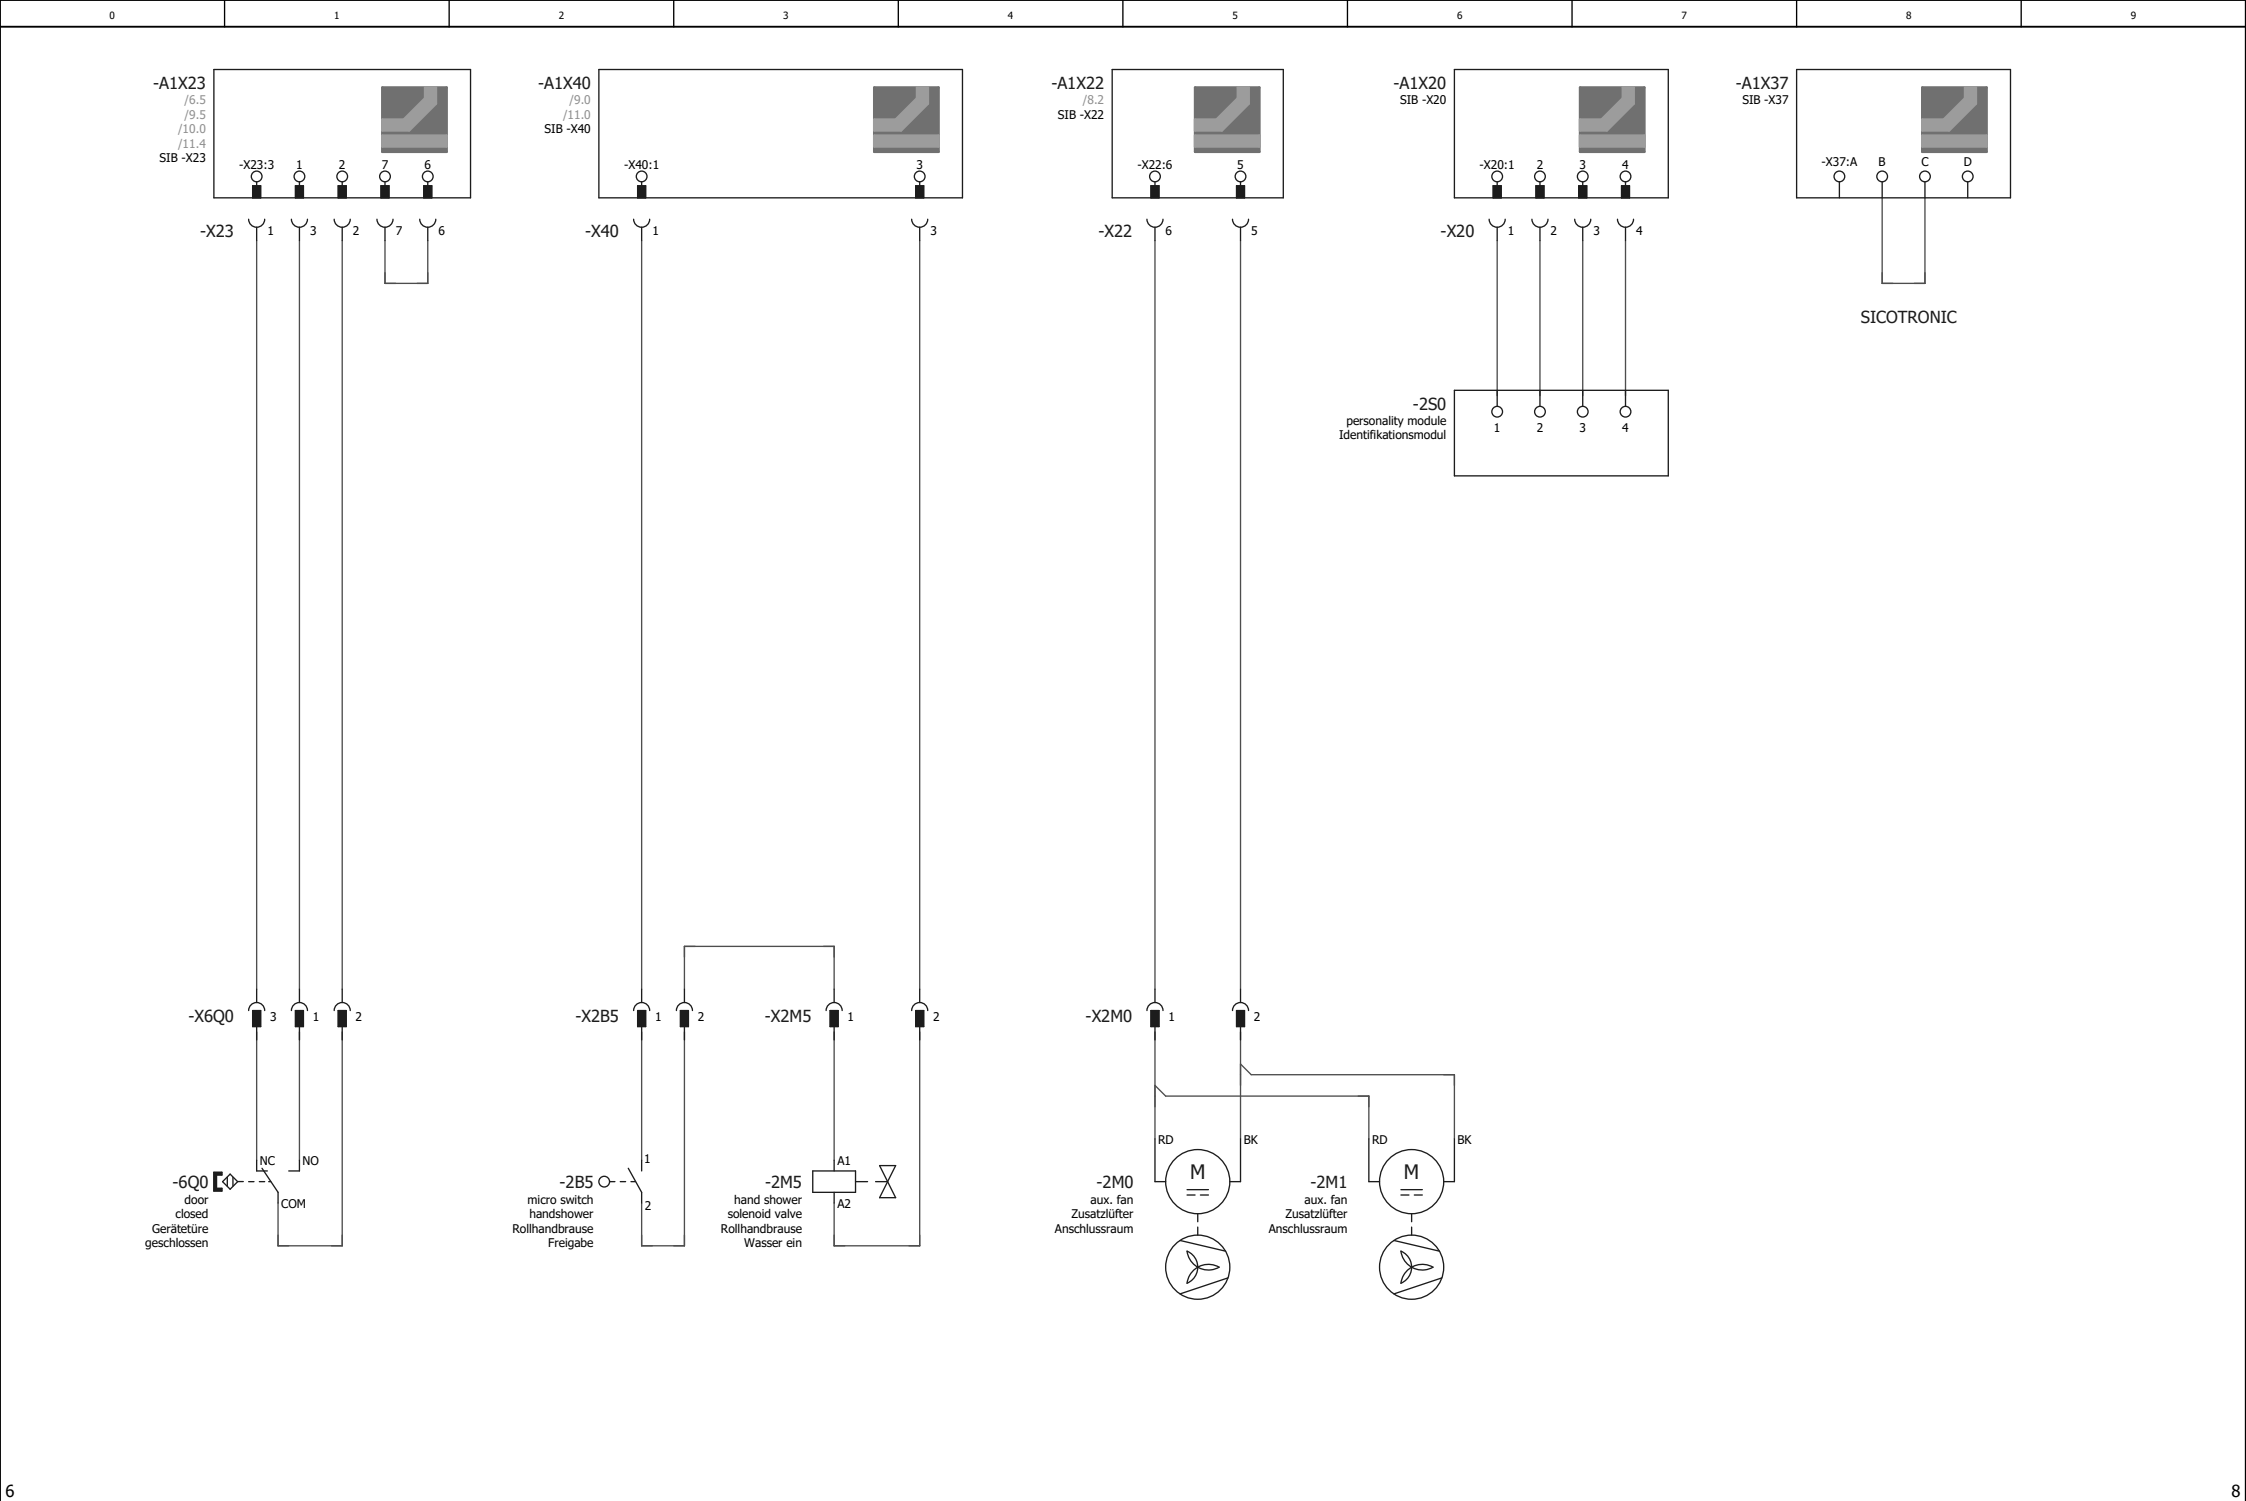

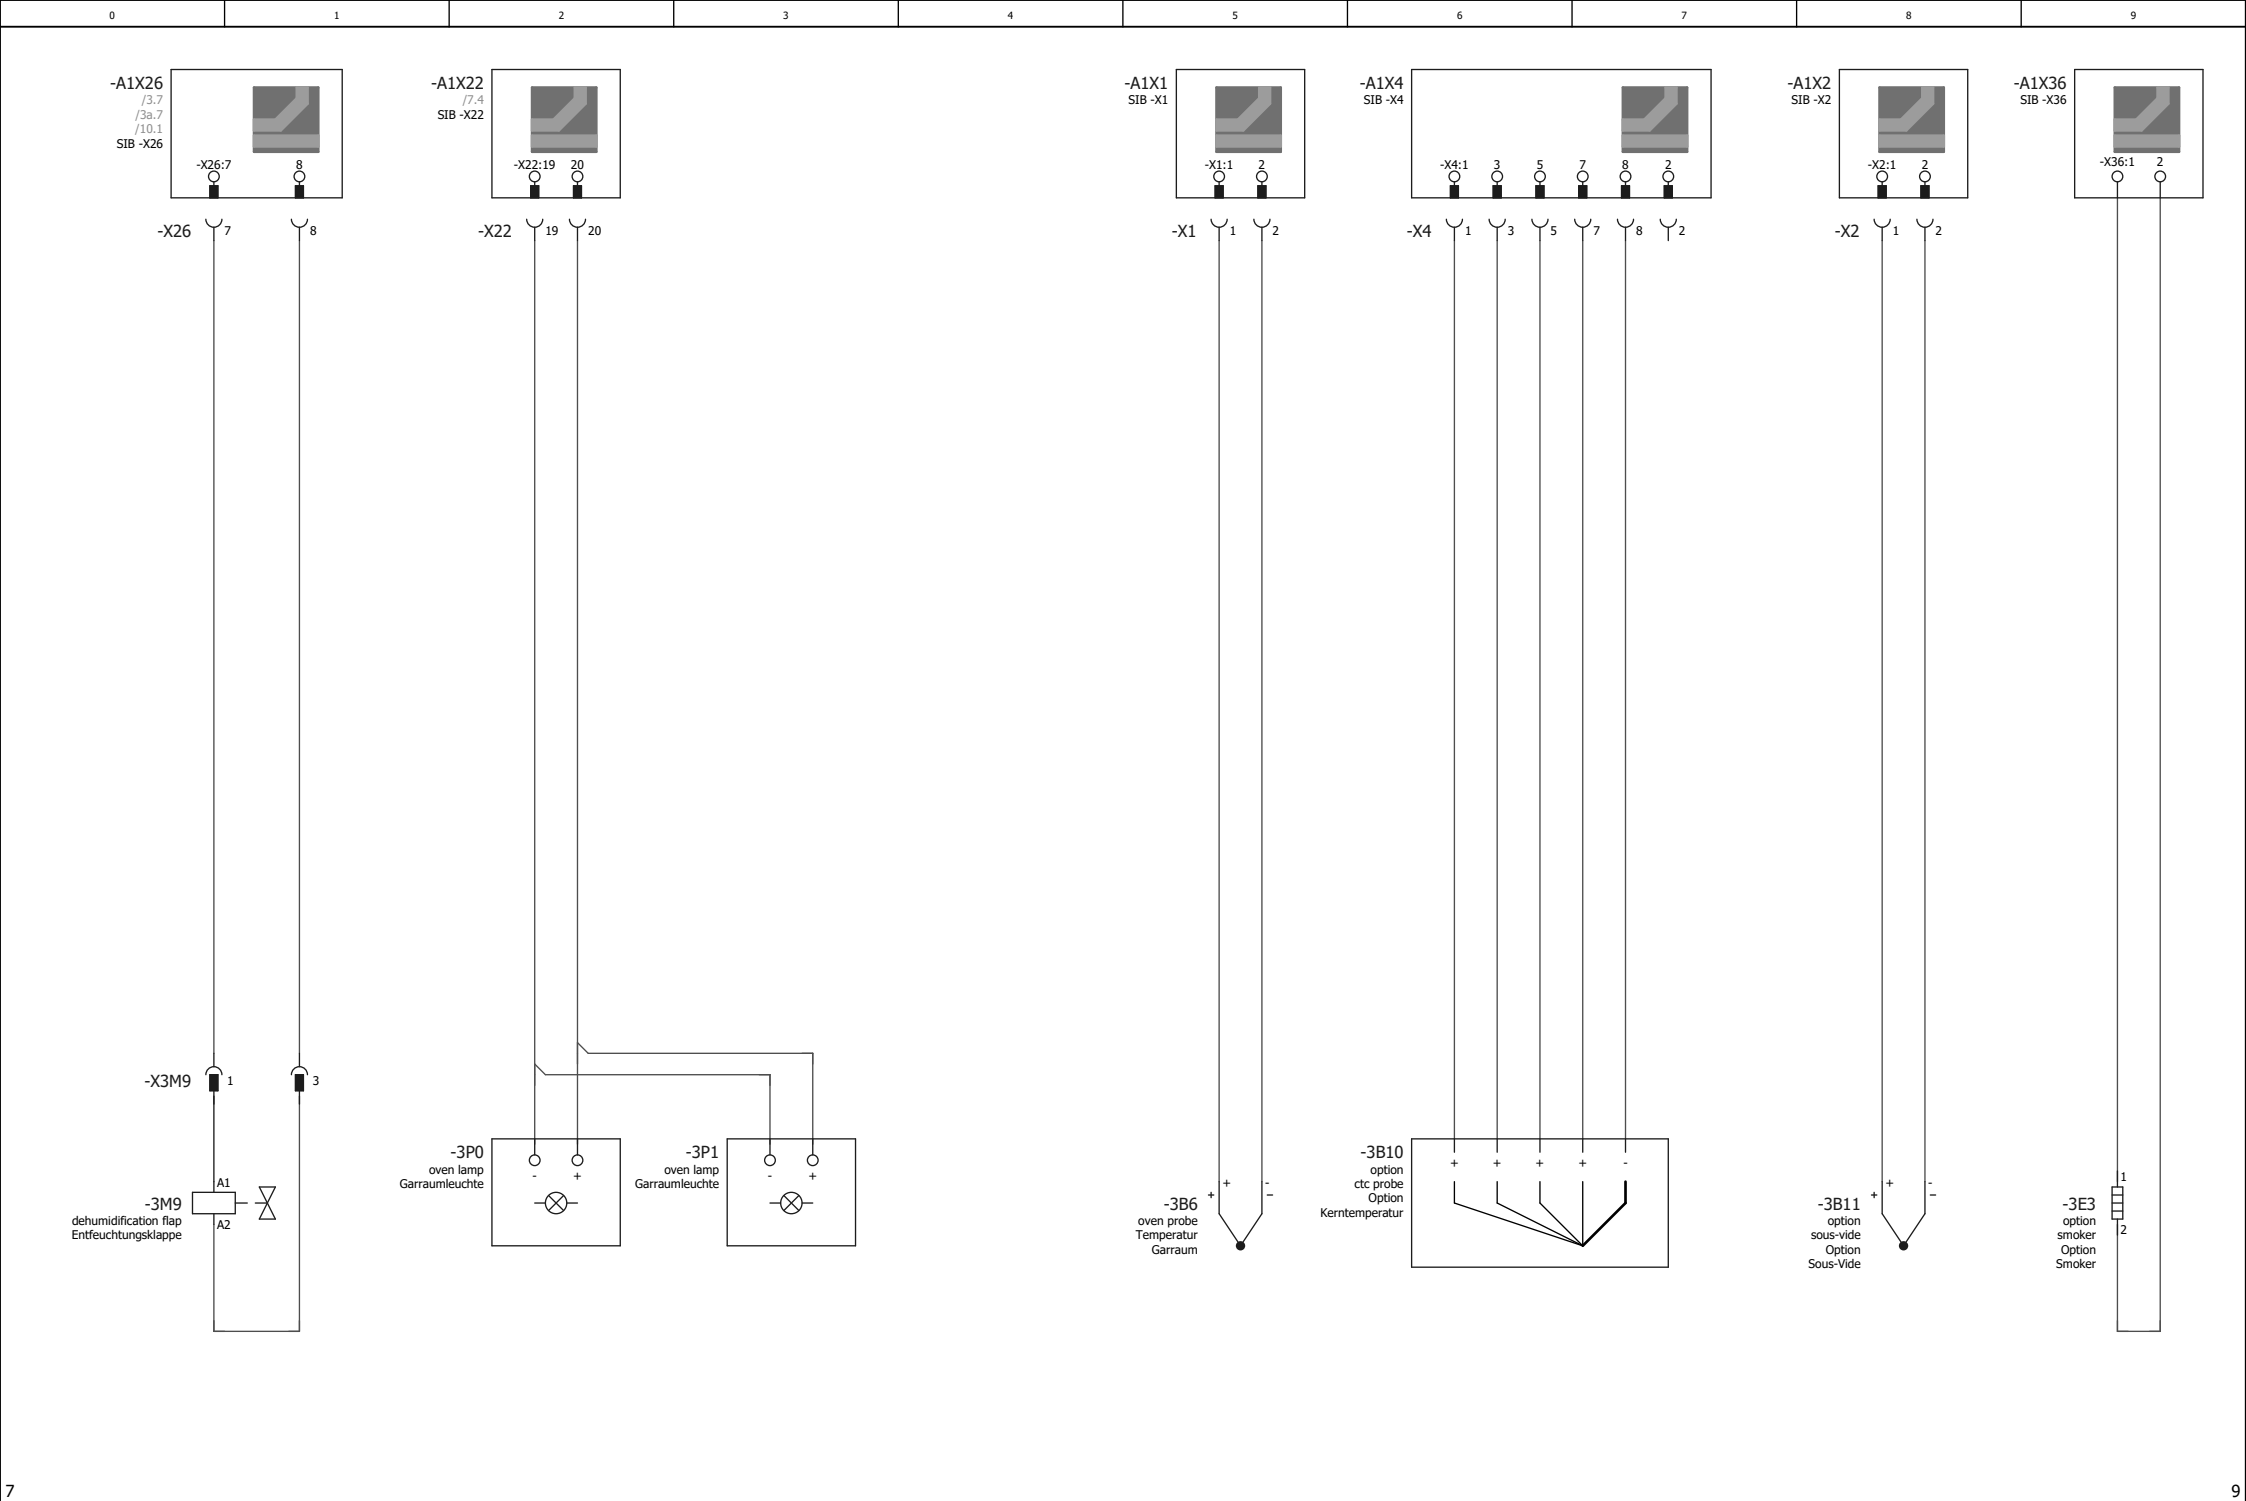

01	ÄM117/2014	10.12.2014	Taf	Drawn	5/25/2022	C4e 20.20 GS C4e 20.20 GS	Welbilt Deutschland GmbH Talstraße 35 D-82436 Eglfing / Germany @2014	common Allgemein	Project No.		= SLP	
02	ÄM006/2015	13.01.2015	Taf	Name	Boe				5354153		+ MPL	
03	ÄM158/2015	10.08.2015	SchM	App.	SchM				Drg. No.		Blatt 8	
REV	Remarks	Date	Name	Norm					5153097		Seite 9 / 13	

