

electrical documentation  
Elektrodokumentation




| type<br>Gerätetyp | rated voltage<br>Bemessungsspannung | frequency<br>Frequenz | rated power<br>Bemessungsaufnahme | rated current<br>Bemessungsstrom |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| C4e 10.20 GS      | 1N~ 230V                            | 50/60Hz               | 0,6kW                             | 2,3A                             |
| C4e 10.20 GS      | 1N~ 220V                            | 50/60Hz               | 0,6kW                             | 2,3A                             |
| C4e 10.20 GS      | 2~ 230V                             | 50/60Hz               | 0,6kW                             | 2,3A                             |


Welbilt Deutschland GmbH


Talstraße 35  
D-82436 Eglfing / Germany  
+49 (0)8847 - 67 - 0  
+49 (0)8847 - 67 - 414  
www.convotherm.com


fuses on site!  
Please look at local supply regulations!  
Absicherung bauseits!  
Örtliche EVU-Vorschriften beachten!

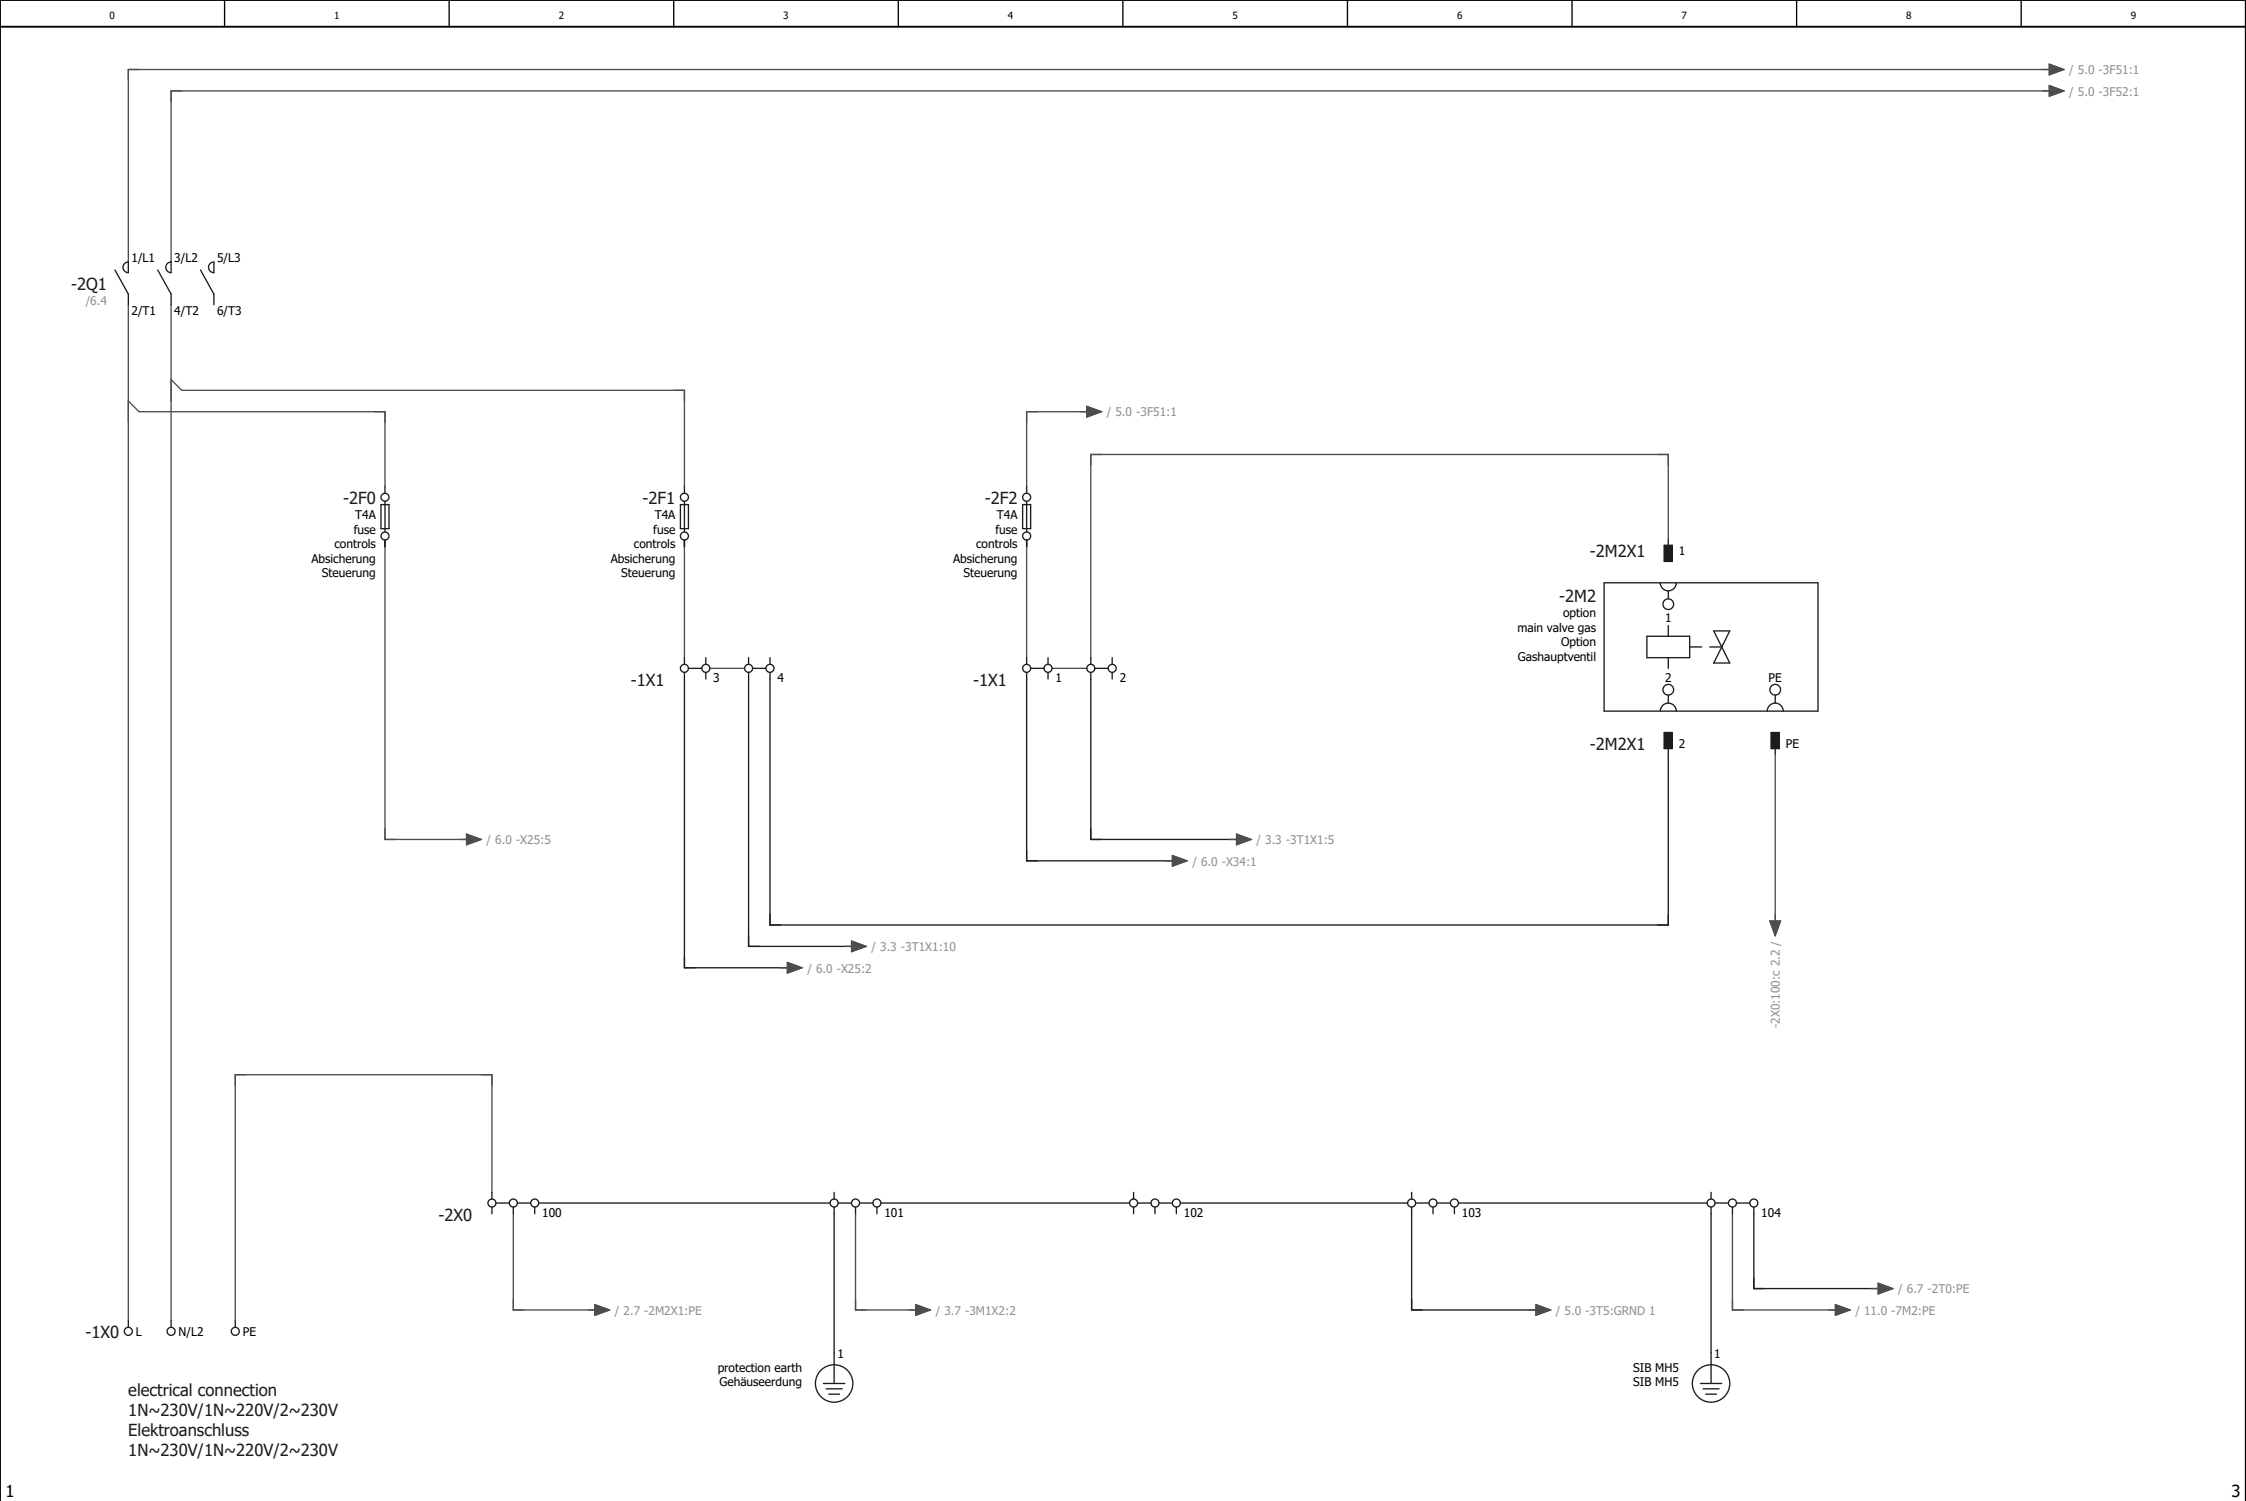



|     |            |            |      |       |           |  |  |                       |                     |  |                         |  |
|-----|------------|------------|------|-------|-----------|--|--|-----------------------|---------------------|--|-------------------------|--|
| 01  | ÄM039/2018 | 14.05.2018 | Taf  | Drawn | 5/25/2022 | C4e 10.20 GS<br>C4e 10.20 GS<br>C4e 10.20 GS | Welbilt Deutschland GmbH<br>Talstraße 35<br>D-82436 Eglfing / Germany<br>@2017 | supply<br>Einspeisung | Project No.         |  | = SLP                   |  |
|     |            |            |      | Name  | SchM      |  |  |                       | 5354273             |  | + MPL                   |  |
|     |            |            |      | App.  | Taf       |  |  |                       | Drg. No.<br>5154284 |  | Blatt 2<br>Seite 2 / 11 |  |
| REV | Remarks    | Date       | Name | Norm  |           |  |  |                       |                     |  |                         |  |

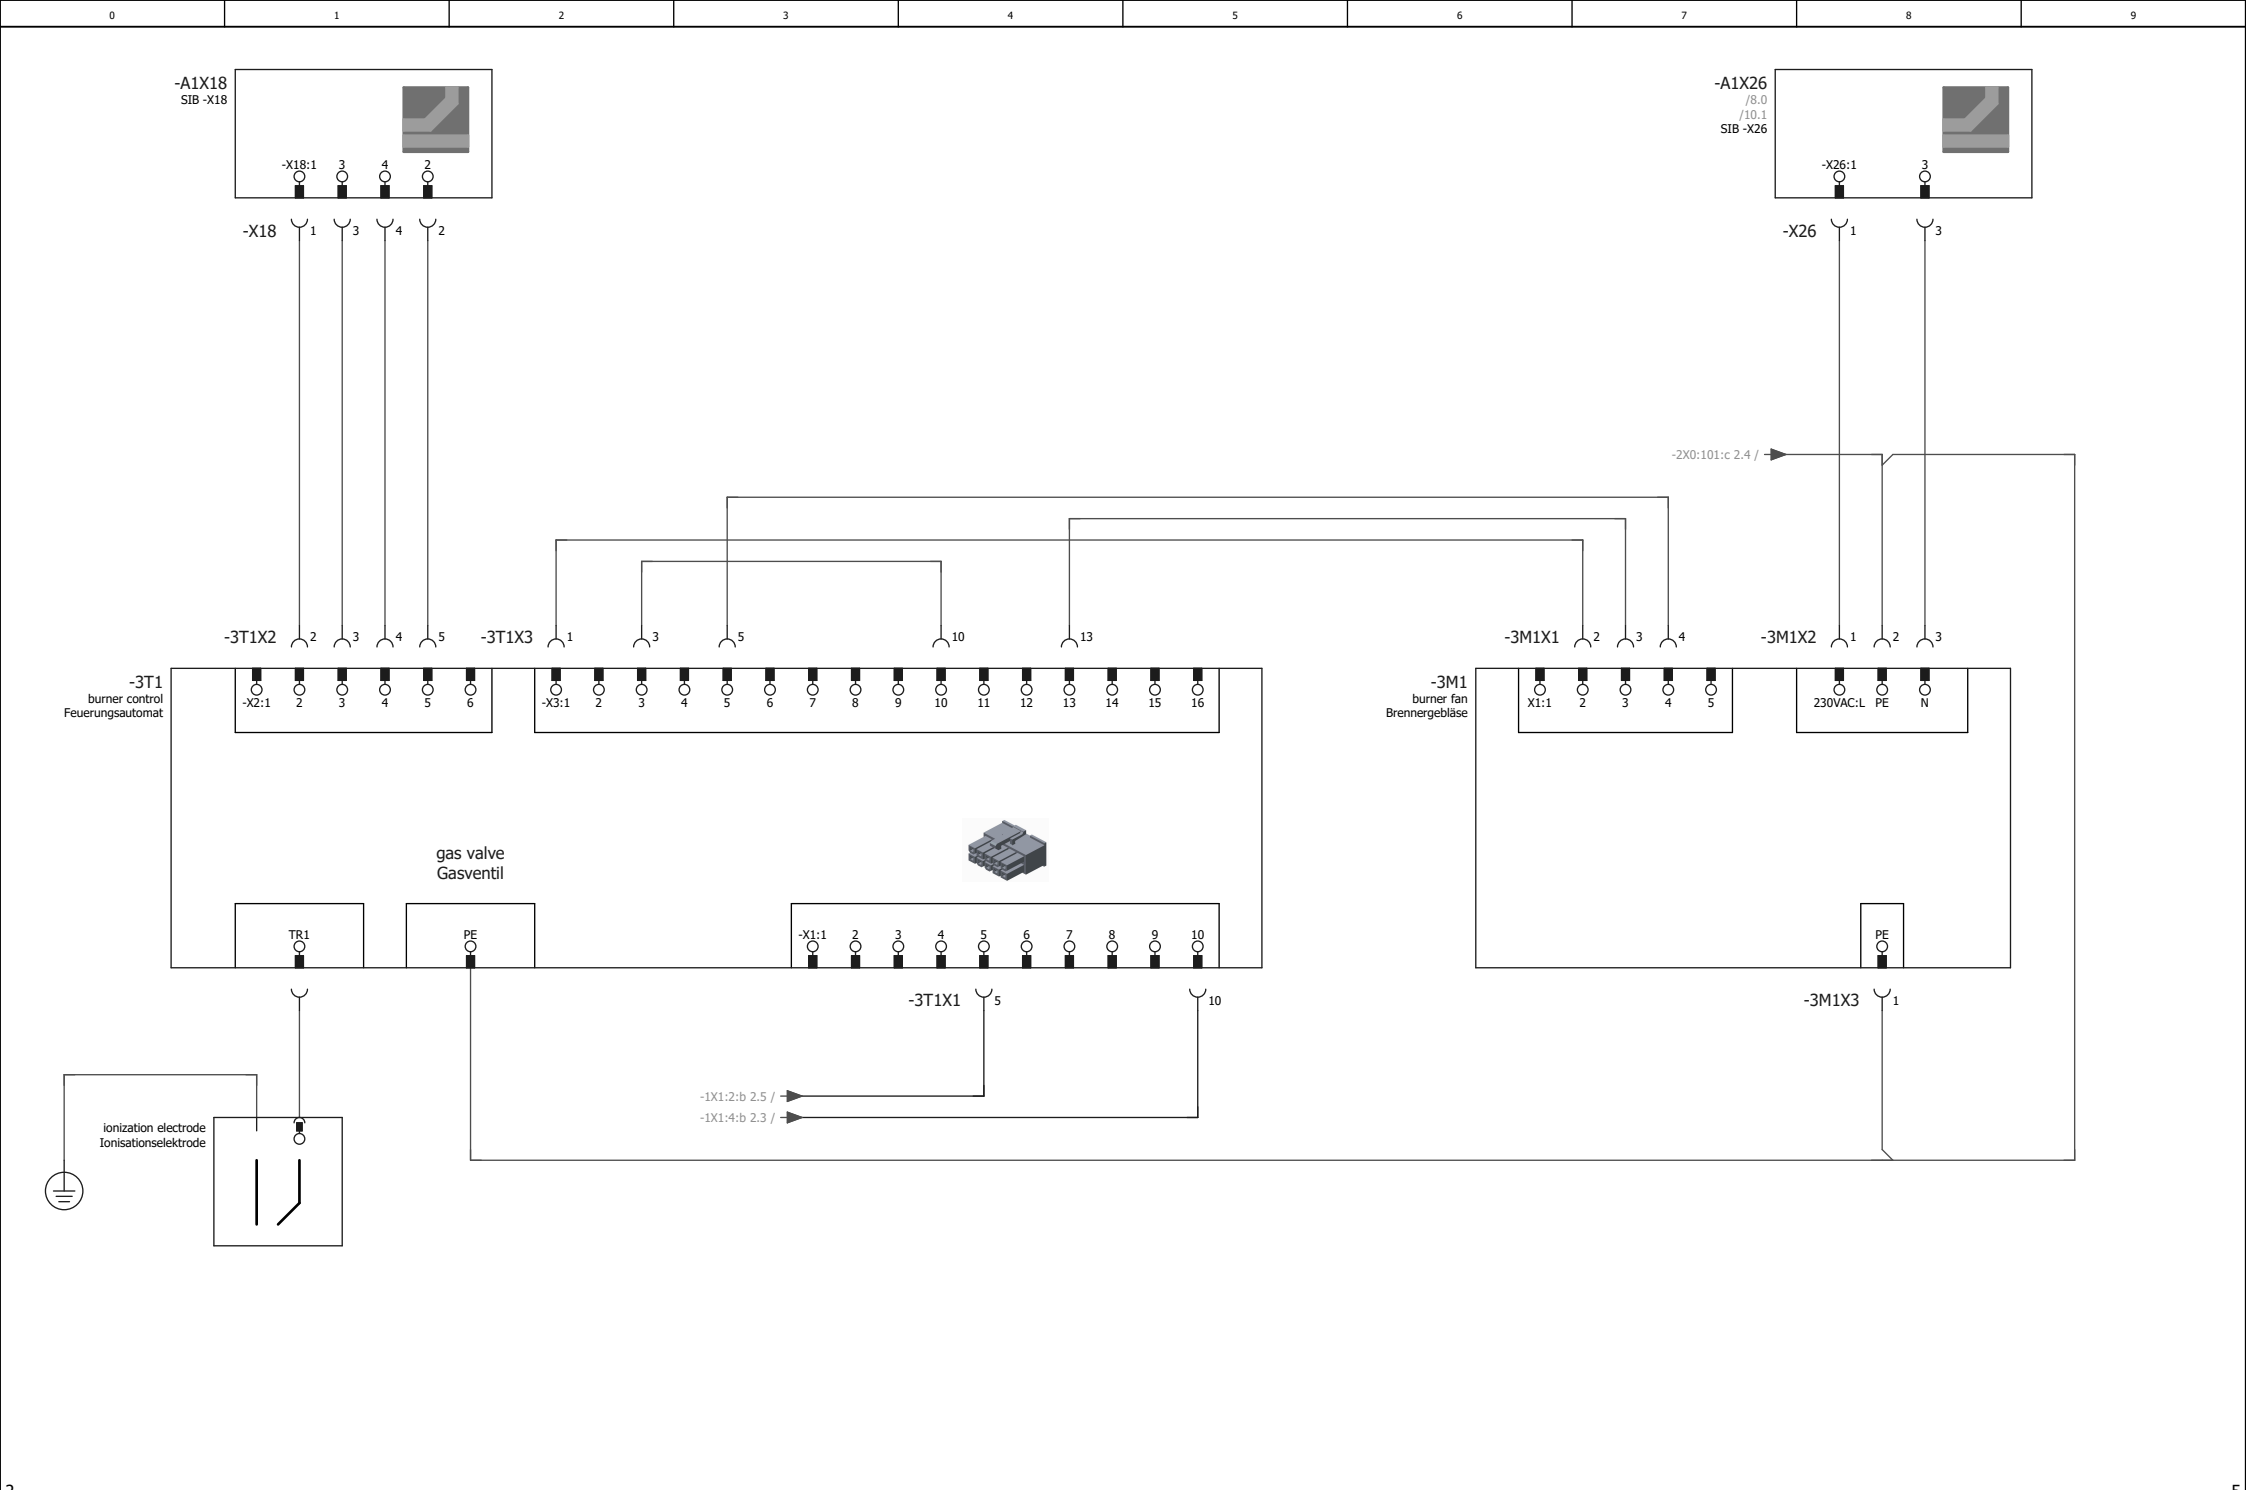


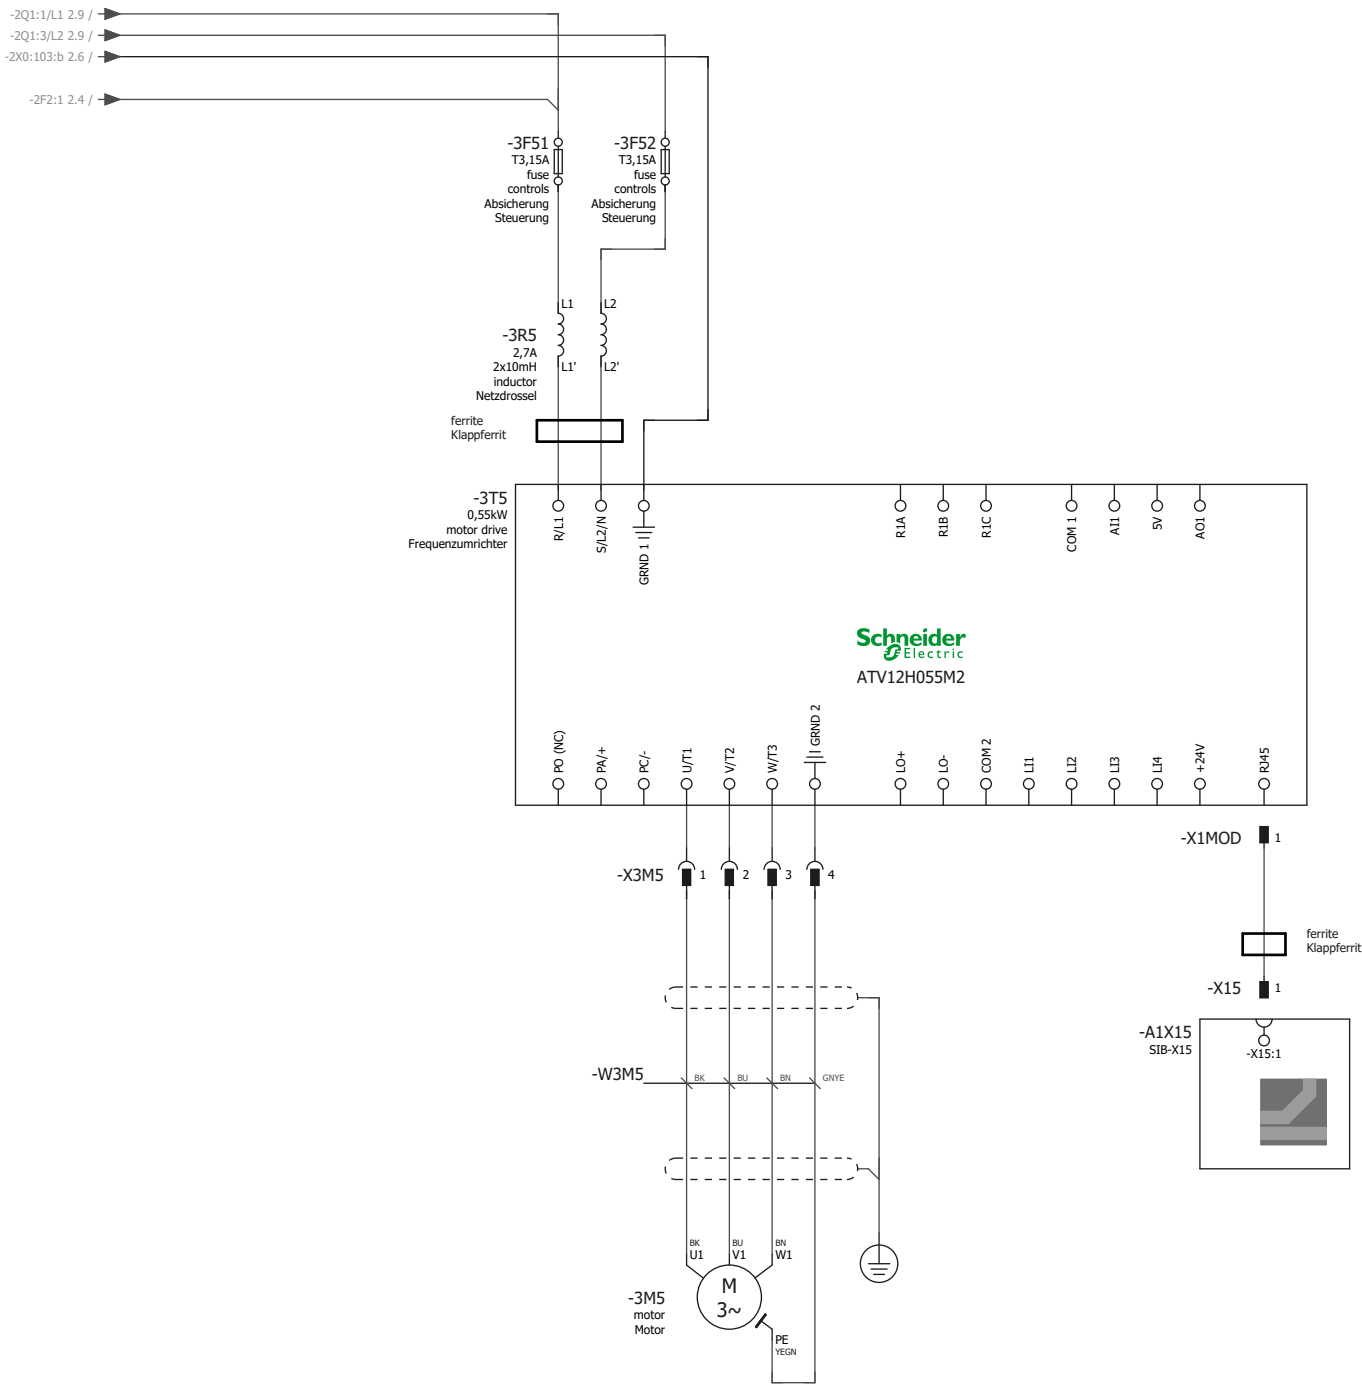

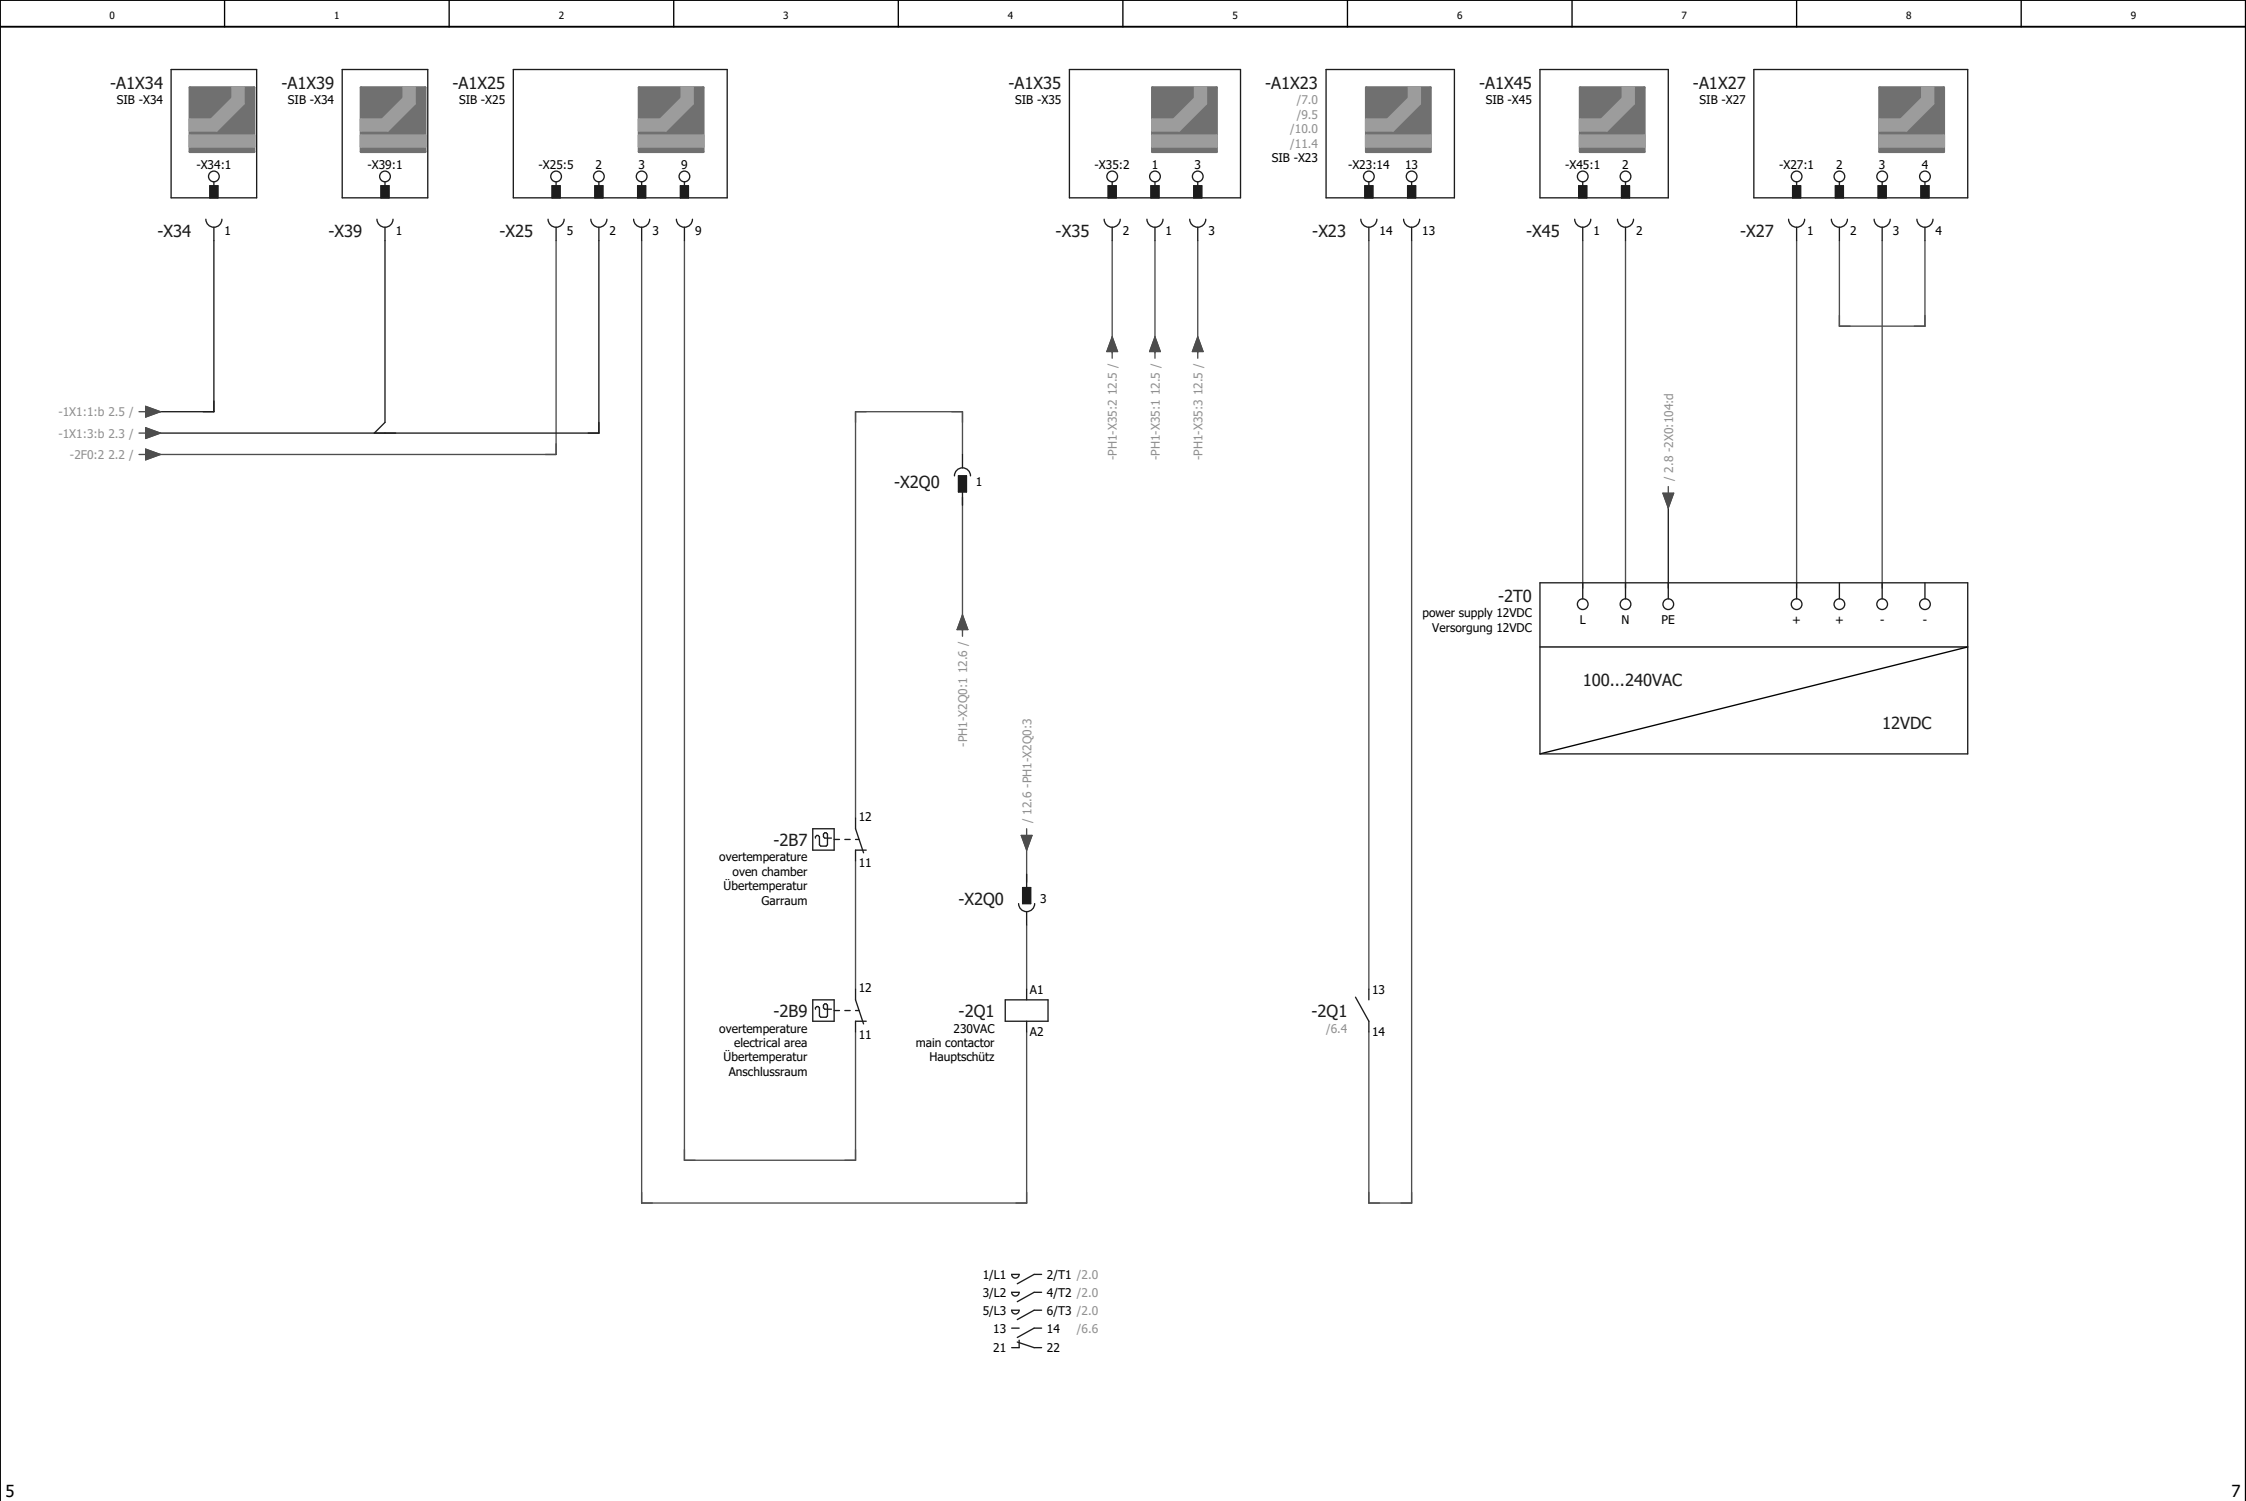


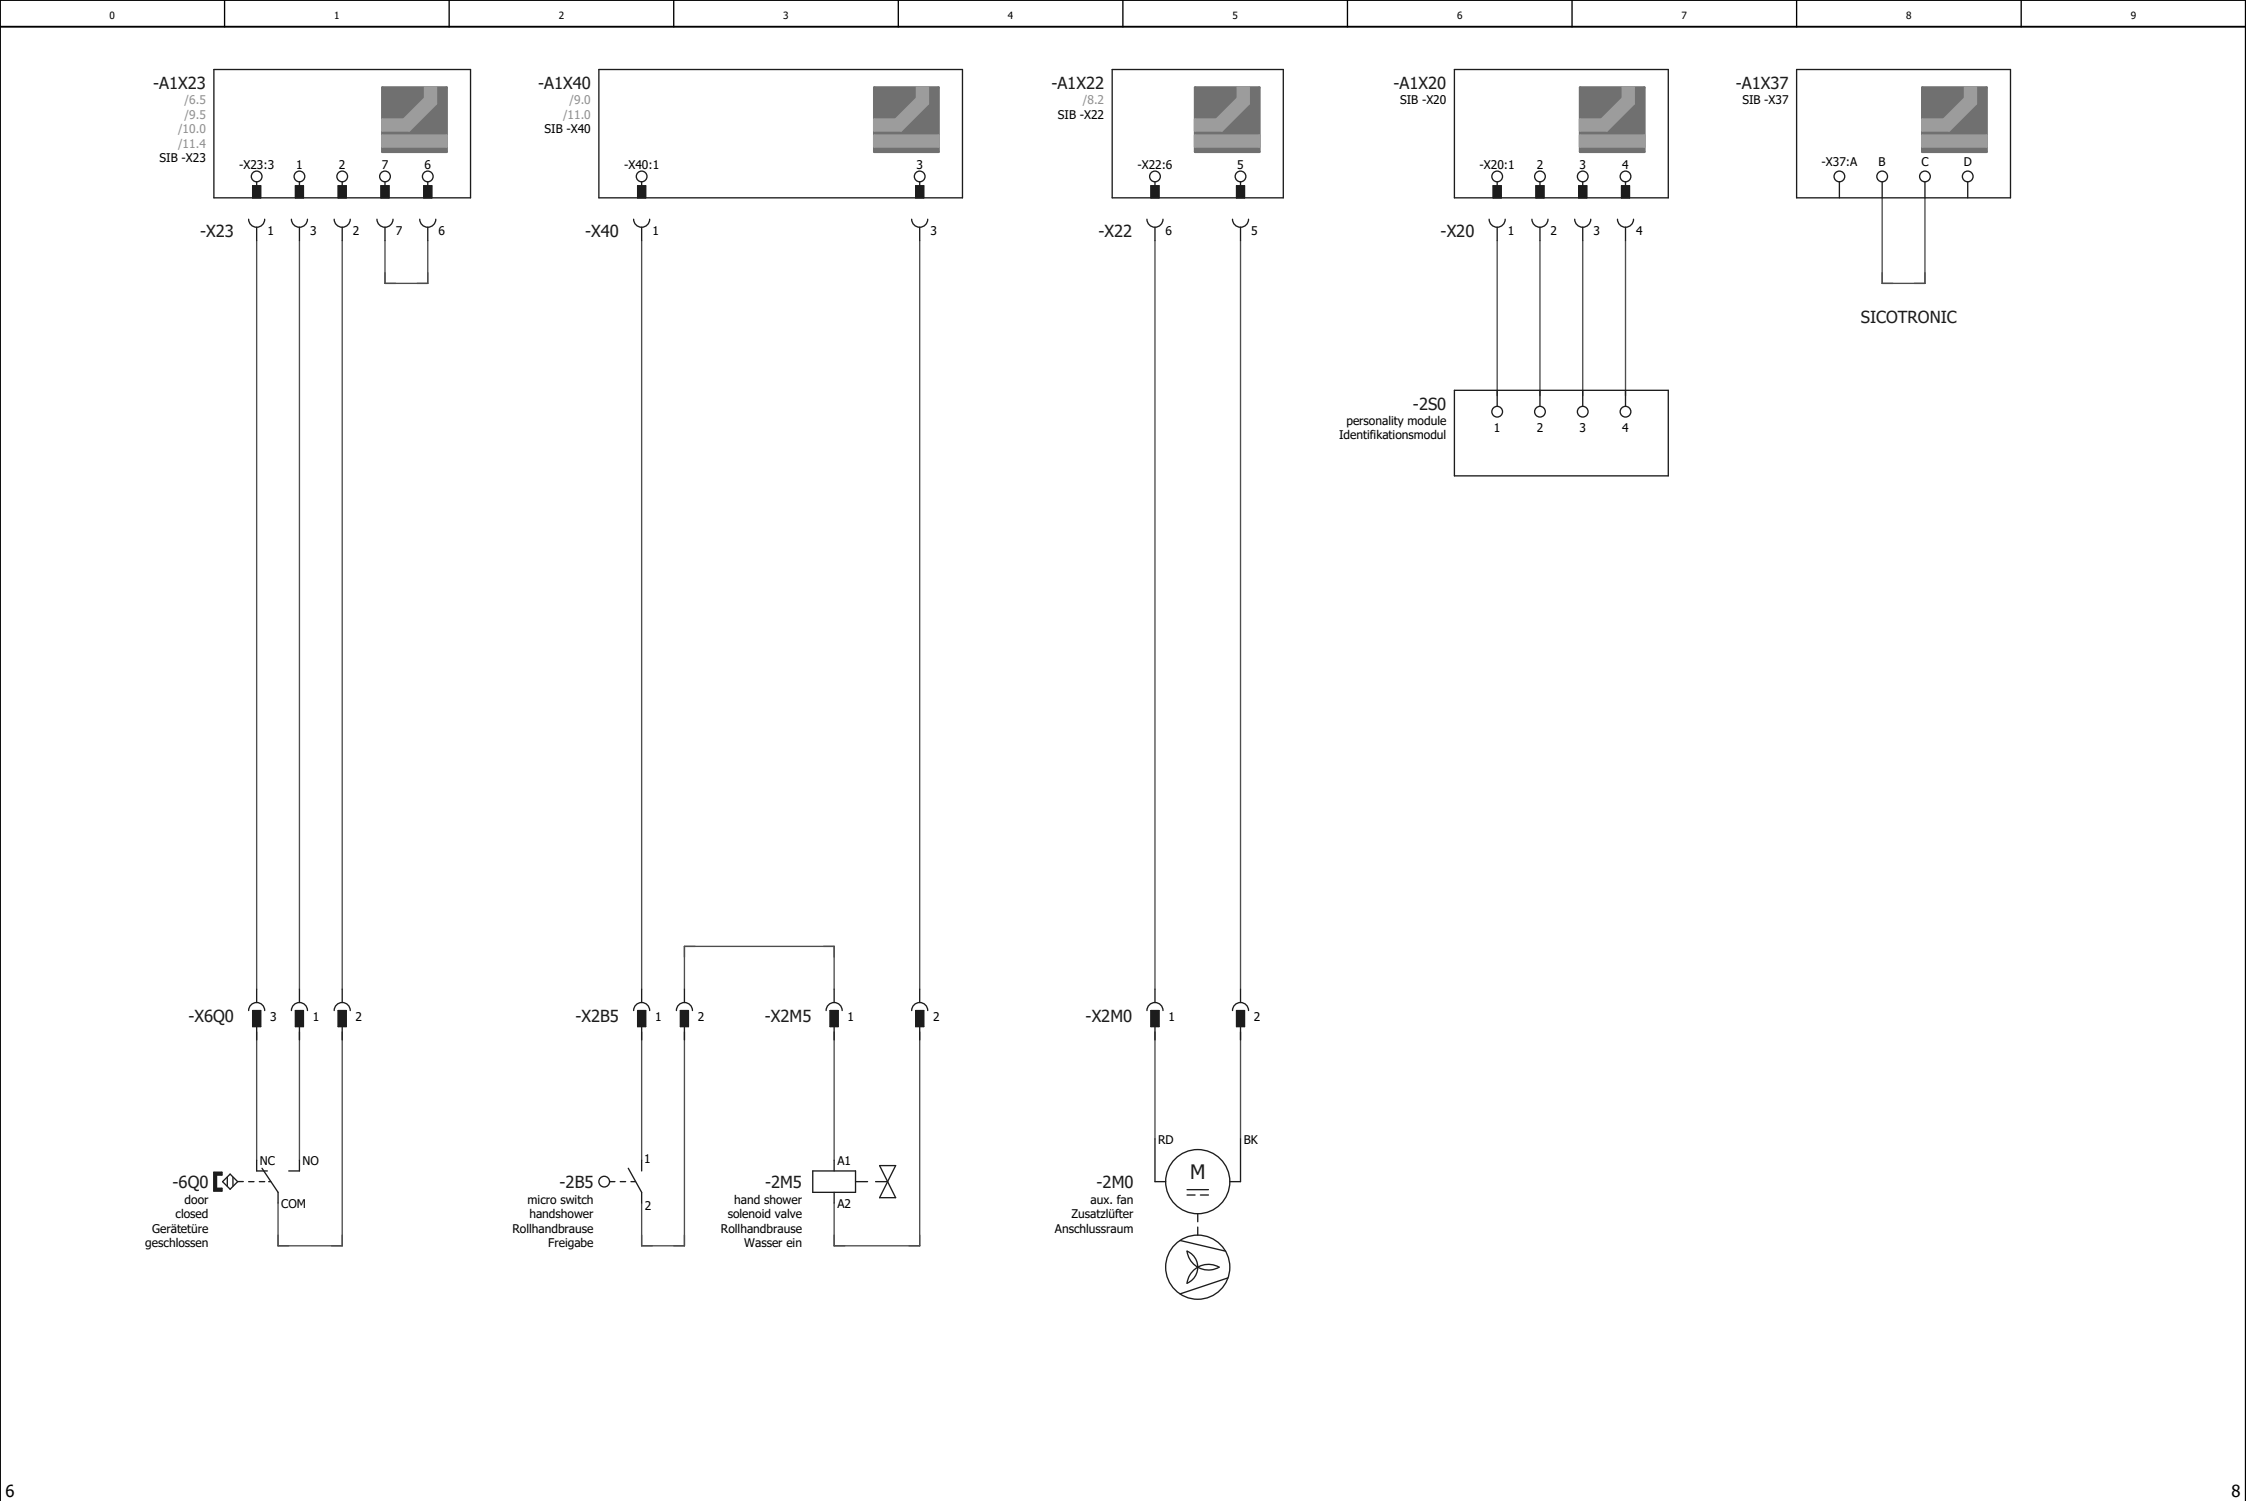

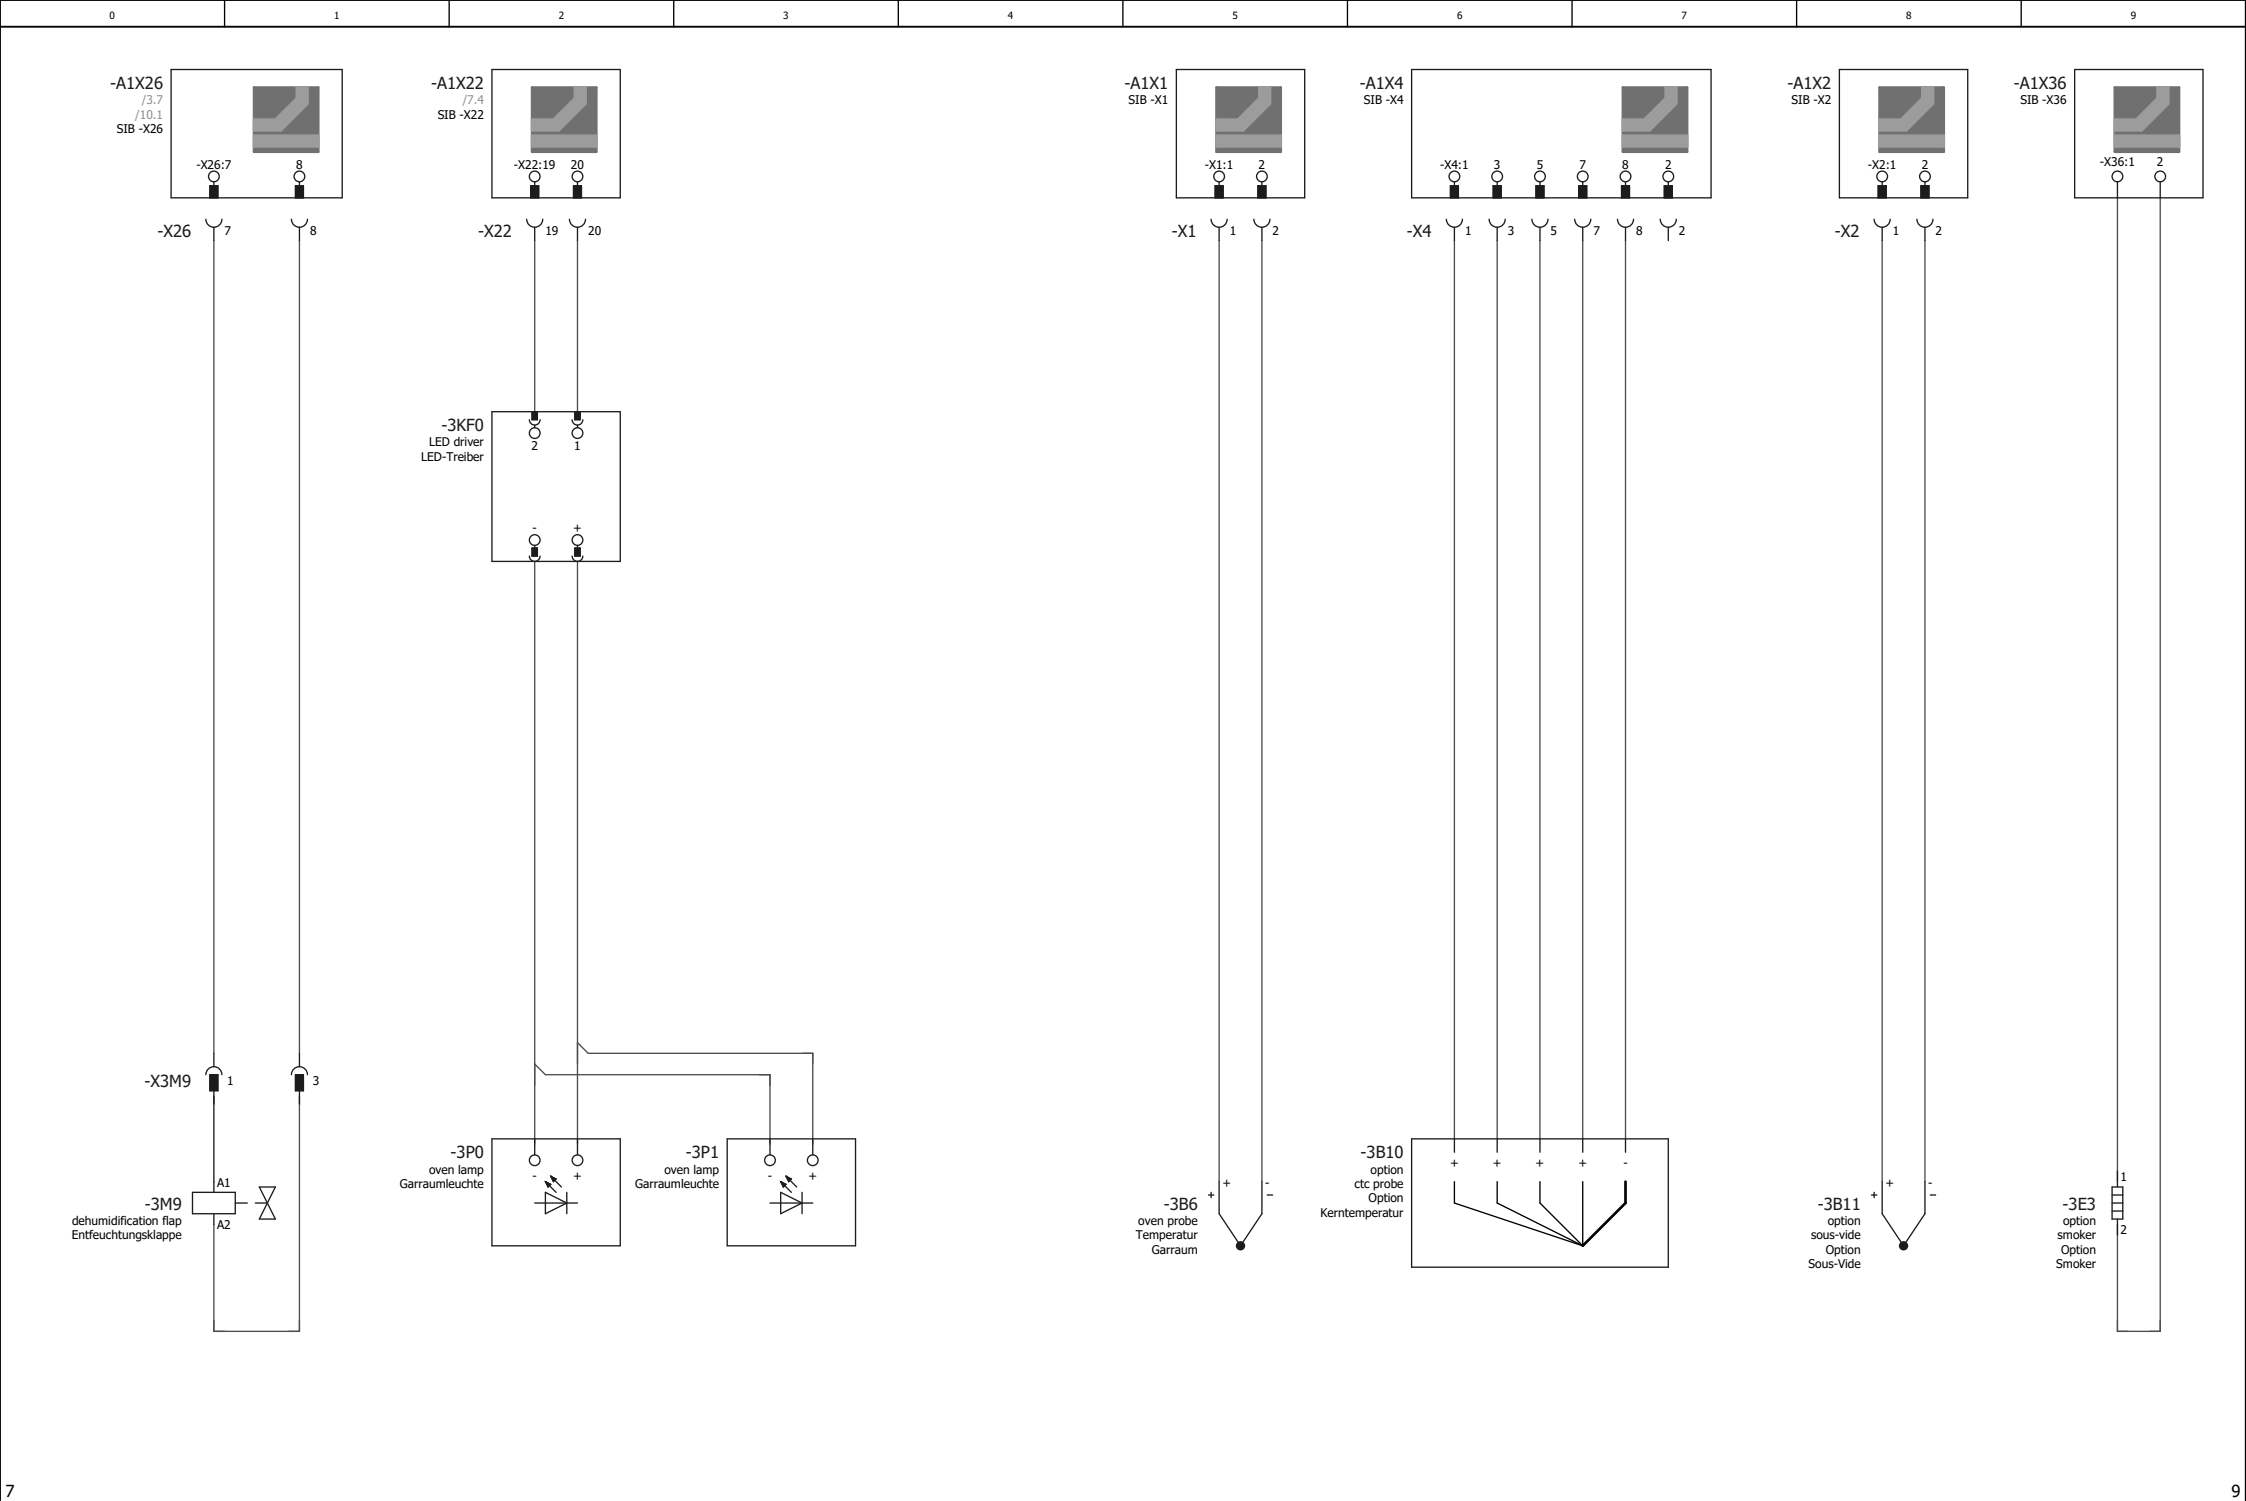

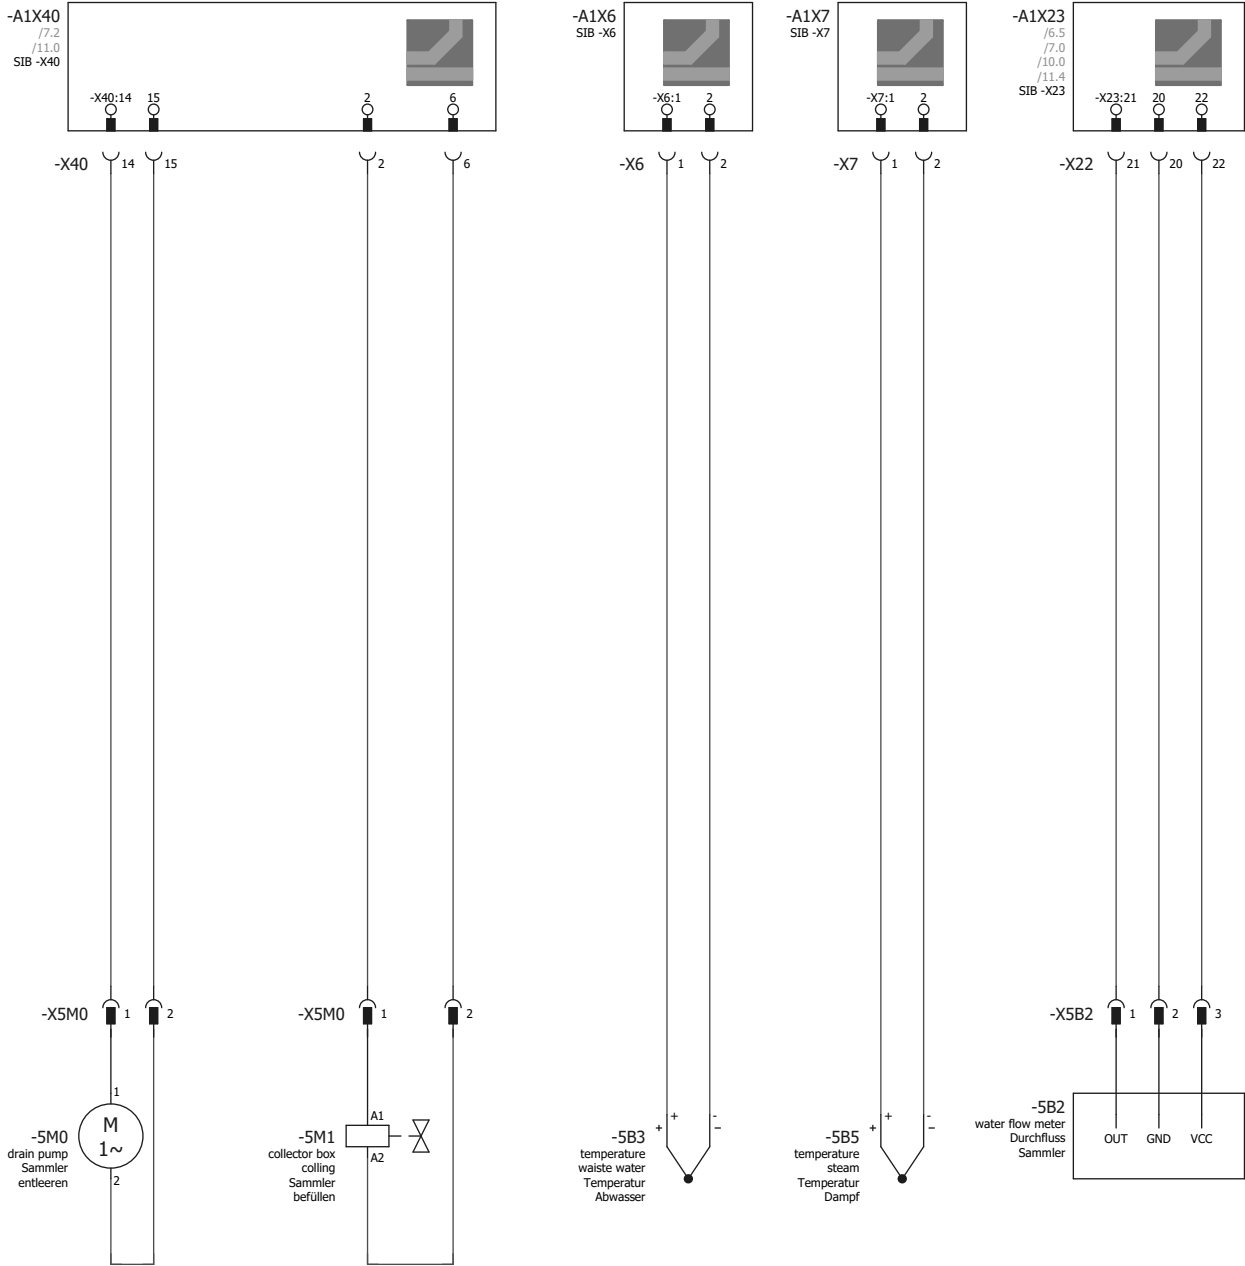



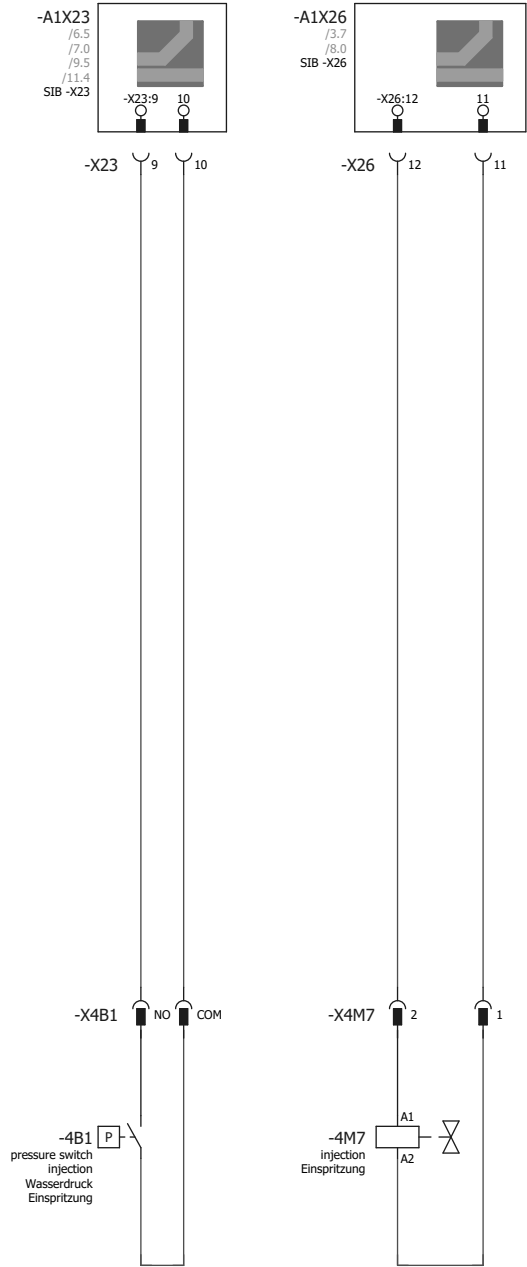

|     |            |            |      |       |           |  |  |                                  |                        |  |                |  |
|-----|------------|------------|------|-------|-----------|--|--|----------------------------------|------------------------|--|----------------|--|
| 01  | ÄM039/2018 | 14.05.2018 | Taf  | Drawn | 5/25/2022 | C4e 10.20 GS<br>C4e 10.20 GS<br>C4e 10.20 GS | Welbilt Deutschland GmbH<br>Talstraße 35<br>D-82436 Eglfing / Germany<br>@2017 | steam generator<br>Dampferzeuger | Project No.<br>5354273 |  | = SLP<br>+ MPL |  |
|     |            |            |      | Name  | SchM      |  |  |                                  | Drg. No.<br>5154284    |  | Blatt<br>Seite |  |
| REV | Remarks    | Date       | Name | App.  | Taf       |  |  |                                  |                        |  | 10<br>9 / 11   |  |

